



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21/8/2017

Αρ. Πρωτ.: 51103
(σχετ.: 51112)

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 6795/30-6-2017 και 6850/30-6-2017 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Λ. Αυγενάκη, σχετικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών στο Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης, σας διαβιβάζουμε το αρ. 1885/18-7-2017 έγγραφο του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Λ. Αυγενάκη


Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

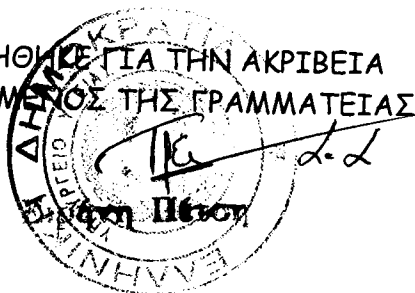

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 3
Σύνολο σελίδων: 4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλαριόλογον & Κνωσσού
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: κ. Κουμάκη Μαρία
Τηλέφωνο: 2841343147
Τηλεομιλία: 28410 83327
Ηλ. Δ/ση: mkoumaki@aguhosp.gr

7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 12457

Ημερομηνία: 19/7/12

Ενέργεια: ΚΕΠΥΚΑ

Υπονομοποίηση Διοίκηση Βαθμ. Ασφ.:

Άγιος Νικόλαος, 18/7/2017
Αρ. Πρωτ.: 1885

ΠΡΟΣ: Διοικήτρια 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης

Θέμα: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών αναφορικά με τον κλιματισμό του ΓΝ Αγίου Νικολάου

- Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 11678/5-7-2017 έγγραφό σας
2. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 17/5-5-2017 έγγραφό μας προς το ΕΚΕΠΥ
3. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 25/10-10-16 έγγραφό μας προς το ΕΚΕΠΥ
4. Η με αρ. 248/16-5-2017 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»
5. Τα με αρ. πρωτ. 4552/22-5-17 και 1457/30-5-2017 έγγραφα μας προς την 7^η ΥΠΕ Κρήτης
6. Το με αρ. πρωτ. 6196/10-7-17 έγγραφό μας προς την 7^η ΥΠΕ Κρήτης (υποβολή ΤΔΕ)

Σε απάντηση του 1 σχετικού αναφορικά με τις με αρ. 6795/30-6-2017 και 6850/30-6-2017 ερωτήσεις των Βουλευτών κ.κ. Αυγενάκη και Κεγκερογλου, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κυκλώματος ψύξης της Νέας Πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, διαπιστώθηκε διαρροή νερού του κυκλώματος ψύξης από ένα επιδαπέδιο σώμα ψύξης (εξαιτίας οπής που προκλήθηκε στον σωλήνα προσαγωγής του) σε γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας (Α' όροφος Νέας Πτέρυγας) και μέσω των αρμών και των οπών όδευσης των σωληνώσεων τα νερά εισήλθαν σε κενό χώρο του ισόγειου και στο διάδρομο της αποθήκης υλικού στο υπόγειο.

Η διαρροή απομονώθηκε από το τεχνικό προσωπικό σε χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε λεπτών και κινητοποιήθηκε άμεσα όλο το αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου για την απομάκρυνση των υδάτων, την καθαριότητα των χώρων και την προληπτική απομάκρυνση συσκευών και εγγράφων για λόγους ασφαλείας και αποφυγής ζημιάς.

Δεδομένου ότι επρόκειτο για ελεγχόμενη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος (οπότε υπήρχε και η ανάλογη προετοιμασία και ετοιμότητα) και χάρη στην ταχύτατη ανταπόκριση των υπαλλήλων του νοσοκομείου δεν διαταράχθηκε η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, δεν προέκυψαν υλικές ζημιές ή βλάβες και δεν υπήρξε κίνδυνος για την υγεία των ασθενών και των εργαζομένων (το νερό διαρροής ήταν του δικτύου ψύξης και δεν περιέχει κάποια μολυσματική ή βλαπτική για την υγεία ουσία). Με το 2 σχετικό έγγραφό μας, ενημερώσαμε άμεσα το ΕΚΕΠΥ και την 7^η ΥΠΕ Κρήτης για το συμβάν.

19/07/17 11:38 GNAH GRAM.DIOIKITI 2841026774 Σελίδα 1

Τον Οκτώβριο του 2016 είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό στον 1^ο όροφο της Νέας Πτέρυγας (σχετικό 3) και τότε η Διοίκηση προέβη σε άμεση αντικατάσταση του τμήματος του δικτύου σωληνώσεων που αφορούσε η διαρροή. Ωστόσο, μετά το δεύτερο περιστατικό σε διαφορετικό τμήμα του δικτύου και κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η διάβρωση ήταν εκτεταμένη και αφορούσε σε ολόκληρο το δίκτυο fan coil των τριών πρώτων ορόφων (υπόγειο, ισόγειο και Α' όροφο) της Νέας Πτέρυγας. Προς αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων αποφασίστηκε η διακοπή της χρήσης του κυκλώματος των σωληνώσεων αυτών και η άμεση αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου στους τρεις πρώτους ορόφους της Νέας Πτέρυγας.

Αμέσως και κατόπιν συνεννόησης με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης δρομολογήθηκαν -με τη διαδικασία του καταλείγοντος- όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την προκήρυξη του έργου αντικατάστασης των σωληνώσεων των Μονάδων Στοιχείου Αέρα της νέας πτέρυγας, δηλαδή:

- Συντάχθηκε άμεσα η σχετική μελέτη αντικατάστασης των διαβρωμένων σωληνώσεων με νέους πλαστικούς τύπου PPR και εγκρίθηκε με έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ (σχετικό 4).
- Εστάλη στην Τεχνική Υπηρεσία της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης το αντίστοιχο αίτημα (σχετ. 5)
- Συντάχθηκε σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για χρηματική επιχορήγηση και εστάλη προς την Τεχνική Υπηρεσία της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης (σχετ. 5)
- Απεστάλησαν προς την 7^η ΥΠΕ τα επιπλέον αιτούμενα σχετικά στοιχεία για τον έλεγχο της διαδικασίας ένταξης του αιτήματος στο ΠΔΕ (σχετ. 6).

Αμέσως μετά την χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, το Νοσοκομείο μας θα είναι σε θέση να προκηρύξει το έργο. Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας ανακήρυξης Αναδόχου και χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών υπολογίζεται στους τρεις μήνες.

Αναφορικά με τις ενέργειές μας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και τον κλιματισμό των χώρων του νοσοκομείου μας σήμερα:

Οι χώροι των οποίων ο κλιματισμός επηρεάστηκε από τη μη λειτουργία του δικτύου fan coils είναι οι χώροι της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Ο κλιματισμός των χώρων αυτών γίνεται από τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (κλιματισμός οροφής), ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και ο οποίος αποδεικνύεται επαρκής για κάποιους χώρους, αλλά όχι για ορισμένα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και γραφεία, κυρίως σε περιόδους καύσωνα.

Για την ενίσχυση του κλιματισμού των εν λόγω χώρων στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης των διαβρωμένων σωληνώσεων, η Διοίκηση προέβη σε επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση φορητών κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κλιματισμός των χώρων αυτών και ειδικά των Τακτικών Ιατρείων είναι επαρκής, ενώ εδόθησαν επιπλέον οδηγίες στους ιατρούς να προσέρχονται νωρίς το πρωί στα ιατρεία τους προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός των προσερχόμενων ασθενών, ειδικά κατά τις μεσημβρινές ώρες.

19/01/17 11:38 GNAN GRAM.DIOIKITI 2841026774 Σελίδα 2

- α) Κεντρικός Κλιματισμός με νωπό αέρα (Χειρουργεία, ΜΕΘ, Μαιευτική)
- β) Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες (Εργαστήρια, Αιμοδοσία, Θάλαμοι Ασθενών, γραφεία παλαιάς πτέρυγας, Παιδιατρική Κλινική, Επειγόντα Ιατρεία)
- γ) Μονάδες Στοιχείου Αέρα (fan coils) Κεντρικού Συστήματος Ψύξης (νέα πτέρυγα, γραφεία, εξωτερικά ιατρεία)
- δ) Επικουρικός Κλιματισμός Οροφής για διαδρόμους, γραφεία και Τακτικά Ιατρεία νέας πτέρυγας

- Επιπλέον και εξαιτίας αναπαραγωγής ανακριβών δημοσιευμάτων για τη λειτουργία του κλιματισμού και των Τακτικών Ιατρείων κατά τις ημέρες του πρόσφατου καύσωνα (τέλος Ιουνίου), η Διοίκηση εξέδωσε σχετικά δελτία τύπου και απάντησε σε σχετικά ρεπορτάζ τοπικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και εφημερίδων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

