



Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σώμα Επιθεώρησης Νότιας Ελλάδας
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

✉ Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
☎ 213-1513214
ℹ Μ. Βαϊδάνης
☎ 213-1513787
@ vaidanis.m@prv.ypeka.gr

Αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/55545/5166/10.09.2019



Με Απόδειξη Μέσω Αστυνομικής Αρχής

Χρόνος Διατήρησης:
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθητο
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

[Αρ. Φακέλου: ΕΜΝΕ/Φ.11.3.5Ψ/1]

- Προς: 1. Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε.
Πρώην εκμεταλλεύτρια εταιρεία λατομείου
αδρανών υλικών στη θέση «Γούβα-Μπατσί»
Γούβα-Μπατσί, 18900, Σαλαμίνα
2. Α.Τ. Σαλαμίνας
Δ. Σολωμού 4, 18900, Σαλαμίνα

Κοιν.: ✓ Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γεν. Δ/ση Ορυκτών Πρώτων Υλών
Δ/ση Λατομείων Μαρμάρων
& Αδρανών Υλικών
Ενταύθα

Δια του Α.Τ. Σαλαμίνας

(Το οποίο παρακαλείται για την επείγουσα
επίδοση με απόδειξη και επιστροφή του
αποδεικτικού παραλαβής στην Υπηρεσία μας)

Θέμα: Εκ νέου κατάθεση απόψεων

- Σχετικά: 1. Το υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/33482/2746/12.04.2019 έγγραφό μας
2. Το από 19.06.2019 υπόμνημά σας (αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/55545/5166/19.06.2019)

Μετά από έλεγχο Επιθεωρητών Μεταλλείων της Υπηρεσίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 14.03.2018 στο πρώην λατομείο στη θέση «Γούβα-Μπατσί» Σαλαμίνας, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

1. Μέσα στο χώρο του λατομείου (πλατεία), υπήρχαν μεγάλοι σωροί από επεξεργασμένα υλικά.
2. Η μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστηροτριβείο) δεν ήταν σε λειτουργία αλλά ήταν εμφανής η πρόσφατη λειτουργία της. Στο σημείο τροφοδοσίας της μονάδας υπήρχαν πολύ πρόσφατα ίχνη από κίνηση μηχανημάτων έργου (ροδιές) ενώ στη χοάνη είχε αποθεθεί εξορυγμένο υλικό προς επεξεργασία (φωτ. 1 & 2).
3. Νοτιοδυτικά του λατομικού χώρου, σε υφιστάμενη βαθμίδα υπήρχε ερπυστριοφόρο διατηρητικό μηχανήμα με πινακίδα αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 111294 (φωτ. 3). Με το διατηρητικό μηχανήμα είχαν διανοιχτεί διατρήματα κατά μήκος της βαθμίδας ενώ από τη θέση που



βρισκόταν το μηχάνημα προκύπτει ότι οι εργασίες διάνοιξης των διατρημάτων ήταν σε εξέλιξη (φωτ. 4 & 5).

4. Σε διάφορες θέσεις, εντός της διαμορφωμένης πλατείας του λατομικού χώρου, υπήρχε πρόσφατα εξορυγμένο υλικό και σημάδια απόληψης του, όπως προκύπτει από την ύπαρξη σημαδιών κίνησης μηχανημάτων έργου (ροδιές) και ιχνών από κουβαδιές (φωτ. 6). Επιπλέον, κατόπιν σύγκρισης με φωτογραφίες του χώρου από την προηγούμενη αυτοψία της Υπηρεσίας μας (18.11.2016), διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες εξόρυξης στην βαθμίδα που βρέθηκε το διατρητικό μηχάνημα έργου (φωτ. 7 & 8).

Με βάση τα ανωτέρω, σας καλούμε εντός 20 ημερών από τη λήψη του παρόντος, να εκθέσετε γραπτώς τις απόψεις σας επί των παραπάνω διαπιστώσεων, πριν η Υπηρεσία μας προβεί σε περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς μας.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 59§3 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018), όπως ισχύει: «Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει λατομικά ορυκτά χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις άσκησης του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και διοικητικώς με χρηματικό πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων για τα παραπτώματα του άρθρου 67 του Ν. 4442/2016.»



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΑΣ ΝΑΝΟΣ

Η Προϊσταμένη ΣΕΝΕ

Σοφία Ελευθεριάδου


Συνημμένο:

Παράρτημα οκτώ (8) φωτογραφιών


Εσωτερική Διανομή:

ΣΕΝΕ/ΤΕΜ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

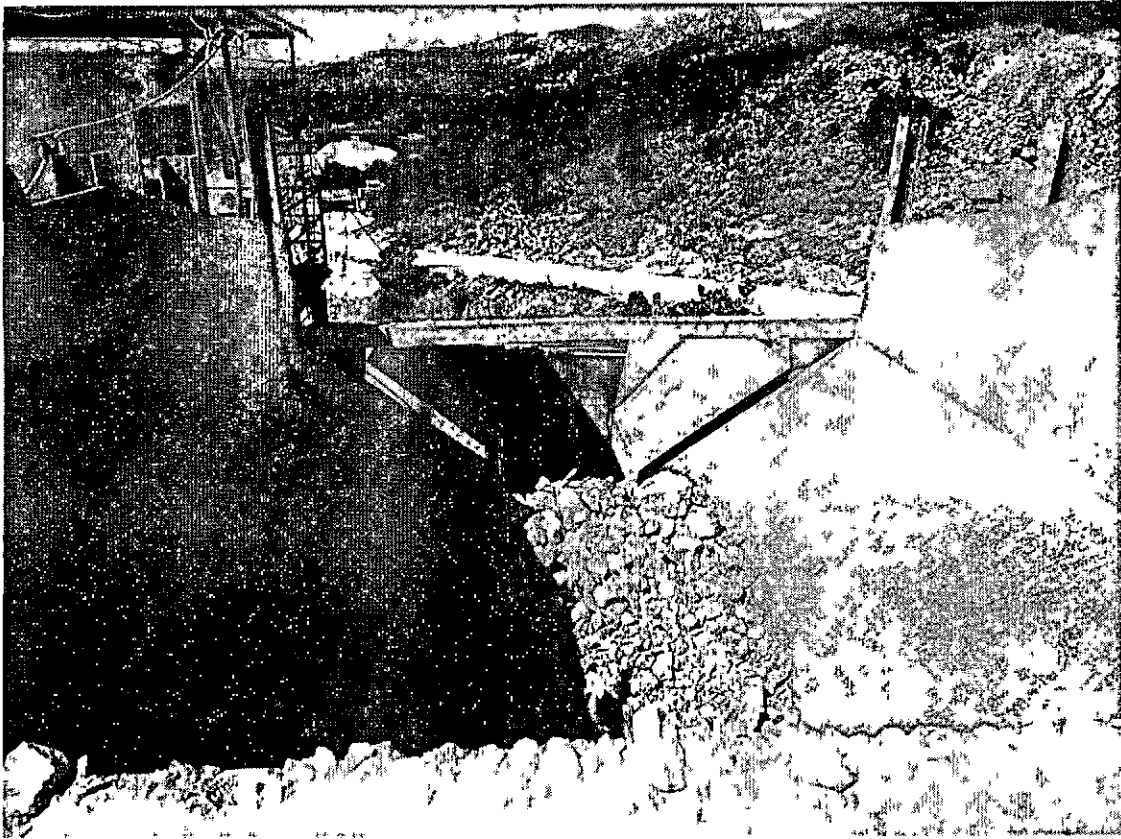

Φωτο 1

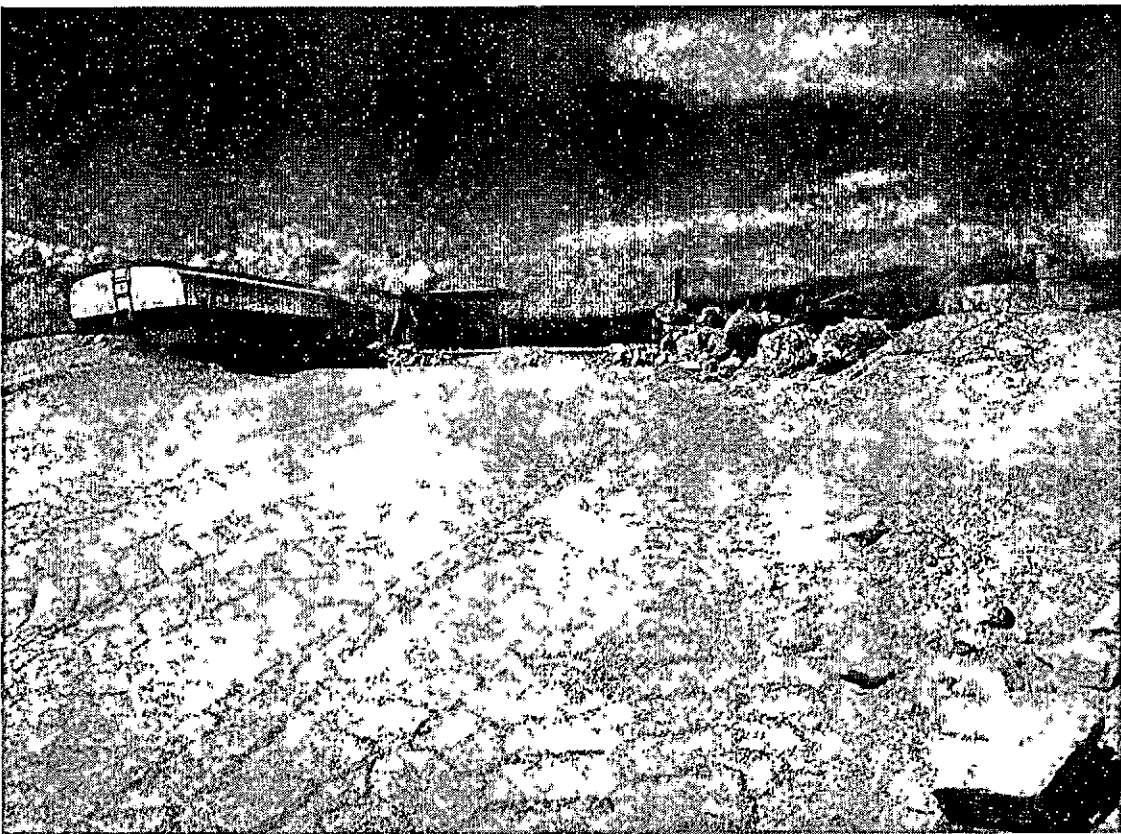


Φωτο 2

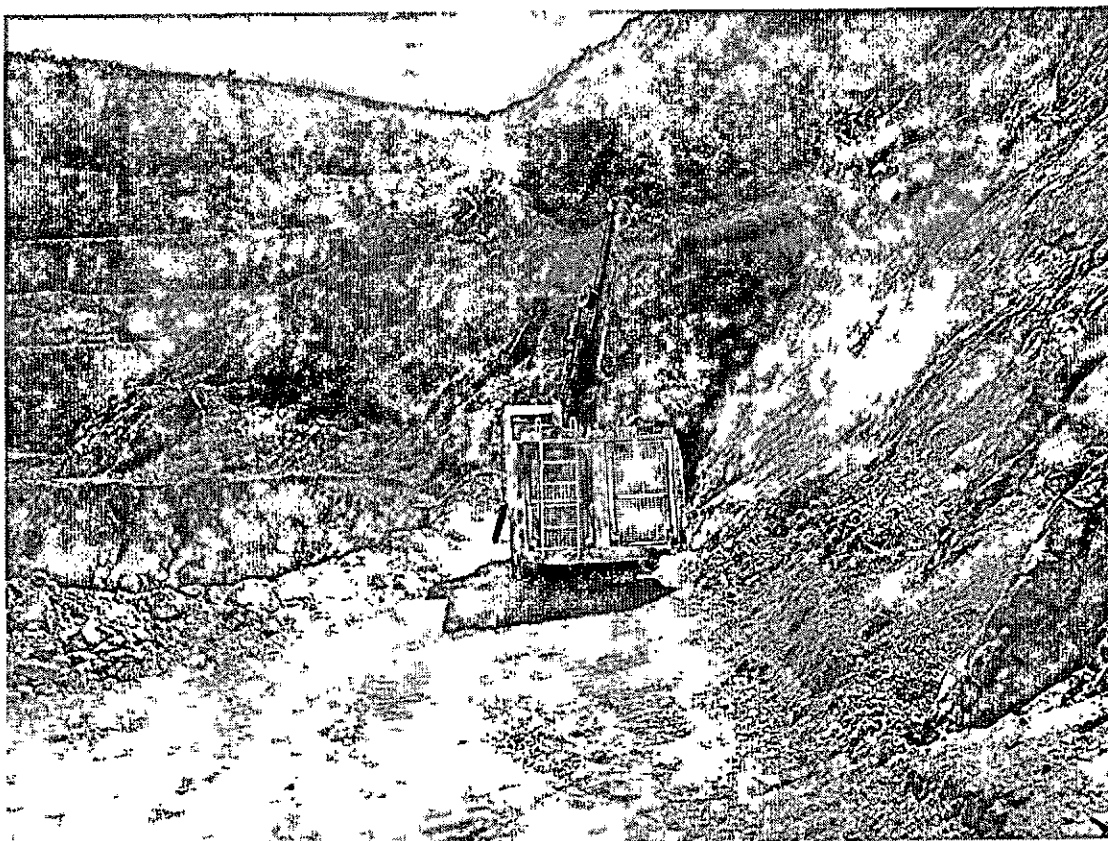


Φωτο 3




Φωτο 4

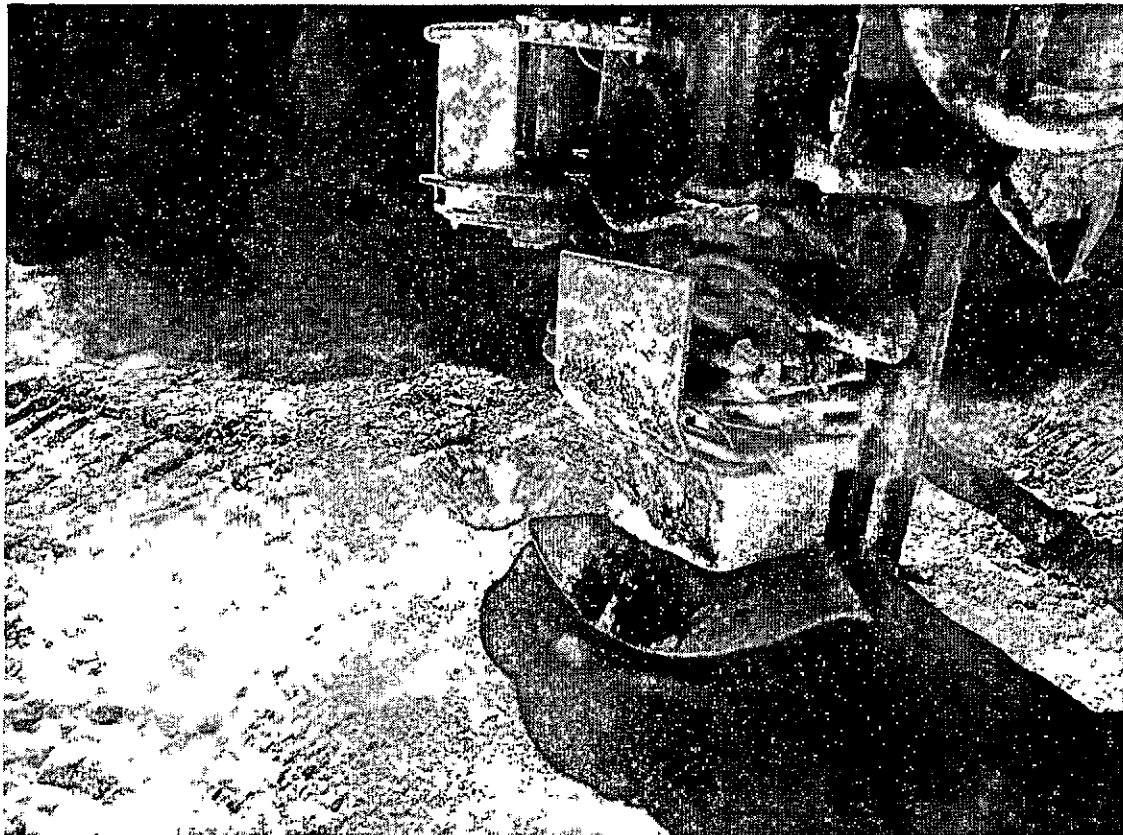


Φωτο 5

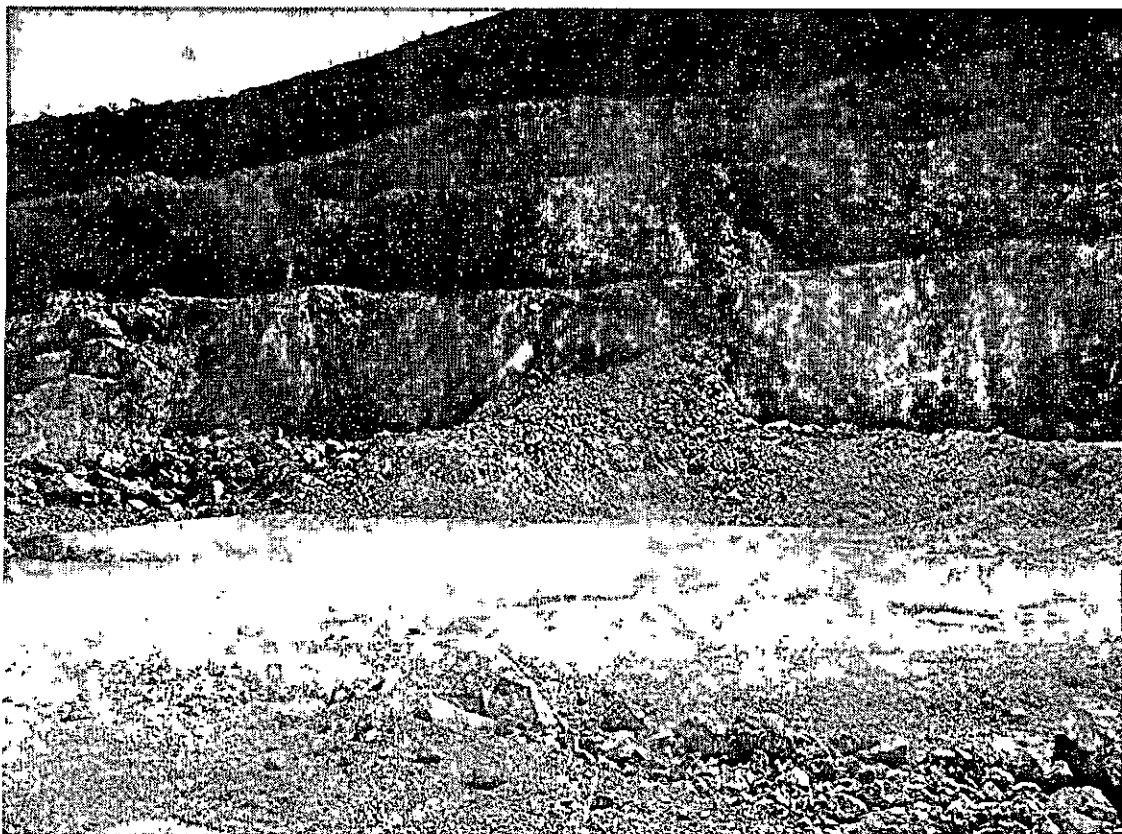

Φωτο 6

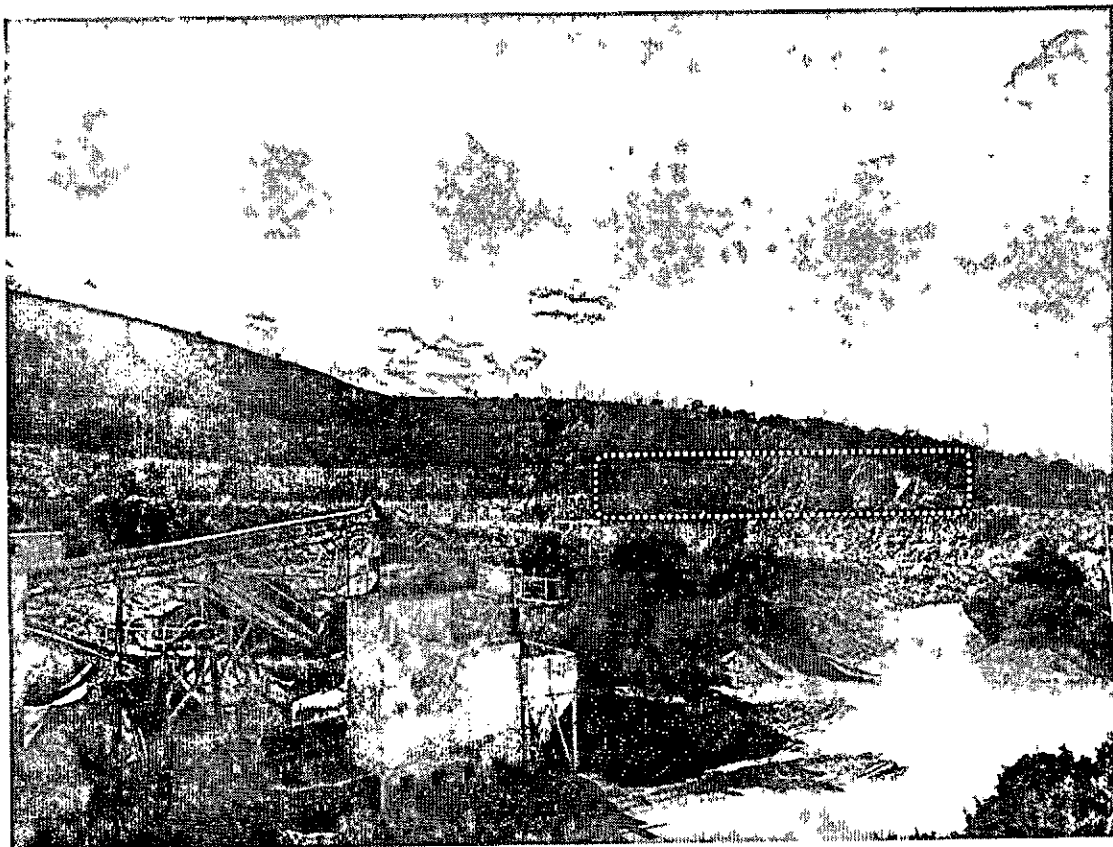

Φωτο 7

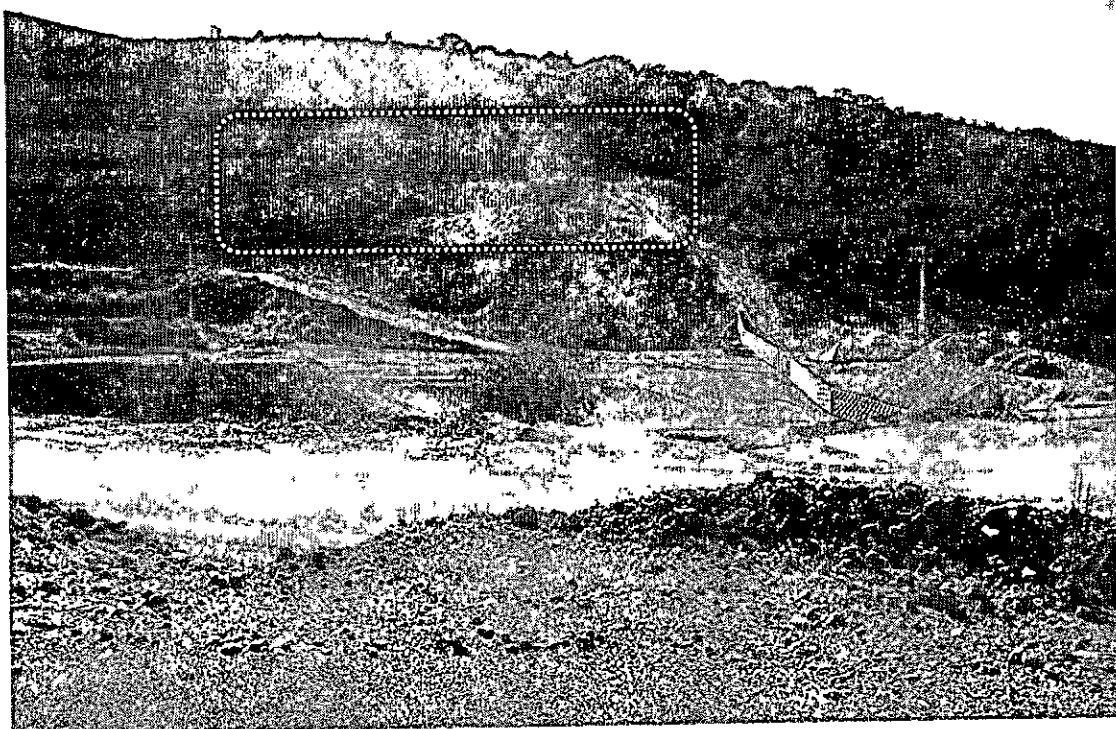

Φωτο 8