



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 19-10-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 186948

Σχετικά : 157913/2020

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213 1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το από 10-9-2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. 9400/9-9-2020 με θέμα: «Ανυπολόγιστη καταστροφή στο νησί της Κεφαλονιάς».

β) το υπ αριθμ. 67668/16343/16-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας.

γ) το υπ αριθμ. 158944/17-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Ιονίου.

δ) το υπ αριθμ. 16573/19-10-2020 έγγραφο του Δήμου Αργοστολίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) , γ) και δ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΧΕΝΙ FERENTINOU
Ημερομηνία: 2020.09.16 14:07:05 EEST
Αιτία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 16-9-2020

Αριθμ. πρωτ. 67668/16343

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 281 00
Πληροφορίες: Σ. Γερολυμάτος
Τηλέφωνο: 26713 60523
Fax: 26710 28078
E-mail: sgerolymatos@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αποστολή με fax: 213 1513512

ΚΟΙΝ.: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
Αποστολή με E-mail:
i.magiaronos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση σχετικά με πυρκαγιά στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς»
ΣΧΕΛ: Αριθμ. 157913/14-9-2020 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμό 9400/9-9-2020 Κοινοβουλευτική Ερώτηση και από την πλευρά των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Έπειτα από την υπ' αριθμό 65957/15958/8-9-2020 εντολή μας, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών διενέργησε στις 11-9-2020 περιβαλλοντική επιθεώρηση στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Κεφαλονιάς. Αντικείμενο της επιθεώρησης ήταν: (α) ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης, που έχουν επιβληθεί με την υπ' αριθμό 37577/15-3-2018 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΕΡΟΟΡΙΦ-929), και (β) η καταγραφή της κατάστασης του ΧΥΤΥ έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο β' κύτταρο στις 5-9-2020.
2. Η υπηρεσία μας συνέδραμε το έργο της επιστημονικής ομάδας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που, έπειτα από ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής, προχώρησε κατά το διήμερο 11-12/9/2020 στην εγκατάσταση εξοπλισμού καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κατάλληλες θέσεις στο Δήμο Ληξουρίου (οικισμοί Αθήρας και Άγιος Δημήτριος στις 11-9-2020) και στο Δήμο Αργοστολίου (οικισμοί Αγκώνας και Πετρικάτα στις 12-9-2020).

3. Η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ανάλογα με τα πορίσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης του Κ.Ε.Π.ΠΕ. (εδάφιο 1 του παρόντος) και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων ατμοσφαιρικού αέρα από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (εδάφιο 2 του παρόντος).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτρης Τρύφωνας
Πολτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'β

Ε.Δ.:

1) Φάκελος ΧΥΤΑ

2) Χ.Α.

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Τμήμα Γραμματείας ΠΕΚΙ [tm_grammatias.kef@pin.gov.gr]
Αποστολή: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 2:13 μμ
Προς: t.magiornos@ard-derin.gov.gr
Θέμα: 16343 Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση σχετικά με πυρκαγιά στο ΧΥΤΥ
Κεφαλονιάς»
Συνημμένα: 67668-16343-2020-ANTIGRAFO_signed.pdf



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Κέρκυρας Παλ/τος
Ταχ.Κωδ. : 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Πεχλιβάνου
Τηλ. : 26613- 61521
Fax : 26610-28092
e-mail : pechliivanou@1745.syzefxis.gov.gr

✓ Προς: Α.Δ.Π.Δ.Ε.Σ.Ι.

Γραφείο Συντονιστή
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Fax: 2610461431
Email: t.magiornos@apd-depin.gov.gr
(με συνημμένα)

Να σταλεί με fax

Κέρκυρα 17.09.2020
Αρ. Πρωτ.: 158944

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση

- Σχετικά:**
1. Το υπ. αριθμ. 157913/14.09.2020 (με εισ. α.π. 158944/14.09.2020) έγγραφό σας.
 2. Το υπ. αριθμ. 393/06.09.2020 (με εισ. α.π. 158923/14.09.2020) έγγραφο της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ.
 3. Την με α.π. 37577/15.03.18 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. «Ανανέωση-Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ.: 81647/23-07-1996 Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.: 9761/04-08-2006 Απόφασή μας, για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη θέση «Παλλοστή» του Νομού Κεφαλληνίας» με ΑΔΑ: ΨΕΡΟΟΡ1Φ-929.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 1 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει την σχετική 3 Απόφαση με ΑΔΑ: ΨΕΡΟΟΡ1Φ-929 για την εν λόγω δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εν ισχύ. Τέλος σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο 2, με το οποίο η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ μας ενημερώνει για τις ενέργειές της σχετικά με την προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων, μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του χώρου μετά την πυρκαγιά.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ.ΙΟΝΙΟΥ
2. Χρον. Αρχείο

Συνημμένα:

Το σχετικό 2 έγγραφο



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
18/09/20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Με Ε.Σ.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
της Δ/σης

Μαρία - Λουίζα Λέλα
Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχ. με Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥΠΕΧΡ
977ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 26710-28692 FAX : 26710 - 26020
Email: diadkef@otenet.gr

Αργοςτόλι, 6/9/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 993

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥΑριθ. Πρωτ.: 158923
Ημερομηνία: 14.09.2020ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΘΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΠΑΛ/ΤΣΑΣ
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Τ.Κ. 28100**ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον ΧΥΤΥ ΠΕ Κεφαλονιάς**

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 5/9/2020 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Β' κύτταρο του ΧΥΤΥ ΠΕ Κεφαλονιάς, υπό αδιευκρίνιστες αιώμη συνθήκες. Ήδη, από την 5/9/2020 στο χώρο του έργου συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ποτόσο λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την έκταση της πυρκαγιάς, εκτιμάται ότι δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του κυττάρου Β, για εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου καταστεί εκ νέου ασφαλής η διάθεση των αποβλήτων σε αυτό.

Για τους παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι το νησί δεν διαθέτει εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων του, καθίσταται επιβεβλημένη, προσωρινά, η διάθεση των νέο-παραχθέντων αποβλήτων στο ανενεργό κύτταρο Α. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την ασφαλή επαναλειτουργία του κυττάρου Β, οπότε και θα εκτελεστούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την διαχείριση των νέο-παραχθέντων αποβλήτων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για την ΕΛΛΑΣΙΑ ΑΕ ΟΤΑ



ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΒΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΕΣ ΑΕ ΟΤΑ

Signature valid

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEOFILOS MICHALATOS
Ημερομηνία: 2020.10.19 11:50:00 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Αργοστολίου
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Βαλλιάνου
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360159
Φαξ: 26710-22572
e-mail: dimarkos_argostoliou@argostoli.gov.gr

Αργοστόλι, 19 Οκτωβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: -16573-

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών
Υπόψιν Θ.Μαγιώνου

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ: Το υπ' αριθμ 157913/14-09-2020 (αρ εις 16573/14-9-2020) έγγραφο σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε το από 15-09-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Α/Δημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Μινέτου Διονύσιου σχετικά με την Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ΧΥΤΥ Κεφαλληνίας, για δικές σας ενέργειες.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μικαλάτος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Βεργωτή 160

Αργόστολι, 28100

Τηλ.: 26710 22138

Fax: 26710 22472



Αργόστολι, 15-09-2020

Ενέργειες Αντιμετώπισης του συμβάντος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς

Σχετικά με το συμβάν εκδήλωσης πυρκαγιάς στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς κατά τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2020, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αργόστολου προέβη στις εξής ενέργειες:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1. Από την πρώτη ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ελήφθη εντολή και μεταβήσαν άμεσα στο χώρο του ΧΥΤΥ τα 3 πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου και 2 υδροφόρες με πλήρωμα συνολικά 8 άτομα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο κατάσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Το Σάββατο 05-09 στις 05:00 το απόγευμα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας προκάλεσε επιτόπου σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης και την επιλογή μεθόδου κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Δήμαρχος Αργόστολου και ο Πρόεδρος της ΕΔΑΚΙ ΑΕ. Σε ότι αφορά στην εκτίμηση της κατάστασης, από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης του συμβάντος ήταν προφανή τα εξής κρίσιμα χαρακτηριστικά:

- Η εξαπλώση της πυρκαγιάς ήταν ταχύτατη λόγω της έντασης και κατεύθυνσης του ανέμου αλλά και της πυκνότητας και ποσότητας της καύσιμης ύλης. Μέσα σε λίγη ώρα η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί στο σύνολο του Β' Κυττάρου Απόθεσης Απορριμμάτων του ΧΥΤΥ συνολικής επιφάνειας 36 περίπου στρεμμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των επιφανειών των πρανών του Κυττάρου).
- Η πυρκαγιά ήταν έρπουσα με τάση να μετασφύζει σε υπόγειο πυρκαγιά στα πρανή του Β' Κυττάρου.
- Υπό αυτές τις συνθήκες, η μέθοδος κατάσβεσης της πυρκαγιάς με ρήψεις νερού κρίθηκε μη πρόσφορη σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητά της. Εκτιμάται επίσης αυξημένη πιθανότητα το νερό της πυρόσβεσης να επηρεάσει σημαντικά την σταθερότητα των σταβών απορριμμάτων καθώς απορροφάται από πορώδη υλικά.

8. Η δύναμη που επιτραπείθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε φορτηγά μεταφοράς γαιωδών υλικών, σκαπτικά μηχανήματα, μηχανήματα συμπίεσης και διάσπασης, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες κλπ προσέγγισε την φέρουσα ικανότητα του οδικού δικτύου της άμεσης περιοχής του ΧΥΤΥ καθώς και του μετώπου απόθεσης των γαιωδών υλικών. Εκτιμάται ότι η επιστροφή περισσότερων μέσων μεταφοράς και διάσπασης δεν θα ήταν δυνατή ούτε χρήση.
9. Την Κυριακή 06-09-2020, λόγω της διασποράς του νεφους των προϊόντων καύσης προς κατοικημένες περιοχές, εκδόθηκαν οδηγίες προς το Γενικό Πληθυσμό και δημοσιοποιήθηκαν από το Δήμο Αργυροστολίου με όλα τα πρόσφορα μέσα. Τέθηκαν στη διάθεση του κοινού δύο τηλέφωνα για παροχή πληροφοριών.
10. Ταυτόχρονα, κλήθηκε στο χώρο του ΧΥΤΥ ο ΔΕΔΔΗΕ για να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Μέσης Τάσης της περιοχής, για λόγους ασφαλείας.
11. Τις ημέρες Δευτέρα 07-09, Τρίτη 08-09 και Τετάρτη 09-09, συνεχίστηκε η χωματοκάλυψη, συμπίεση και σφράγιση του Β' Κυττάρου με κατεύθυνση από το Νότιο άκρο του Β' Κυττάρου προς το Βόρειο άκρο του. Η σταδιακή μείωση του εκλυόμενου καπνού λόγω της χωματοκάλυψης άνοιξε προοδευτικά το μέτωπο εργασίας και επιτάχυνε τη διαδικασία σφράγισης του Κυττάρου.
12. Το πρωί της Πέμπτης 10-09 είχε ολοκληρωθεί η σφράγιση του συνόλου της άνω έδρας του Β' Κυττάρου συνολικής επιφάνειας 30 περίπου στρεμμάτων όπου ήταν και η βασική επιφάνεια έκκλησης καπνών και προϊόντων καύσης. Εκτιμάται ότι με το πέρας της σφράγισης της άνω έδρας του Κυττάρου οι εκλύσεις προϊόντων καύσης μειώθηκαν σε ποσοστό 95% σε σχέση με τις εκλύσεις της πρώτης ημέρας (ημέρα αναφοράς). Την ίδια ημέρα σφραγίστηκε και μέρος των πρανών της Ανατολικής πλευράς του κυττάρου.
13. Την Πέμπτη 10-09 και Παρασκευή 11-09, παρασχέθηκε η αναγκαία συνδρομή στους ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για την ασφαλή τοποθέτηση σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αργυροστολίου. Τα αποτελέσματά των μετρήσεων αναμένονται.
14. Την Παρασκευή 11-09, το Σάββατο 12-09 και την Κυριακή 13-09, σφραγίστηκαν όλα τα πρανή του Β' Κυττάρου όπου εμφανίζαν κατά τόπους διάσπαρτες, μικρής έντασης εκλύσεις καπνού. Ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες παρουσίασε η σφράγιση του Βόρειου τμήματος του πρανούς λόγω της πολύ απότομης κλίσης του εδάφους και της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς (υψομετρική διαφορά πλέον των 18μ).
15. Την Δευτέρα 14-09, συνεχίστηκε η πλήρωση του Κυττάρου με επιπλέον εδαφικό υλικό για την καλύτερη σταθεροποίηση του. Παράλληλα, έγιναν μικρά τεχνικά έργα (μικρά αναχωμάτια, αλσάκες κλπ) απορροής των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση βροχόπτωσης.
16. Τέλος, την Δευτέρα 14-09 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΥ από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Αργυροπόλεως και πιστοποιήθηκε η ολική λήξη του συμβάντος.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

1. Το μέγεθος της πυρκαγιάς στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μεγάλο. Μέσα στις πρώτες ώρες εκδήλωσης του συμβάντος, η πυρκαγιά απλώθηκε σε έκταση 32.000m² (ορθή προβολή κυττάρου) ενώ οι φλεγόμενες επιφάνειες του ίδιου οταρπού του κυττάρου (άνω έδρα και πρανή) αβρολζόνται σε πάνω από 36.000m².
2. Ο 1^{ος} Στόχος που τέθηκε για την αποφυγή εξαπλώσης της πυρκαγιάς στο Α' Κυτταρό και στις λοιπές εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ επιτεύχθη, καθώς τα μέτρα που λήφθηκαν (διάταξη δυνάμεων πυροσβεστικής υπηρεσίας και Δήμου Αργυροπόλεως, διάνοση νέων προσβάσεων προς το Α' Κυτταρό κλπ) αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.
3. Ο 2^{ος} Στόχος που τέθηκε για την αποφυγή εξαπλώσης της πυρκαγιάς εκτός των ορίων του ΧΥΤΥ στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις επιτεύχθη, καθώς τα μέτρα που λήφθηκαν (διάνοση αντιπυρικών ζωνών, διάταξη δυνάμεων Πυροσβεστικής και Δήμου Αργυροπόλεως, εγκατάσταση 24ωρης βάρδιας επιτήρησης της πυρκαγιάς κλπ) αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.
4. Ο 3^{ος} Στόχος που τέθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με την μέθοδο της χωματοκάλυψης επιτεύχθη σε χρονικό διάστημα 8 εικοσιτετράωρων. Περαιτέρω, ο περιορισμός των εκλύσεων προϊόντων καύσης στην ατμόσφαιρα ελέγχθηκε με γεωμετρική πρόοδο έτσι ώστε σε διάστημα 4,5 εικοσιτετράωρων (Πέμπτη πρωί 10-09) είχε εξουλεφεί το 95% των εκλύσεων. Την τελευταία Σεπτά έχουν εκδηλωθεί 64 παρόμοιες πυρκαγιές σε ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και ΚΔΑΥ σε διάφορες περιοχές της χώρας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ). Στις περισσότερες των περιπτώσεων η κατάσβεση των εν λόγω πυρκαγιών εξαιτίας του υλικού καύσης (απορρίμματα) διήρκτησε πολλές εβδομάδες.
5. Για την βελτίωση του χρόνου επίτευξης του 3^{ου} Στόχου για το μέλλον προτείνονται από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αργυροπόλεως προς το Φορέα Διαχείρισης τα εξής μέτρα:
 - i. Σε κάθε ενεργό κυτταρό απόρριψης στερεών αποβλήτων, με αντίστοιχο μέγεθος με αυτό του Β' Κυττάρου, ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να προβλέπει σε κοντινή απόσταση θάλασσα γαιωδών υλικών 8.000 - 10.000m³ άμεσα διαθέσιμων για χωματοκάλυψη. Η ποσότητα αυτή θα μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες χωματοκάλυψης μέχρι να στηθούν και να ενεργοποιηθούν τα εξωτερικά μέτωπα χωματοληψίας. Ταυτόχρονα, ο εκλυόμενος καπνός θα περιοριστεί με ταχύτερο ρυθμό από το πρώτο εικοσιτετράωρο.
 - ii. Τα πρανή των κυττάρων απόρριψης απορριμμάτων δεν θα πρέπει να διαμορφώνονται με κλίσεις μεγαλύτερες του 20%. Σε μεγαλύτερες

κλίσεις εμφανίζεται το φαινόμενο της κύλισης των προϊόντων χωμάτοκάλυψης με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η διαδικασία σφράγισης.

III. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός ενεργού κυττάρου απόθεση απορριμμάτων είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί η μέθοδος της σταδιακής σφράγισης των πρανών και αποκατάστασης αυτών με φύτευση. Καθώς αυξάνει το ύψος του κυττάρου στο πέρασμα του χρόνου με τις αλληπάλληλες αποθέσεις απορριμμάτων, δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν ασφράγιστα και χωρίς φυτική αποκατάσταση τα πρανή από τη βάση του κυττάρου προς την κορυφή. Ειδικότερα, προτείνεται να μην υπάρχουν ασφράγιστα πρανή με ύψος άνω των 5μ.

IV. Η λήψη των προαναφερόμενων μέτρων εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το χρόνο επίτευξης του 3^{ου} στόχου στο ήμισυ, σε περιπτώσεις συμβάντων του μεγέθους του συμβάντος της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2020.

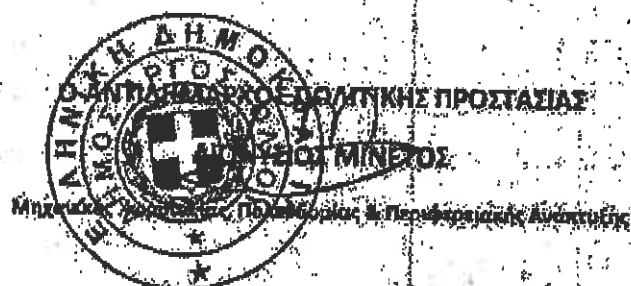

Μαγιώνας Θεοφάνης

Από: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ [dlimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 12:17 μμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συνημμένα: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.pdf

Σπουδαιότητα: Υψηλή

Με εκτίμηση

Γραφείο Δημάρχου Αργοστολίου

Τηλ. 2671360159

Fax 2671022572