

Αθήνα, 08.06.2022

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

-Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Ερώτηση υπ' αριθμ. 2425/20.05.2022 του Βουλευτή κ. Νεκτάριου Σαντορινιού με θέμα «Να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των μονάδων του ΑΗΣ Σορωνής και του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου»

Σχετικά:

1. Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ) (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014)
2. Υπ' αριθ. πρωτοκ. ΡΑΕ Ι-313244/09.11.2022 (ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ/4340/03.11.2021) επιστολή ΔΕΔΔΗΕ με θέμα «Επάρκεια ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά την περίοδο θέρους 2022»
3. Υπ' αριθ. πρωτοκ. ΡΑΕ Ι-326991/28.04.2022 (ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ/1786/21.04.2022) επιστολή ΔΕΔΔΗΕ με θέμα «Συνοπτική αναφορά σχετικά με την επάρκεια του δυναμικού παραγωγής για κάθε Σύστημα ΜΔΝ για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2022»

Κωδικός: Ο-95119

Σελίδες: 2

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την εν θέματι ερώτηση του Βουλευτή κ. Νεκτάριου Σαντορινιού σχετικά με την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης των μονάδων του ΑΗΣ Σορωνής και του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

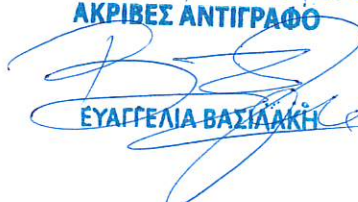
- Σύμφωνα με τον Κώδικα ΜΔΝ Κεφάλαιο 27 με τίτλο «Προγραμματισμός συντηρήσεων και διαθεσιμότητα μονάδων παραγωγής», για τις ανάγκες επάρκειας τροφοδοσίας και ασφάλειας λειτουργίας του δικτύου ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Παραγωγούς, Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε ετήσια βάση. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στην τακτική συντήρηση που επιβάλλεται να διενεργείται για τις Μονάδες,

προκειμένου να διατηρούν τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και να εξασφαλίζουν αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας λειτουργίας.

- Σύμφωνα με τον Κώδικα ΜΔΝ άρθρο 152§2, για την έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποβάλλει στη ΡΑΕ συνοπτική αναφορά σχετικά με την επάρκεια του δυναμικού παραγωγής για κάθε Σύστημα ΜΔΝ. Η αναφορά αυτή υποβάλλεται έως το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου και Σεπτεμβρίου και αφορά στο εξάμηνο που ακολουθεί. Για το ΗΣ Ρόδου στις συνοπτικές αναφορές (ως άνω σχετικά 2 και 3) που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα με την επάρκεια ισχύος. Σύμφωνα με την ως άνω 3 σχετική αναφορά για τον μήνα Ιούνιο το Δυναμικό παραγωγής είναι 295,990 MW, η εκτίμηση αιχμής είναι 205,280 MW, η απαιτούμενη εφεδρεία είναι 26,500MW και προκύπτει περίσσεια 64,210MW. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σύμφωνα με την ίδια αναφορά, το Δυναμικό παραγωγής είναι 283,490MW, η εκτίμηση αιχμής είναι 237,470MW, η απαιτούμενη εφεδρεία είναι 46MW και προκύπτει περίσσεια 20MW. Για το μήνα Σεπτέμβριο το Δυναμικό παραγωγής είναι 295,990 MW, η εκτίμηση αιχμής είναι 208,270MW, η απαιτούμενη εφεδρεία είναι 26,500MW και προκύπτει περίσσεια 61,220MW.
- Σύμφωνα με τον Κώδικα ΜΔΝ άρθρο 152§2: «Σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος, ιδίως όταν πρόκειται για βλάβης Μονάδας ή καλωδίου διασύνδεσης ή σημαντικής βλάβης του δικτύου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εκδήλωση του συμβάντος της έκτακτης ανάγκης, αμελλητί τη ΡΑΕ». Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δεν έχει υποβάλει στη ΡΑΕ οποιαδήποτε ενημέρωση σχετική με πρόβλημα λειτουργίας στις μονάδες του ΗΣ Ρόδου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Αθήνα, 14/06/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας