



14 JUN 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 14 /06/2010

Αριθ. Πρωτ. Β-1232

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σ.Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση.
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 10211/17-5-2010.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 10211/17-5-2010 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Κ. Αϊβαλιώτης, σύμφωνα με το υπ'αριθμ. ΥΠΑ/Δ13/Α/18049/1010/5-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σας γνωρίζουμε τα εξής :


Το αναφερόμενο περιστατικό λιποθυμίας σημειώθηκε τις πρώτες ημέρες του τρέχοντος μηνός, λίγες μόλις ημέρες πριν τεθεί σε λειτουργία η κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου και εν όσω διαρκούσε η συντήρησή του. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι το περιστατικό αφορούσε σε Αστυνομικό, εργαζόμενο εντός του κουβουκλίου της Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων και ενδεδυμένο την χειμερινή στολή της Υπηρεσίας του.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η εγκατάσταση κλιματισμού στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :
Υ.Π.Α.
κ. Διοικητή

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3.Τ.Κ.Ε.

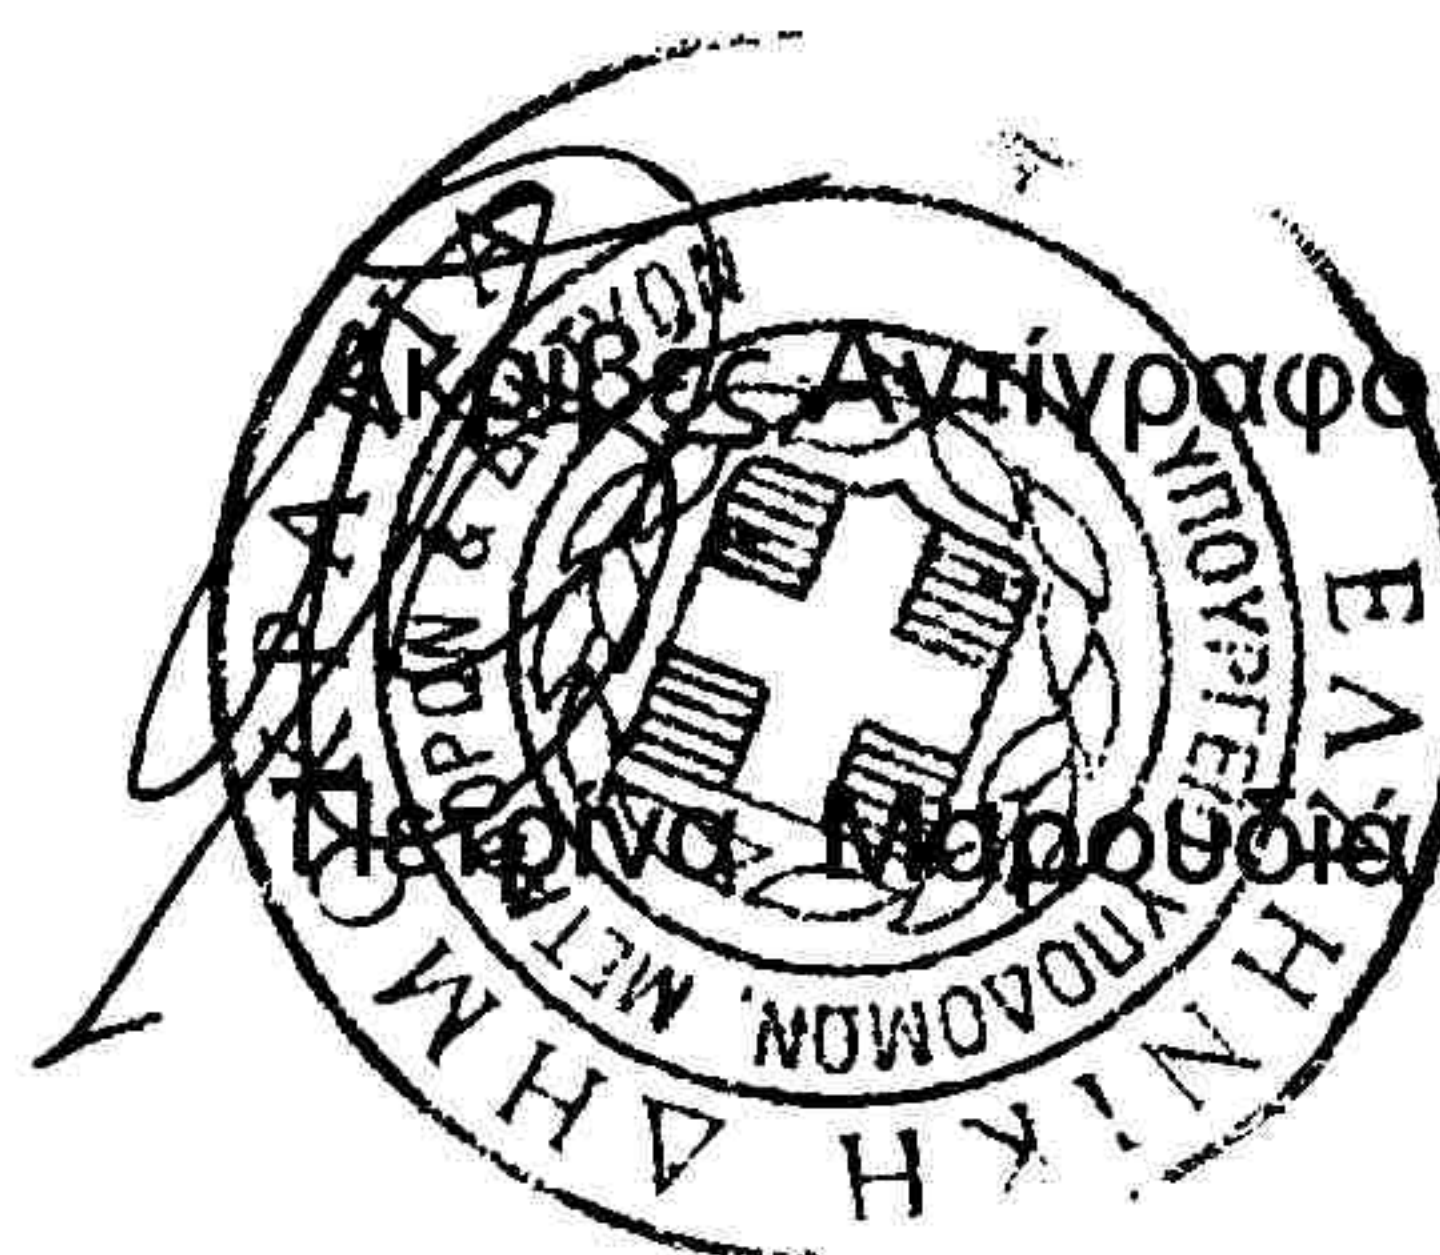

JN