



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



Αθήνα, 22-06-2010
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/83/12875

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων

Κοιν:


1. Βουλευτές κ.κ.
Ε. Κωνσταντινίδη,
Μ. Γιαννάκη,
Μ. Παπαδόπουλο,
Γ. Κασαπίδη
2. ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 10715/27-05-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 10715/27-05-2010 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ε. Κωνσταντινίδη, Μ. Γιαννάκη, Μ. Παπαδόπουλο και Γ. Κασαπίδη, σας στέλνουμε το ΓρΔ/2815/10-06-10 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο καλύπτει το θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

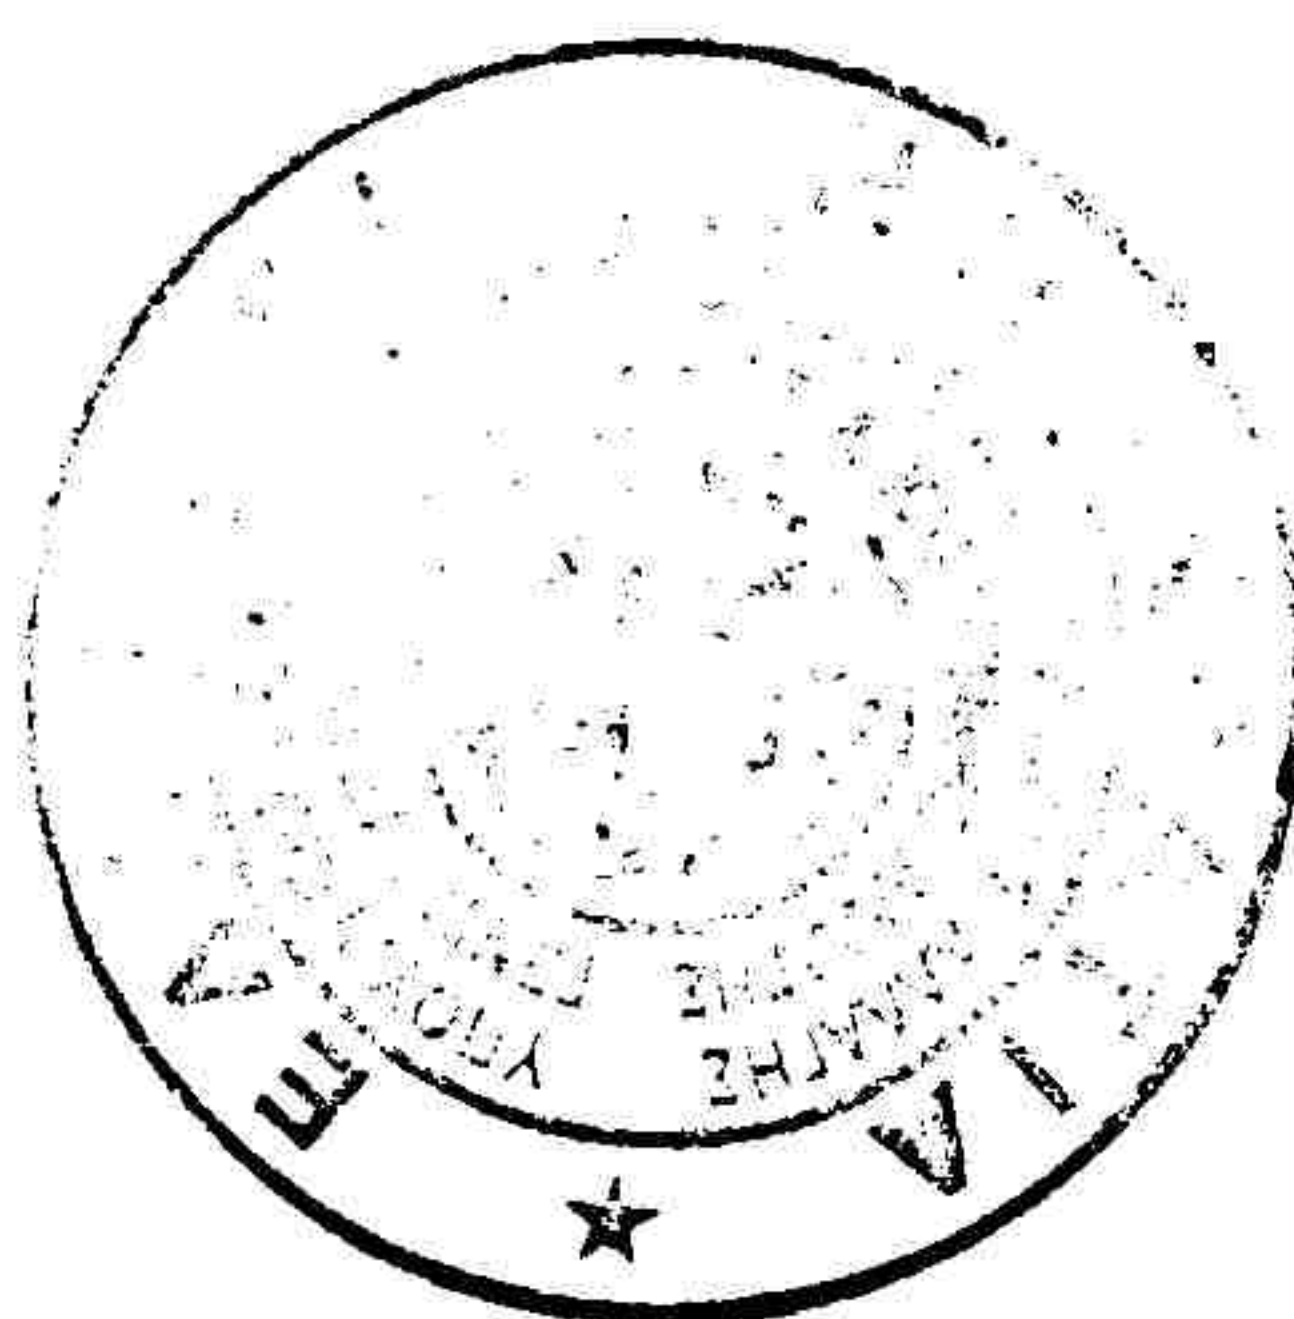

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΤΙΘΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (5512/31-05-10)
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

✓ ✓



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/21315/10-6-10

Προς:

κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 10715/27.05.2010 Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ Γιαννάκης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Κασσιπίδης, σχετικά με τα Ατμοηλεκτρικά εργοστάσια Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά: Διαβιβαστικό ΥΠΕΚΑ/Γενική Δ/νση Ενέργειας/Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής με ημερ. 31.05.2010.

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 10715/27.05.2010 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ Γιαννάκης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Κασσιπίδης, σχετικά με τα Ατμοηλεκτρικά εργοστάσια Δυτικής Μακεδονίας, και σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ Α.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ Α.Ε., στα πλαίσια της εκπόνησης του νέου Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Σχεδίου της, προχωρεί, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Οίκο Συμβούλων, σε τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης νέου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τις Μονάδες I, II, III και IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και τις Μονάδες I και II του ΑΗΣ Αμυνταίου. Για το σκοπό αυτό αξιολογούνται οι δυνατότητες αποθείωσης (ξηρού και υγρού τύπου) και τροποποιήσεις των συστημάτων καύσης λιγνίτη ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εκπεμπόμενα οξείδια θείου και αζώτου. Όσον αφορά την Μονάδα V ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σχεδιάζεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή υγρού τύπου αποθείωσης καυσαερίων, στο αμέσως επόμενο διάστημα.
2. Αναφορικά με τον ΑΗΣ Αμυνταίου, η λύση που θα επιλεγεί θα σχετίζεται με την εξάντληση του διαθέσιμου καπτάσματος και τον υπόλοιπο χρόνο ζωής των υπόψη Μονάδων.

Με τιμή,

Αρθούρος Ζερβός