


30 JUN 2010

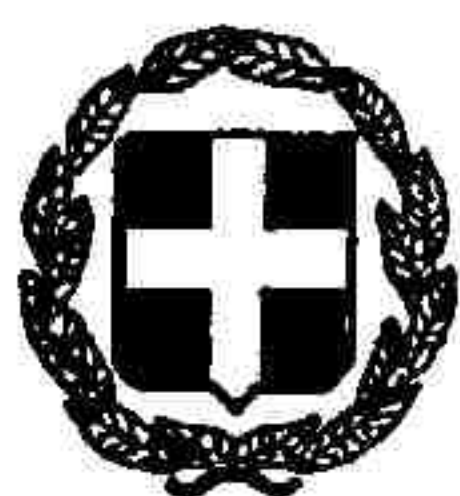

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αθήνα 28 Ιουνίου 2010
Αρ. Πρωτ. : 35816

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ευαγγελιστριάς 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 105 63 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έφη Γκόλια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 1361347
FAX: 210 3741150
E - mail : perivalon.dty@ypes.gr

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων στην Καλαμάτα

- Σχετ.: α. Η αρ. 11260/9-6-10 Ερώτηση της Βουλευτή κας Νάντιας Γιαννακοπούλου
β. Το με αριθμ. πρωτ. 19780/9510/17.06.2010 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου
γ. Το με αριθμ. πρωτ. 2079/17.06.2010 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ. Το με αριθμ. πρωτ. 2512/439/14.06.2010 έγγραφο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με τα ανωτέρω (β)-(δ) σχετικά, σας πληροφορούμε ότι:

- αναφορικά με τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καλαμάτας, η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν τη λειτουργία της μονάδας ενώ η ποιότητα των υδάτων του Μεσσηνιακού κόλπου ελέγχεται από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας και το ΕΛΚΕΘΕ. Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας ολοκληρώνει μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της μονάδας και πρόκειται να υποβάλει Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη των προβλεπόμενων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013. Ειδικά για τη διαχείριση της λυματολάσσης, αυτή αποτίθεται σε αγρόκτημα πλησίον της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων όπου το επιφανειακό στρώμα του εδάφους είναι αδιαπέρατο. Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας είχε υποβάλει στο παρελθόν πρόταση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για χρηματοδότηση φυσικού συστήματος επεξεργασίας (τεχνητός καλαμιώνας) η οποία δεν εγκρίθηκε και σκοπεύει να επανέλθει με αντίστοιχη πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενώ παράλληλα προγραμματίζει την

πραγματοποίηση πειραματικής εφαρμογής κομποστοποίησης της λυματολάσπης στο βιοαντιδραστήρα της μονάδας λιπασματοποίησης του Δήμου Καλαμάτας.

- Σε ότι αφορά το ΚΔΑΥ Καλαμάτας, το Κέντρο λειτουργεί από το 2005 στην περιοχή Ασπροχώματος σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης. Ο φορέας λειτουργίας του ΚΔΑΥ έχει υποβάλει αίτημα ανανέωσης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων συνοδευόμενο από στοιχεία για τη μέχρι τώρα λειτουργία του και θα αξιολογηθεί στο προσεχές μέλλον από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κα Νάντια Γιαννακοπούλου
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Κοινοβ/κού Ελέγχου
(σχετ. Ερωτ 11260/4-6-10)
3. Δ.Τ.Υ./ Δ'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

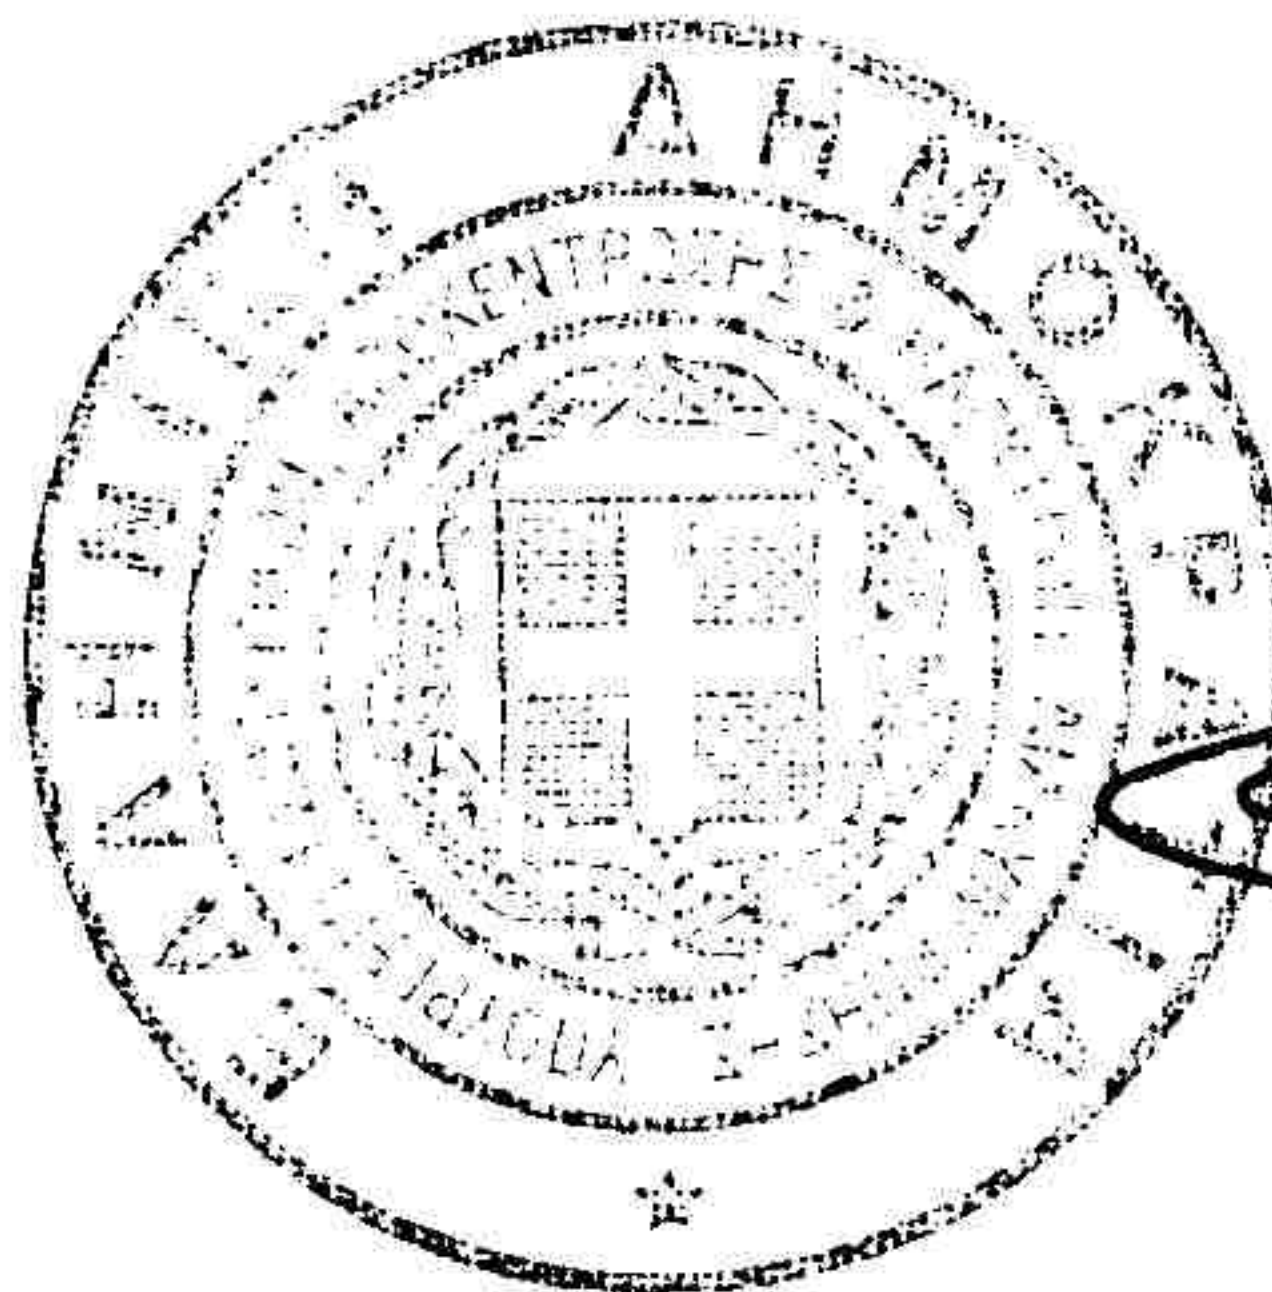

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ