



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστριάς 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κωστοπούλου
Τηλέφωνο : 2131361245
FAX : 2103741150
E-mail : perivalon.dty@ypes.gr

Αθήνα 27 Ιουλίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 42156

**ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έλεγχος λειτουργίας των εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου στον κόλπο της Καβάλας.

ΣΧΕΤ: Η αρ. 12523/2-7-2010 Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Τ. Κουράκη, Δημ. Παπαδημούλη και Ευαγ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας πληροφορούμε ότι για θέματα σχετικά με τον έλεγχο λειτουργίας και την ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων από ενδεχόμενες διαρροές σε εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(Γραφ. Κοιν/κου Ελέγχου)
2. Βουλευτές κκ. Τ. Κουράκη, Δημ. Παπαδημούλη και Ευαγ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου
(Σχετ. Η αρ. 12523/2-7-2010 Ερώτηση)
3. Δ.Τ.Υ./Δ'

ΔΙΣΤΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΕΝΕΤΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

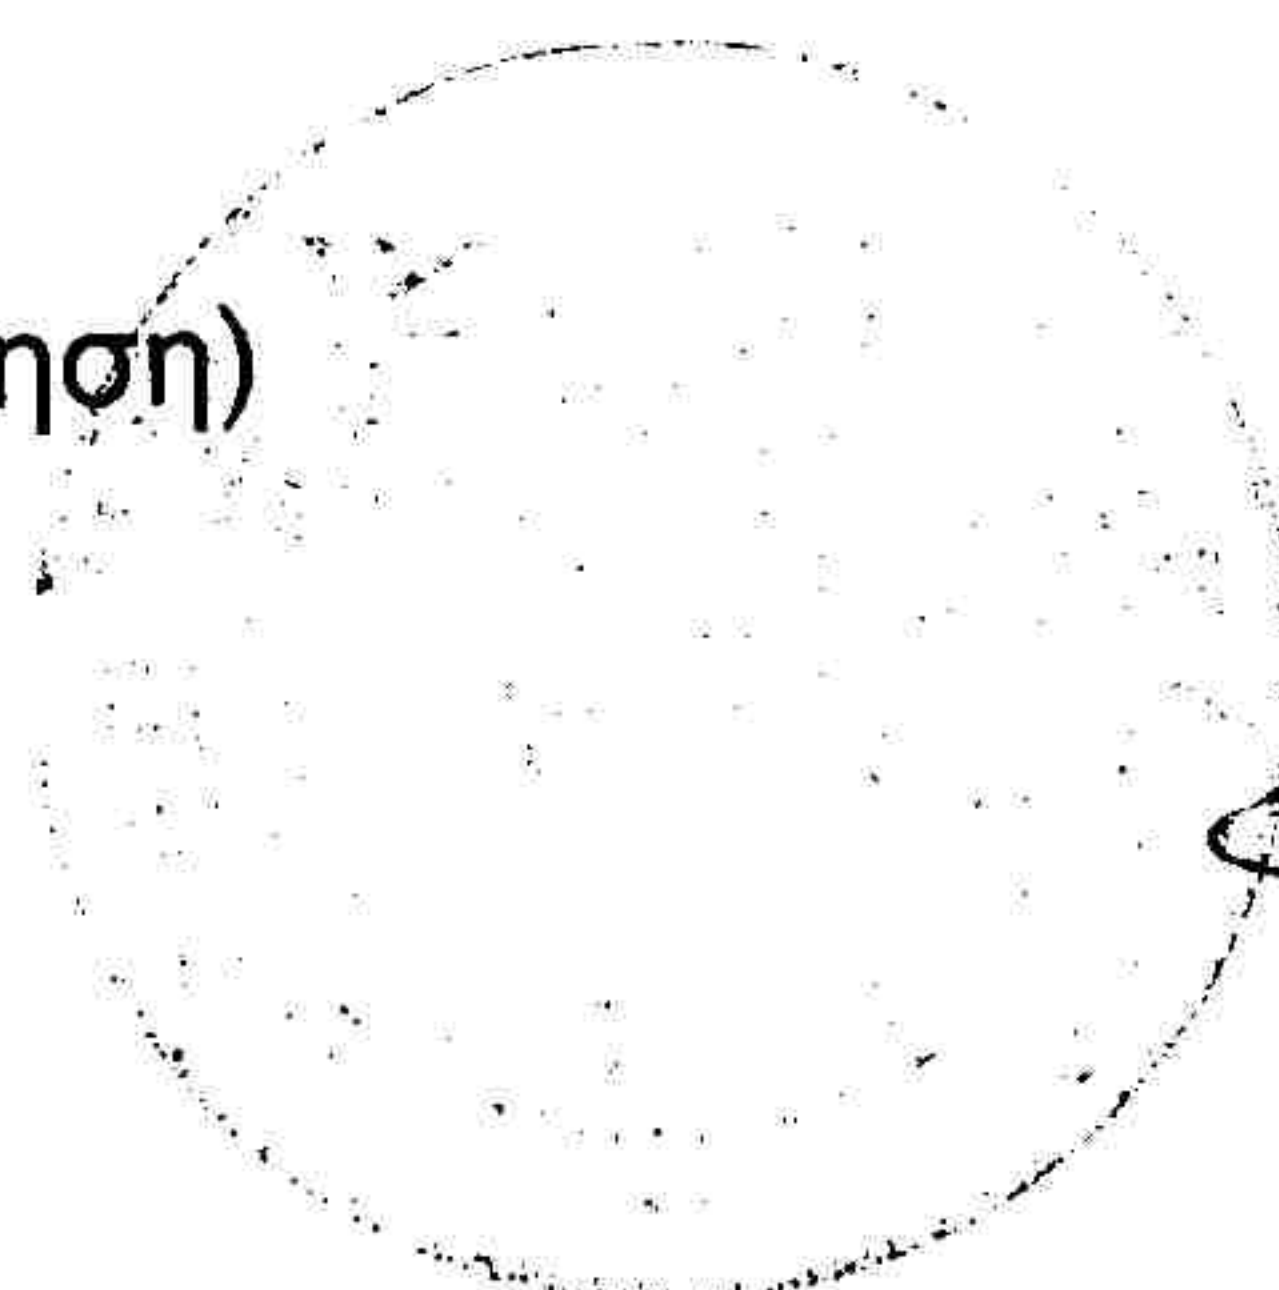

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

✓