

06 AUG 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 6-8 - 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 1166

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου των Βελανιδιών
του Δήμου Βοιών Λακωνίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 11205/8-6-2010

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Γ. Αποστολάκος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) επισημαίνεται ότι, έπειτα από περίπου 3
χρόνια δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίηση των
δράσεων του για την ανάπτυξη του εγχώριου αλιευτικού τομέα.

Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη 6 ενεργές/ "ανοιχτές" προσκλήσεις
που αντιστοιχούν στο 34,77 % της Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος.


Οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις, αντιστοιχούν στο 10 % της
Δημόσιας Δαπάνης, ενώ έχει συμβασιοποιηθεί (νομικές δεσμεύσεις)
το 5 % του ΕΠΑΛ.

Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε περίπου 2 % της
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Η νέα πολιτική ηγεσία έχει θέσει ως προτεραιότητά της για την
ανάπτυξη της εγχώριας μελέτης, την αποτελεσματική αξιοποίηση

δικαιούχος επιθυμεί τη βελτίωση της βαθμολογίας της πρότασής του, επανυποβάλλει το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί η οικεία πρόσκληση. Τότε η πρόταση θα αξιολογηθεί εκ νέου στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης και εφόσον η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα, ενώ αν η αξιολόγηση αποβεί αρνητική (ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση της πρότασης) ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος.

Συγκεκριμένα, για την πρόταση «Επέκταση προσήνεμου μώλου αλιευτικού καταφυγίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βελανιδιών του Δήμου Βοιών Λακωνίας», ακολουθείται η διαδικασία της αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης του 5ου κύκλου αξιολόγησης αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

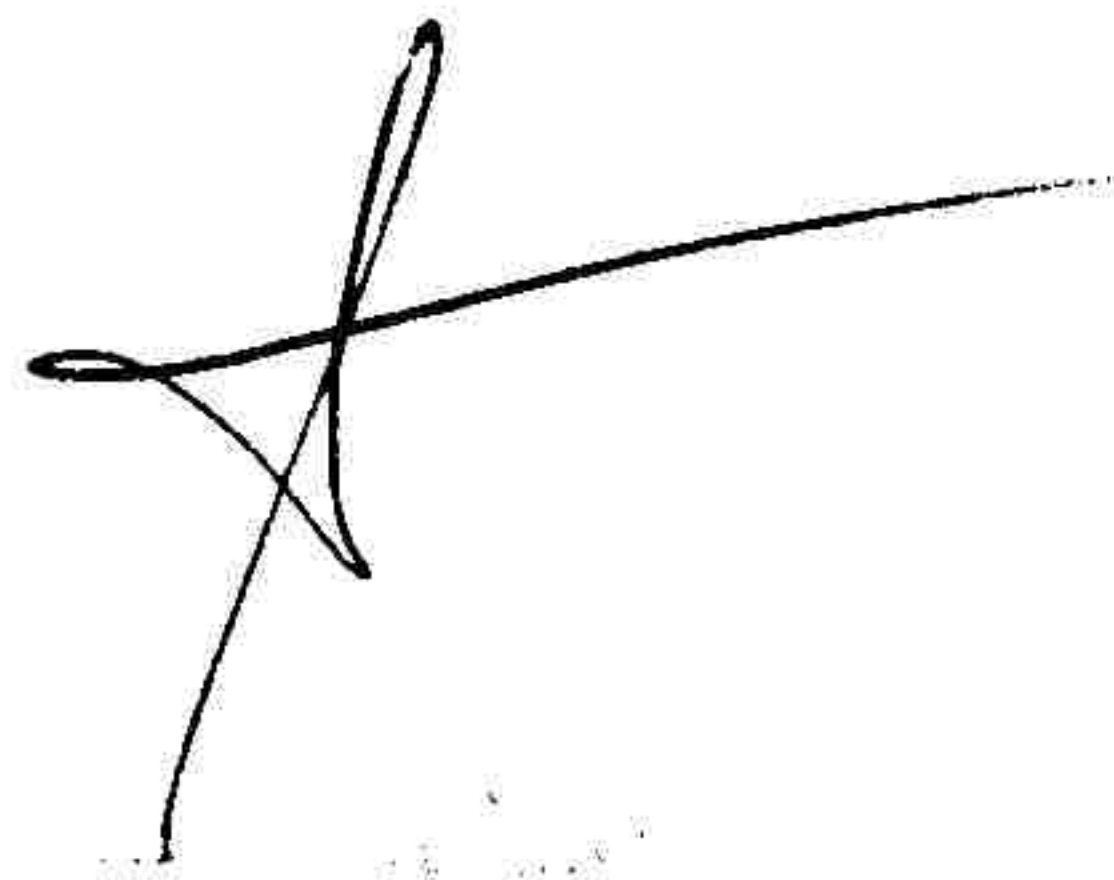

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Αποστολάκο