


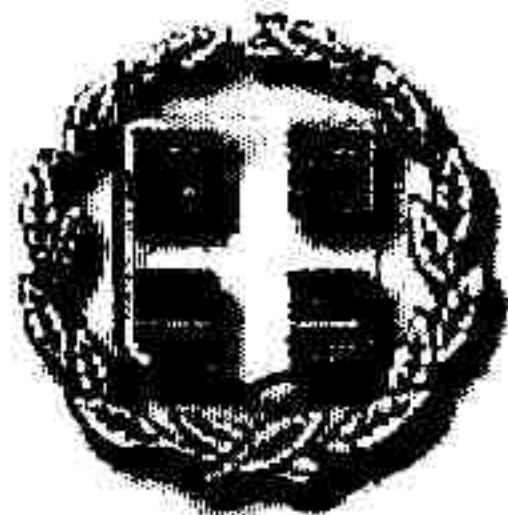

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ**

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σιδηρόπουλος
e-mail :
Τηλέφωνο : 213-1364321
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 5/21-7-2010

Αθήνα, 12 / 8 / 2010

Αριθ.Πρωτ.: οικ 46401

ΠΡΟΣ:
✓ **Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή: κ. Μ. Παπαδόπουλο

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Μ. Παπαδόπουλος σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας ενημέρωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το υπ' αρ. 69348/7547/2-8-10 έγγραφό της, σε διερεύνηση των από 13-05-2010 και 19-05-2010 καταγγελιών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Γ.Ε.Β. Α.Ε.», που εδρεύει στη Βλάστη Ν. Κοζάνης ζητήθηκαν στοιχεία και απόψεις από το Γραφείο Νομάρχη και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΝΑ Κοζάνης επισημαίνεται ότι το άρθρο 5 του ν. 3325/2005 απαλλάσσει από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τις πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ μέχρι 22 KW και θερμική μέχρι 50 KW, προβλέπει όμως για αυτές τις περιπτώσεις την υποβολή ειδικής δήλωσης απαλλαγής, συνοδευμένης από συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τα οποία η εταιρεία έχει ήδη ενημερωθεί με το αρ. πρωτ. 522/1-4-2010 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης. Το με αρ. πρωτ. 52/25-1-10 έγγραφο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας βεβαιώνει την εξαίρεση από το ν. 3325/05 της δραστηριότητας του υδροτριβείου. Η εξαίρεση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το υδροτριβείο είναι δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ενώ η δραστηριότητα του υδρόμυλου είναι μεταποιητική. Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 2-ια του άρθρου 3 του ν. 3325/05, η πρώτη δραστηριότητα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου και δεν

απαιτείται αδειοδότηση, ενώ η δεύτερη εμπίπτει παρά τη χαμηλή ισχύ της, διότι πρόκειται για μια μονάδα η οποία με μηχανικά μέσα (όχι απαραίτητως ηλεκτροκίνητα) διαφοροποιεί τη μορφή των πρώτων υλών προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα (αλεύρι) για τη χρήση για την οποία προορίζονται, όπως ακριβώς περιγράφεται στις παραγράφους 2 α και 2 β του άρθρου 2 του ν. 3325/05. Για την ανωτέρω αδειοδότηση απαιτείται ως δικαιολογητικό οικοδομική άδεια ή απαλλακτικό, ως κτίσματος προ του 1955.

Με το αρ. πρωτ. 2175/7-7-2010 έγγραφό του, το Τμήμα Πολεοδομίας της Δ/σης Πολεοδομίας ΝΑ Κοζάνης βεβαιώνει ότι η εταιρεία ουδέποτε υπέβαλλε στην υπηρεσία του Τμήματος Πολεοδομίας Πτολεμαΐδας αίτηση ζητώντας την ηλεκτροδότηση του υδρόμυλου, ενώ η εταιρεία ανακατασκεύασε πλήρως τον υδρόμυλο και παράπλευρο κτίσμα χωρίς οικοδομική άδεια και για το λόγο αυτό κατόπιν έκθεσης αυτοψίας έγινε υπολογισμός του προστίμου.


Μετά από το από 11-01-2010 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης και Διοίκησης για έλεγχο, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος πραγματοποίησε την από 19-01-2010 αυτοψία και συνέταξε έκθεση αυτοψίας στην οποία ελέγχθηκαν οι εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε η εταιρεία για τις άδειες που απαιτούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας της.

Από τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, προκύπτει ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης, όπως αυτή προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**
- Γραφείο Υπουργού
 - Γραφείο Υφυπουργού
 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 - Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 - Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
 - Δ/νσή μας (2)

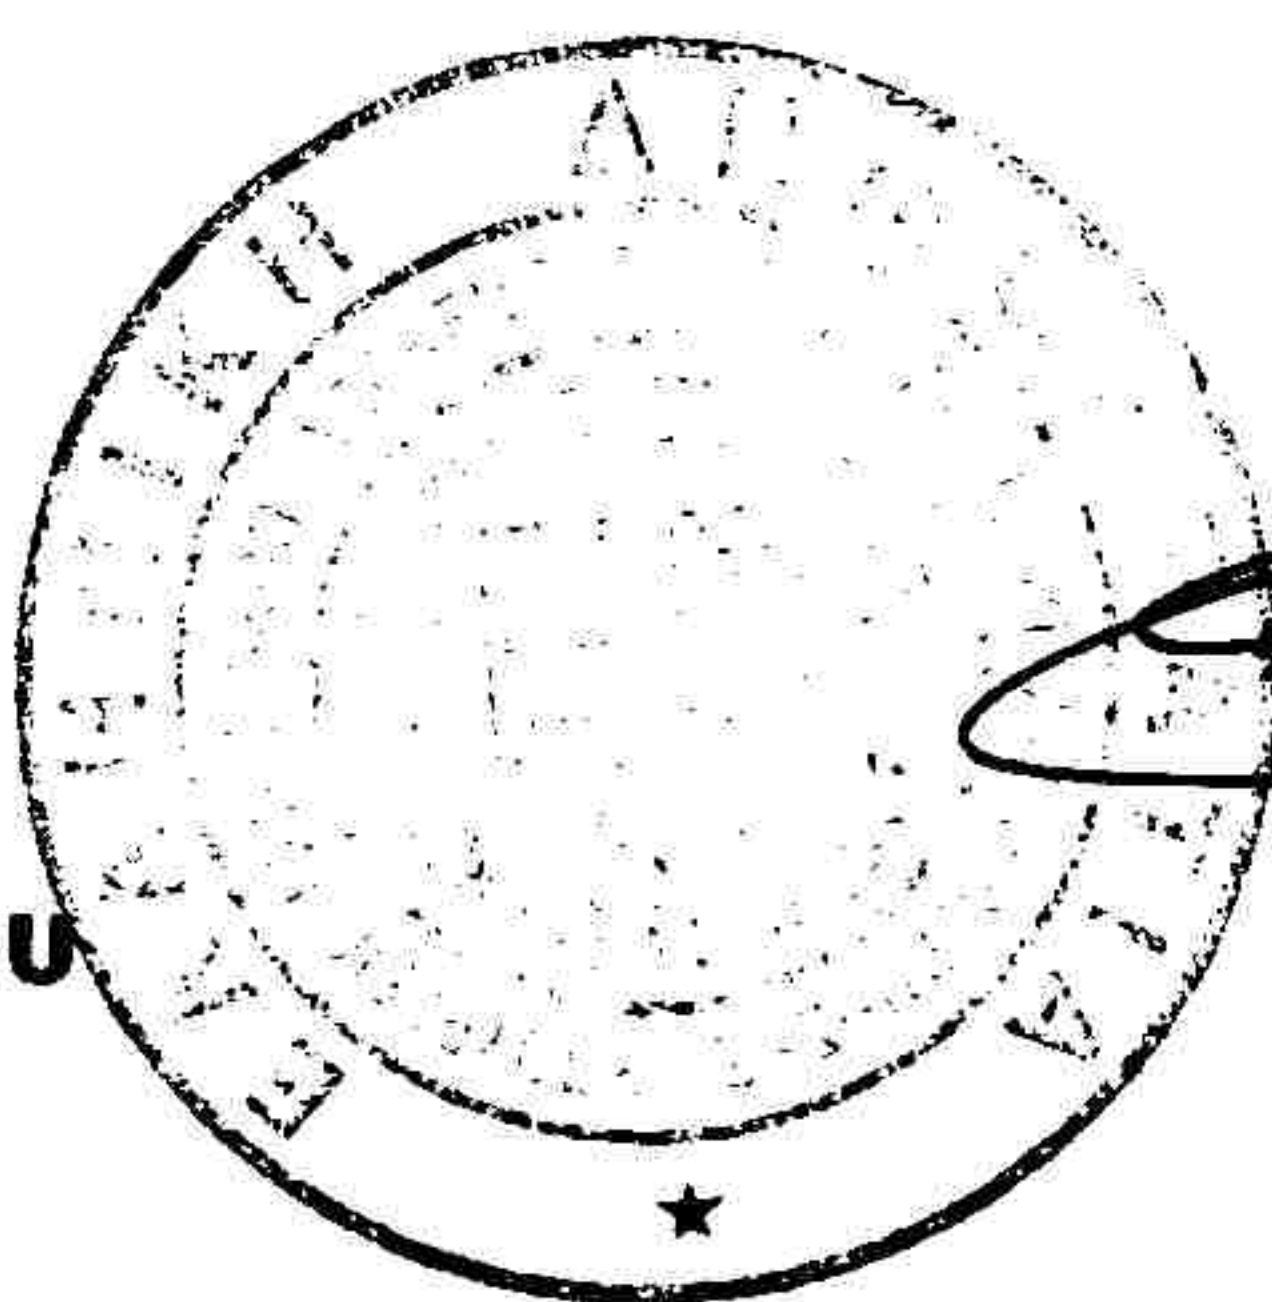

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ