



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.yperth.gr
Τηλέφωνο : 210-344 2320
FAX : 210-344 2365
VICKY (RENA)

3846
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

11/8
Μαρούσι, 9-8-2010
Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
79995 / ΙΗ

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
- Μιχ. Παντούλα
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας: ΠΑΒ 3846/6.7.2010

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και στην Αναφορά την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχ. Παντούλας και αφορά στη λειτουργία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1.- Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εποπτευόμενου φορέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, παρακολουθεί σε 24ωρη βάση τη σεισμικότητα του ελληνικού χώρου με έμφαση στην παρακολούθηση των ισχυρότερων σεισμικών γεγονότων ($M > 4,5$) και στην εξέλιξη των πιθανών μετασεισμικών ακολουθιών. Επειδή το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει και τις τρεις βάρδιες, έχουν συμπληρωθεί τα κενά με άτομα που προσελήφθησαν με συμβάσεις έργου.

2.- Η δαπάνη για τα 11 άτομα που προσελήφθησαν με συμβάσεις έργου (6 άτομα κατηγορίας ΠΕ, εκ των οποίων 2 διδάκτορες, και 5 κατηγορίας ΤΕ), ώστε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καλύφθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου με τίτλο «24ωρη σεισμική παρακολούθηση του ελληνικού χώρου για την έγκαιρη ειδοποίηση κινητοποίησης και εκτίμηση της σεισμικής δραστηριότητας».

3.- Με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην κατηγορία Π.Ε. εκτός από την ανανέωση των συμβάσεων προϋπηρετούντων επιστημόνων, προσελήφθησαν για πρώτη φορά δύο (2) επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (PhD) σεισμολογίας.

4.- Ο κ. Κοκκίνης είναι απόφοιτος ΤΕΙ ειδικότητας Ηλεκτρολόγου με μεταπτυχιακό τίτλο «Business Administration». Σημειωτέον, ειδικότητα Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου, έχουν και τα πέντε (5) μόνιμα μέλη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Απασχολήθηκε στο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων με συμβάσεις μίσθωσης έργου και συμβάσεις εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 2919/01 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», από το 2007 μέχρι και τον Μάρτιο 2010. Ωστόσο, η συνεχής μετάβαση των υποδομών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου από αναλογική σε ψηφιακή μορφή απαιτεί πλέον όχι απλώς ηλεκτρολόγους αλλά υψηλής στάθμης έμπειρους σε τηλεμετάδοση και ποιοτικό έλεγχο δικτύων ηλεκτρολόγους και κυρίως ηλεκτρονικούς. Παράλληλα, ο Διευθυντής ενός Ινστιτούτου κατά τη διαδικασία σύναψης ή ανανέωσης συμβάσεων αξιοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα: πρώτον, τις ανάγκες του προγράμματος, που εν προκειμένω έχουν διαφοροποιηθεί απαιτώντας «υψηλής στάθμης έμπειρους σε τηλεμετάδοση και ποιοτικό έλεγχο δικτύων ηλεκτρολόγους και κυρίως ηλεκτρονικούς» και δεύτερον, τις ικανότητες, την προσωπικότητα και την αποτελεσματικότητα καθενός υποψηφίου. Η σύμβαση του κ. Κοκκίνη δεν ανανεώθηκε εφόσον ο υπεύθυνος του έργου δεν εισηγήθηκε υπέρ αυτής, επιλογή που άπτετο της διακριτικής του ευχέρειας, της ίδιας δηλ. διακριτικής ευχέρειας βάσει της οποίας η σύμβασή του ανανεώθηκε τρεις φορές στο παρελθόν.


5.- Συνεπώς: το επιχείρημα του κ. Κοκκίνη περί “αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις” αλλά και “κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών” δεν ευσταθεί, αφού δεν τίθεται θέμα πρόσληψης, αλλά συμμετοχής στην εκτέλεση συγκεκριμένου προγράμματος για όσο αυτό διαρκεί. Είναι εσφαλμένη και δεν πρέπει να τυγχάνει επιβράβευσης η πεποίθηση ότι η πρόσληψη σε πρόγραμμα ενός ν.π.δ.δ. ισοδυναμεί με δια βίου επαγγελματική εξασφάλιση, ανεξαρτήτως της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κάθε εργαζόμενου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γεν. Γραμ. Έρευνας & Τεχνολογίας
3. Τ.Κ.Ε.

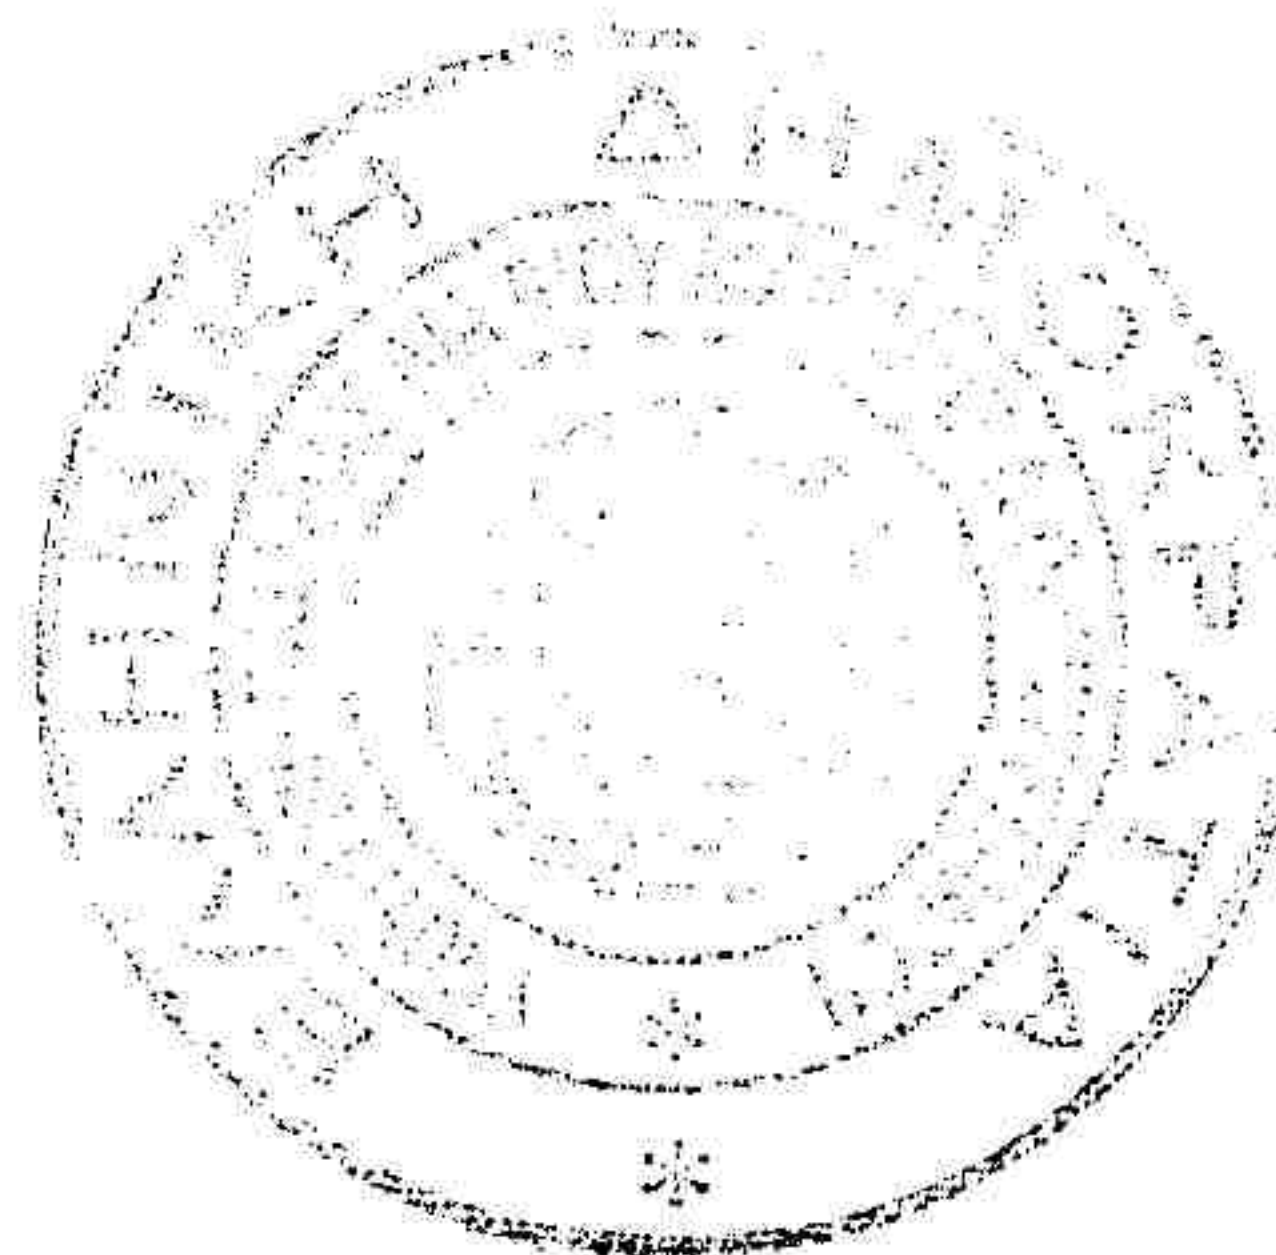

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ