



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11555**

43
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010 12/8

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :
α) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/ 105 59
β) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ/ 115 27
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας**

ΘΕΜΑ : Πυρασφάλεια νοσοκομείου στην Πάτρα.

ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 43/ 22-07-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σχετικά με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ΠΓΝΠ (Ρίο), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το υπ' αριθ. 6281 Φ.701.3(1139/7600)/28-07-2008 έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πατρών προς το Π.Γ.Ν.Π, δεν εγκρίθηκε η μελέτη πυροπροστασίας του νοσοκομείου, καθότι από τον έλεγχο που έκαναν αρμόδιοι αξιωματικοί του Γραφείου Πυρασφάλειας της ανωτέρω Υπηρεσίας και σε συνδυασμό με τη διενέργεια αυτοψίας διαπιστώθηκαν ελλείψεις – παραλείψεις, ενώ υποδείχθηκαν νέα μέτρα και ζητήθηκε να υλοποιηθούν οι παρατηρήσεις και να επανέλθουν με νέα αίτηση.

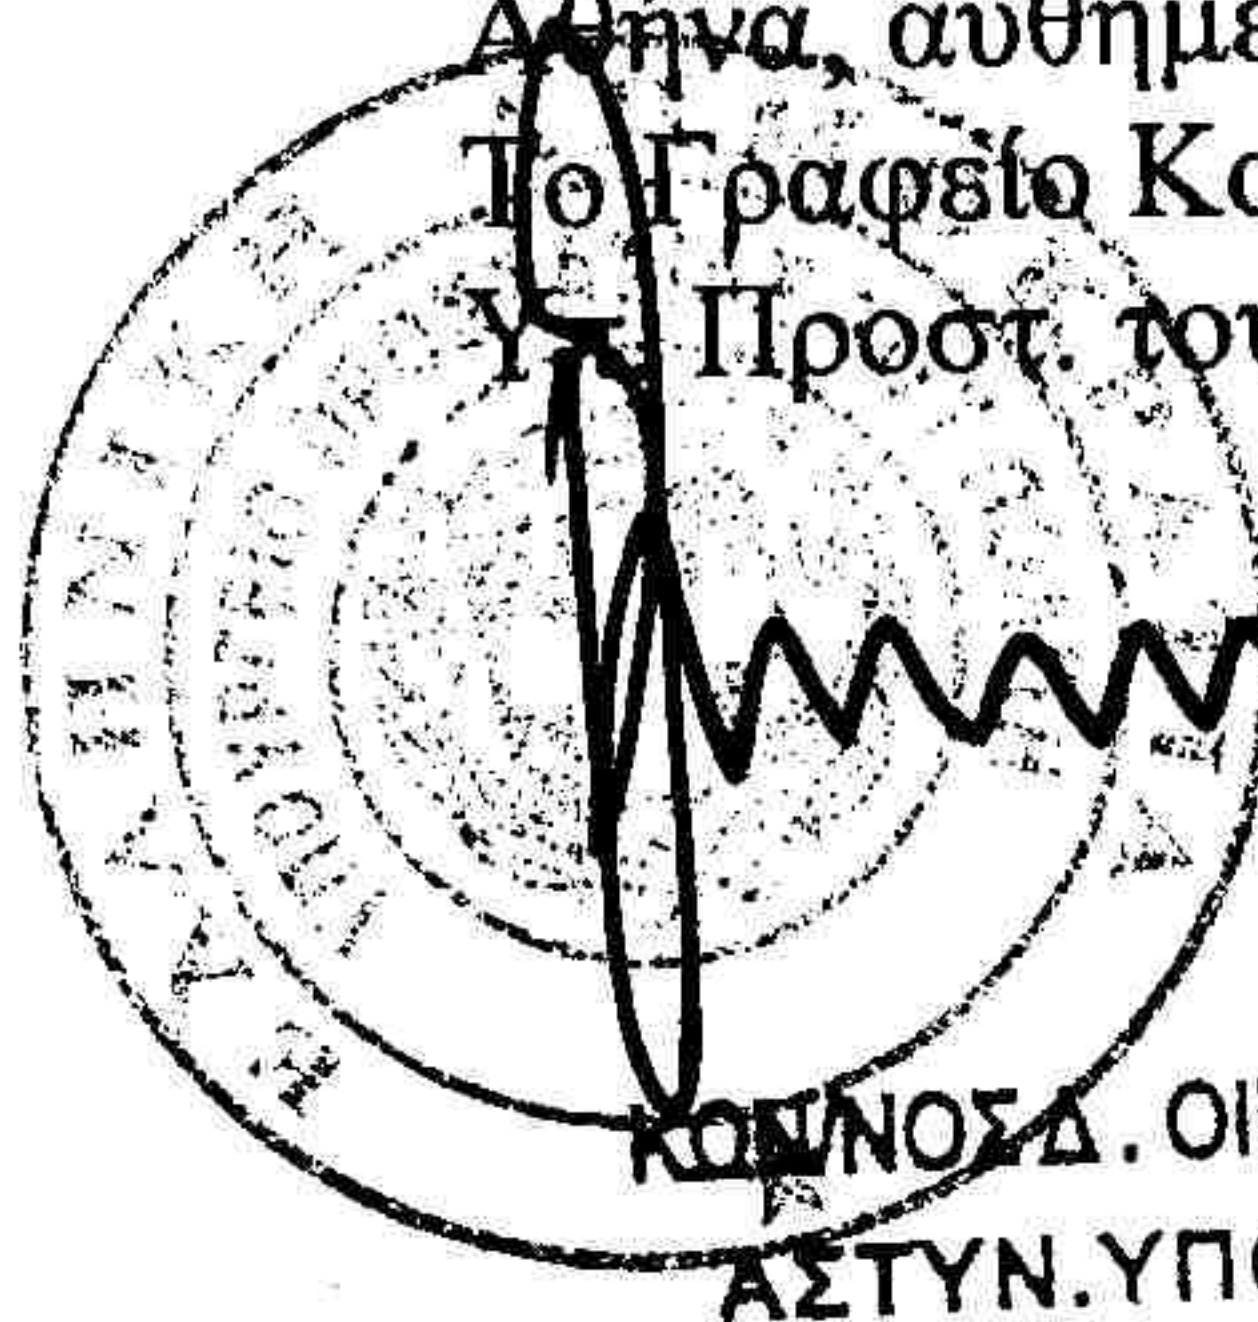
Με το υπ' αριθ. 8722 Φ.701.3 / 24-10-2008 έγγραφο της Δ.Π.Υ. Πατρών προς το ΠΓΝΠ, πιστοποιήθηκε ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας έναντι πυρκαγιάς στο νοσοκομείο με τα τότε λαμβανόμενα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας με διαπίστωση όμως ελλείψεων, για τις οποίες δόθηκε προθεσμία ενός έτους (ήτοι έως 01-11-2009) για πλήρη υλοποίηση.

Με το υπ' αριθ. 6550 Φ.701.3 (2640/7600)/ 29-09-2009 έγγραφο της Δ.Π.Υ. Πατρών προς το ΠΓΝΠ, εστάλη έκθεση επιθεώρησης της Υπηρεσίας για το νοσοκομείο, η οποία αποτυπώνει τα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν. Από τις 29-09-2009 η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχει επανέλθει με αίτησή της για χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι, με το υπ' αριθ. 28278 Φ.701.2 / 06-07-2010 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και διαβιβάστηκε προς όλα τα Υπουργεία, επισημάνθηκε η ανάγκη θεσμοθέτησης Φορέων αδειοδότησης για όλες τις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δημοσίου, όπως είναι τα νοσοκομεία, καθώς και τον καθορισμό του πιστοποιητικού πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως απαραίτητου δικαιολογητικού εγγράφου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Προστ. του Πολίτη


ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ