


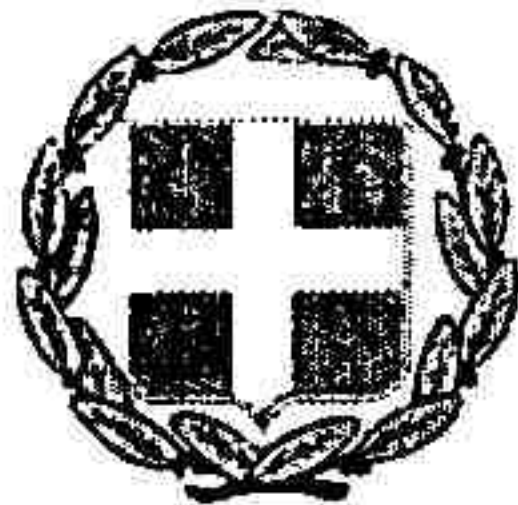

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11732**

25 SEP 2010

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

**ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

- ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ:**
- α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ 101 83**
 - β) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/ 105 59**
 - γ) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ 115 27**
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
- 3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :**
- α) Γραφείο κ. Αρχηγού**
 - β) Δ/ση Γενικής Αστυνόμευσης**
- 4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :**
- α) Γραφείο κ. Αρχηγού**
 - β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας**

ΘΕΜΑ : Απορρίμματα σε περιοχή της Πάτρας. Κατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων.

ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 535/ 31-08-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, αστυνομικοί της αρμόδιας Υπηρεσίας μας (Ε' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών), μετέβησαν στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου διαπιστώθηκε η εναπόθεση απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων. Για το θέμα αυτό η προαναφερόμενη αστυνομική Υπηρεσία απέστειλε το 7017/4/99-β' από 04-09-2010 έγγραφο προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία), για την εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, στο εν λόγω σημείο η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πατρών την Παρασκευή 03-09-2010, πραγματοποίησε έλεγχο-αυτοψία, με Επιτροπή αποτελούμενη από 2 αξιωματικούς. Η εν λόγω Επιτροπή διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι στο συγκεκριμένο χώρο, υπήρχαν διάφορα απορρίμματα. Παράλληλα, έγινε έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παραπάνω χώρου, χωρίς ωστόσο να προκύψουν στοιχεία του ιδιοκτήτη, ενώ για το λόγο αυτό εστάλη έγγραφο προς το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, προς το


Εθνικό Κτηματολόγιο Πατρών, καθώς και προς τον Δήμο Πατρέων για την εξακρίβωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη του οικοπεδικού χώρου. Στον ιδιοκτήτη του παραπάνω χώρου θα βεβαιωθεί παράβαση με βάση την υπ' αριθμ. 4/87 πυροσβεστική διάταξη.

Σε ό,τι αφορά τα πυροσβεστικά υδροστόμια (κρουνούς), σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1590/1986, οι φορείς δικτύων ύδρευσης πόλεων, οικισμών και λοιπών περιοχών, υποχρεούνται να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια με δαπάνες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να διαθέτουν δωρεάν νερό για τις ανάγκες πυρόσβεσης και την πραγματοποίηση πυροσβεστικών ασκήσεων. Για το σκοπό αυτό εγγράφουν υποχρεωτικά στον ετήσιο Προϋπολογισμό εξόδων τους τις απαραίτητες πιστώσεις.

Οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες προβαίνουν περιοδικά στην καταγραφή και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των υδροστομίων, πηγών κ.λ.π. που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης τους και μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες πυροσβεστικών οχημάτων, με πλήρη στοιχεία κατά Δήμο, Κοινότητα, Οικισμό κ.λ.π., ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεσή τους σε περίπτωση ανάγκης. Για το σκοπό αυτό σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία, τηρείται Βιβλίο Μητρώου Υδροστομίων και ενημερώνεται για κάθε μεταβολή αυτών. Για την υλοποίηση των προβλέψεων του ανωτέρω νόμου του παραπάνω εδαφίου, συγκροτείται το τρίτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου κάθε έτους, με απόφαση του οικείου Διοικητή, Τριμελούς Επιτροπής η οποία προβαίνει σε επιθεωρήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα να παρευρίσκεται στις προγραμματιζόμενες αυτοψίες και υπάλληλος από τον εκάστοτε Φορέα ύδρευσης. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αναφέρουν στην αρμόδια Διεύθυνση Πυρόσβεσης Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, συνοπτικά τα αποτελέσματα των ενεργειών που έγιναν από τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους πυροσβεστικούς κρουνούς της αναφερόμενης περιοχής στην Πάτρα, σας ενημερώνουμε ότι παρατηρήθηκε φθορά σε έναν από αυτούς, ενώ δεν υπήρχαν οι τάπες στεγανότητας σε αρκετούς κρουνούς. Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί που υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο, έχουν τοποθετηθεί από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του ΒΙΟΠΑ και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επίσημη παράδοση τους στη ΔΕΥΑ Πατρών. Συνέπεια των παραπάνω είναι να μην έχει ενημερωθεί η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πατρών για την ύπαρξη τους από την αρμόδια Υπηρεσία ύδρευσης. Πάντως, για τις φθορές στους πυροσβεστικούς κρουνούς που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από την οικεία πυροσβεστική Υπηρεσία, θα ενημερωθεί ο αρμόδιος Φορέας για την αποκατάστασή τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

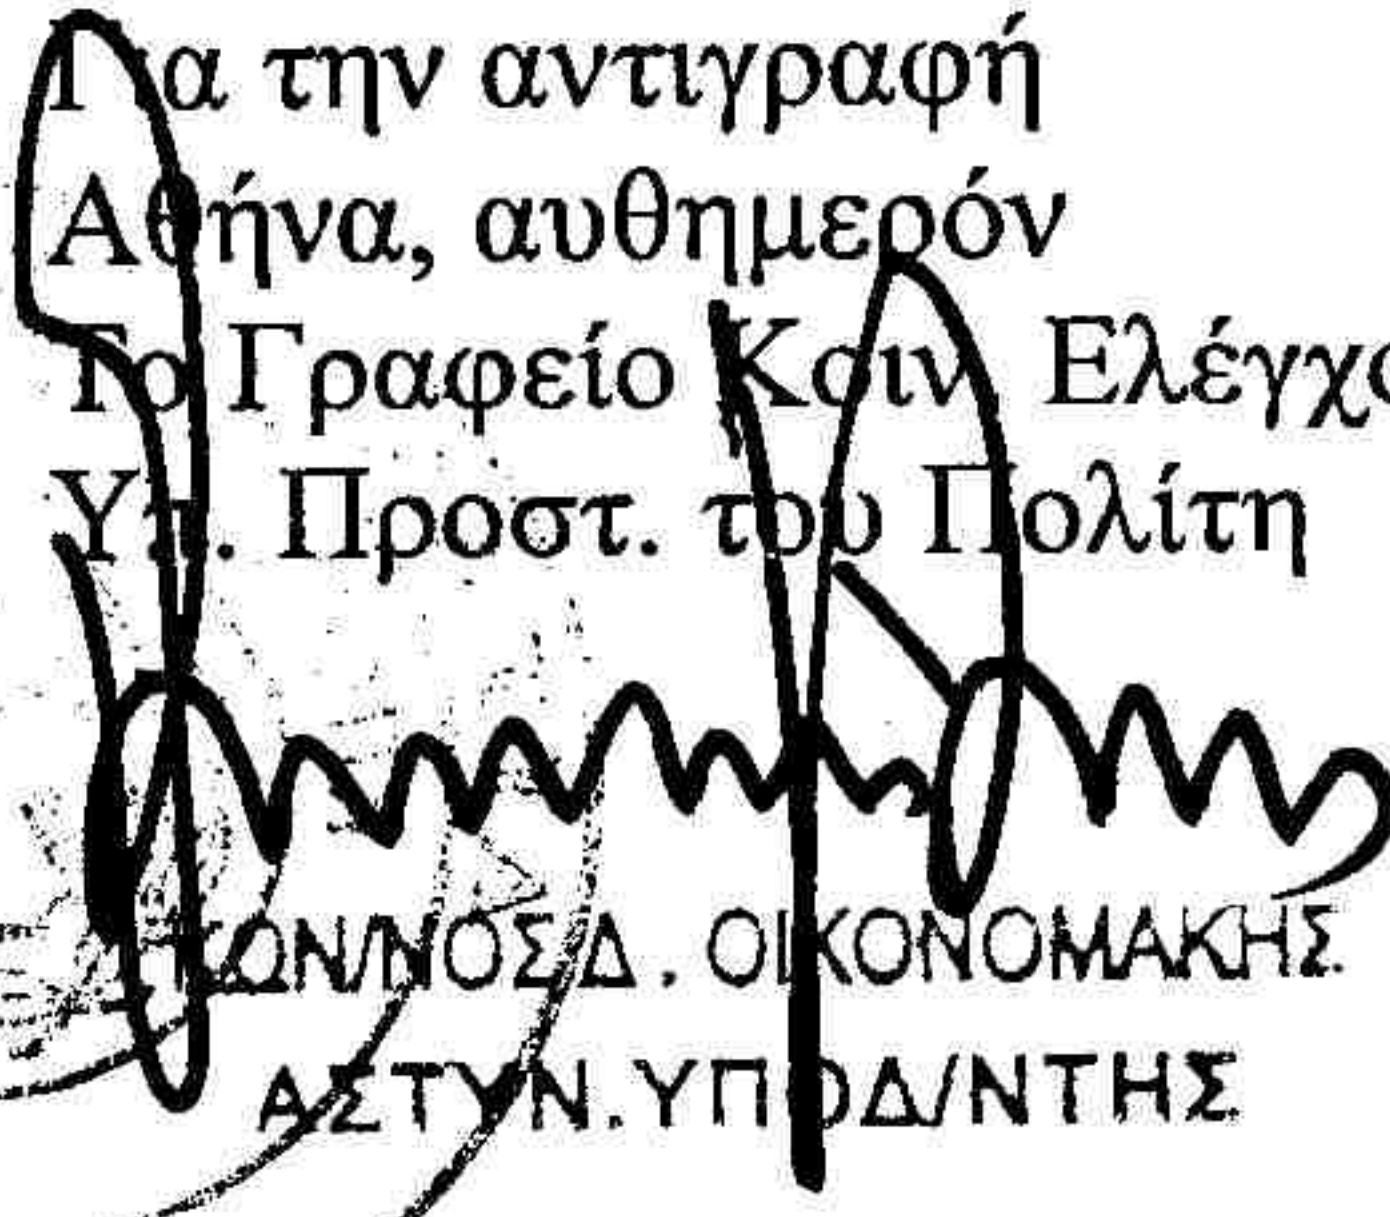Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Προστ. του Πολίτη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

