


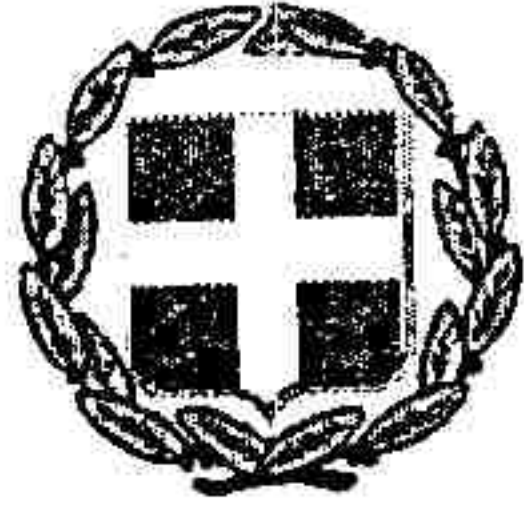

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11751**

645
29/9

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

**ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Μ. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :**
α) **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ 101 83**
β) **ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/ 106 71**
γ) **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ/ 115 23**
δ) **ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/
151 80**
ε) **ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ 156 69**
στ) **ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ 104 32**
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
**3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :**
α) **Γραφείο κ. Αρχηγού**
β) **Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας**

ΘΕΜΑ : Αντιμετώπιση πυρκαγιάς στα Κύθηρα.

ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 645/ 02-09-2010.


Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, κάθε έτος, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται σχέδια αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για όλη την επικράτεια και φυσικά για το νησί των Κυθέρων, που αφορά στην οργάνωση, στη διαχείριση και στο συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σε φυσιολογικές συνθήκες ετοιμότητας, δηλαδή όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1,2 και 3, διατίθενται περιπολικά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 τα εν λόγω μέτρα ενισχύονται. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος πυρκαγιάς τα περιπολικά-πυροσβεστικά οχήματα ενισχύονται άμεσα με κατάλληλα πυροσβεστικά οχήματα άλλων πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα πρόσφατα (14-08-2010) στην εν λόγω περιοχή, το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε άμεσα το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεών του, οι οποίες, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Αρχές, τους εθελοντές και τους πολίτες, επιχείρησαν συντονισμένα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, υπό δυσμενείς συνθήκες, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν, καθώς και της μορφολογίας του εδάφους. Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της εν λόγω πυρκαγιάς, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος 60 μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες, καθώς και 3 Πεζοπόρα Τμήματα του Σώματος με 43 εποχικούς πυροσβέστες. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 22 πυροσβεστικά, 4 οχήματα των Ο.Τ.Α. και 4 βυτιοφόρα οχήματα ιδιωτών. Παράλληλα, το έργο της κατάσβεσης, συνέδραμαν συνολικά 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα ΜΙ-26 και 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη Α/Φ CL-415.

Τέλος, για την πυρκαγιά αυτή, από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων διενεργείται προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας εκδηλώνονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν αυτό.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Προφ. του Πολίτη

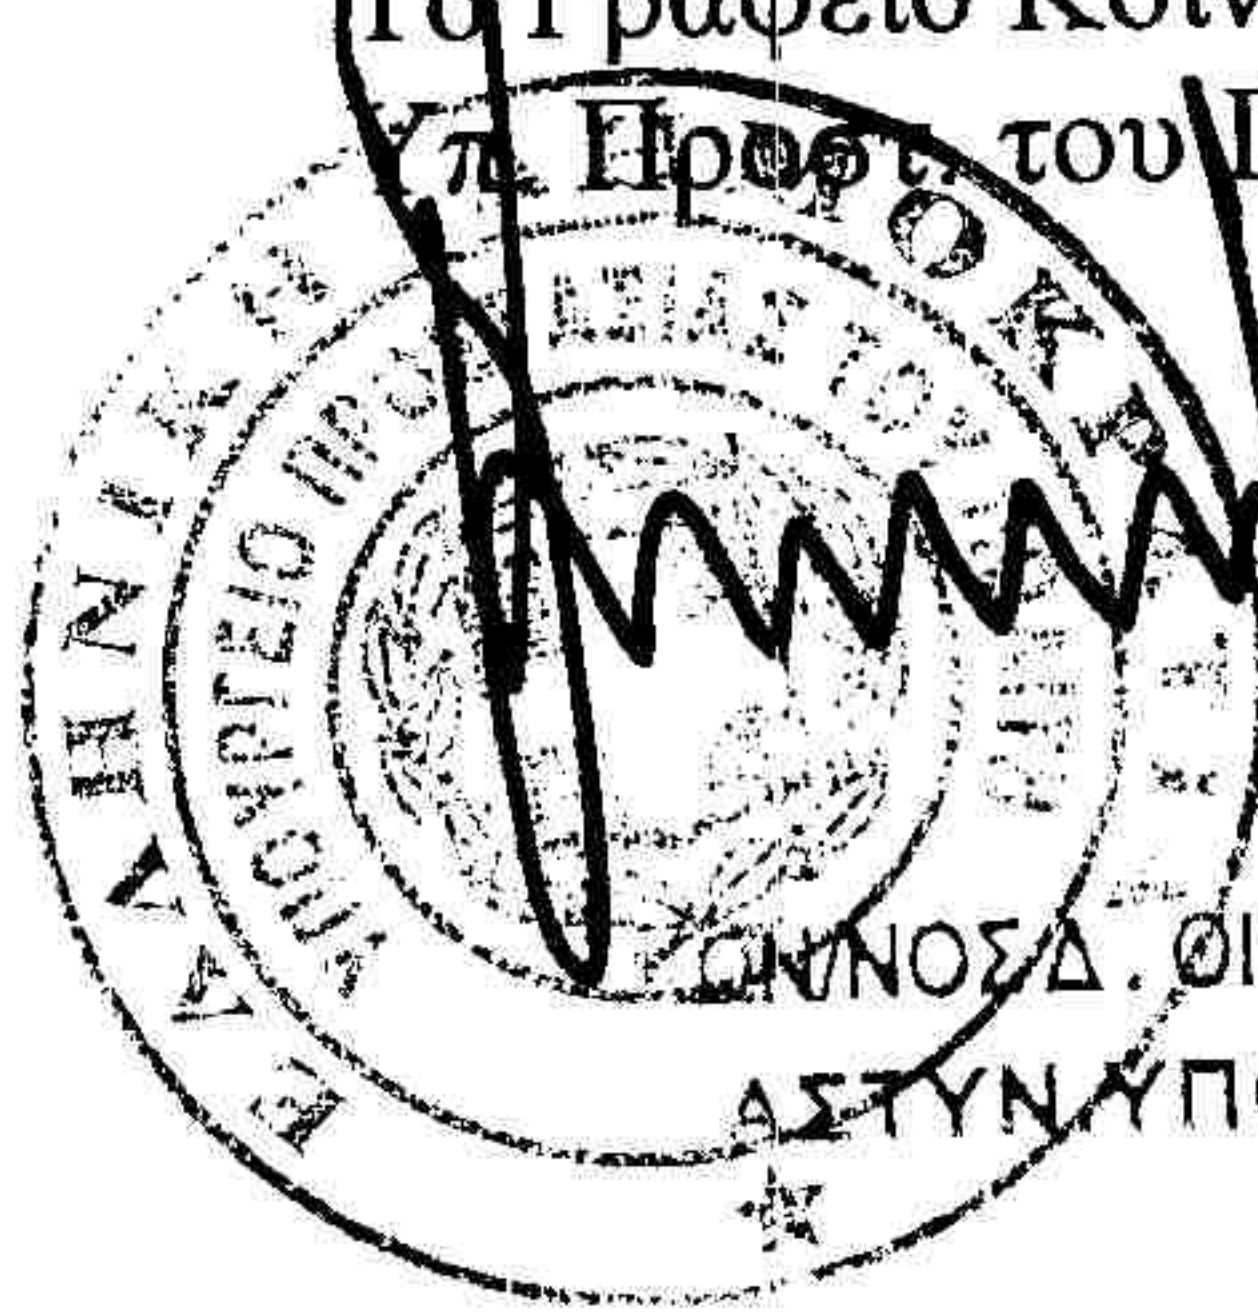

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ