


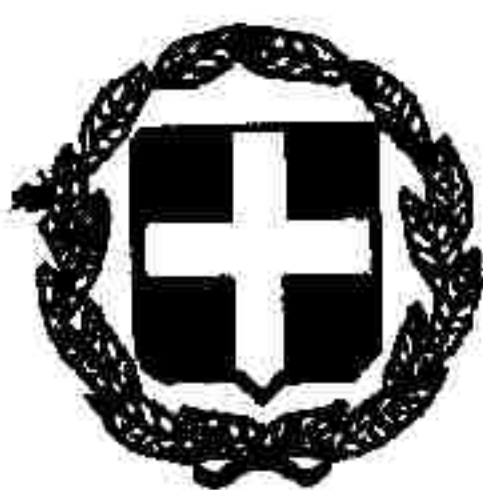

1038
26 10

25 ΟΚΤ. 2010

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 61267

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστριάς 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κωστοπούλου
Τηλέφωνο : 2131361245
FAX : 2103741150
E-mail : perivalon.dty@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα νερού ύδρευσης στο Δήμο Φαρρών.

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. 1038/1-10-2010 Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.

β) Το υπ'αρ. 8481/12-10-2010 έγγραφο του Δήμου Φαρρών.

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο του Δήμου Φαρρών σας πληροφορούμε ότι το πρόβλημα σχετικά με την καταλληλότητα του νερού της Χαλανδρίτσας, το οποίο οφειλόταν σε ατελή λειτουργία των χλωριωτήρων, αποκαταστάθηκε και τα εξεταζόμενα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, δείγματα νερού βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού
Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου
(Σχετ. Η αρ. 1038/1-10-2010 Αναφορά)
2. Δ.Τ.Υ./Δ'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

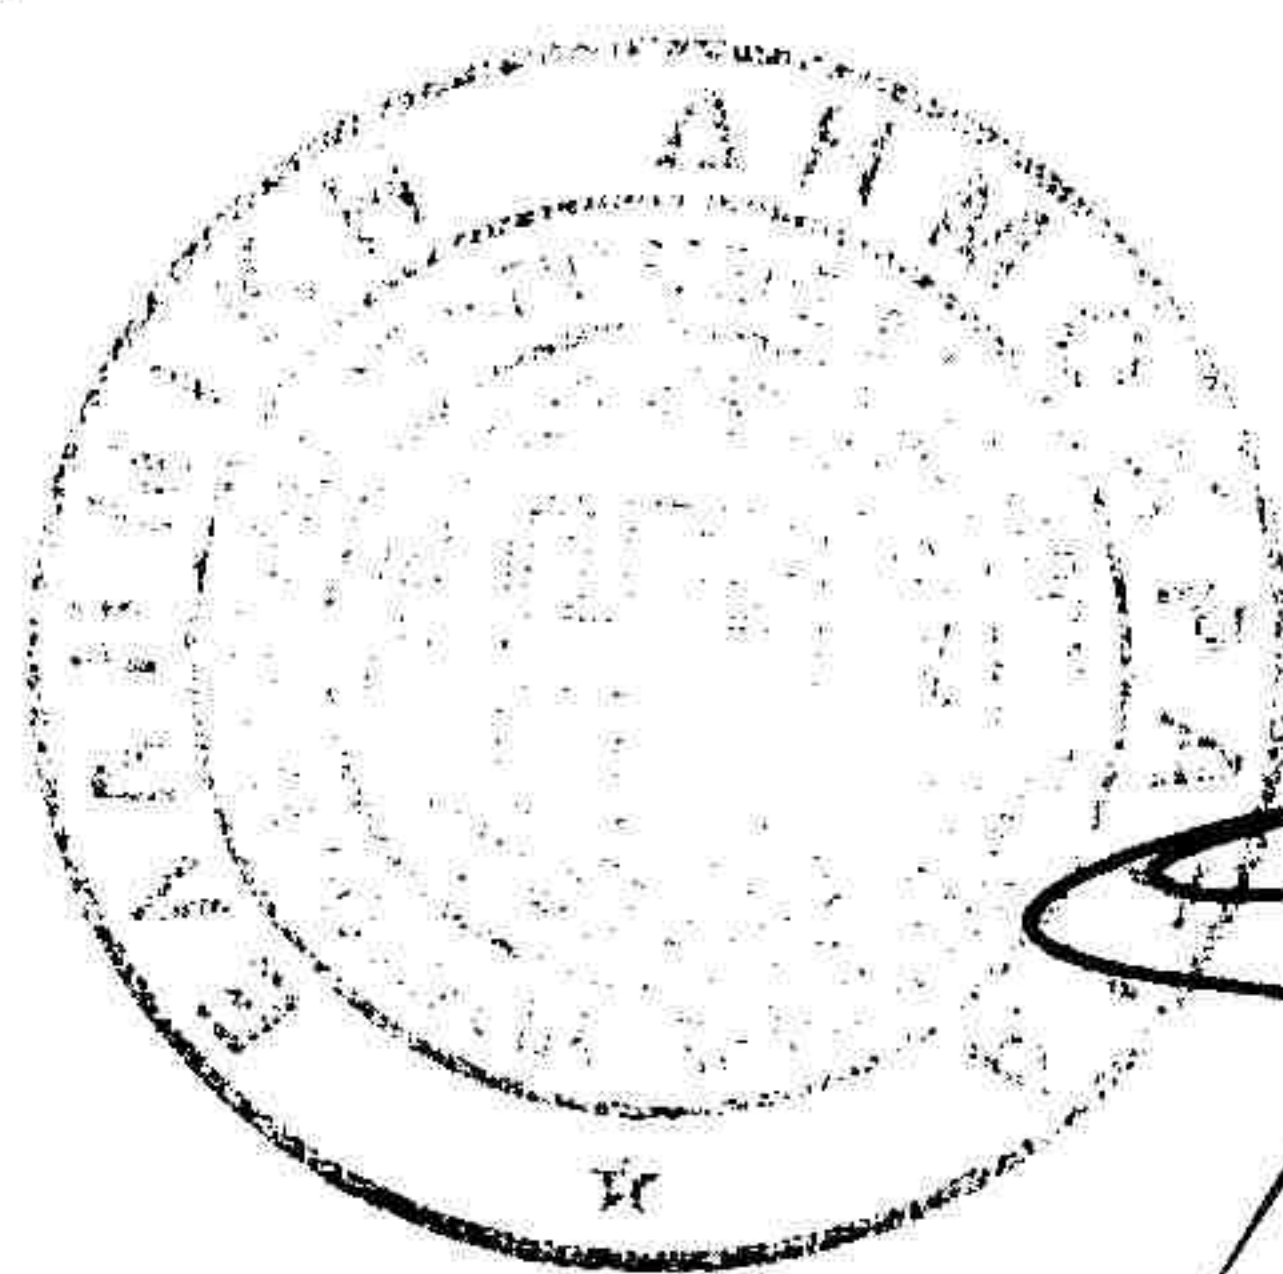

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ