


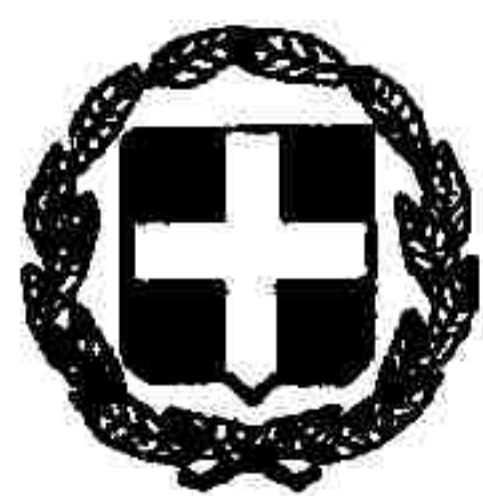

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ρ. Ν. Μόλσον
Τηλέφωνο : 2131361027
Fax : 210 3741150
E-mail : a.molson@ypes.gr

Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 61594

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Αναφορά Πολιτών Δήμου Ρίου για Προβλήματα Ύδρευσης.

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. 584/2-9-2010 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.
β) Το αρ. 54953/23-9-2010 έγγραφό μας.
γ) Το αρ. 5190/22-9-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου και σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σας πληροφορούμε ότι, η Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου με την αρ. 172/2010 απόφασή της, ανέθεσε με συνοπτική διαδικασία λόγω του κατεπείγοντος την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος αποκατάστασης περιοχής προσφυγικών Δ.Δ. Ρίου» στον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Δ. Βλαχογιάννη, προκειμένου να αντικαταστήσει αγωγό μήκους 140 μ. καθώς και τις υπάρχουσες παροχές από την οδό Μομφεράτου μέχρι την οδό Θ. Παλαιολόγου έτσι ώστε να εκλείψουν τυχόν προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση των κατοίκων. Επίσης στο ανωτέρω μήκος του αγωγού τοποθετήθηκε πυροσβεστικός κρουνός και βάνα ελέγχου του δικτύου.

Επισυνάπτονται η προαναφερόμενη αρ. 172/2010 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου και οι έγγραφες εξηγήσεις του Δημάρχου Δήμου Ρίου και του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου προς το Α' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)
(Με τα συνημμένα)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού.
2. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 584/2-9-2010 Αναφορά του
Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου)
3. Δ.Τ.Υ./Β'

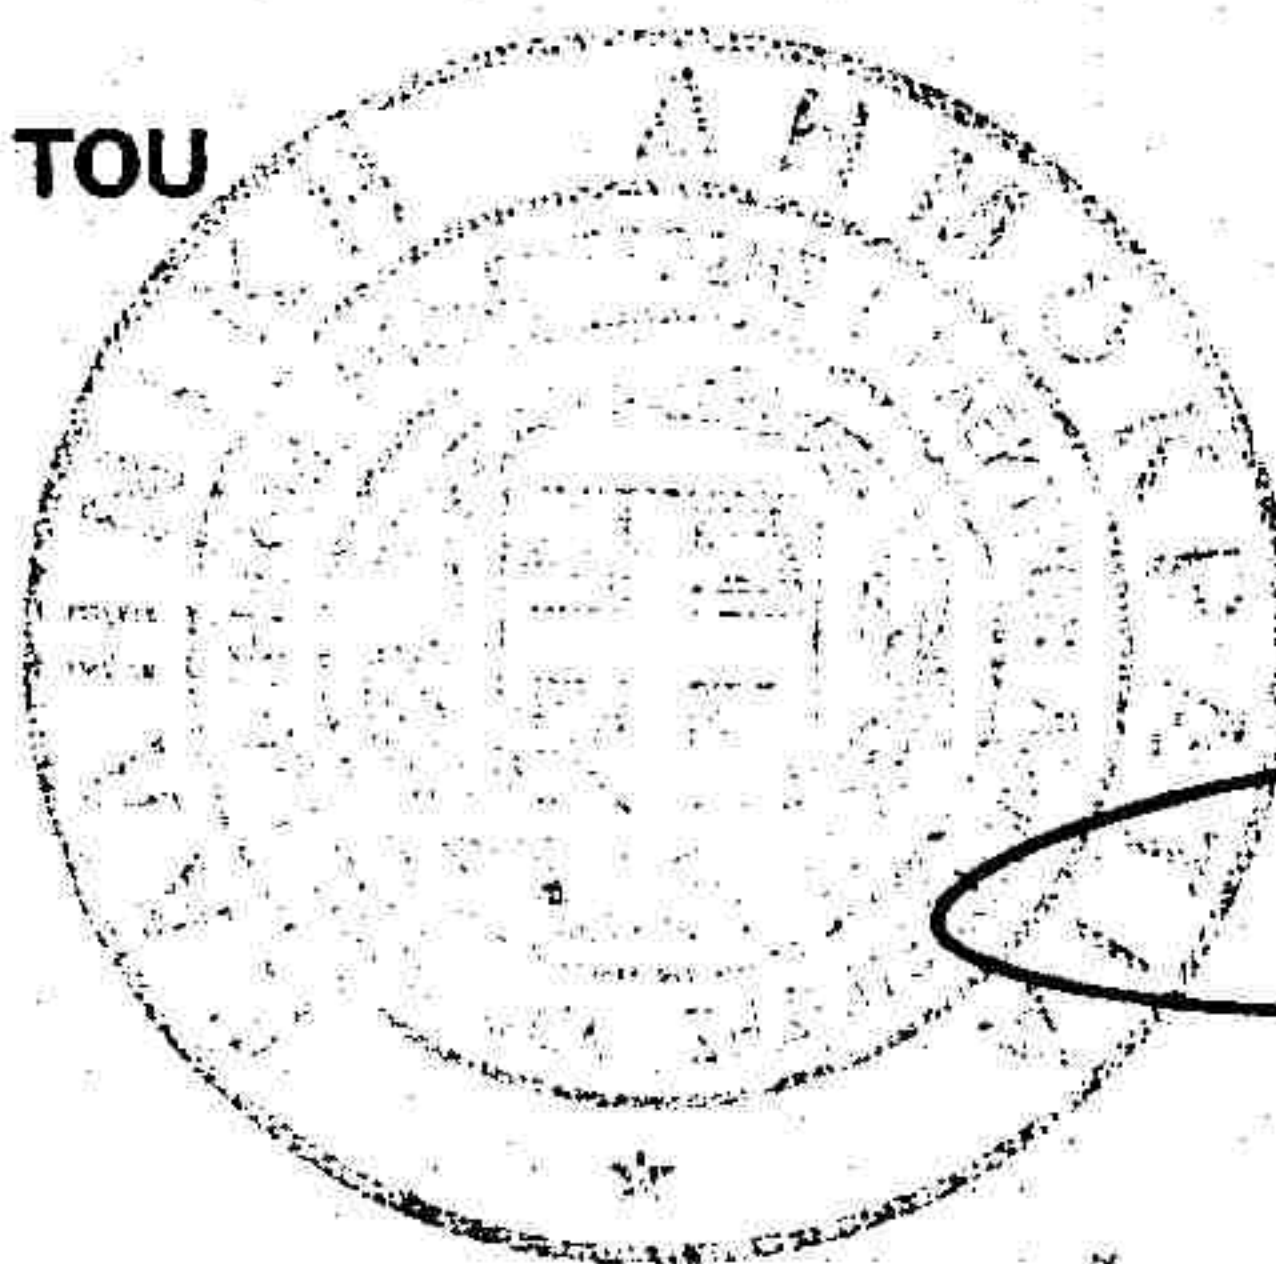

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : 25.09.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 61594 / 3806 20-09-2010

Αριθ. Πρωτ. : 11567

Ταχ. Δ/ση : Αθηνών 6-26504 Ρίου
Τηλ : 2610/ 910-133
FAX : 2610/ 990.978

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 69-71
264 42, ΠΑΤΡΑ
Υπόψη κ. Κουκουλομάτη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετ. : Το αριθμ. Πρωτ. 4982/ 14-09-2010 έγγραφο σας


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο διαβιβάσατε στον Δήμο Ρίου το υπ' αριθμ. πρωτ. 50702/08-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Ορισμένοι κάτοικοι του Δ.Δ. Ρίου και κυρίως κάτοικοι του συνοικισμού Προσφυγικών, απέστειλαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών την από 08-07-2010 μηνυτήρια αναφορά τους καταγγέλλοντας ότι τα σπίτια τους δεν υδροδοτούνται κανονικά και ως εκ τούτου όπως ισχυρίζονται κινδυνεύουν να μολυνθούν από διάφορες ασθένειες. Κατόπιν τούτου ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών διέταξε προανάκριση και εξετάστηκαν ως μάρτυρες μερικοί εκ των καταγγελλόντων.

Στην συνέχεια το Α' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών εκάλεσε τον Δήμαρχο Ρίου όσο δε και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ρίου, προκειμένου να δώσουν τις ανάλογες εξηγήσεις τους. Αυτές εδόθησαν και αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν και οι οποίες αποτελούν και περιεχόμενο του παρόντος.

Πέραν όσων αναφέρονται στις ανωτέρω έγγραφες εξηγήσεις, η ΔΕΥΑ Ρίου με την υπ' αριθμ. 172/2010 Απόφαση του ΔΣ, η οποία και επισυνάπτεται ανέθεσε λόγω του κατακείμενου στον εργολάβο κ. Δημήτριο Βλαχογιάννη να αντικαταστήσει τον αγωγό σε μήκος 140 μ. προκειμένου να εκλείψει η όποια τυχόν ανωμαλία στην κανονική και ακώλυτη υδροδότησης των κατοίκων. Επίσης στο ανωτέρω μήκος του αγωγού ύδρευσης τοποθετήθηκε πυροσβεστικός κρουνός καθώς επίσης και βάνο ελέγχου του δικτύου.

Πάντα ταύτα έγιναν και πλέον το όποιο πρόβλημα έχει αποκατασταθεί πλέον.

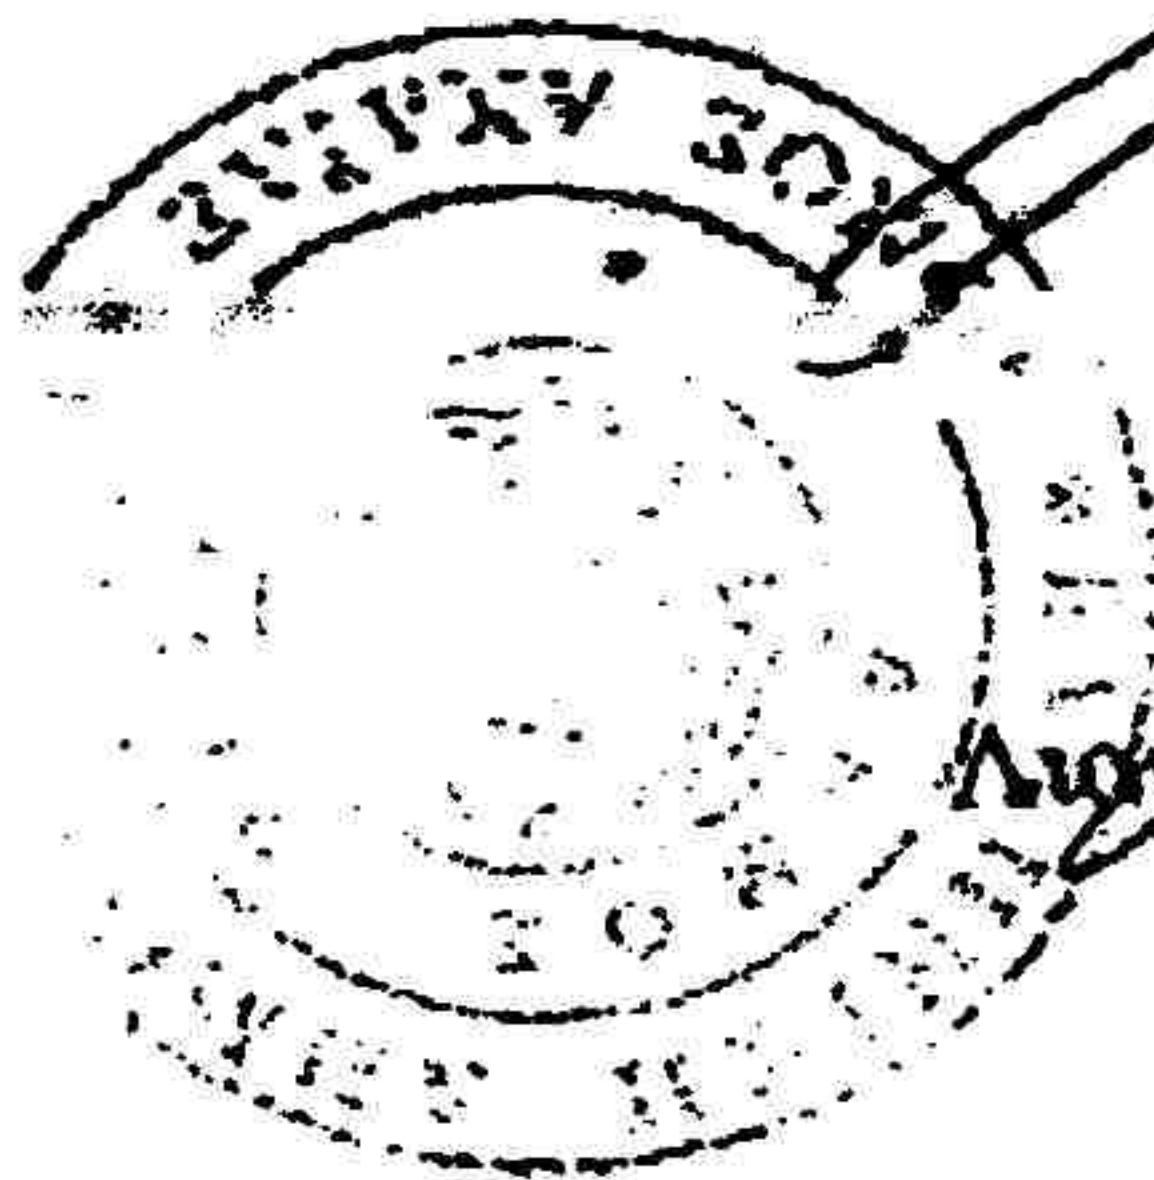

Ο Δήμαρχος

Λιακόπουλος Ηλ. Χρήστος

7/6
B (i)
2610
2610

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΟ Α' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΔΕΥΑ ΡΙΟΥ είναι επιχείρηση ειδικού σκοπού και υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1069/80. Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. είναι η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ρίου και αποτελεί τον κύριο άξονα της ύπαρξης και της λειτουργίας Έχει δικό της προϋπολογισμό και αυτόνομη λειτουργία από τον Δήμο Ρίου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Ρίου ασκεί έλεγχο στην ΔΕΥΑΡ εγκρίνοντας τους κανονισμούς της Επιχείρησης και την τιμολογιακή πολιτική. Πόροι της επιχείρησης είναι :

- Οι εισπράξεις από την αξία νερού
- Τα διάφορα τέλη σύνδεσης
- Το τέλος 3%
- Το ειδικό τέλος 80% για την μελέτη κατασκευής και επέκτασης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
- Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων για έργα και μελέτες μέχρι 35%.
- Επιχορήγηση από το πρόγραμμα της Ε.Ε για την κατασκευή έργων μέχρι 75%.

Εφαρμογή της ΚΥΑ Υ2/2600/2001

Η ΔΕΥΑ Ρίου εφαρμόζει την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 98/83 ΕΚ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αυτή το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι απαλλαγμένο κάθε υγειονομικού κίνδυνου και να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της.

Εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία η ΔΕΥΑΡ ακολουθεί πρόγραμμα δειγματοληψιών μετά από σύμβαση που έχει υπογραφεί με το διαπιστευμένο Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό τον έλεγχο τήρησης των παραμετρικών τιμών για τις χημικές ουσίες και τους μικροοργανισμούς.

Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προκύπτει ότι στις βρύσες τρέχει υγιεινό νερό, ελεγμένο μικροβιολογικά και χημικά, απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Γι' αυτό αντικρούουμε τους ισχυρισμούς των καταγγέλλοντων περί πρόκλησης δήθεν σωματικών βλαβών από μολυσμένο νερό.

Η υδροδότηση του δικτύου ύδρευσης είναι συνεχής.

Όμως έκτακτες συνθήκες-όπως βλάβες δικτύων και αντλιοστασίων - πολλές φορές έχουν ως αποτέλεσμα, χωρίς την υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΡ, την πρόσκαιρη διακοπή της υδροδότησης του δικτύου. Η ΔΕΥΑΡ προσπαθεί να αντιμετωπίζει και να αποκαθιστά άμεσα την ομαλή λειτουργία της υδροδότησης σε αυτές τις περιπτώσεις

Πρόσφατα (την 28/05/2010) η εταιρία VINCI CONSTRUCTIONS στα πλαίσια κατασκευής της ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου κατέστρεψε κεντρικό αγωγό επί της οδού Σταυροπούλου με αποτέλεσμα να φράξουν από πέτρες και λάσπη πολλά τμήματα του δικτύου, με συνέπεια να υπάρχει μείωση νερού και ακόμα έλλειψη σε αυτά τα τμήματα και γενικά σε όλο το Ρίο διότι τεχνικά ήταν δύσκολος ο εντοπισμός. Αυτό διήρκεσε λίγες ημέρες.

Επίσης στις εποχές υψηλής ζήτησης (Μάιος – Οκτώβριος) παρατηρείται ελαττωμένη πίεση σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στις υποδομές, στην ραγδαία αύξηση των παροχών ύδρευσης λόγω της δημογραφικής και οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής, στην ραγδαία αύξηση της ποσότητας του καταναλισκόμενου νερού λόγω της βελτίωσης της οικονομικής δυνατότητας του πληθυσμού, στις μεγάλες οικίες με κήπους και πισίνες.

Τα ίδια κεντρικά δίκτυα εξυπηρετούν πολλαπλάσιες παροχές σε σχέση με εκείνα που είχαν κατασκευασθεί. Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα αντικατάστασης όλων των δικτύων ύδρευσης αφού οι προτεραιότητες ήταν η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων και πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, η δημιουργία νέων δικτύων εκεί όπου δεν υπάρχουν, αντιμετώπιση βλαβών κλπ.

Από το 2007 έως και σήμερα η ΔΕΥΑΡ όσον αφορά το ΔΔ Ρίου

1. Ολοκληρώνει άμεσα τον πρωταρχικό στόχο στην προσπάθεια μας για την βελτίωση της υδροδότησης των πολυπληθέστερων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ρίου συμπεριλαμβανομένου και του ΔΔ Ρίου. Το έργο «Βελτίωση ύδρευσης Δήμου Ρίου» είναι σχεδιασμένο για να καλύψει την συνεχιζόμενη πληθυσμιακή έκρηξη της περιοχής. Βασικός σκοπός είναι η επαρκής ποσότητα κι η άριστη ποιότητα νερού για τον Δήμο σε όλες τις ώρες και ημέρες και όλες τις εποχές του χρόνου. Τα εκτελούμενα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή

εξωτερικού αγωγού μεταφοράς νερού με το συνολικό μήκος να ξεπερνά τα 25 χιλιόμετρα, υδροληψίες που στη παρούσα φάση η παροχή ανέρχεται σε 150 κμ./ώρα, κεντρική Δεξαμενή 4.000 κ.μ. στην περιοχή Πλατανίου.

2. Μέχρι την λειτουργία του έργου, η οποία δεν θα βραδύνει το 20-ήμερο περίπου, για αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων η ΔΕΥΑΡ προέβη:

- ✓ σε ενίσχυση της υδροδότησης του ΔΔ Ρίου με την ένταξη στο δίκτυο ύδρευσης της γεώτρησης «Βαρδαλαχάκη» με ωφέλιμη παροχή 60 κμ./ώρα
- ✓ Σε ενίσχυση εργασίες επισκευής του Υδατόπυργου λόγω προβλημάτων υποβάθμισης και φθορών
- ✓ Σε έργα αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στο Δ.Δ. Ρίου που το μήκος ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα.

Παράλληλα η ΔΕΥΑΡ έχει να φροντίσει άλλα 11 Δημοτικά Διαμερίσματα με ανάλογη ανάπτυξη.

Επισημαίνουμε ότι το Τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΡ σχεδιάζεται και εκτελείται με βάση τα έσοδα της ΔΕΥΑΡ και εκ του ιδρυτικού νόμου της (Ν.1069/80) απαγορεύεται η ενίσχυση από Δημοτικούς πόρους και η μεταφορά από άλλα επενδυτικά προγράμματα.

Παρά ταύτα ο Δήμος διέθεσε για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Δήμου Ρίου» έκτακτη ενίσχυση από τις υφίσταται δράσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για νέες επενδύσεις που προέβλεπε.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος και η ΔΕΥΑΡ σέβονται τους Δημιόγους Ρίου και προσπαθούν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στη συγκεκριμένη περιοχή του ΔΔ Ρίου, όπου και οι σχετικά κατηχησικές και παρά τις προσπάθειες ανακοίνωσης του δικτύου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, παρατηρείται μείωση πίεσης λόγω μεγάλης και ταυτόχρονης κατανάλωσης κυρίως κατά την θερινή περίοδο.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι κήποι των οικιών του ΔΔ Ρίου είναι συνήθως μεγάλοι και η απαίτηση ποτίσματος τους είναι μεγάλη και η μεγάλη κατανάλωση νερού για τους κήπους έχει συν συνέπεια την μείωση πίεσής του νερού στις οικίες.

Οι ισχυρισμοί για χλευασμό και αδιαφορία είναι απαράδεκτοι και δεν απηχούν την πραγματικότητα.


Παρακολουθούμε από κοντά το όλο θέμα και αυτό και το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ και παρεμβαίνουμε άμεσα εκεί που χρειάζεται. Σε αυτοψίες δε που έχουν γίνει από την επιχείρηση στο συγκεκριμένο κομμάτι του ΔΔ Ρίου (προσφυγικά) και συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Άγιος Γεώργιος κατά τις πρωινές ώρες η πίεση του νερού ήταν κανονική. Και από τις αυτοψίες υπαλλήλου της επιχείρησης τις απογευματινές ώρες δεν διαπιστώθηκε κάτι από τα

20-SEP-2010 15:51 FROM DEYN RIOT 10 2010403041 100
καταγγελλόμενα παρά μόνο η μείωση της πίεση που είναι αποτέλεσμα όλων όσων
αναφέρθηκαν ανωτέρω

Φροντίζουμε και αυτό είναι χρέος μας ώστε οι Δημότες του Δήμου Ρίου να απολαμβάνουν το
ύψιστο αγαθό(νερό).

Συνεπώς η ΔΕΥΑ Ρίου δεν έχει καμία πρόθεση να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές, ούτε βεβαίως
να τους στερεί το νερό, για το οποίο πασχίζει στην κυριολεξία ώστε να το απολαμβάνουν και
κα'νει ότι είναι δυνατόν να μην δημιουργούνται παράπονα από τους δημότες

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητούμε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος μας.

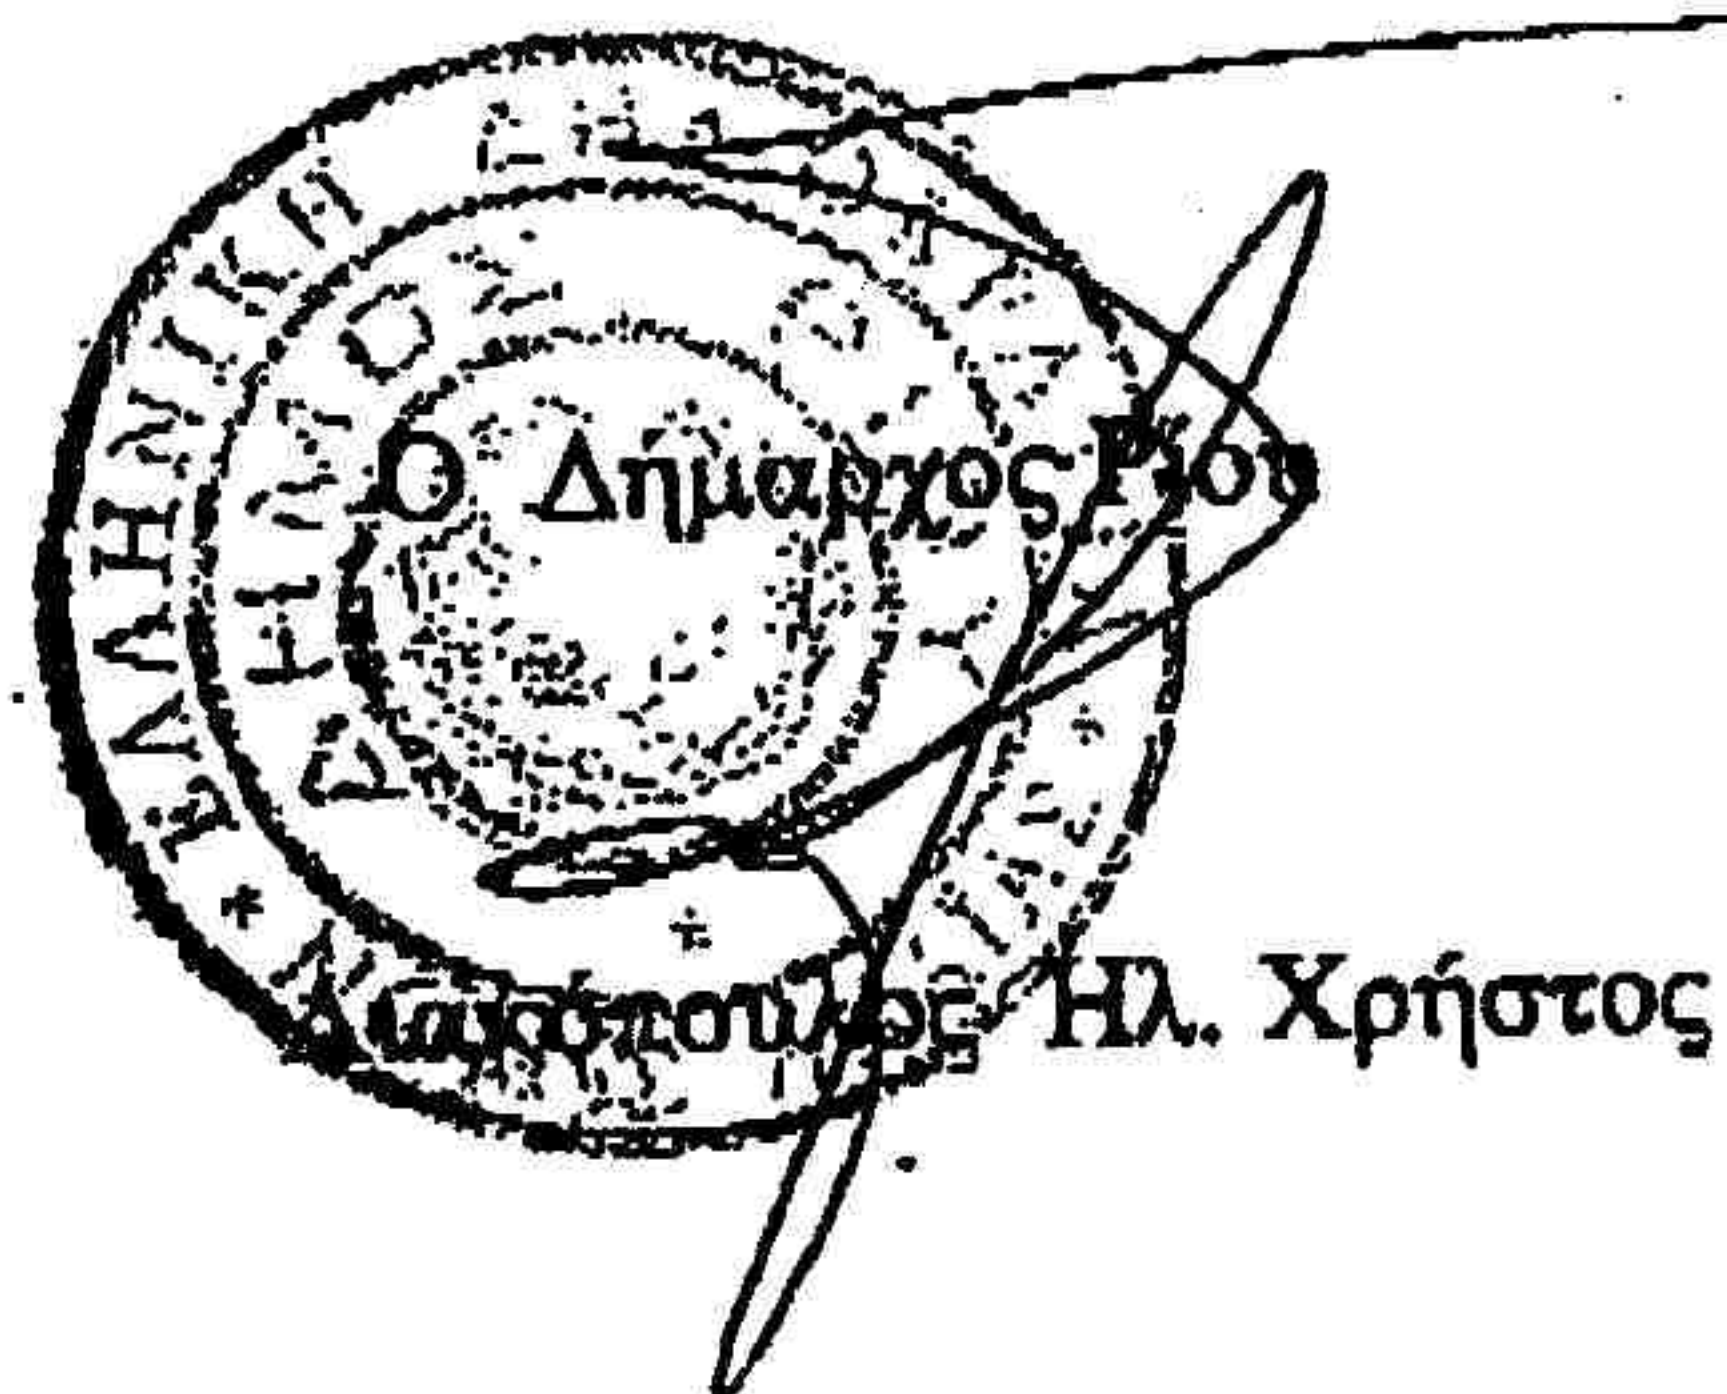

- ✓ Συντημμένα επισυνάπτονται πρόσφατες αναλύσεις ποιότητας νερού των δικτύων του Δήμου Ρίου

**Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.**

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ 6 - 265 04 - ΠΙΟΝ, ΤΗΛ.(2610)990-800 FAX:(2610)992-800

Α.Φ.Μ.: 099729256

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΥΑ ΡΙΟΥ****ΠΡΟΣ ΤΟ****Α' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ****ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ**

Είμαι Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρίου και σας γνωρίζω τα κάτωθι:

Το Δ.Δ. Ρίου υδροδοτείται από ένα ενιαίο δίκτυο ύδρευσης από Καστελλόκαμπο έως Ακταίο και από Μάκρο έως Νοσοκομείο με πηγές υδροληψίας γεωτρήσεις.

Διαχρονικά, λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης, γινόταν επέκταση δικτύου για κάλυψη τον τότε αναγκών που συνεχώς αυξάνονταν, όχι μόνο για ύδρευση κατοικιών αλλά και για την κάλυψη εκατοντάδων στρεμμάτων πράσινου και δέντρων ακόμη και πισίνες.

Οι διατομές των σωλήνων και η άναρχη εν μέρει επέκταση που υπήρχε με τα σημερινά δεδομένα κατανάλωση ποσοτήτων νερού δημιουργούν κάποια προβλήματα υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑ Ρίου βλέποντας όλα τα άνω μέσα και στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της σχεδίασε και εκτέλεσε έργα αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου περίπου 5 χλμ την τελευταία τριετία μόνο στο Δ.Δ. Ρίου και κατάφερε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα προσθέτοντας παράλληλα και νέα γεώτρηση στο δίκτυο.

Παρά ταύτα σε περιόδους μεγάλης κατανάλωσης κυρίως τις απογευματινές ώρες που μεγάλος όγκος κατανάλωση χρησιμοποιείται για άρδευση του πρασίνου μικρά κομμάτια του δικτύου υπάρχει μείωση ποσότητας νερού.

Παράλληλα αρχές του μηνός Ιουνίου υπήρχε μια μεγάλη βλάβη στο κεντρικό αγωγό με αποτέλεσμα μέχρι την αποκατάσταση της να υπάρξει μείωση ακόμη και έλλειψη νερού για κάποιες ώρες.

Σας γνωρίζω ακόμη ότι λόγω παλαιότητας των δικτύων υπάρχουν πολλές βλάβες. Η ΔΕΥΑΡ πάντα ανταποκρίνεται άμεσα στην αποκατάσταση της βλάβης αυτό όμως δημιουργεί διακοπή νερού για κάποιες ώρες.

Σαν Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ ανταποκρίνομαι σε κάθε κάλεσμα του Δημότη όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΡ και αρνούμαι την καταγγελία ότι δήθεν στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντώ ειρωνικά. Αντιθέτως σαν επιχείρηση παρά τα δυσμενή οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει προσπαθεί να βρίσκεται πλησίον του Δημότη και τα έχει επιτύχει με το έργο της.

Ακόμη τις απογευματινές και βραδινές ώρες που δεν λειτουργεί η ΔΕΥΑΡ έχει τεχνικό με τηλέφωνο γνωστό σε όλους τους δημότες που ανταποκρίνεται δε σε κάθε πρόβλημα. Όσον αφορά την ποιότητα του νερού η ΔΕΥΑΡ κάνει ποιοτικό έλεγχο για όλες τις παραμέτρους που ορίζει η νομοθεσία και ουδέποτε είχαμε πρόβλημα ποιότητας νερού. (Επισυνάπτω τελευταίες αναλύσεις.)

Η ΔΕΥΑ Ρίου δεν έχει καμία πρόθεση να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές ούτε να τους στερεί το νερό για το οποίο καθημερινά προσπαθεί να το απολαμβάνουν παλεύοντας με πολλούς αστάθμητους παράγοντες (βλάβες δικτύου - βλάβες αντλιοστασίων και πάνω από 200 χλμ δίκτυο).

Για τους ανωτέρω λόγους ζητώ να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος μου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελόπουλος Γιώργος



**Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.**

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ 6 - 265 04 - ΡΙΟΝ, ΤΗΛ (2610)990-800 FAX (2610)992-800

Α.Φ.Μ.: 099729256

ΑΡΙΘΜΟΣ: 172/2010

**13/2010 Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου
25/08/2010**

Στο Ρίον σήμερα και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ρίου την 25-08-2010 και ώρα 20:30 μ.μ. με την υπ' αριθμ. 1467/17-08-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προσήλθαν τα μέλη

Σπυρούλιας Γεώργιος

Γερονίκος Σπυρίδων

Αγγελόπουλος Ιωάννης.

Λουκοπούλου Πηνελόπη

Παπαχριστόπουλος Γιώργος

Παρόν και ο κ. Πρόεδρος.

Ο κ. Πρόεδρος λέει ότι αρχίζει η συνεδρίαση. Από την συνεδρίαση απουσιάζουν οι κ. Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος και Χαρίση Σταυρούλα και Πολυχρονόπουλος Βασίλης.

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.1.608.

Ελήφθη την 10/9/10

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2^ο θέμα Ημερησίας Διάταξης με θέμα: «Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος αποκατάστασης περιοχής προσφυγικών ΔΔ Ρίου» ο οποίος αναφέρει ότι στο Δ.Δ. Ρίου υπάρχει ένας αγωγός Φ110 σε μήκος περίπου 140 μέτρων που περνά μέσα από ιδιοκτησίες. Θεωρείται ότι έχει φράξει ή έχει σπάσει το υπάρχον δίκτυο και δημιουργεί πρόβλημα στην υδροδότηση στην περιοχή των προσφυγικών από την οδό Μομφεράτου μέχρι την οδό Θ. Παλαιολόγου.

Κρίνεται αναγκαίο να αντικατασταθεί με νέο δίκτυο ύδρευσης από ΡΕ 10 ΑΤΜ Φ110 το οποίο θα κατασκευασθεί στην δεξιά πλευρά του δρόμου σε μήκος 140 μέτρα και θα αντικατασταθούν οι υπάρχουσες παροχές με Φ28 ΡΕ. Επίσης στο τμήμα αυτό θα τοποθετηθεί πυροσβεστικός κρουνός μιας και εκεί δεν υπάρχει πλησιέστερα και μία βάνα Φ90 προς το τμήμα της Μομφεράτου και θα αντικατασταθούν δύο βάνες Φ90 και μία Φ90 ώστε να εξακριβωθεί το σωστό της λειτουργίας.

Το ποσό της κατασκευής ανέρχεται στα 4.900,00 € συν ΦΠΑ.

Προτείνεται:

- Η απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος αποκατάστασης περιοχής προσφυγικών ΔΔ Ρίου» στον ΕΔΕ Βλαχογιάννη Δημήτρη.
- Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης 4.900,00 € + ΦΠΑ στον Κ.Α 15 του ισχύοντος προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο δέχθηκε την εισήγηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος αποκατάστασης περιοχής προσφυγικών ΔΔ Ρίου» στον ΕΔΕ Βλαχογιάννη Δημήτρη.
2. Ψηφίζει την σχετική πίστωση 4.900,00 € + ΦΠΑ στον Κ.Α 15 του ισχύοντος προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010.
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
4. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Δ/ση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έλεγχο που στο Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελόπουλος Γιώργος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Σπυρούλιας Γεώργιος
Γερονίκος Σπυρίδων
Αγγελόπουλος Ιωάννης
Λουκοπούλου Πηνελόπη
Παπαχριστόπουλος Γιώργος

13511 του Ν. 2503/97
8-9-2010