


19 Νοβ 2010

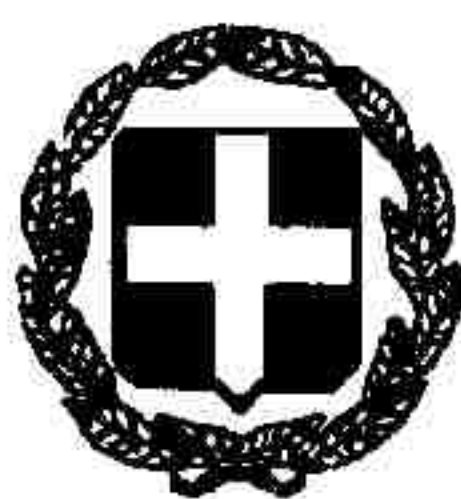

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 66130

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κοζάνης
Τηλέφωνο : 213 1361327
Fax : 210 3741150
E-mail : dty@ypes.gr

**ΠΡΟΣ: ✓Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Υδροδότηση πόλης Κορίνθου.

ΣΧΕΤ: Η αρ. 5550/26-10-10 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Κόλλια.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι με το αρ. 62933/2-11-10 έγγραφό μας ζητήθηκαν στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Μόλις αυτά ληφθούν θα σας ενημερώσουμε σχετικά:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Κόλλια
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 5550/26-10-10 Ερώτηση)
3. Δ.Τ.Υ./Β'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΥΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

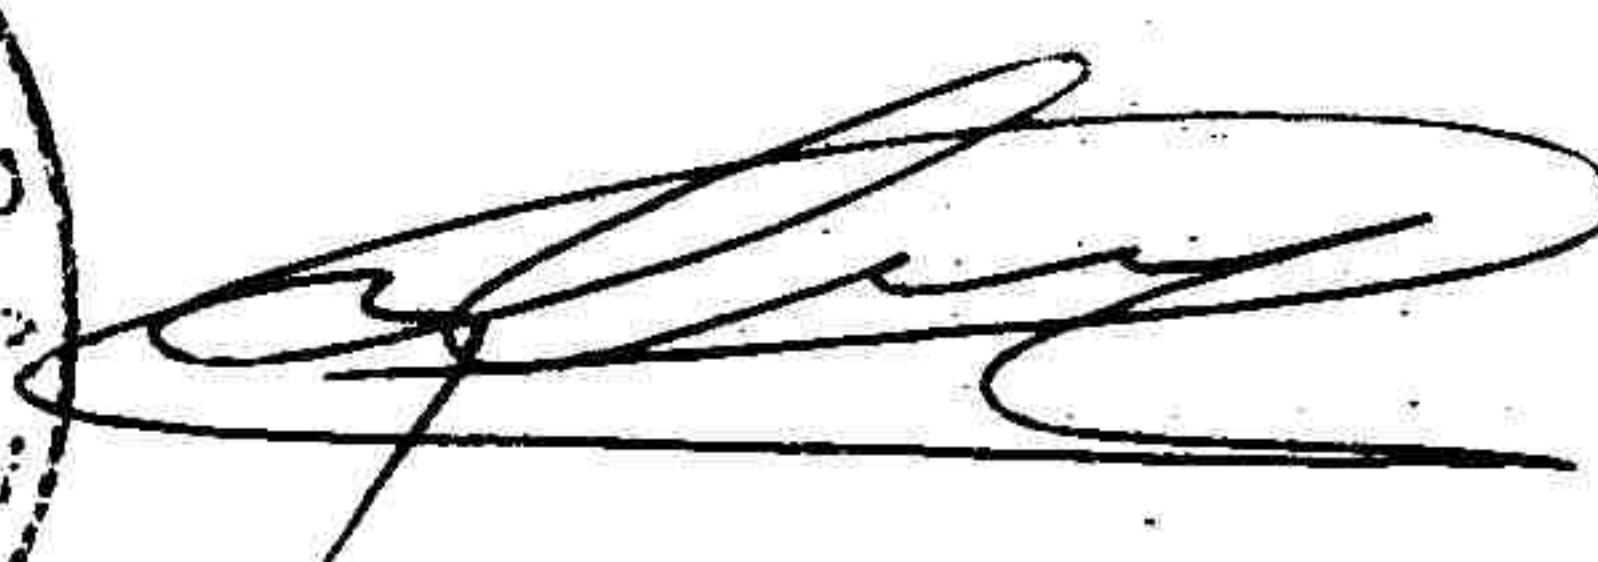


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

✓ J