



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας : 101 92

Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός

Τηλ. : 210-6969415

Fax : 210-6969416

email: manoliosm@eka.ypeka.gr

813
15-11

11 ΝΟΕ. 2010



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 11-11-2010
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/167/23351

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Αναφορών**

Κοιν:

1. Βουλευτή κα Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη
2. ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 813/16-09-2010 Αναφορά


Σε απάντηση της υπ' αριθ. 813/16-09-2010 Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/5028/03-11-10 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (9100/15-10-10)
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

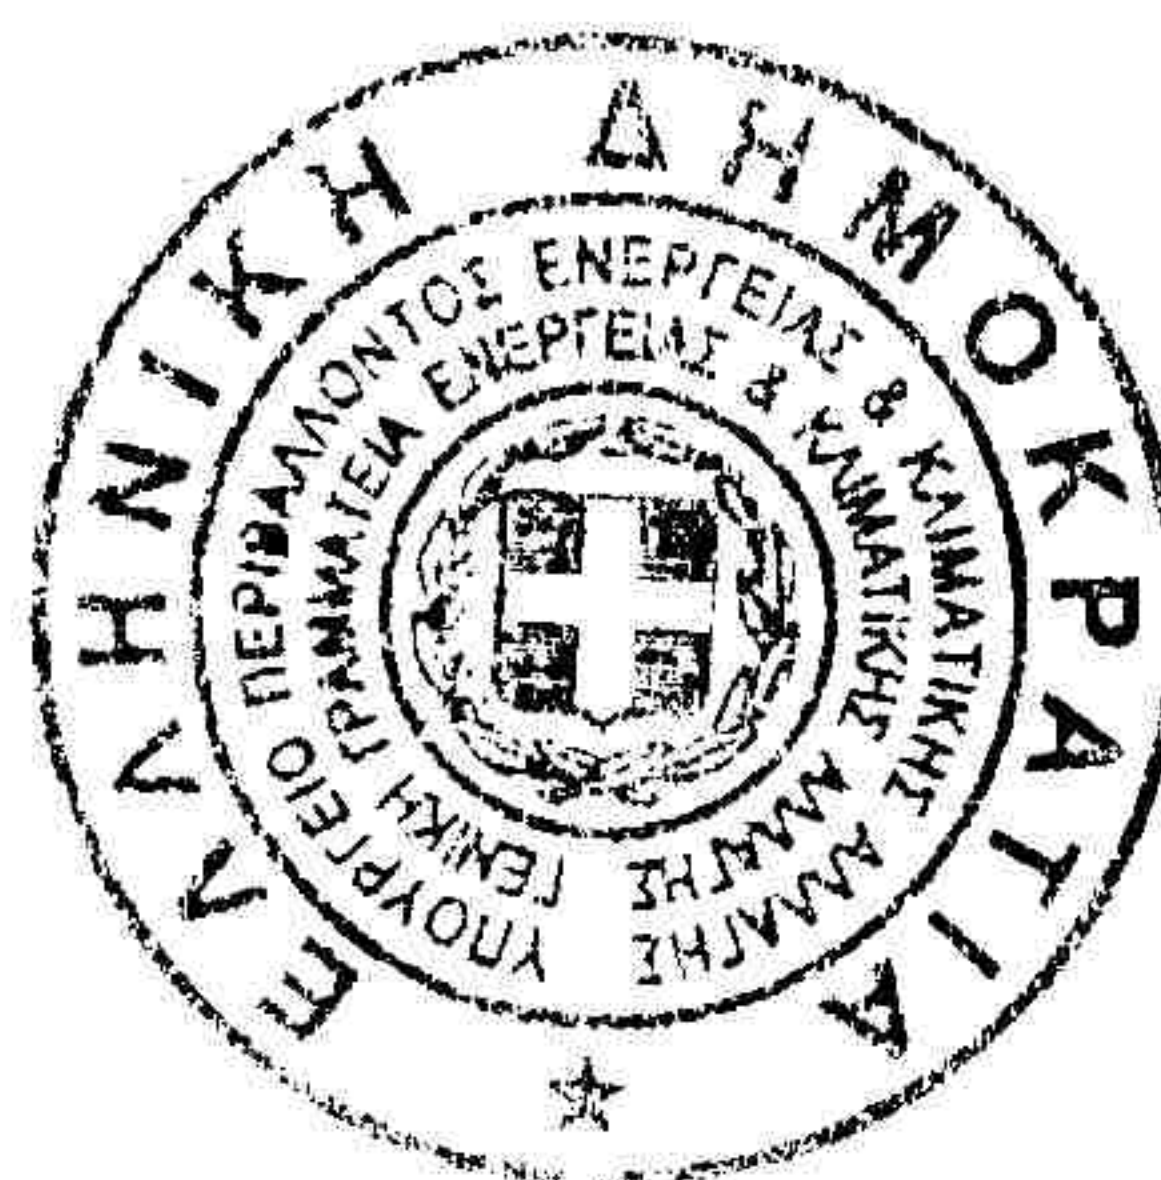

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/5028/3.11.10

**ΠΡΟΣ: κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής**

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ : Η υπ' αριθμ. 813/16.09.2010 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, η Βουλευτής κα Ουρανία Παπανδρέου - Παπαδάκη.

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι, το δελτίο τύπου του παραρτήματος της ΕΤΕ Χαλκίδας δεν είναι ακριβές. Πιο συγκεκριμένα:

- 1) Η διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε σε τμήμα της γραμμής μέσης τάσης Ερέτριας - Αμάρυνθου οφειλόταν σε βλάβη στοιχείου του δικτύου (καμένος μετασχηματιστής ενοέρειου Υποσταθμού Διανομής), με αποτέλεσμα, εκτός από τις ασφάλειες του μετασχηματιστή, να λειτουργήσει και ο διακόπτης προστασίας που υπάρχει στο εν λόγω τμήμα της γραμμής, θέτοντας αυτό προσωρινά εκτός τάσεως. Κατά την επαναφορά όμως ο διακόπτης αυτός παρουσίασε πρόβλημα και απομονώθηκε. Στον ενδιάμεσο χρόνο έως την αντικατάσταση του διακόπτη από τεχνικό συνεργείο της ΔΠΚΕ, αυτός είχε παρακαμφθεί με τον προσήκοντα τεχνικό τρόπο και η γραμμή λειτουργούσε κανονικά.
- 2) Αναφορικά με την κατασκευή νέας γραμμής μέσης τάσης στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπάρχει μελέτη ή έστω εντολή για εκπόνηση μελέτης υπογείου δικτύου. Το εν λόγω θέμα (μελέτη - κατασκευή νέας γραμμής μέσης τάσης από τον Υποσταθμό Ερέτριας προς την Αμάρυνθο) εξετάζεται προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη τεχνικοοικονομικά λύση συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων και της κατασκευής τμήματος αυτής με υπόγειο δίκτυο, το μήκος του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί, πόσο μάλλον το αντίστοιχο κόστος. Επίσης εξετάζεται και άλλη εναλλακτική όδευση της γραμμής.
- 3) Όσον αφορά την πιθανότητα κατασκευής τμήματος της γραμμής με υπόγειο δίκτυο που εξετάζεται, επισημαίνουμε ότι η ΔΕΗ κατασκευάζει σήμερα τα δίκτυα της με γνώμονα την εκμετάλλευσή τους και την τεchnοοικονομική τους επάρκεια. Η επιλογή όδευσης εναερίου δικτύου, εντός κατοικημένης περιοχής (οικιστική ζώνη) όπου δεν έχει εφαρμοστεί ρυμοτομικό σχέδιο (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση), ή δίπλα στο Εθνικό δρόμο που προβλέπεται η διαπλάτυνσή του, επιβάλλεται να εξετάζεται διεξοδικά, τόσο τεχνικά, όσο και οικονομικά. Η μη ύπαρξη διαμορφωμένης κατάστασης έχει σαν αποτέλεσμα το σοβαρό ενδεχόμενο να απαιτηθούν στο άμεσο μέλλον, μέτεπείτα της κατασκευής της γραμμής, πληθώρα δαπανηρών για την ΔΕΗ τροποποιήσεών της, λόγω της οικιστικής ανάπτυξης. Επίσης η επιλογή της όδευσης του εναερίου δικτύου εντός της οικιστικής ζώνης θα οδηγήσει αναγκαστικά και στην όδευση εντός μη προσπελάσιμων αρδευόμενων αγροτικών περιοχών, όπου ιδιαιτέρως το χειμώνα και κυρίως τη νύχτα, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εκμετάλλευση, λειτουργία και αποκατάσταση των βλαβών της γραμμής.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

**Κοινοποιήσεις:**

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου