



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ρ. Ν. Μόλσον
Τηλέφωνο : 2131361027
Fax : 210 3741150
E-mail : a.molson@ypes.gr
erga.dty@ypes.gr

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 70269

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ακάθαρτα Λύματα σε Αγωγό Ομβρίων Υδάτων σε Σχολείο στον Οικισμό Κρυονέρι του Δήμου Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας.

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. 5593/27-10-2010 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη.
β) Το αρ. 66129/18-11-2010 έγγραφό μας.
γ) Το αρ. 38938/19337/30-11-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχετικής ερώτησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, σύμφωνα με το αρ. 1596/3-5-2010 έγγραφό της, διενήργησε ελέγχους με τους αρμόδιους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και προέβη σε έγγραφες συστάσεις προς τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος Κρυονερίου καθώς και στους κατοίκους που ρυπαίνουν την περιοχή, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις, ενώ κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία δεν έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων σχετικών με το θέμα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5026/28-4-2010 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων είναι σε εξέλιξη η μελέτη κατασκευής αγωγού, προκειμένου να διοχετεύονται τα απόβλητα σε άλλο χώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού.
2. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου.
(σχετ. η αρ. 5593/27-10-2010 Ερώτηση του
Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη)
3. Δ.Τ.Υ./Β'.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

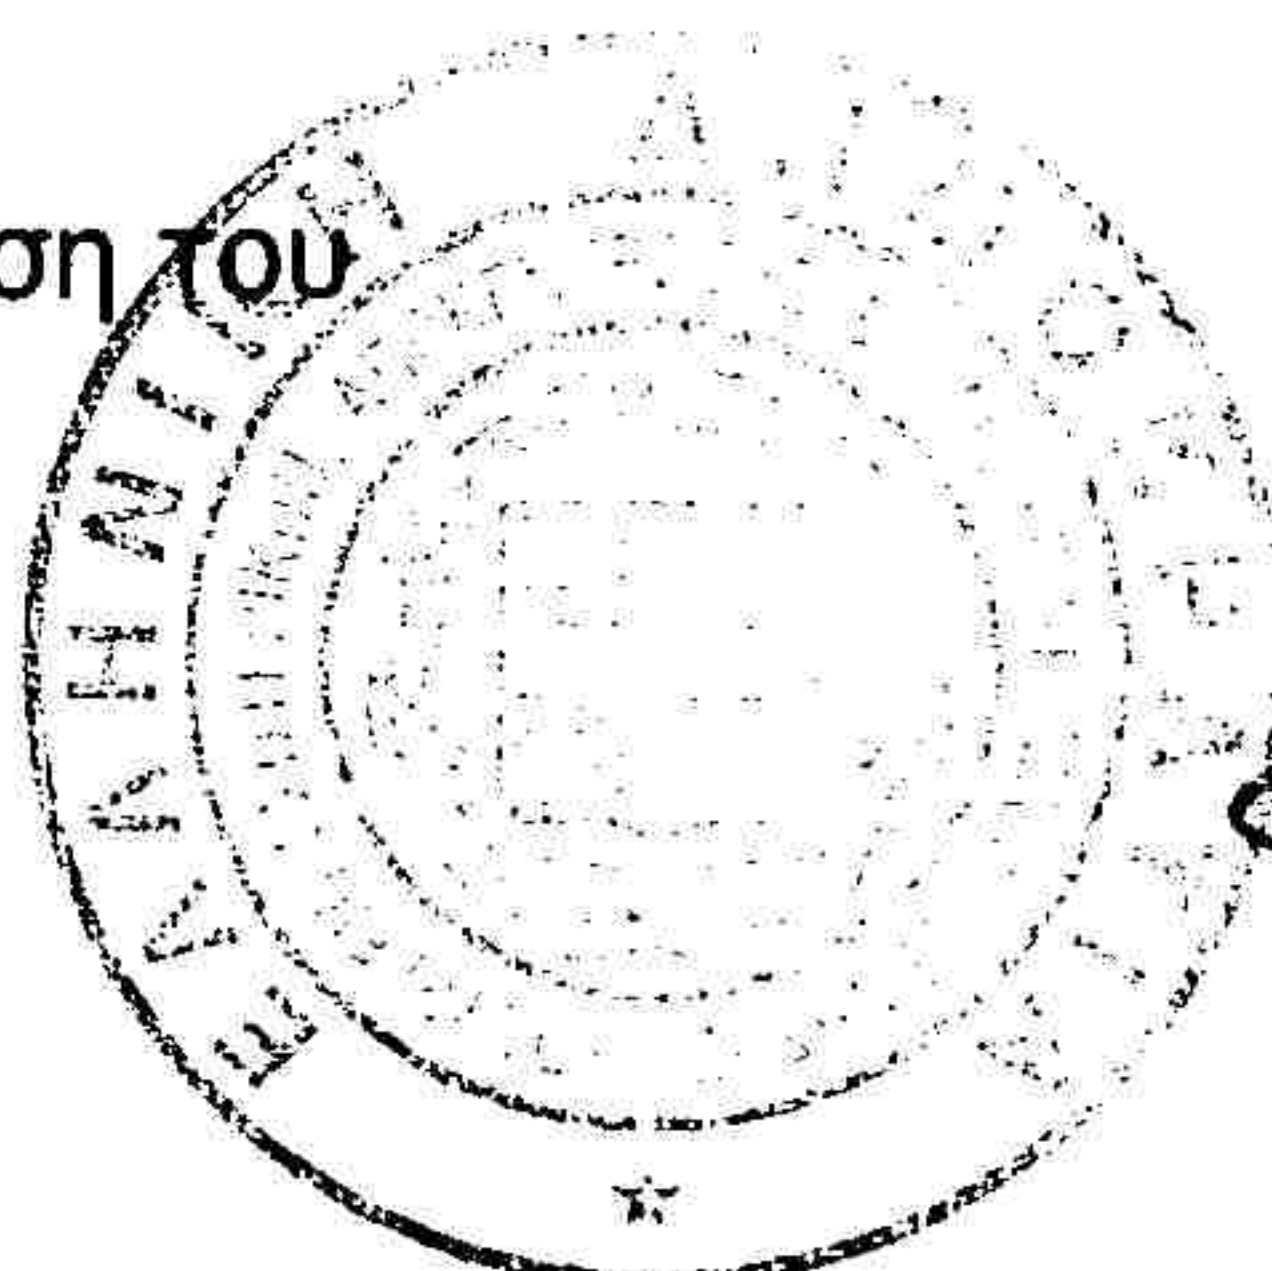

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ