


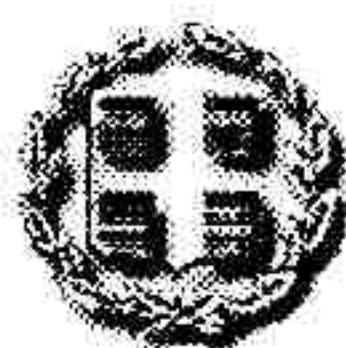

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 3.1.2011
Αρ. Πρωτ.:Δ13/Β/Φ 5.25/47

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Νικολάου
Τηλ. : 210-6969548
Fax : 210-6969539
e-mail: NikolaouM@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κα Μ.Σκραφνάκη

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.
Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 7819/14.12.2010.


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Μ.Σκραφνάκη, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ'αριθμ. Γρ.Δ/5892/29.12.2010 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., με το οποίο δίδεται απάντηση στο θιγόμενο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γεν.Δ/τρια Δ.Υ.Υ.
- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β'
- Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Γ'

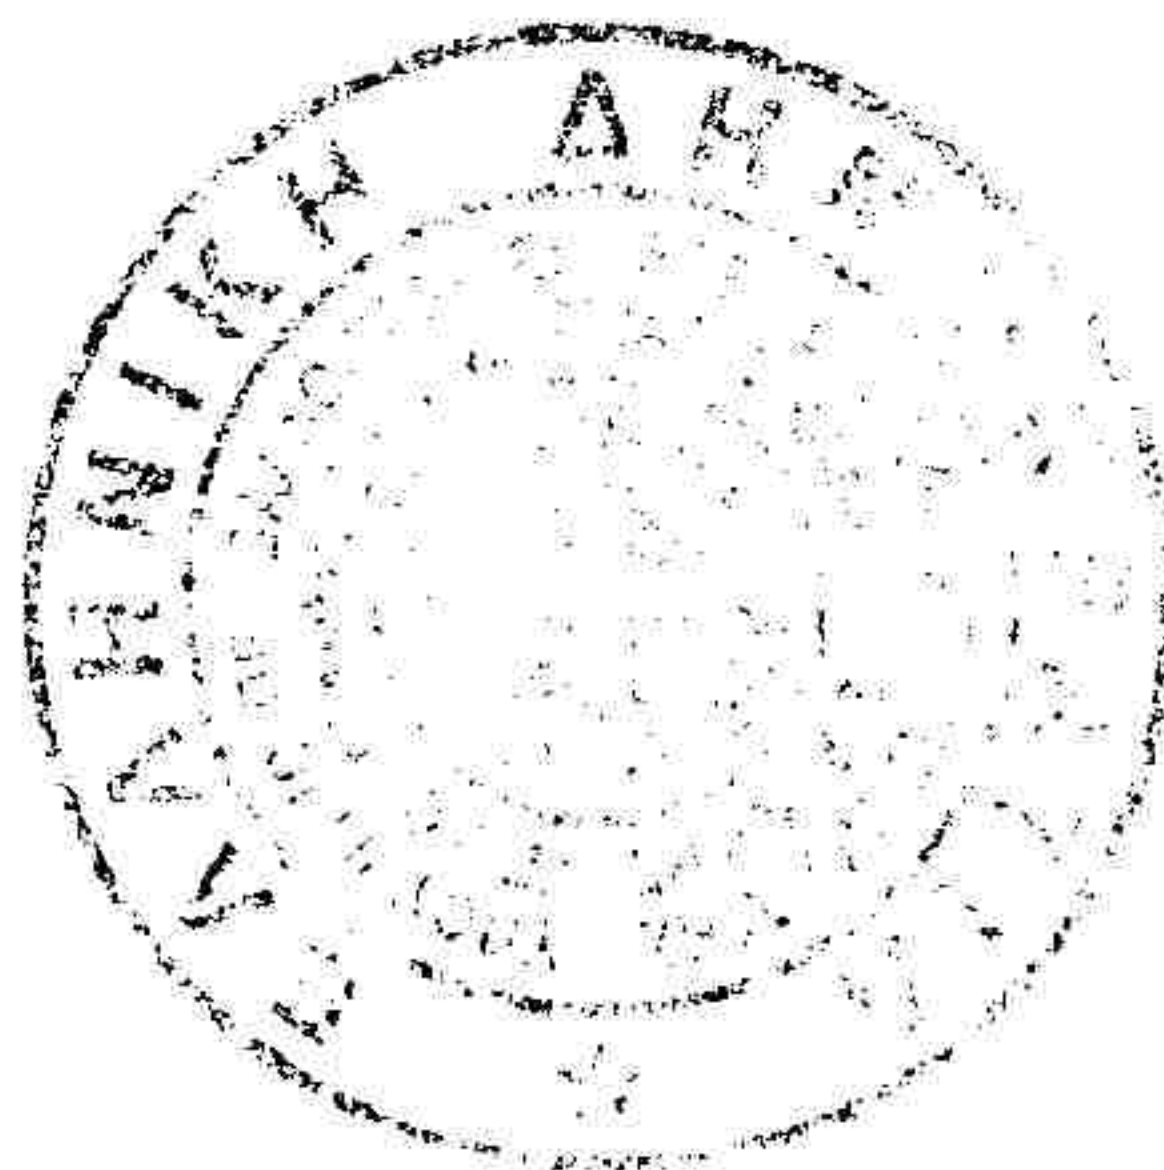

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο.Ε.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΑΡ/ΗΜ.:ΓρΔ/ 5892/29-12-10

Προς : κα Τ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτού.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 7819/14.12.2010 Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού Ηρακλείου κ. ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας στις 10,11 και 12-12-2010 ο Νομός Ηρακλείου επλήγη από πρωτοφανή θεομηνία με κύρια χαρακτηριστικά ανέμους έντασης έως 10 μίσοφορ, πλήθος κεραυνοπτώσεων, έντονες χιονοπτώσεις και χαλαζόπτωση. Η ασυνήθης ένταση αυτών των φαινομένων είχε ως συνέπεια να σημειωθούν εκτεταμένης διάρκειας διακοπές στην ηλεκτροδότηση ορισμένων περιοχών του Νομού.

Οι διακοπές οφείλονταν σε σημαντικές βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες βλάβες προεκλήθησαν από αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους και έπεσαν στους αγωγούς του δικτύου Μέσης και Χαμηλής τάσης (κλαδιά, δέντρα, κεραίες τηλεόρασης, λαμαρίνες από στέγες, δίχτυα συλλογής ελαιόκαρπου κ.τ.λ.). Σύμφωνα με τα παραπάνω οι παρουσιασθείσες βλάβες αποτελούν τυχαία γεγονότα, τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν.

Παρά την ταυτόχρονη εμφάνιση των προαναφερόμενων βλαβών, κατεβλήθησαν υπεράνθρωπες προσπάθειες από τριάντα πέντε (35) τακτικούς και δεκαεπτά (17) έκτακτους τεχνίτες της Περιοχής Ηρακλείου, δύο (2) τακτικούς τεχνίτες της Περιοχής Χανίων, αλλά και από το σύνολο του προσωπικού του εργολάβου δικτύων της Περιοχής Ηρακλείου, για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής ηλεκτροδότησης. Δυστυχώς όμως, το πλήθος, η έκταση, η διασπορά των ζημιών που προκλήθηκαν και η μη προσβασιμότητα των συνεργείων μας στις πληγείσες περιοχές δεν επέτρεψαν την επέμβαση των συνεργείων μας ταυτόχρονα σε όλες τις θέσεις του δικτύου στις οποίες σημειώθηκαν βλάβες. Επισημαίνεται ότι πολλές περιοχές ήταν αποκλεισμένες από χιόνι και η πρόσβαση σε αυτές εξασφαλίστηκε μετά τη διάνοιξη των δρόμων από τη Νομορχία και τους κατά τόπους Δήμους.

Η μελέτη και η κατασκευή των δικτύων της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτά, βασίζονται σε κανονισμούς και προδιαγραφές παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ,



και εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Τα δίκτυα επιθεωρούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κρατικούς Κανονισμούς και τη Διεθνή πρακτική. Εκ των πραγμάτων όμως είναι αδύνατο να αποκλειστεί, ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις, η εμφάνιση βλαβών που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα, σε τυχαίες βλάβες σε παρεμβάσεις τρίτων ή άλλες απρόβλεπτες συνθήκες.

Η ΔΕΗ Α.Ε. μεριμνά για τη συνεχή ενίσχυση, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου. Για το σκοπό αυτό, τον τελευταίο χρόνο επενδύθηκαν στο δίκτυο Διανομής του Νομού Ηρακλείου 10,5 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ για την προσεχή τετραετία έχουν προγραμματιστεί νέες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σχετικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο Νομό Ηρακλείου, σας γνωστοποιούμε ότι υλοποιείται ο Διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 1/2007 Προκήρυξη της ΔΕΗ Α.Ε. (ΦΕΚ49/26.03.07) για την πλήρωση 2035 θέσεων προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκ των οποίων 15 θέσεις αφορούν σε τεχνικό προσωπικό για την Περιοχή Ηρακλείου. Ήδη έχουν προσληφθεί έξι άτομα τα οποία είναι σε πολύμηνη εκπαίδευση και αναμένεται η κάλυψη των υπολοίπων θέσεων.

Με τιμή

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις :

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ
 - Δ/νση Διοικητική; Υποστήριξης
 - Γενική Δ/νση Ενέργειας / Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
 - Διεύθυνση Οργάνωσης
 - Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
 - & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου