




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

27 ΙΑΝ. 2011

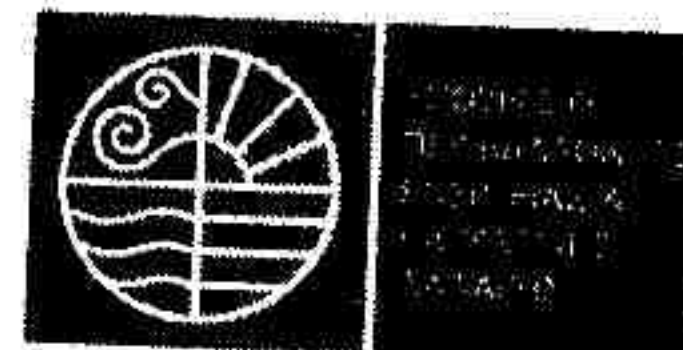

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

Αθήνα, 26-01-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/223/1707

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοιν:


1. Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη
2. ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 7290/06-12-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της 7290/06-12-10 Ερώτησης του βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη, σας στέλνουμε το ΓρΔ/18/03-01-11 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γ. Μανιάτης

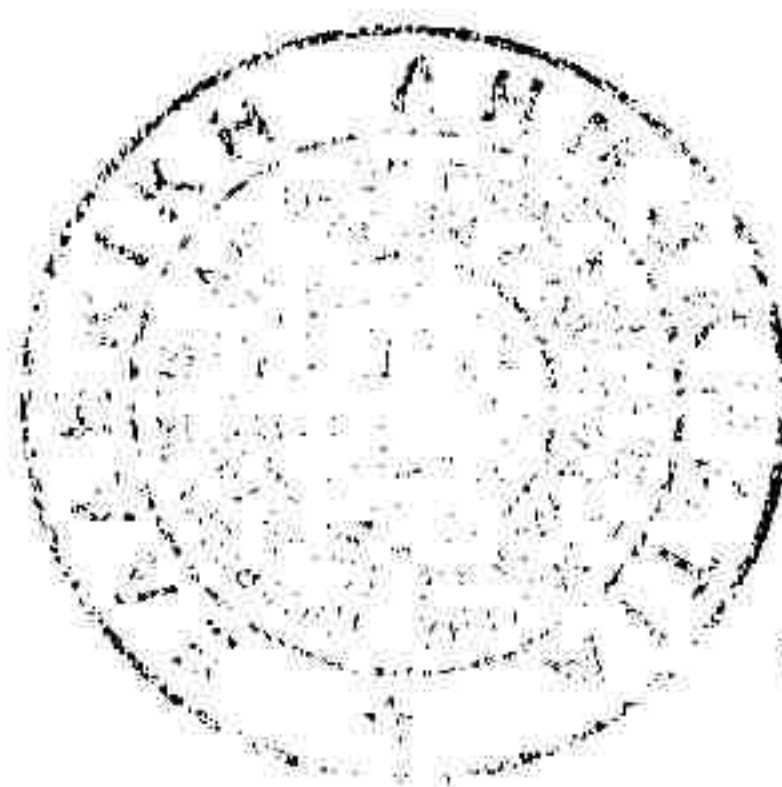

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: Γρ.Δ / 18 / 3 - 1 - 2011

Προς: κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 7290/06.12.2010 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβωλιώτης

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής, αναφορικά με την κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος της Ρόδου και την καθυστέρηση της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού στο Δίκτυο, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει έγκαιρα προγραμματίσει και δρομολογήσει την κατασκευή σημαντικών έργων ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος Ρόδου, σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφοράς Νησιών, τα οποία αλλάζουν ριζικά τη δομή του συστήματος με την αναβάθμιση του από τα 66 kV στα 150 kV. Τα έργα αυτά είναι η κατασκευή νέων Υποσταθμών (Υ/Σ) 150 / 20 kV και Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ) 150 kV, η κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στη Νότια Ρόδο συνολικής ισχύος 115,4 MW, καθώς και η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 334 εκ. € περίπου.

Ειδικά για το Δίκτυο Μεταφοράς, την πενταετία 2009 - 2014 έχει προγραμματισθεί η κατασκευή τεσσάρων (4) νέων Υποσταθμών (Υ/Σ) 150/20 kV και η αναβάθμιση τριών (3) Υ/Σ για λειτουργία τους στα 150 kV, καθώς επίσης και η κατασκευή και αναβάθμιση Γραμμών Μεταφοράς.

Τα περισσότερα από τα έργα αυτά έχουν ήδη ανατεθεί σε Αναδόχους ή κατασκευάζονται από τις Υπηρεσίες της Επιχείρησης και θα είχαν ενταχθεί στο σύστημα το 2010, εάν δεν παρουσιάζονταν εμπλοκή στην κατασκευή τους, κυρίως λόγω αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι, κομβικό έργο για την αναβάθμιση του συστήματος Ρόδου από τα 66 kV στα 150 kV είναι η κατασκευή του νέου Υ/Σ κλειστού τύπου (εντός κτιρίου) στη Σορωνή, η οποία έχει ανατεθεί σε Ανάδοχο από το 2008, αλλά καθυστερεί η υλοποίηση του έργου λόγω εμπλοκής στην έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας, εξαιτίας αντιδράσεων τοπικών Φορέων. Κατά συνέπεια ο εξοπλισμός του Υ/Σ παραμένει αποθηκευμένος.

Το σημαντικότερο έργο για την εξασφάλιση της επαρκούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης της πόλης της Ρόδου είναι η κατασκευή του νέου Υ/Σ κλειστού τύπου στην περιοχή «Αγ. Νικολάου», με αμιγώς υπόγειο δίκτυο. Για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη συναφθεί σύμβαση από το Μάρτιο του 2008 με την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας, την παραγγελία του εξοπλισμού του Υ/Σ, την καταδόση παλαιών κτισμάτων στο χώρο του Υ/Σ και την εκσκαφή για την ανέγερση του κτιρίου. Παρ' όλα αυτά το Σεπτέμβριο 2009, ανεκλήθη από την Πολεοδομία του Δήμου Ροδίων η εκδοθείσα οικοδομική άδεια και από τη Νομαρχία Δωδεκανήσου η εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διακόπτοντας έτσι την πρόοδο των εργασιών επί τόπου του έργου και ξεκινώντας δικαστικές διαδικασίες απεμπλοκής του. Ο εξοπλισμός του νέου Υ/Σ έχει πλέον παραληφθεί και είναι αποθηκευμένος για χρήση μετά την έκδοση των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.



Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου και για την αναβάθμιση του όλου συστήματος της Ρόδου έχει παραληφθεί και εξοπλισμός για την αναβάθμιση του Υ/Σ Ροδινίου, που τροφοδοτεί την πόλη της Ρόδου και ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα παροχής επί πλέον φορτίων στην πόλη αφού έχει προετών κορεστεί.

Επισημαίνεται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση όλων των προαναφερόμενων έργων έχει δυσμενείς συνέπειες στην αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος Ρόδου, το οποίο ήδη λειτουργεί οριακά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης, αλλά και σε απρόβλεπτες δυσμενείς συνθήκες, όπως έγινε στις 1 και στις 2 Δεκεμβρίου εξαιτίας σφαλμάτων σε παλαιωμένο εξοπλισμό του συστήματος, με αποτέλεσμα τη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης έχοντας επίγνωση της κατάστασης του συστήματος Ρόδου, έχουν προ πολλού ξεκινήσει τη μελέτη και κατασκευή των έργων και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή τους, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και την τοπική κοινωνία.

Με τιμή

Αρθούρος Κερβός

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
 Κ. Μανιάτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
 Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
 Γενική Δ/νση Ενέργειας
 Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
 Δ/νση Οργάνωσης
 Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
 και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου