



0 5 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 31/1/ 2011
Αρ.Πρωτ: 4041 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Κωστή Αϊβαλιώτη

Θέμα : «Εγκατάσταση κλιματιστικών σε κτίρια του ΥΠΕΚΑ»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 8853/11-1-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8853/11-1-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Κωστή Αϊβαλιώτη και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.

Συνημμένα:

- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 2096/17-1-2011**
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. Δ14/864/17-1-2011**
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 140/17-1-2011**
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηρίου



✓

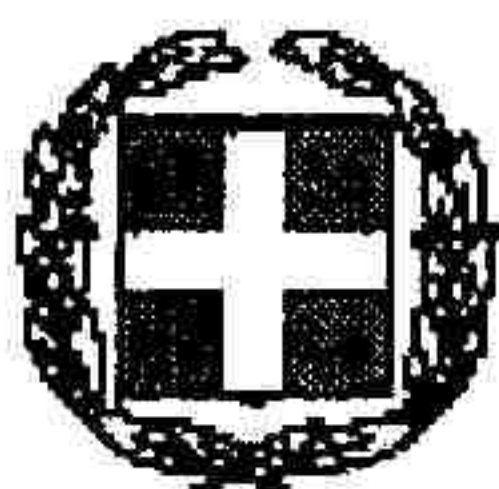

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αθήνα, 17.1.2011

Αρ.Πρωτ. 2096

Ταχ. Δ/ση: Πανόρμου 2
Ταχ. Κώδικας: 115 23
Πληροφορίες : Α. Ανδριώτη
Τηλέφωνο: 210 6432350
FAX: 210 6432383
Α.Φ.Μ.: 090273987
ΕΦΟΡΙΑ: ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ

✓ ΠΡΟΣ: Γρ. Υπουργού
Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΘΕΜΑ: Η αριθμ. 8853 Ερώτηση (αρ. πρωτ. 4041/β/42/12.1.2011)

Σε απάντηση της αριθμ. 8853 Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Κωστή Αιβαλιώτη, βουλευτή Β' Αθηνών και εκπρόσωπο τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. σας ενημερώνουμε ότι εγκαταστάθηκαν στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου μας 5 κλιματιστικά κατά το έτος 2010 με συνολικό κόστος 4.463,08 Ευρώ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ


Εσωτ.διανομή

- 1) Τμ. Προμηθειών & Δ/σης
- 2) Χρον. Αρχείο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊστ. Τμήμ. Προμηθειών

Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

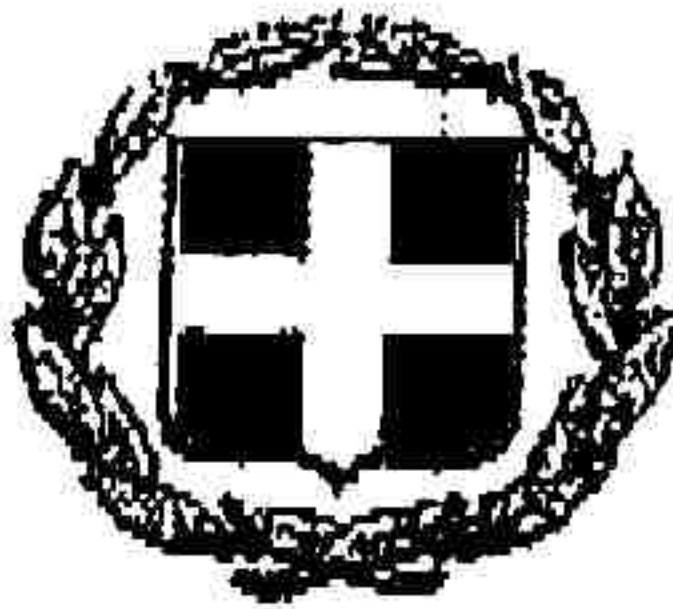

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας : 101 92 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Μπαλωμένου

Τηλέφωνο : 210-6969505

Fax : 210-6969760

Αθήνα, 17.1.2011

Α.Π.: Δ14/864

**ΠΡΟΣ: Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομ. Συντ/μου και
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

Θέμα : Απάντηση στην υπ' αριθμ. ΠΕ 8853/12.1.2011 ερώτηση του Βουλευτή Β'
Αθηνών του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Κ. Αϊβαλιώτη.


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι το 2010 καμία δαπάνη
δεν βάρυνε τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, για εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος κλιματισμού.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΓΔΔΥΥ,
- Δ/ση Οικονομική / Τμήμα Γ'

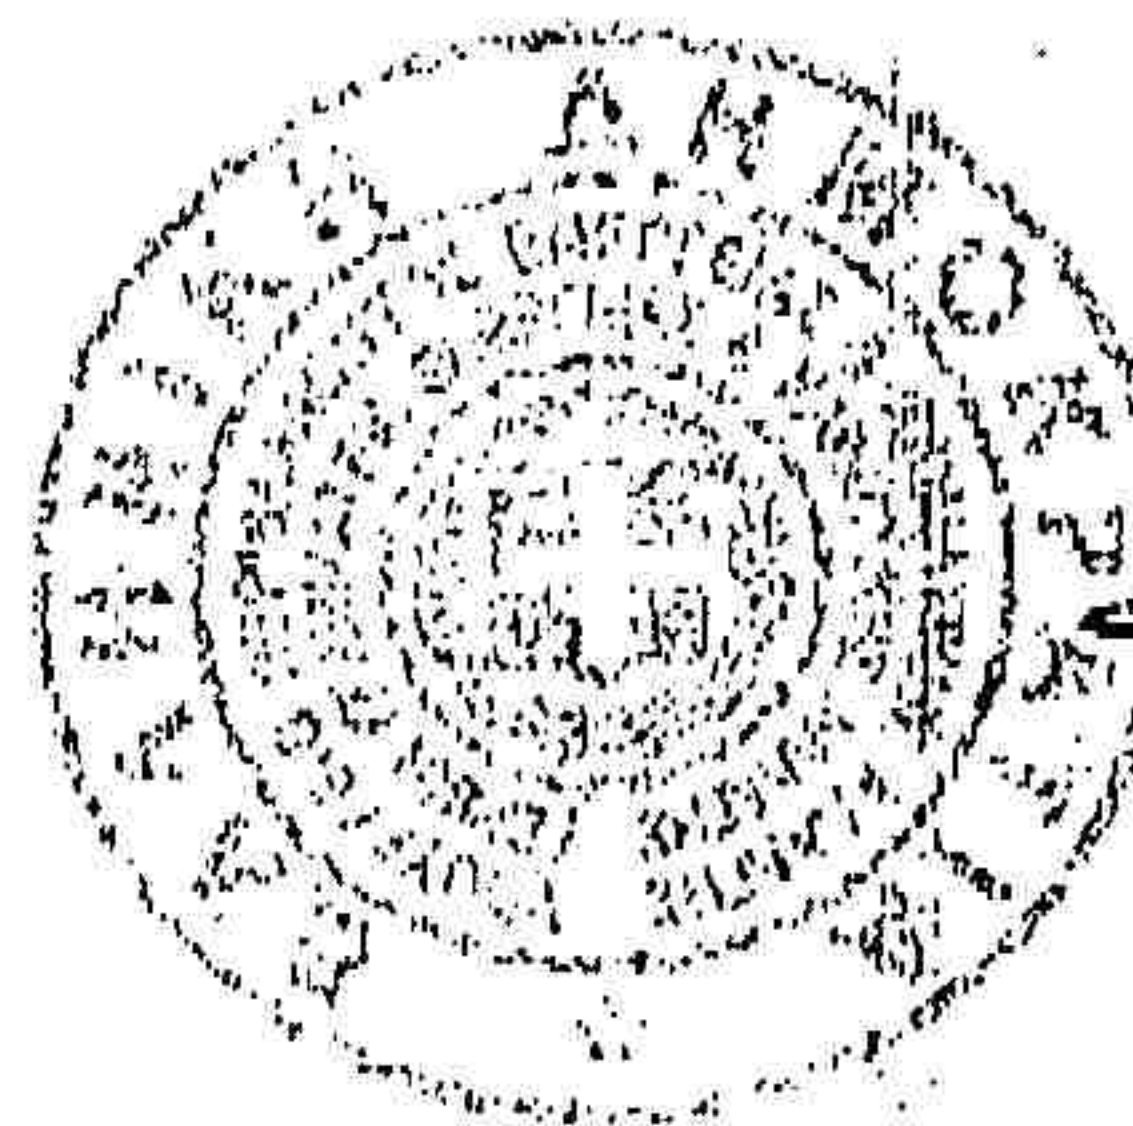

ΔΕΡΙΞΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Γενικός Γραμματέας Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

[Signature] 19/1/11



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 140

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
FAX: 210-6429137

Ταχ. Δ/ση: Χαλκοκονδύλη 31
Ταχ. Κώδικας: 10164, Αθήνα
Πληροφορίες: Γραφείο Δ/ντού
Τηλέφωνο: 210 - 2124575
FAX: 210 - 5242953
E-mail: vakalisd@yahoo.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση κλιματιστικών

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 4041/β/42/12.01.2011 έγγραφό σας.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό με το οποίο μας κοινοποιήσατε την υπ' αριθμόν 8853/11.01.2011 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι, στην Ειδική Γραμματεία Δασών δεν εγκαταστάθηκαν (ή αντικαταστάθηκαν) συστήματα κλιματισμού κατά το έτος 2010.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ