


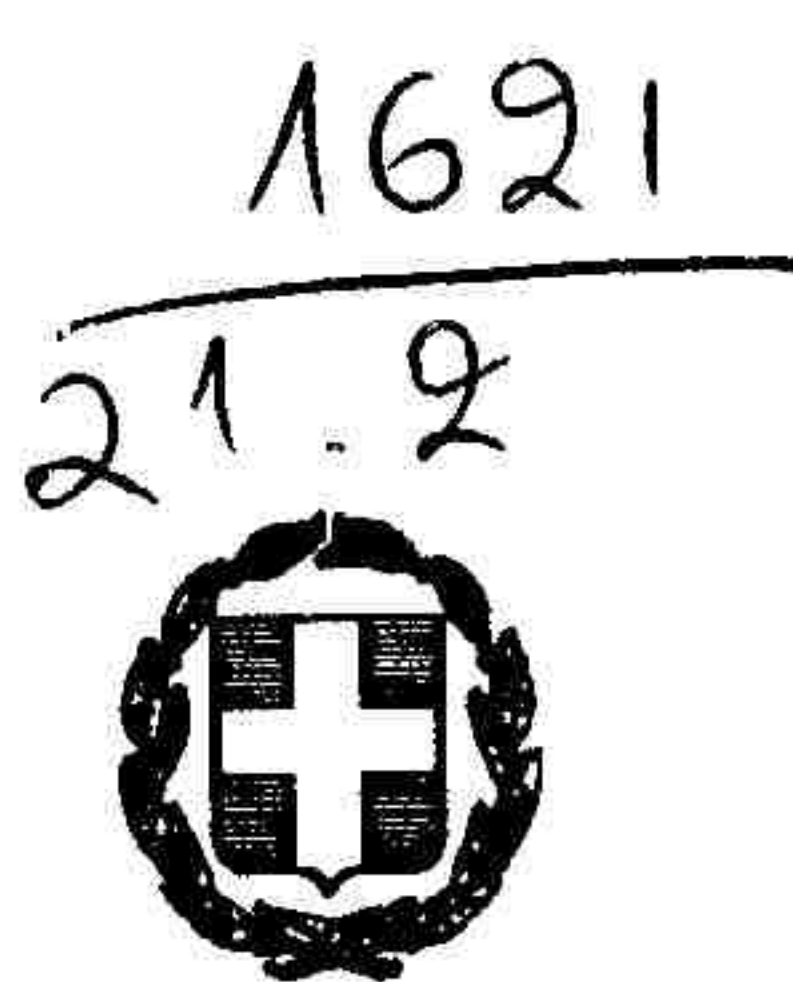

18 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 16/2/ 2011
Αρ.Πρωτ: 4187 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1621/18-11-2010 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1621/18-11-2010** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο και μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το υπ' αρ. πρωτ. Γ.Π. 146764/21-1-2011 έγγραφό του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 133861/27-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:


Το υπ' αρ. πρωτ. 133861/27-12-2010
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

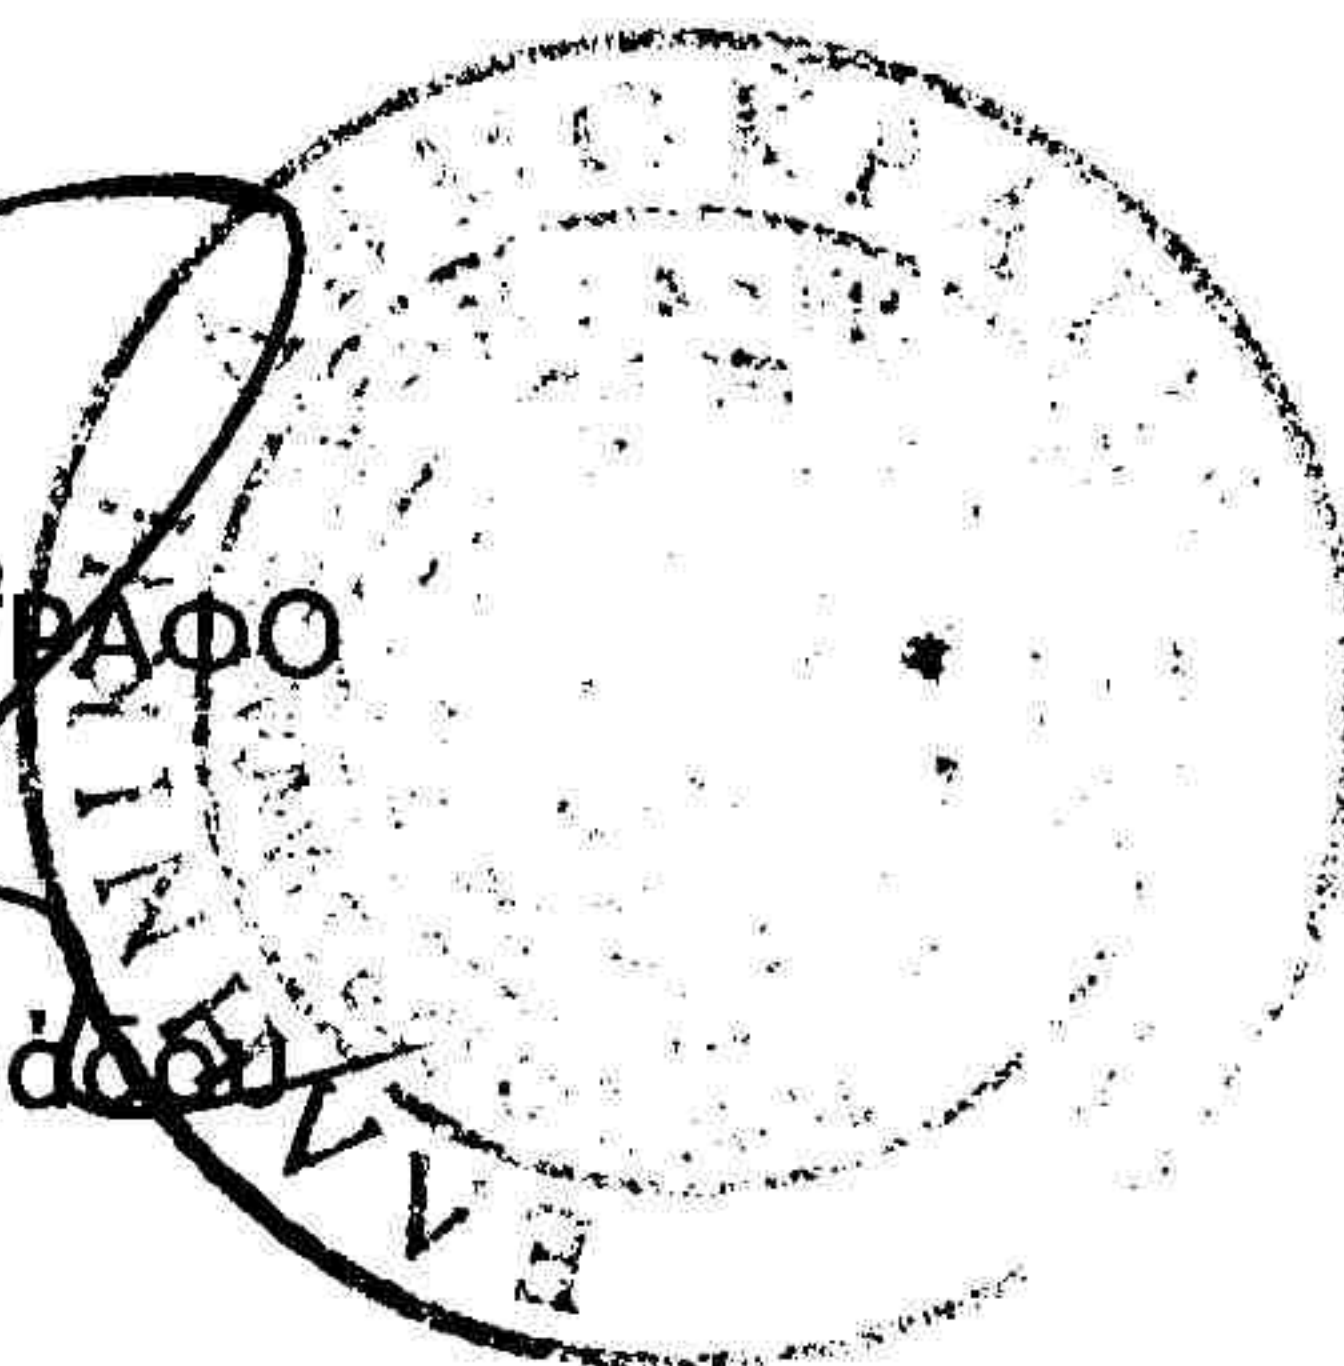

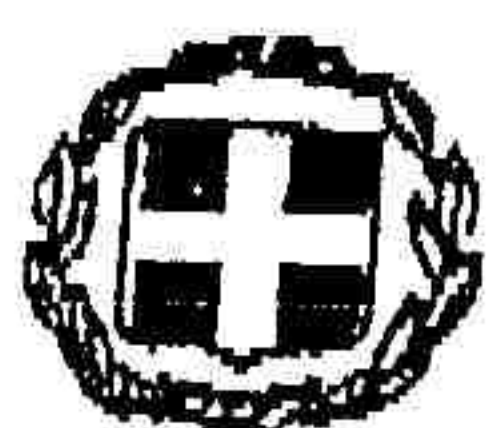

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ**

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δρ. Σ. Πολυχρονάκης
Τηλέφωνο : 210.6412362
F.A.X. : 210.6430625

ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Α.Π. 133861

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΠΕΚΑ (fax)

Θέμα: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας.
Επεξεργασία βοθρολυμάτων.


- Σχετ.: α) Η υπ' αρ. 2365/22.12.2010 Αναφορά που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. 3923/Β/141/22.12.2010 έγγραφό σας (Α.Π. 133861/22.12.2010 της ΕΥΠΕ).
β) Η ΚΥΑ 129024/10.8.2010 "Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τις:
i) ΚΥΑ 105836/15.2.2000 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Πατρών, που βρίσκεται στην περιοχή "Κόκκινος Μύλος" του Νομού Αχαΐας», όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΚΥΑ 143814/14.10.2005.
ii) ΚΥΑ 81306/19.2.2002 για το έργο: «Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου της Ε.Ε.Λ. του Δήμου Πατρών»".
γ) Το υπ' αρ. 135567/28.1.2009 έγγραφο της ΕΥΠΕ.

Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμό 2365/22.12.2010 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο (σχετ. α), και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Πάτρας έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 129024/10.8.2010 (σχετ. β), η οποία προβλέπει την επεξεργασία των βοθρολυμάτων της περιοχής.
2. Στην παραπάνω ΚΥΑ περιλαμβάνεται μονάδα υποδοχής - εξισορρόπησης βοθρολυμάτων, ως νέο έργο.
3. Η Υπηρεσία μας με το γ σχετικό έγγραφό της είχε απαλλάξει την κατασκευή μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων από την διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) επειδή:

"Η κατασκευή μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων προτείνεται εντός του γηπέδου της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της αποχέτευσης σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και σύνδεσης με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, και να δώσει επίσης λύση στα προβλήματα ρύπανσης, που πιθανώς δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών".

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

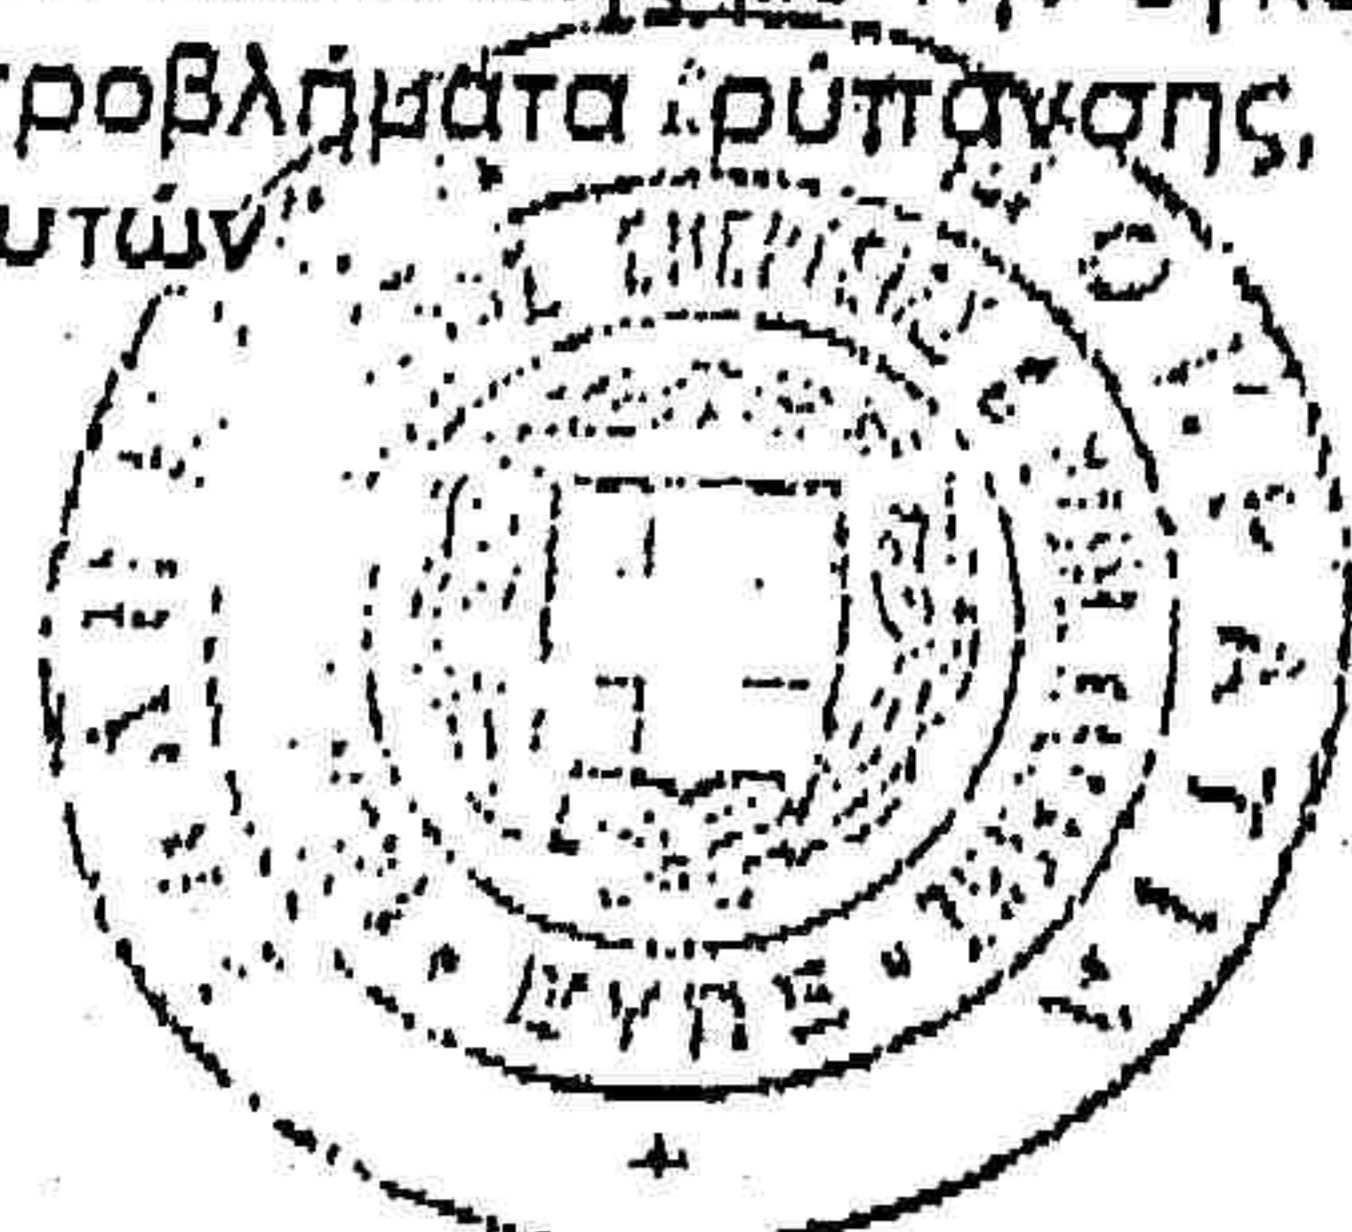

Ed

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ