



24 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αραλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 22/2/2011
Αρ.Πρωτ: 4263 Β
Σχετ: 4349 Β

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ. Νίκο Καντερέ**
- 2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : « Απάντηση σε Ερωτήσεις »

Σχετ:

- α) Η με αρ. πρωτ. 10219/1-2-2011 Ερώτηση**
β) Η με αρ. πρωτ. 10213/1-2-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση των **Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 10219/1-2-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Νίκο Καντερέ β) **με αρ. πρωτ. 10213/1-2-2011 που κατατέθηκε** στη Βουλή από τον ίδιο κ. Βουλευτή και μας διαβιβάστηκε με το α.π.2181/11-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το πλαίσιο αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 85/2011/9-2-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με το συνημμένο του.

Συνημμένο:


**Το α.π. 85/2011/9-2-11 έγγραφο Περιφερειακής
Ενότητας Αν.Αττικής (με το συν. του)**


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

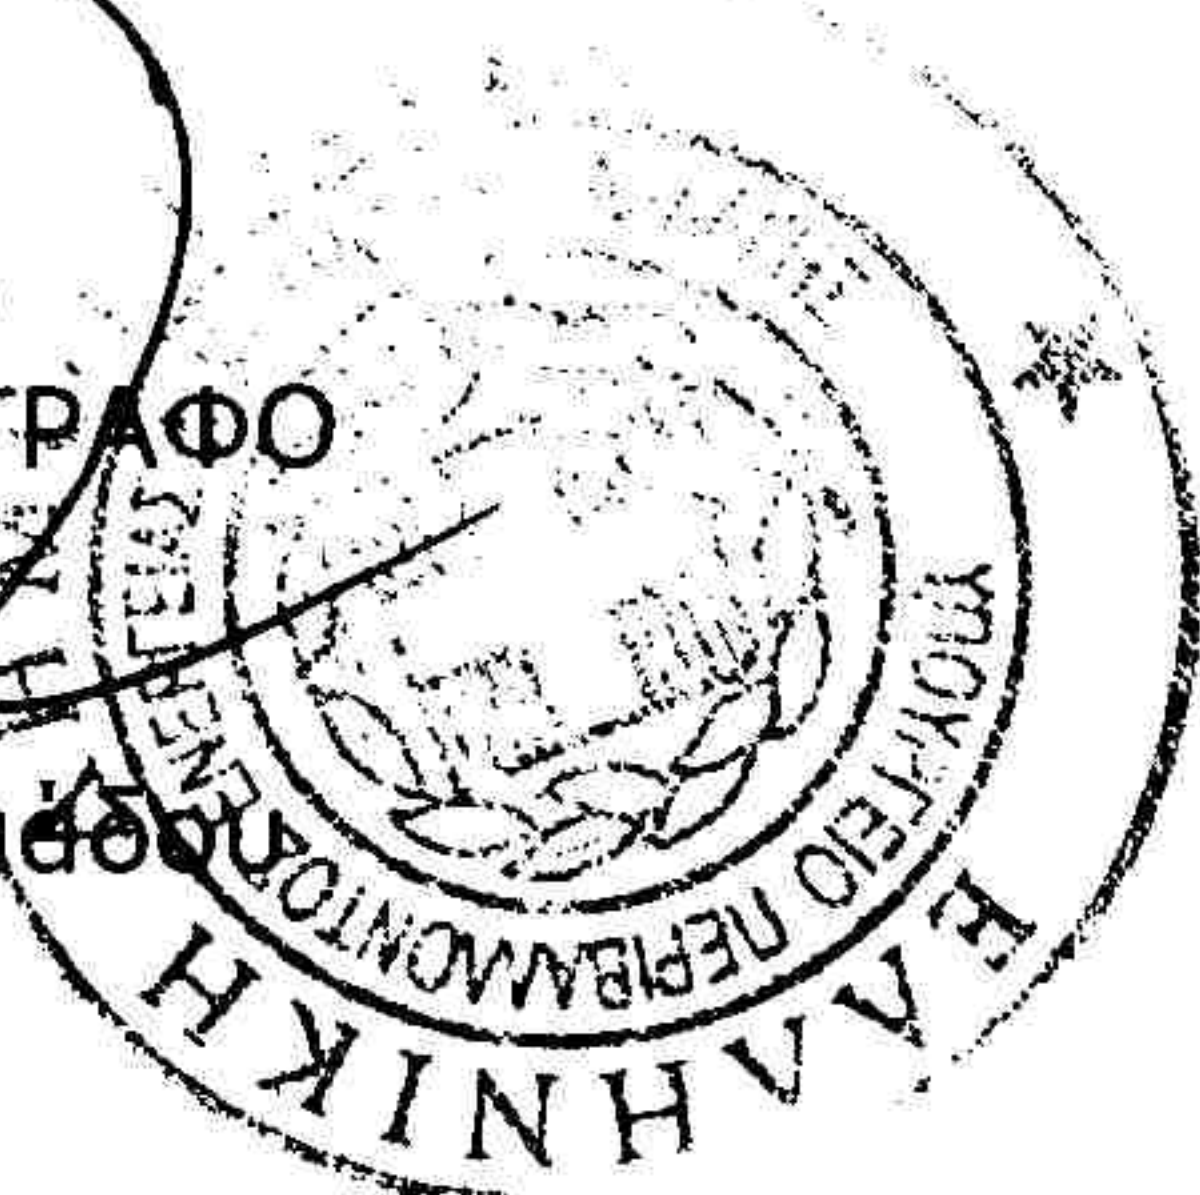

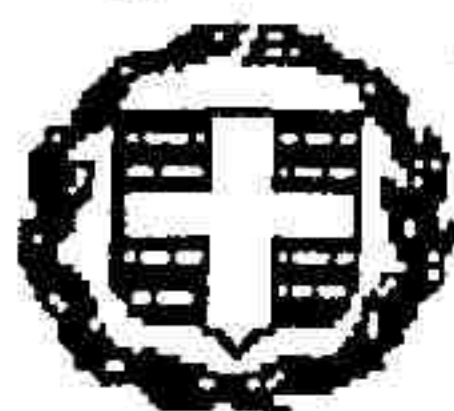

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	Παλλήνη 09 / 2 / 2011 Αρ. πρωτ. 85 / 2011 Προς : • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 11525 ΑΘΗΝΑ • ΥΠΕΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 23 ΑΘΗΝΑ • ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 2 100 21, ΑΘΗΝΑ (ΥΠΟΨΗ ΚΟΥ Ν. ΚΑΝΤΕΡΕ)
Ταχ. Δ/ση: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 – ΠΑΛΛΗΝΗ Τηλέφωνο : 210 - 6033052	

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 150/20kV ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΟ ΟΤ 80 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΣΧΕΤ: (αρ.πρωτ. 85/4-2-11 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη)

1. Το με αρ.πρωτ. 4263/Β/252/2-2-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
2. η υπ'αρ. 10219/1-2-2011 ερώτηση του Βουλευτή κου Ν. Καντερέ

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο απάντησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Ανατολικής Αττικής επί της 2) Σχετικής ερώτησης του Βουλευτή
κου Ν. Καντερέ, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας λόγω αρμοδιότητας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

9-2-11

ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΑΝΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/ση: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 – ΠΑΛΛΗΝΗ Πληροφορίες : Μαρία Λυμπινάκη Τηλέφωνο : 213 2005237 Fax : 210 6667839 e-mail : perivalo@otenet.gr	Παλλήνη 08 / 11 / 2010 Αρ. πρωτ. 69 / 11 Προς : ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
---	--

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 150/20kV ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 80 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. – **ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΣΧΕΤ: (αρ.πρωτ. 85/4-2-11 Γρ. Αντιπεριφερειάρχη)

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α'/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεως θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β') «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86 και τον Ν. 3010/02».
3. Την Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β'/05-08-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, σύμφωνα με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.ά.».
4. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/20-03-03 (ΦΕΚ 332/Β'/03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (Α' 91)».
5. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β'/26-09-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002».
6. Το έγγραφο Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α.Α.Α. με αρ.πρωτ. 2372/29-07-2010.
7. Το έγγραφο Ανάκλησης της υπ' αρ.πρωτ. 2372/29-07-2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α.Α.Α. με αρ.πρωτ. 2731/30-08-2010
8. Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αρ.πρωτ. ΕΥΠΕ126509/2010
9. Έγγραφο της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας με συνημμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου προσφυγής της κας Μαριάννας Λάντα.
10. Το έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α.Α.Α. με αρ.πρωτ. 2852/2010.

11. Έγγραφο της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας με συνημμένο φωτοαντίγραφο των προσφυγών κατοίκων του Δήμου Ραφήνας.
12. Το έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α.Α.Α. με αρ.πρωτ. 3284/2010.
13. Έγγραφο της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας με συνημμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου προσφυγής της ΔΕΗ Α.Ε. κατά της 7) Σχετικής Απόφασης.
14. Έγγραφα-απαντήσεις της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας επί των 11) & 13) προσφυγών.
15. Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/Γραφείο Υπουργού (αρ.πρωτ. 4263/Β/252) με συνημμένο φ/ο ερώτησης του Βουλευτή κ. Ν. Καντερέ - μέσω διαβίβασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (αρ.πρωτ.3412/1981/4-2-2011) με αρ.πρωτ. 69/2011.

Σε συνέχεια του 15) Σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΚΑ/Γραφείο Υπουργού με συνημμένο φ/ο ερώτησης του Βουλευτή κ. Ν. Καντερέ, και ειδικότερα όσον αφορά τον υπό εγκατάσταση υποσταθμό υψηλής τάσης της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. ο οποίος επρόκειτο να κατασκευαστεί επί τη συμβολή των οδών Αριστοφάνους, Ελευθερίου Βενιζέλου & Αφροδίτης, Ο.Τ. 80 του Δήμου Ραφήνας Αττικής, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας έχουμε να σας ενημερώσουμε ως εξής:

Λαμβανομένου υπόψη ότι **αφενός** στο Ο.Τ. 80 του Δήμου Ραφήνας επιτρέπονται οι χρήσεις Γενικής Κατοικίας, και η χωροθέτηση Κέντρων διανομής 150/20kV σε εντός σχεδίου περιοχές είναι επιτρεπτή τόσο σε περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας όσο και σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων γης του ΠΔ (ΦΕΚ 166Δ), και **αφετέρου** βάσει των γενικότερων στοιχείων του φακέλου όπου το εν λόγω έργο του Κέντρου Διανομής Ραφήνας δεν αποτελεί παραγωγική μονάδα αλλά συνίσταται σε εγκατάσταση υποβιβασμού τάσης με αμιγώς υπόγεια τροφοδότηση από την Υψηλή Τάση και ταυτόχρονη υπογειοποίηση των εξερχόμενων γραμμών Μέσης Τάσης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι εγκαταστάσεις τέτοιου είδους είναι επιτρεπτές, πράγμα το οποίο άλλωστε επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχες Αποφάσεις Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων οι οποίες έχουν εκδοθεί από άλλες Νομαρχίες (ήτοι τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών). Ως εκ τούτου, και ακολουθώντας τις 2), 3), 4) & 5) Σχετικές Νομοθεσίες η Υπηρεσία μας προέβη στην 6) Σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Ωστόσο, επειδή περιήλθε στη Υπηρεσία μας έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ βάσει του οποίου γνωστοποιείται ότι προκειμένου κατασκευής του εν λόγω υποσταθμού της ΔΕΗ Α.Ε., θα πρέπει να εξευρεθεί θέση σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ραφήνας αντί της προβλεπόμενης θέσης σε εντός σχεδίου περιοχή (συμβολή των οδών Αριστοφάνους, Ελευθερίου Βενιζέλου & Αφροδίτης Ο.Τ. 80), η Υπηρεσία μας προέβη σε ανάκληση της με αρ.πρωτ. 2372/29-07-2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.


Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Μ. ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ

Μ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοιν.
1. Προισταμένη Τμ.
2. Συντάξασα
3. Χρ. αρχείο
(40/ 321)

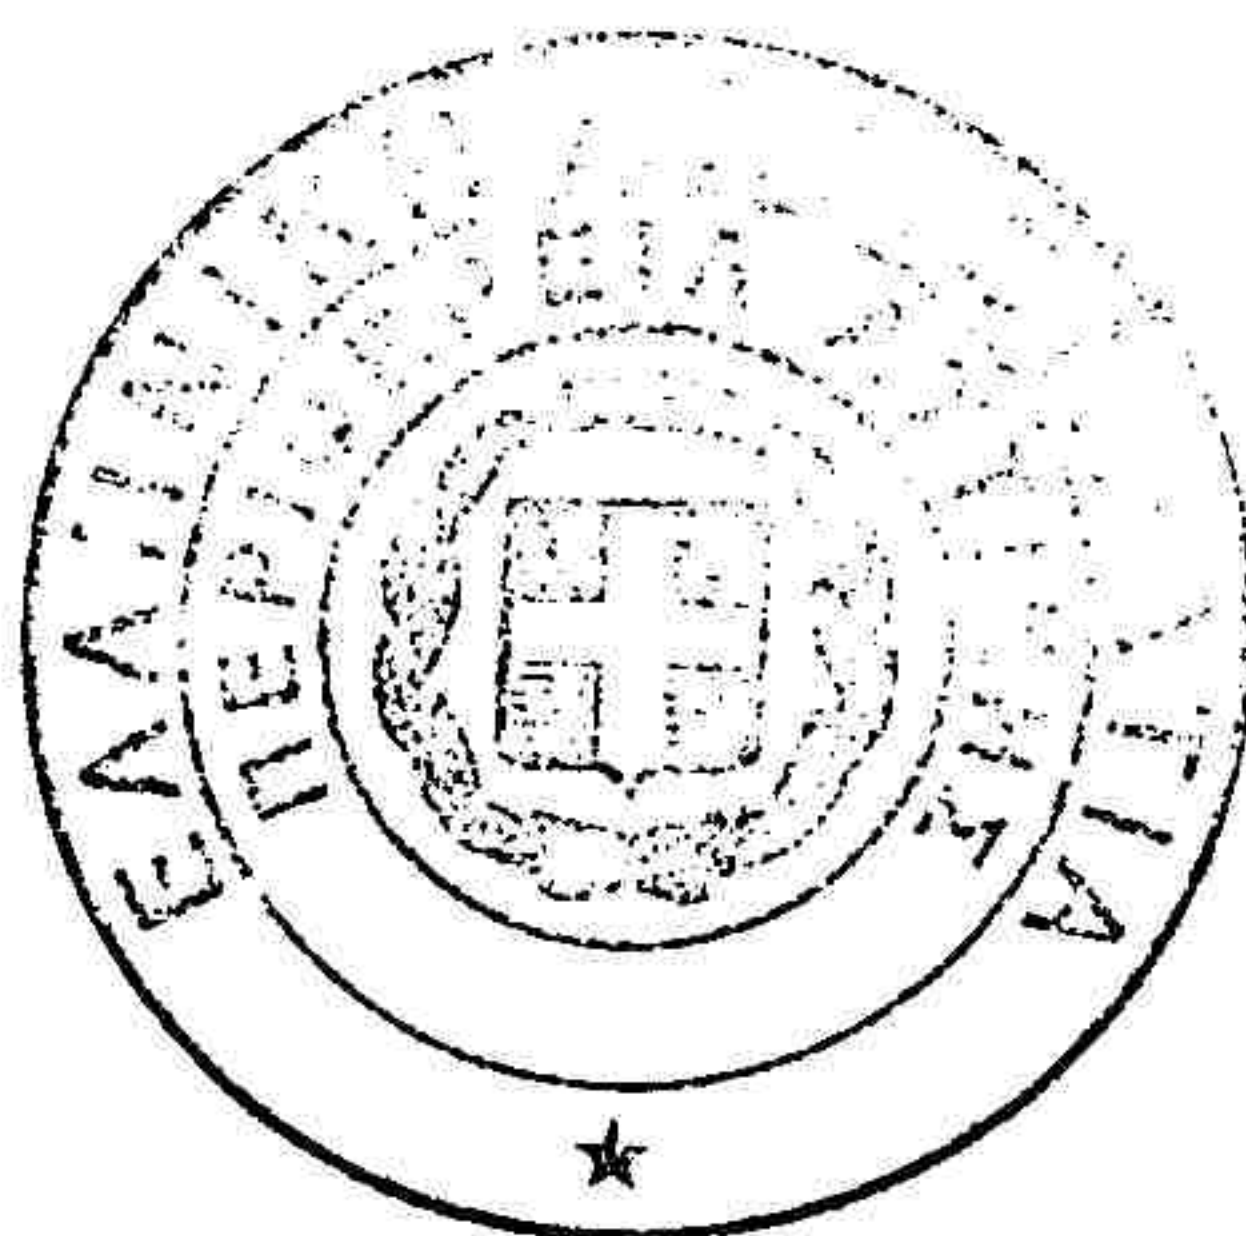

ΑΝΤΙΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΜΠΙΔΗ