

25 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 24/2/2011
Αρ.Πρωτ: 4226 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη
 - Αθανάσιο Πλεύρη
- 2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής**
Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10076/31-1-2011 Ερώτηση


Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10076/31-1-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη και Αθανάσιο Πλεύρη και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 185331/3-2-2011 έγγραφο της Δ/σης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.)/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. ΔΕΔΑΚ/Φ7/οικ. 3635/326/16-2-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 185331/3-2-2011**
έγγραφο της ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΕΔΑΚ/Φ7/οικ.3635/326/16-2-2011**
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

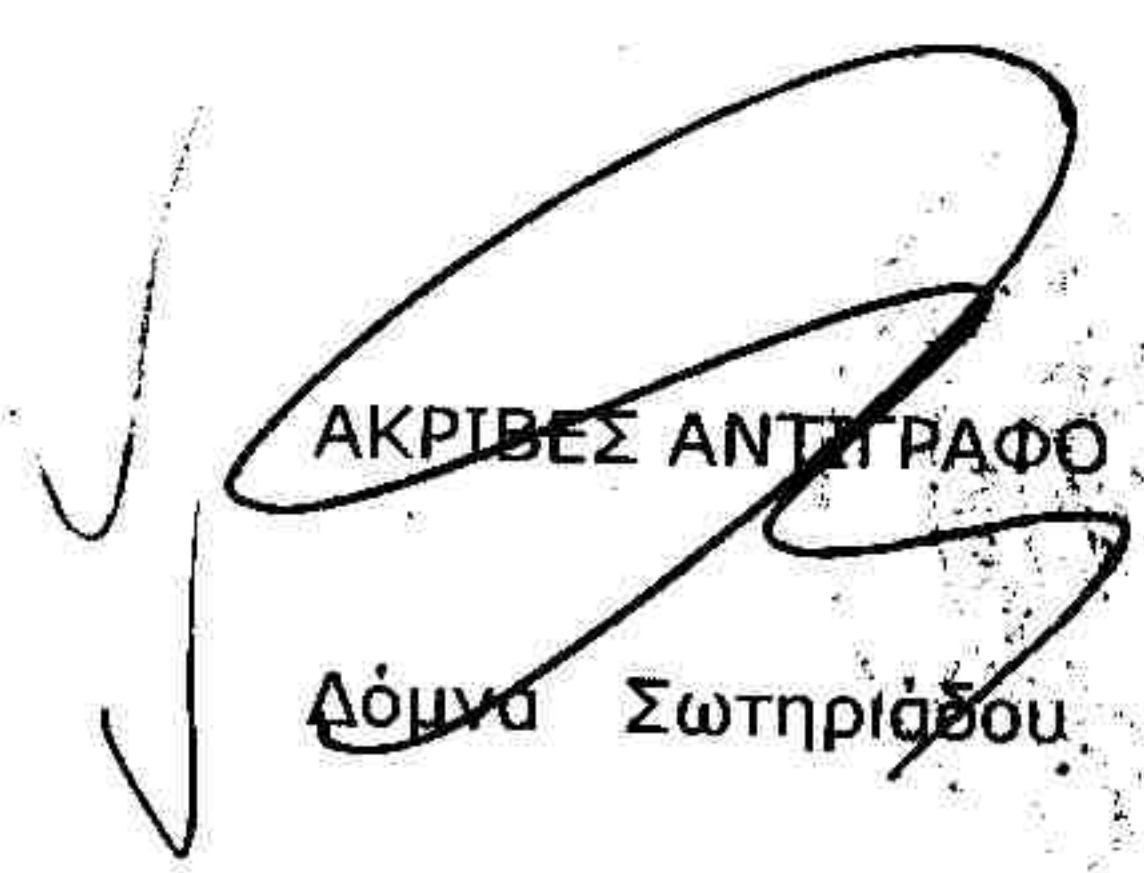✓ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πατησίων 147, Αθήνα 112 51
Πληροφορίες : Α. Αδαμόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8650076, 210-8652769
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 210-8645589
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:
air_quality@dearth.minenv.gr

Αθήνα 3 / 2 / 2011

Αριθμ. Πρωτ. 185331

ΠΡΟΣ:

→ Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΕΚΑ

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Ερώτηση βουλευτών

Σχετικά :

1. Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 10076/ 31-1-2011 (4226/Β/242/1-2-11)

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητάς μας:

Τα αιωρούμενα σωματίδια AS_{10} και $AS_{2,5}$ είναι γνωστοί ρύποι με θεσμοθετημένες οριακές τιμές. Επίσης, το αρσενικό είναι γνωστός ρύπος με θεσμοθετημένη ετήσια τιμή-στόχο που θα ισχύσει από 31/12/2012 (Οδηγία 2004/107/ΕΚ, ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920/Β/8-6-2007). Παρόλα αυτά το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο έργου ενταγμένο στο Γ' ΕΠΠΕΡ, πραγματοποίησε μετρητικές εκστρατείες, ήδη από το 2004, στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα με δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων AS_{10} και χημική ανάλυση των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν για το αρσενικό συγκεντρώσεις κατά πολύ μικρότερες από την τιμή-στόχο. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις ήταν μικρότερες από το κατώτερο όριο εκτίμησης, γεγονός που συνιστά μη υποχρεωτική συστηματική παρακολούθηση του εν λόγω ρύπου με διεξαγωγή μετρήσεων (Οδηγία 2004/107/ΕΚ, ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920/Β/8-6-2007). Εντούτοις, το ΥΠΕΚΑ έχει εντάξει έργο στο ΕΠΠΕΡΑΑ με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση των μετάλλων για τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί τιμές-στόχοι, μεταξύ των οποίων είναι και το αρσενικό. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Αθήνα είναι δημοσιευμένα στην Ετήσια Έκθεση για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (βλ. σελ. 37, <http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=N1p1qbOgp4U%3d&tabid=490>). Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις αρσενικού στο κλάσμα των $AS_{2,5}$, δεν μπορούν να αξιολογηθούν διότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη τιμή-στόχος παρά μόνο στο κλάσμα των AS_{10} . Ο ισχυρισμός ότι «αποτελούνταν μόνο από αρσενικό χωρίς άλλη πρόσμιξη» είναι επιστημονικά αδύνατο. Η αναφορά σε κάποια έρευνα χωρίς στοιχεία δημοσίευσης δεν δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία μας να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων και της συμβατότητας των προδιαγραφών δειγματοληψίας και χημικής ανάλυσης με την ισχύουσα Οδηγία καθώς η μελέτη αυτή δεν

κοινοποιήθηκε ποτέ στην Υπηρεσία μας αλλά και τα δημοσιεύματα στον τύπο δεν περιείχαν κανένα επιστημονικό τεκμήριο (π.χ. συγκέντρωση).
Για τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων λειτουργούν τα Κέντρα Ελέγχου Διακίνησης Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΕΚΑ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

Εσωτερ. Διανομή :

-Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ

-Γμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

A. ΔΑΜΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ**

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
Αρ.Πρωτ: ΔΕΔΑΚ/Φ7/οικ.3635/326

Ταχ.Δ/ση : Μεσογείων 119,
101 92 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Πετσουπούλου
Τηλέφωνο : 210 6969891
Fax : 210 6969516
e-mail : PetsopoulouM@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ

Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου


ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. 10076/14/02/2011 ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ. Άδωνις Γεωργιάδης και κ. Αθανάσιος Πλεύρης.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί θεμάτων ουσιαστικής δραστηριοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση των φαινομένων νοθείας του πετρελαίου κίνησης, το οποίο δημιουργεί επιβάρυνση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, σας κάνουμε γνωστό τα εξής:

Για την καταπολέμηση της νοθείας στα καύσιμα, δραστηριοποιούνται τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο Υπουργείο μας και υπάγονται στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α' 95).

Προς τούτο τα κλιμάκια πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών για την τήρηση της ποιότητας των διακινουμένων υγρών καυσίμων, προς όφελος του καταναλωτή και του γενικού δημοσίου συμφέροντος. Εφόσον κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις επίσημες προδιαγραφές ποιότητας, και αυτές επιβεβαιωθούν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επιβάλλονται με αποφάσεις του Υπουργού πρόστιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Γενικός Γραμματέας Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

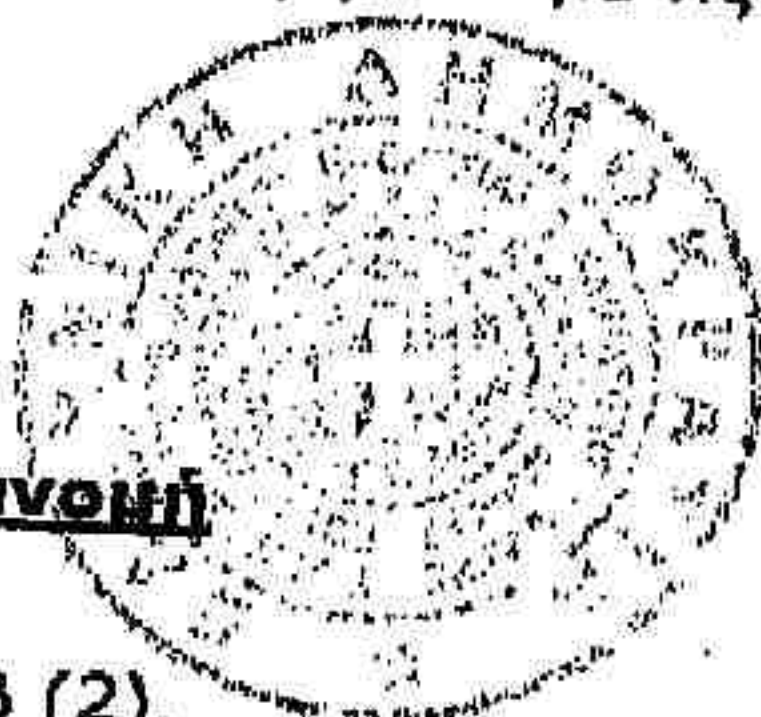

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Μιχαήλ Αρτόπουλος

ΔΕΔΑΚ, Τμήμα Β (2).