


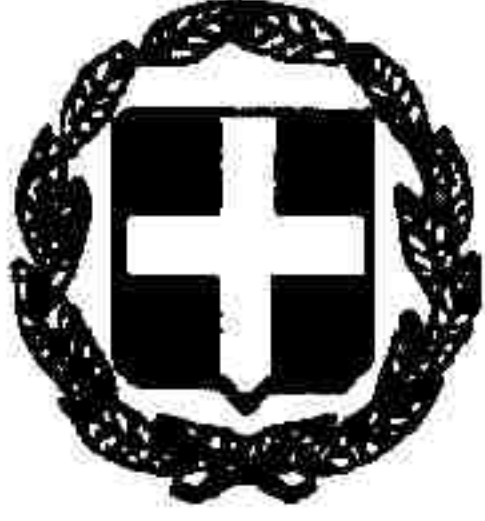

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Δημουλά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3741328
FAX : 210 3741150
E-mail : dty@ypes.gr

3264
25/9
24/2
Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 8859

✓
**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε εγκαταστάσεις άρδευσης στην Κρύα Βρύση Ν. Πέλλας.
ΣΧΕΤ : Η αρ. 3264/11-2-11 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη.

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι τα θιγόμενα θέματα είναι αρμοδιότητας των συνερωτώμενων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προστασίας του Πολίτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου)
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου)
- Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη.
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 1099/7-10-10 Αναφορά)
- Δ.Τ.Υ./Β'.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

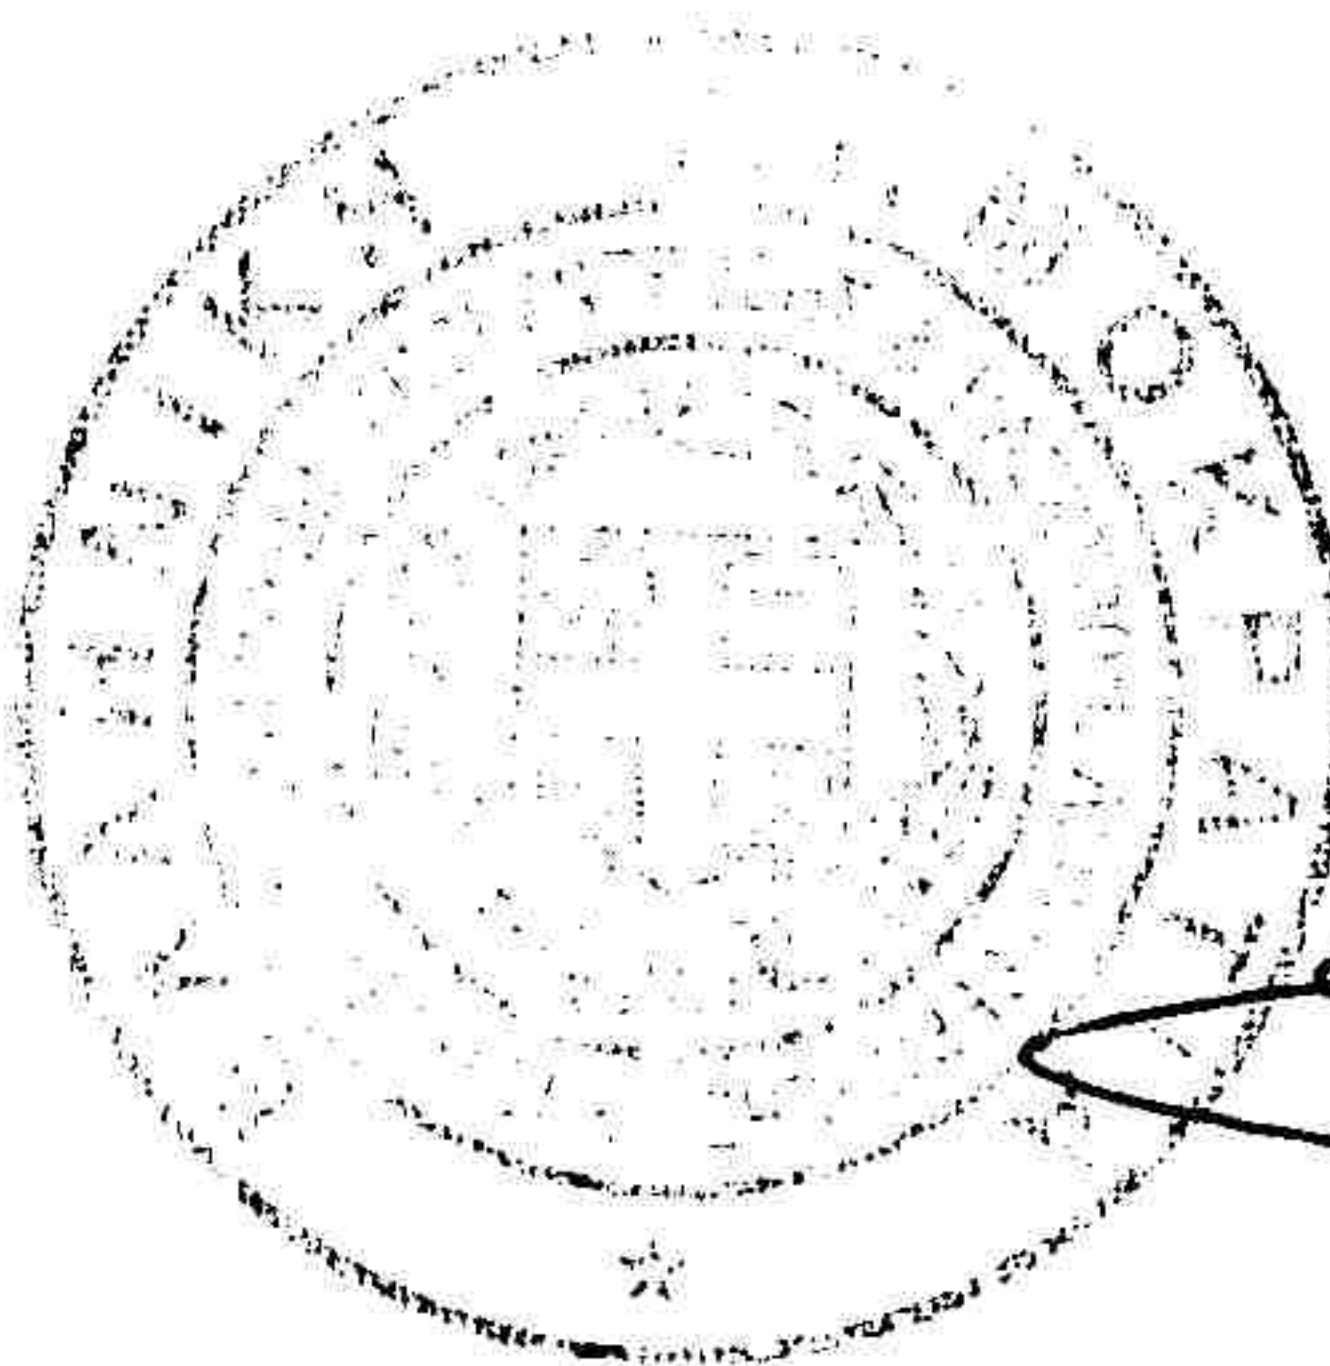

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ