



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 3.3.2011

Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./214

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών**
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3041/3.2.2011 Αναφορά


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3041/3.2.2011 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, κατατίθεται το με αρ. πρωτ. 71/7.2.2010 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Πενταελοπονησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ**

Συνημμένα: τα ανωτέρω

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

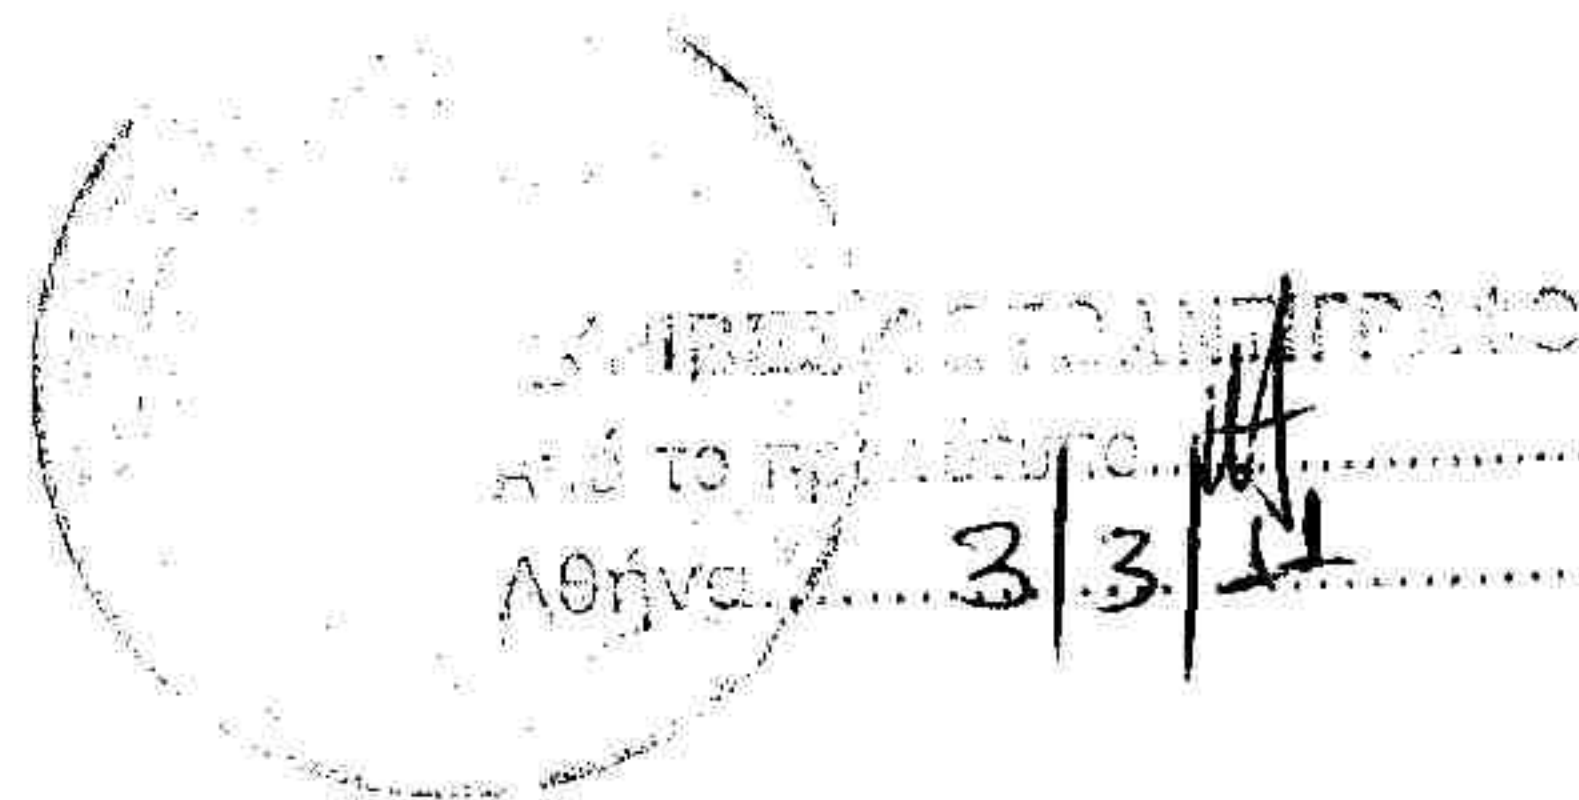

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Έδρα : Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου "Όφθαλος
Ταχ.Δ/ση : Πανεπιστημίου 480 Μποζαϊτικά Τ.Κ. 26443
Πληροφορίες : Χρήστος Αγγελόπουλος

ΠΑΤΡΑ 7.2.2011
Αρ. Πρωτ: 76

Τηλέφωνο : 2610 456132
Fax : 2610 430644
e-mail : Peakpatras@gmail.com

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 ΑΘΗΝΑ 115 23**

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το πρόβλημα βλάβης που σημειώθηκε στις
24/11/2010 στους προβολείς που φωτίζουν την κεντρική πισίνα, στο
κολυμβητήριο Α. Πεπανός
ΣΧΕΤ: «Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου»

Σε απάντηση στην Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου, σας
γνωρίζουμε ότι:

Στις 24 Νοεμβρίου 2010 το απόγευμα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας στην
περιοχή κουκούλι Πατρών που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του
κολυμβητηρίου Α. Πεπανός σημειώθηκε βλάβη στους προβολείς που
φωτίζουν την κεντρική πισίνα, (από την στιγμιαία δευτερολέπτων πτώση της
τάσης).


Με την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των αρμοδίων του τριτοσημείου
του κολυμβητηρίου ο φωτισμός αποκαταστάθηκε μετά από δυο λεπτά.

Την συγκεκριμένη ώρα στην πισίνα πραγματοποιούσαν το πρόγραμμά τους
τα τμήματα πόλο και κολύμβησης των σωματείων ΝΕΠ-ΝΟΠ.

Δημιουργήθηκε στιγμιαία αναστάτωση μεταξύ των παιδιών όμως με την
φροντίδα των υπευθύνων των σωματείων δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και
τα παιδιά όλα εξήλθαν με ασφάλεια από την πισίνα. Να σημειωθεί ότι η
βλάβη υπήρξε μόνο στους προβολείς που φωτίζουν την κεντρική πισίνα.

δεν λειτουργήσαν τα φώτα ασφαλώς στην περίπτωση
γενική διακοπή ρεύματος).

Έλεγχος καλής λειτουργίας των φώτων πραγματοποιήθηκε από αρμοδίους
της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον Σεπτέμβριο κατά την διαδικασία ελέγχου
της επιτροπής για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας.

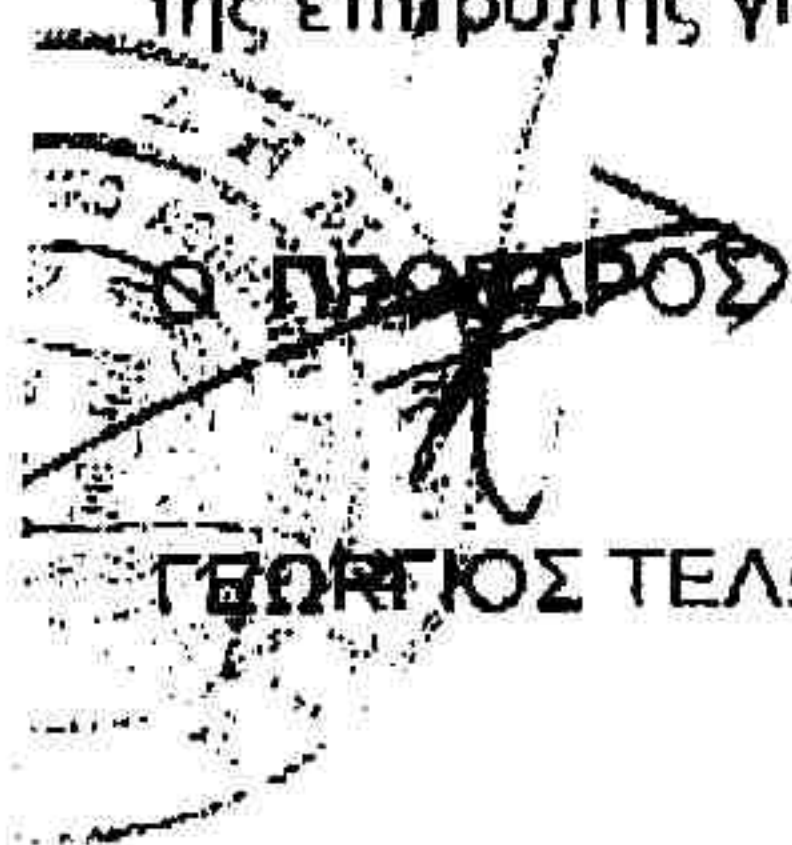

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ