



18 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 11/3/ 2011
Αρ.Πρωτ: 4468 Β

Αμαλιάδος 17 – Αρμελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη
 - Αθανάσιο Πλεύρη
2. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 11896/22-2-2011 Ερώτηση


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 11896/22-2-2011 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη και Αθανάσιο Πλεύρη, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 185668/10-3-2011 έγγραφο της Δ/σης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ)/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι σχετικά με το ζήτημα που τίθεται στην Ερώτηση έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία αναμένεται.

Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 185668/10-3-2011
έγγραφο της ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

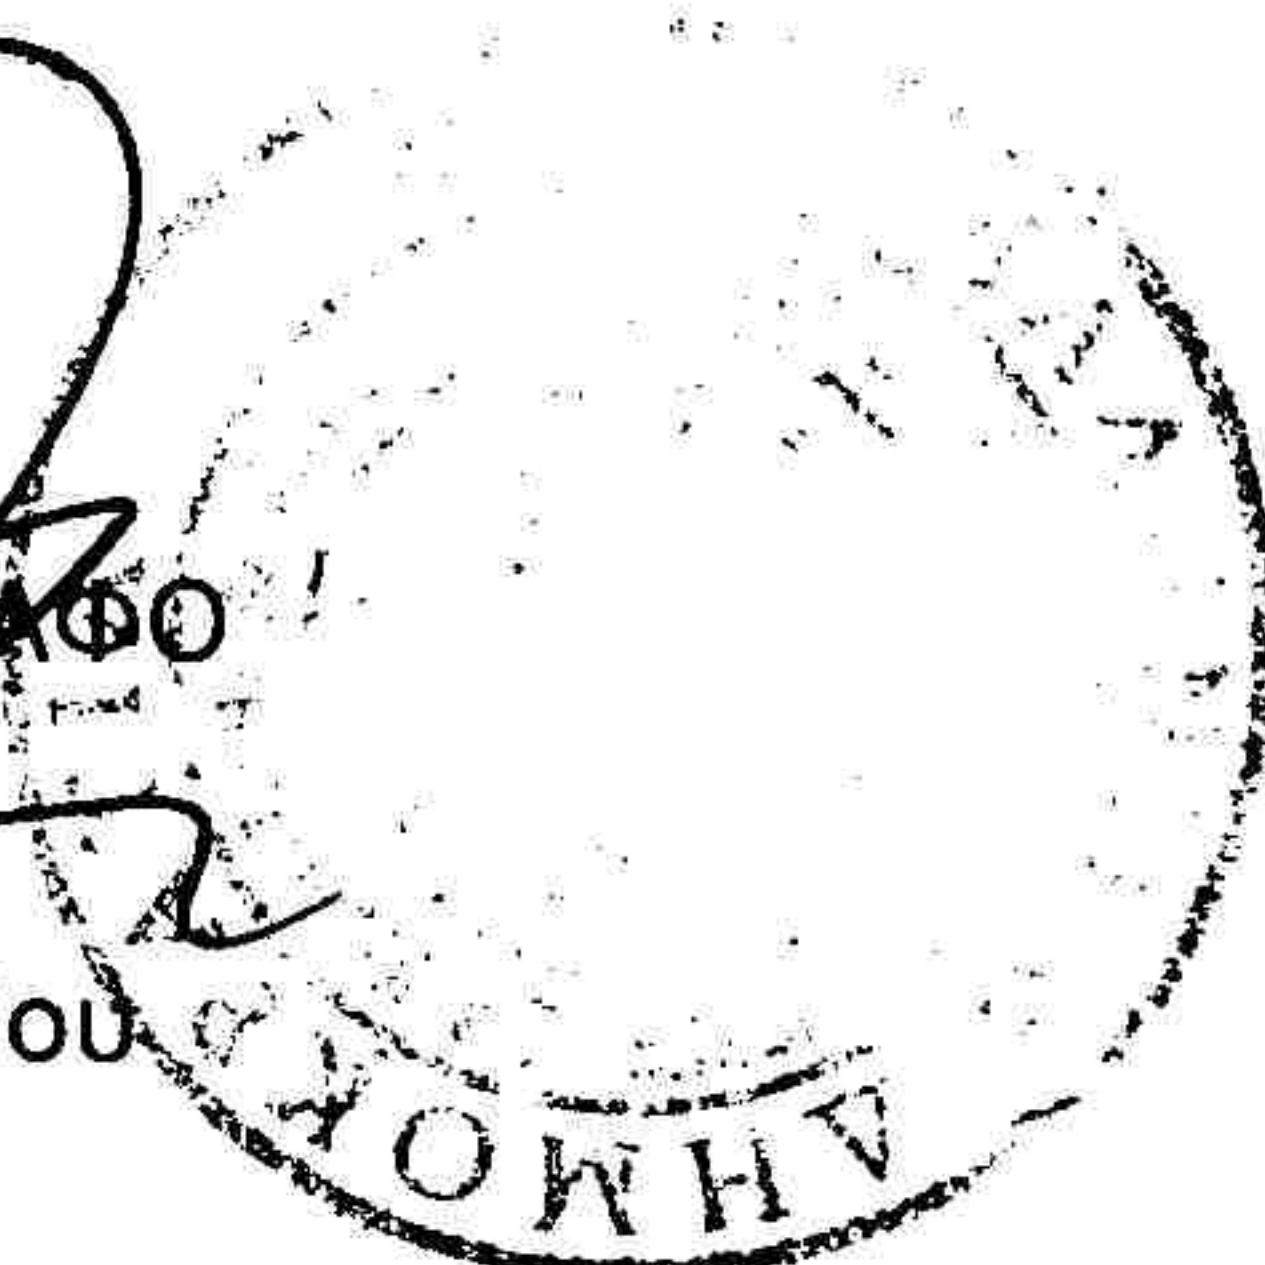

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(Υ.Π.Ε.Κ.Α.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ**

Αθήνα, 10 / 3 / 2011
Αριθμ. Πρωτ. 185668

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51
Πληροφορίες : Ι. Νικηταρά
FAX : 210-8649967
Τηλέφωνο : 210-8662772

ΘΕΜΑ : Κεραία κινητής τηλεφωνίας εντός του χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Α.Τ..
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με α.π.4468/β/183

Σύμφωνα με τον Ν.3431/2006, άρθρο 31, παρ21, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων. Η διάταξη αυτή μπορεί να παρερμηνευτεί λόγω της αναφοράς, στη συνέχεια, περί απομάκρυνσης υφισταμένων κεραιών επί των κτιρίων, έχει όμως εφαρμογή και στο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων, αν ληφθεί υπόψη ότι στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραίας σε απόσταση μέχρι 300μ. από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων νοσοκομείων με μειωμένα όρια εκπομπής ακτινοβολίας.

Σύμφωνα με τον Ν. 2801/2000, άρθρο 1 παρ.5Δ και 5Ε, η απομάκρυνση της κεραίας πραγματοποιείται μετά από ενέργειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι αρμοδιότητες της οποίας έχουν μεταφερθεί πλέον στην Περιφέρεια, ή της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΑΡΘ

Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
Τμήμα Θορύβου- Ακτινοβολιών
Ι. Νικηταρά



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ

Κ. ΠΙΤΥΛΑΚΗ