

29 ΜΑΡ. 2011



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 24/3/2011
Αρ.Πρωτ: 4591 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή κα Διονυσία-Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 12592/4-3- 2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 12592/4-3- 2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Διονυσία -Θεοδώρα επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 150249/17-3-11 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καθώς επίσης και το υπ' αριθμ.4806/28060/18-3-11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.


Συνημμένο:
-Το α.π.150249//17.3.11 έγγραφο Ειδ.Γραμ.Υδάτων
-Το α.π.4806/28060/18.3.11 έγγραφο
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

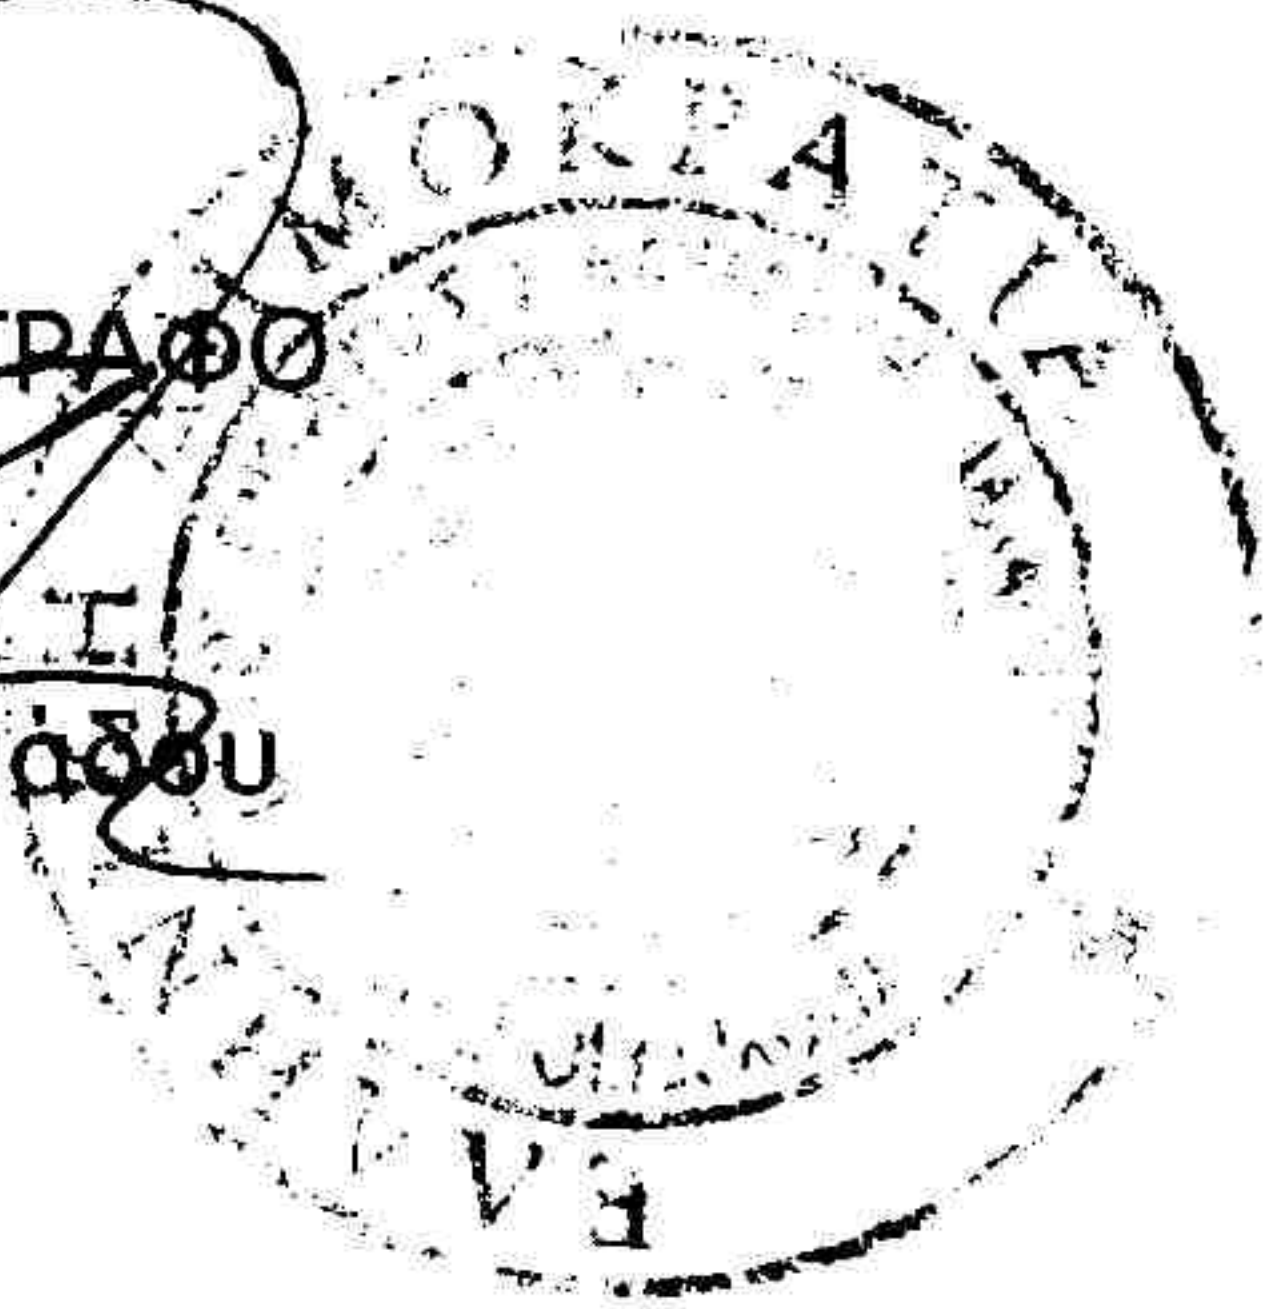

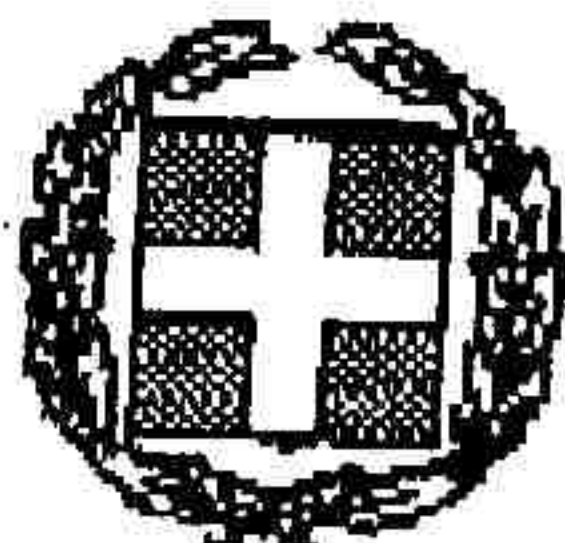

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Απ. Ντόβας
Τηλέφωνο : 2413-503-575-515
TELEFAX : 2413-503-674
e-mail : oikopora@thessalia.gov.gr
Τηλέφωνο : Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ FAX

Λάρισα 18-3-2011

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4806/28060

✓
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
FAX: 210 6429137

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 12592/4-3-2011 Ερώτηση της βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινούπουλου».
ΣΧΕΤ: Το αριθ. 4591/Β/283/8-3-2011 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η αριθ. 12592/4-3-2011 Ερώτηση που αναφέρεται στη *Μείωση των Υδάτων στη Λίμνη Πλαστήρα*, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το αριθ. 477/23845/14-3-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, η λειτουργία του σταθμού για ενεργειακές ανάγκες μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως της ανωτέρω υπηρεσίας με την ΔΕΗ όταν η στάθμη ξεπεράσει τα 790 μέτρα. Σημειώνεται ότι από τη στάθμη αυτή μέχρι την υπερχείλιση η χωρητικότητα της λίμνης είναι 43.000.000 κ.μ. περίπου, οπότε υπάρχει και εύλογος χρόνος για την ρύθμιση της στάθμης ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα υπερχείλισης. (Όριο υπερχείλισης είναι τα 792,00 μέτρα).

Σύμφωνα με το αριθ. 2988/169494/25-10-2010 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε., το οποίο σας επισυνάπτουμε, ο σταθμός για ενεργειακές ανάγκες δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς τη συνεννόηση με την Δ/ση Υδάτων Θεσσαλίας.

Μετά το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελευθερία» Λάρισας στις 11-3-2011 με τίτλο «Να σταματήσει άμεσα η λειτουργία του ΥΗΣ της ΔΕΗ», η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας μετά από άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΕΗ, έδωσε εντολή, αν αληθεύει το δημοσίευμα, να σταματήσει τη λειτουργία του σταθμού για ενεργειακές ανάγκες.

Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε το αριθ. οικ. 46/14-3-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και το αριθ. 509/14-3-2011 έγγραφο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στα οποία εκτίθενται αναλυτικά στοιχεία και απόψεις επί του αναφερόμενου θέματος.

Συνημμένα: Σελ. 3


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο



Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

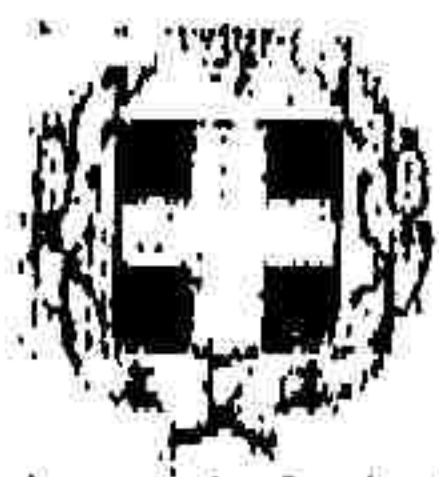

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 17 - 03 - 2011
Αρ. Πρωτ.: 150249

Ταχ. Δ/ση : Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ. : 11526 Αθήνα
Πληρ. : Χρυσή Μ.
Τηλ. : 210-6931296
Φαξ : 210-6994355

Προς:
ΥΠΕΚΑ, Γραφείο Υπουργού,
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος,
(επί σχετ. αρ. 4591/Β/283/8-3-11)

Κοινοποίηση:
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλής με θέμα τη μείωση των υδάτων στη λίμνη Πλαστήρα.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 12592/4-3-11 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινού, σας γνωρίζουμε ότι:

- Δεν έχει κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας η έρευνα (ΕΚΒΥ και ΕΛΚΕΘΕ) που αναφέρεται στην ερώτηση της κας Αυγερινού και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε.
- Ο Νόμος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων...», ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στο Εθνικό Δίκαιο της χώρας μας, εισάγει την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων είναι αρμόδια για τη χάραξη και την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των συναφών κοινοτικών οδηγιών, και της εθνικής νομοθεσίας.
- Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει ξεκινήσει από την Υπηρεσία μας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2012 η εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας, ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά και συστηματικά, το συνολικό πρόβλημα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων. Τα Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προαναφερόμενης Οδηγίας, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και θα περιέχουν όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ο σχεδιασμός του δικτύου παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της χώρας στο οποίο περιλαμβάνονται μετρήσεις ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης, έχει ήδη ολοκληρωθεί και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο δίκτυο που λειτουργεί από τη δεκαετία του 1990.

Η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα συνολικής επιφάνειας 24 τετραγ. χιλιάμ., βρίσκεται στο οροπέδιο της Νεβρόπολης στο Νομό Καρδίτσας και το επίσημο της όνομά της είναι λίμνη Ταυρωπού. Σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ταυρωπό ή Μέγδοβα. Το νερό της χρησιμοποιείται για άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή, καθώς στο χωριό Μητρόπολη, βρίσκεται υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 400 MW. Σήμερα τη διαχείριση του φράγματος έχει αναλάβει η ΔΕΗ ενώ από το Ταμιευτήρα Πλαστήρα αρδεύεται κυρίως η έκταση του

αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού, του οποίου η διοίκηση και η λειτουργία ασκείται από τον ομώνυμο Τ.Ο.Ε.Β. Ταυρωπού Καρδίτσας.

Είναι γνωστό ότι στη λίμνη παρατηρείται αυξομείωση της στάθμης μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα, γεγονός που στο μέλλον λόγω των κλιματικών αλλαγών ενδέχεται να χειροτερέψει. Η συνεχιζόμενη ανόρυξη ιδιωτικών γεωτρήσεων στη περιοχή γύρω από τη λίμνη, η εντατικοποίηση της άρδευσης αλλά και η κατάσταση του αρδευτικού δικτύου (παλαιά μη συντηρημένα δίκτυα) είναι επίσης επιβαρυντικοί παράγοντες.

Προκειμένου για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων κινδύνων και έως την εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής προτείνεται η στενή συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και ειδικά των εμπλεκόμενων με την άρδευση (Ο.Τ.Α., Τ.Ο.Ε.Β, Ομάδες παραγωγών κ.ο.κ) ώστε να παρθούν άμεσα μέτρα όπως:

- Συντήρηση υπαρχόντων δικτύων άρδευσης για την αποφυγή σπατάλης νερού κατά την αρδευτική περίοδο. Αντικατάσταση/ανακατασκευή κεντρικών και δευτερευουσών διωρύγων από σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, κατασκευή αρδευτικών αντλιοστασίων κλπ, όπου αυτό απαιτείται.
- Κατασκευή έργων αποταμίευσης νερού (λιμνοδεξαμενές).
- Έλεγχος παράνομων γεωτρήσεων.
- Έλεγχος διάθεσης λιπασμάτων και ανεπεξέργαστων λυμάτων στη λίμνη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
2. Θεματικό αρχείο (Φ.10)
3. Χρυσή Μ.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΜΗΛΙΩΡΗ