

3669
22.3

18 ΜΑΡ. 2011



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 18/3/ 2011
Αρ.Πρωτ: 4490 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 3669/24-2-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 3669/24-2-2011** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 755/28-2-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:

Το υπ' αρ. πρωτ. 755/28-2-2011 έγγραφο της
ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση : Α. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου, Ο. Δεβέκου
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701923/891
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868
Ηλεκτρον. Δ/ση :

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας
Αθήνα,

: Αδιαβάθμητο
28-02-2011

Αριθ. Πρωτ.

755
(σχετ. Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελ.
4490/β/183/24-02-2011)

Βαθμός Προτεραιότητας

: Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα


ΚΟΙΝ.:

Θέμα : Απάντηση σε Αναφορά που υποβλήθηκε στη Βουλή.

Σχετ. : Το με α.π. 4490/β/183/24-02-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ.

Σε απάντηση της υπ. αρ. 3669/24-02-2011 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Ύστερα από σχετική καταγγελία του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), στις 29-10-2010 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ που βρίσκονται στον Αγ. Κοσμά.
2. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι για την εκτροφή των ψαριών αντλείται νερό από τη θάλασσα το οποίο επιστρέφει μέσω 2 αγωγών πάλι στη θάλασσα. Ελήφθησαν δείγματα από τους 2 αγωγούς τα οποία εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων από το ΓΧΚ έδειξαν συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και μολύβδου μικρότερες του ορίου ανίχνευσης. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων έδειξαν μηδενική συγκέντρωση κολοβακτηριδίων και συγκέντρωση εντερόκοκκων 60 cf/100ml.
3. Σύμφωνα με το υπ αρ. 149624/913/17-5-10 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Δ/ση Περι/κού Σχεδιασμού / Τμ. Γεν. Περιβ. Θεμάτων, για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ η ΕΥΕΠ με το με α.π. οικ. 4776/29-11-2010 έγγραφό της προς τη Δ/ση Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή Ν. Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το αν απαιτείται άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 14 της Ε1β/221/65 Υγ/κής Διάταξης. Η υπηρεσία μας μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση. Η διαδικασία ελέγχου είναι σε εξέλιξη.

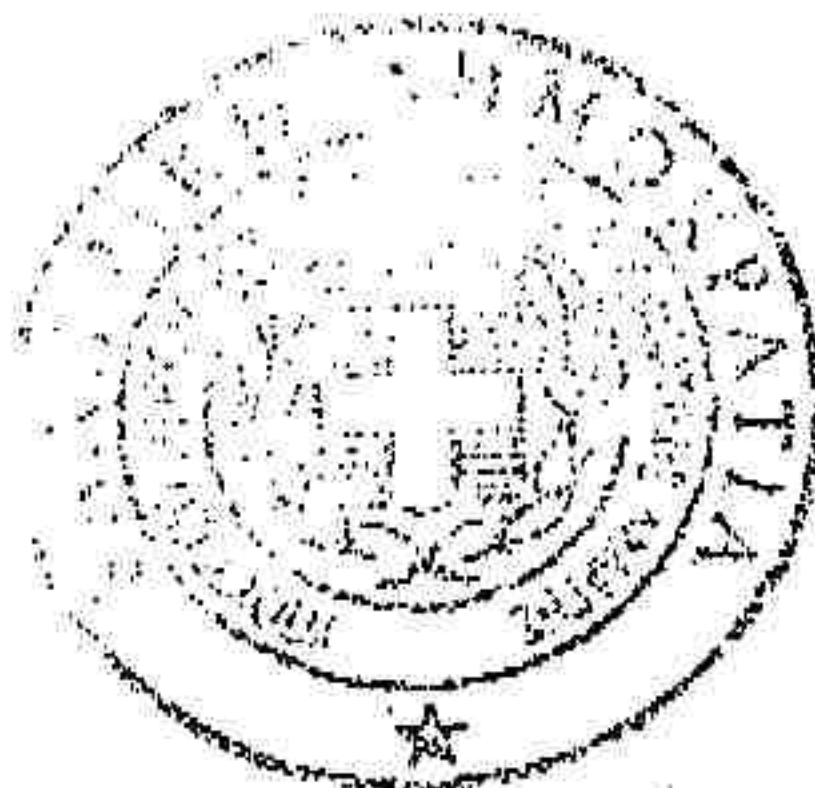

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]

Μ. ΣΟΦΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Π. ΜΕΡΚΟΣ