



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



11 ΑΠΡ. 2011

Αθήνα, 11-04-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/61/8264

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:


- 1) Βουλευτή κ. Β. Αποστολάτο
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 12965/14-03-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 12965/14-03-2011 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Αποστολάτο, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/1355/01-04-2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

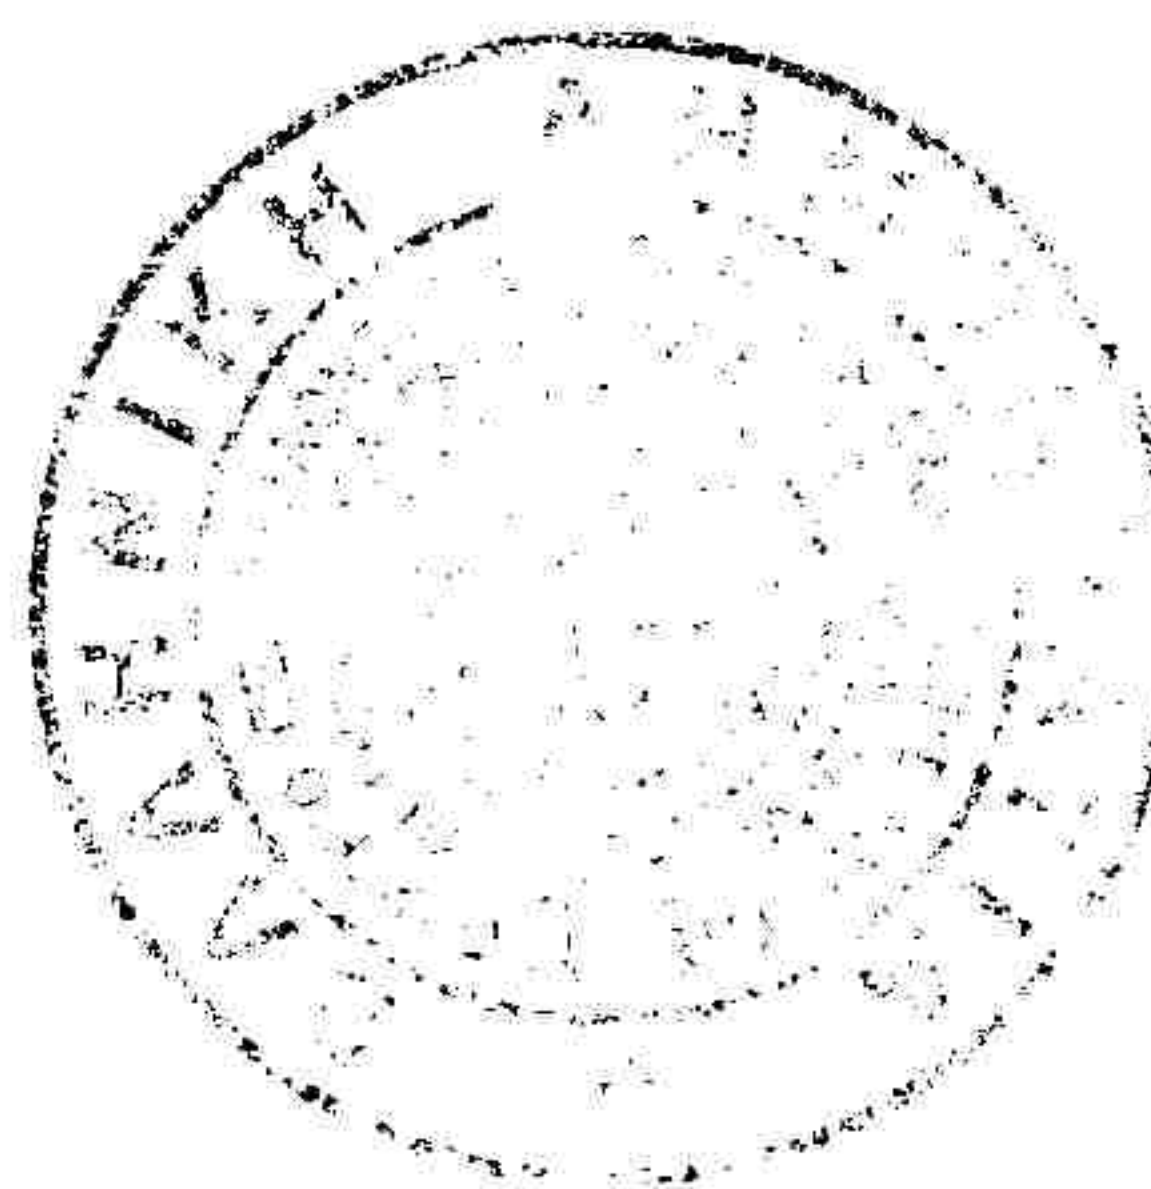

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΨΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Η ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: Γρ.Δ/ 1355/1-4-11

ΠΡΟΣ: κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Προβλήματα ηλεκτροδότησης κατά την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία

Σχετικά : Ερώτηση Βουλευτή κ. Βαΐτση Αποστολάτου, υπ. αριθ. 12965/14.3.11

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης του Βουλευτή κ. Βαΐτση Αποστολάτου θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Την Τρίτη, 8.3.2011 κατά τις πρωινές ώρες και λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, παρουσιάστηκαν σφάλματα αφενός στην εναέρια γραμμή υψηλής τάσης 150kV από τον Βόλο προς το χωριό Λαύκο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στο νότιο Πήλιο και στις Σποράδες και αφετέρου στην εναέρια γραμμή υψηλής τάσης 150kV Καρύστου - Άνδρου, η οποία μέσω υποβρυχίου καλωδίου συνδέει την νότια Εύβοια με την Άνδρο. Άμεσα ξεκίνησαν από τα συνεργεία της ΔΕΗ Α.Ε. οι εργασίες ανακατασκευής πυλώνων των γραμμών, με αποτέλεσμα η πρώτη γραμμή να τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 10.3.2011, ενώ η δεύτερη την Πέμπτη 17.3.2011.

Παράλληλα άλλα συνεργεία μας κινητοποιήθηκαν άμεσα και, μέσω εναερίων γραμμών μέσης τάσης 20kV Βόλου - Λαύκου, εξασφάλισαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, 9.3.2011 τη σταδιακή επανατροφοδότηση σημαντικού τμήματος των Σποράδων (περίπου του 70%). Το προσωρινό αυτό σχήμα τροφοδότησης των Σποράδων διατηρήθηκε μέχρι την επομένη (Πέμπτη 10.3.2011), οπότε και αποκαταστάθηκε η βλάβη της εναέριας γραμμής υψηλής τάσης 150kV Βόλου - Λαύκου.

Επιπλέον για την τροφοδότηση της Άνδρου και της Τήνου ετέθησαν σε λειτουργία εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) ισχύος περίπου 12 MW, που ήταν εγκατεστημένα στον Αυτόνομο Σταθμό παραγωγής (ΑΣΠ) της Άνδρου. Λόγω αδυναμίας κάλυψης, μέσω των υπόψη Η/Ζ, της πλήρους ζήτησης ισχύος γίνονταν εκ περιτροπής περικοπές φορτίων κάθε 2 ώρες. Το έλλειμμα ισχύος καλύφθηκε με έκτακτη μίσθωση (πρόχειρος διαγωνισμός) Η/Ζ ισχύος περίπου 5 MW, τα οποία μεταφέρθηκαν στον ΑΣΠ Άνδρου το απόγευμα της Τετάρτης, 9.3.2011, αμέσως μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Τα εν λόγω Η/Ζ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία από την Παρασκευή, 11.3.2011 μέχρι και την αποκατάσταση της βλάβης της εναέριας γραμμής υψηλής τάσης 150kV Καρύστου - Άνδρου (Πέμπτη 17.3.2011).

Πέραν των ανωτέρω μειζόνων συμβάντων εκδηλώθηκαν και μικρότερης εμβέλειας βλάβες των εναερίων δικτύων Διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, κυρίως στη Βόρεια Αττική. Οι βλάβες αυτές οφείλονταν στην εξαιρετικά αυξημένη καταπόνηση των δικτύων κάτω από την



ταυτόχρονη επίδραση ισχυρότατων ανέμων, επικάθησης χιονιού στους αγωγούς και πτώσης δένδρων πάνω τους. Όλα τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΗ και των συνεργαζόμενων εργολάβων δραστηριοποιήθηκαν καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, με απόλυτη επίγνωση του κοινωνικού έργου που επιτελούσαν, για την ταχύτερη δυνατή επανατροφοδότηση των καταναλωτών. Η ΔΕΗ συνεργάστηκε στενά με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθούν διάφορα προβλήματα, όπως διάνοιξη δρόμων με εκχιονιστικά μηχανήματα για να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα σημεία που εντοπίζονταν βλάβες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η παροχή της ηλεκτροδότησης μέσω στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΗ εγκατέστησε εκτάκτως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών ειδική τηλεφωνική γραμμή (210 9298100), πέρον αυτών των γραφείων βλαβών, που λειτουργούσε σε 24ωρη βάση από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκαν οι βλάβες μέχρι και το πέρας αυτών. Η υπόψη τηλεφωνική γραμμή διαχειρίστηκε πάνω από 5.000 κλήσεις του κοινού.

Ξημειώνεται, όσον αφορά στα μείζονα συμβάντα της πρόσφατης κακοκαιρίας, ότι στην εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, προβλέπονται έργα ενίσχυσης του Συστήματος στις υπόψη περιοχές και συγκεκριμένα η διασύνδεση υψηλής τάσης από τη βόρειο Εύβοια προς την Σκιάθο, καθώς και η διασύνδεση των νήσων των Κυκλάδων μέσω Λαυρίου, βελτιώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της τροφοδότησης.

Με πημή

Αρθούριος Ζερβός

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου