



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 8/4/2011
Αρ.Πρωτ: 4794 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.
Γεώργιο Ανατολάκη
2. Υπουργείο Πολιτισμού
Και Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Επικρατείας
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10458/4-2-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10458/4-2-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Ανατολάκη και μας διαβιβάστηκε με το α.π. 3246/28-3-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 186317/5-4-2011 έγγραφο Διεύθυνσης ΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ.

Συννημμένο:


-Το α.π. 186317/5-4-11 έγγραφο ΕΑΡΘ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

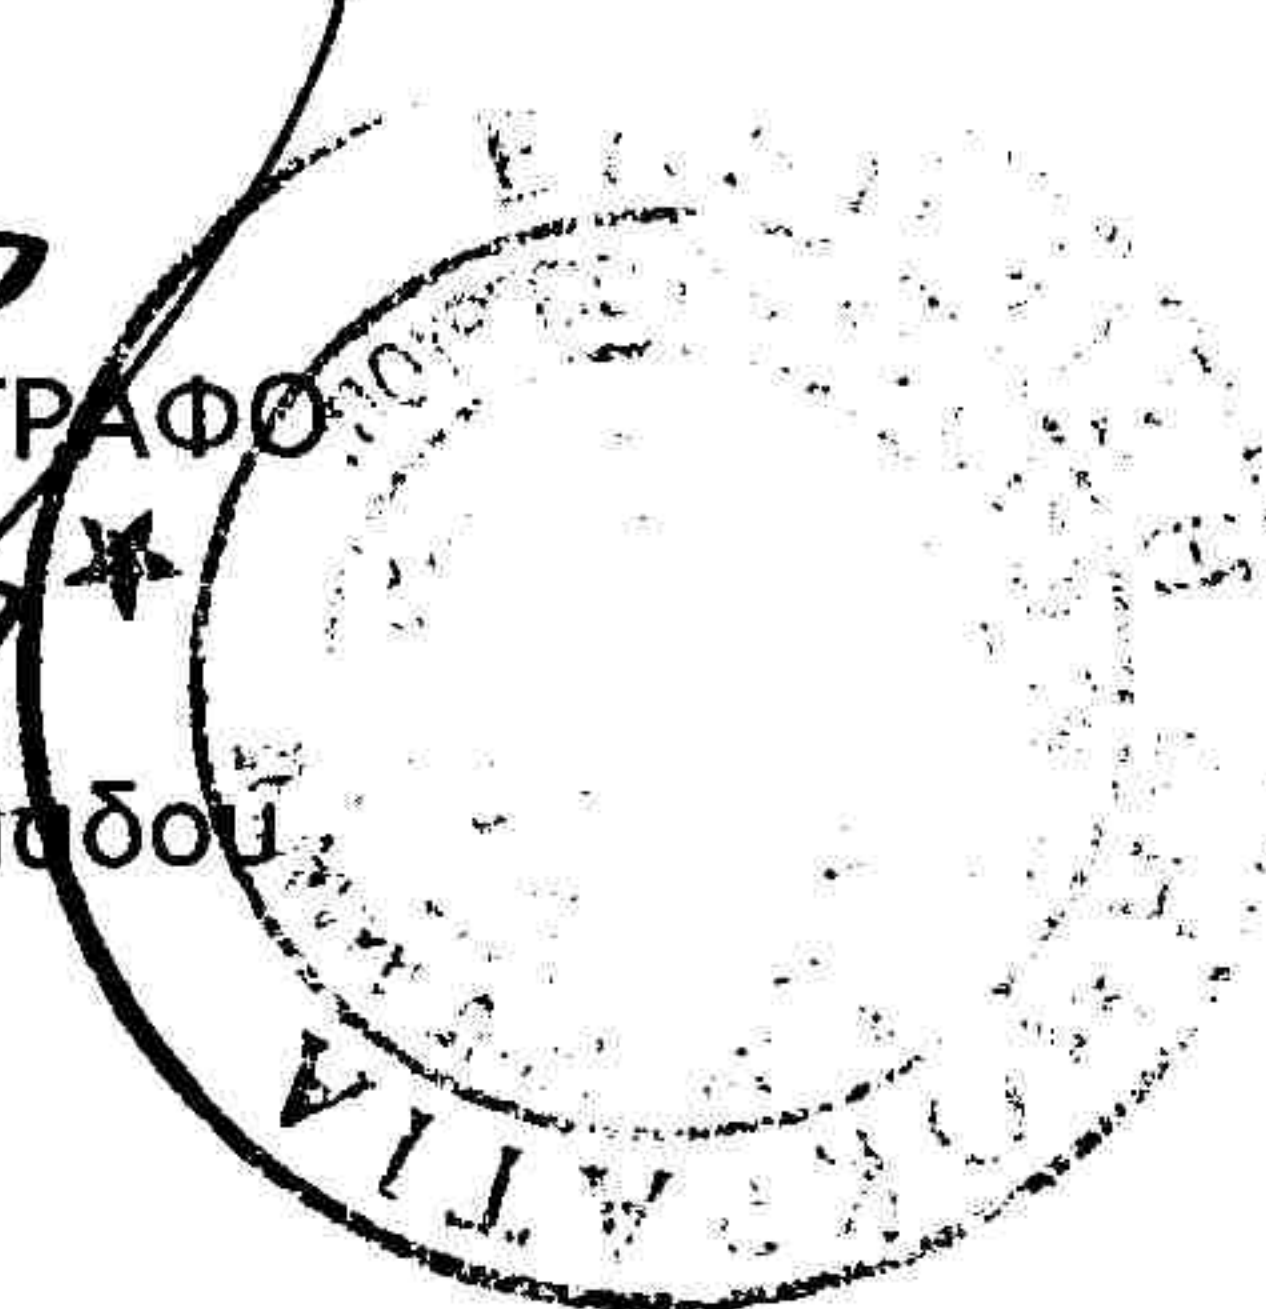

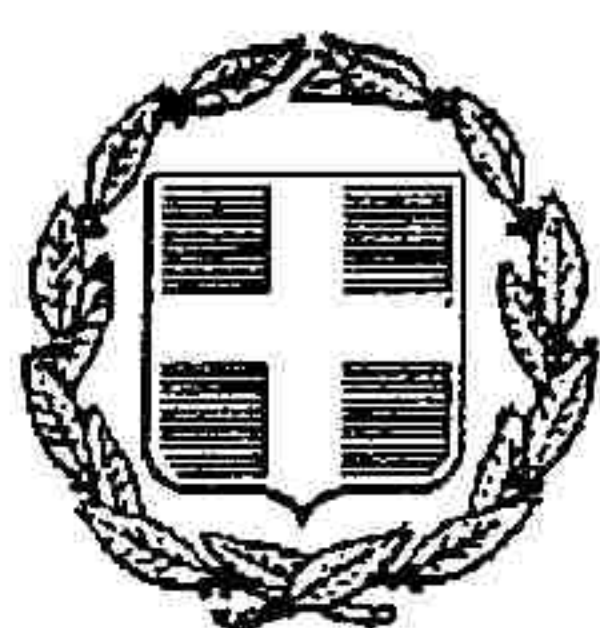

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΡΘ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
Telefax : 210 8646939
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλέφωνο : 210 8647008

Αθήνα, 5.4.2011

Αρ. πρωτ.: 186317

ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ
(e-mail: vouli@gryp.minenv.gr)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Ανατολάκη με αρ. πρωτ. 10458/4.2.11

- ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ. πρωτ. 4794/Β/264/29.3.2011 έγγραφό σας με τα συνημμένα του (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ : 186317/31.3.11)
β) Ο Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α)
γ) Η ΚΥΑ 11014/703/Φ104/02 (ΦΕΚ 332Β)
δ) Η ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β)
ε) Ο Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153Α)
στ) Η από 17.4.08 αίτηση της εταιρείας "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." που βρίσκεται στη θέση Κάτω Πούντα Σαλαμίνας σε χώρο αρμοδιότητας του "ΟΛΠ Α.Ε." με συνημμένο φάκελο ΠΠΕ που αφορά επέκταση του ναυπηγείου της εταιρείας (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 157581/17.4.08)
ζ) Το υπ' αρ. πρωτ. 158456/12.6.08 έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ
η) Το υπ' αρ. πρωτ. Φ 4/4/2694/1.9.09 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 105898/3.9.09)
θ) Το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/39951/1677/13.12.10 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 170961/21.12.10)

Σε απάντηση της υπ' αρ. 10458/4.2.11 Ερώτησης του βουλευτή κ. Γ. Ανατολάκη που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και αφορά την επέκταση του ναυπηγείου της εταιρείας "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." στη θέση Κάτω Πούντα Σαλαμίνας και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα εξής:


Με το (στ) σχετικό η εταιρεία "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." υπέβαλε αίτημα με συνημμένο φάκελο Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για : i) επέκταση του ναυπηγείου με κατασκευή κρηπιδότοιχων και επιχωμάτωση της περιοχής μεταξύ των κρηπιδότοιχων

και της ξηράς (έκταση επιχωματούμενης περιοχής της θάλασσας 11.259,20 m², χρησιμοποίηση τμήματος χερσαίας λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ, έκτασης 680,11 m²), ii) επέκταση του ναυπηγείου στη νοτιοδυτική πλευρά του σε νέο οικόπεδο iii) κατασκευή δύο νέων ζευγών σιδηροτροχιών και ανακατασκευή τμήματος 125 μ. των υφιστάμενων, έτσι ώστε στις νέες εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται και επισκευάζονται σκάφη μήκους έως 110 μ. και βάρους μέχρι 2.000 τόνων.

Αντίγραφα του εν λόγω φακέλου απεστάλησαν με το (ζ) σχετικό για γνωμοδότηση στις συναρμοδίες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Δ/ση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οργανισμός Αθήνας του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ΚΣΤ, Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Γραμματεία ΕΣΑΛ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής), προκειμένου να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της ΠΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της (γ) σχετικής Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145Α/01), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 35 και 44 του Ν. 3153/03 (ΦΕΚ 153Α/03).

Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν εξέφρασαν αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο όσον αφορά στο τμήμα της ιδιοκτησίας το οποίο ευρίσκεται στο τμήμα το χαρακτηρισμένο ως "Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη" με την προϋπόθεση ότι αφενός μεν η ενδιαφερόμενη εταιρεία διαθέτει εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλου είδους απόβλητα αφετέρου δε με τις προτεινόμενες επεκτάσεις επιτυγχάνεται μέσω επιβολής ειδικών μέτρων ο εκσυγχρονισμός της μονάδας. Η ΕΣΑΛ ενέκρινε τη σχεδιαζόμενη επέκταση με την αριθ. 01/31-3-09 Απόφασή της με την προϋπόθεση ότι : α) κατά την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αυτή να συνοδεύεται από ακτομηχανική διερεύνηση του προτεινόμενου έργου και να έχουν εξασφαλιστεί οι σύμφωνες γνώμες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού β) κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του προτεινόμενου έργου να προωθηθεί η προβλεπόμενη Κ.Υ.Α. προσχώσεων (άρθρο 31 του Ν. 3153/03 (ΦΕΚ 153Α/03)) γ) να προωθηθεί η τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένος Πειραιά. Με το (θ) σχετικό ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για την διαβίβαση του φακέλου ΠΠΕ του προτεινόμενου έργου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), ενώ με το (ι) σχετικό ότι το θέμα τόσο της έγκρισης ή μη της ΠΠΕ της προτεινόμενης επέκτασης όσο και της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης εγκατάστασης συζητήθηκε στην υπ' αρ. 48/1.12.10 Συνεδρία του ΚΑΣ και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το (θ) σχετικό «απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε μορφής λιμενικού έργου χωρίς προηγούμενη άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η άδεια αυτή προηγείται από όλες τις άδειες που αφορούν στην εκτέλεση του έργου και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις υπόλοιπες άδειες που απαιτούνται».

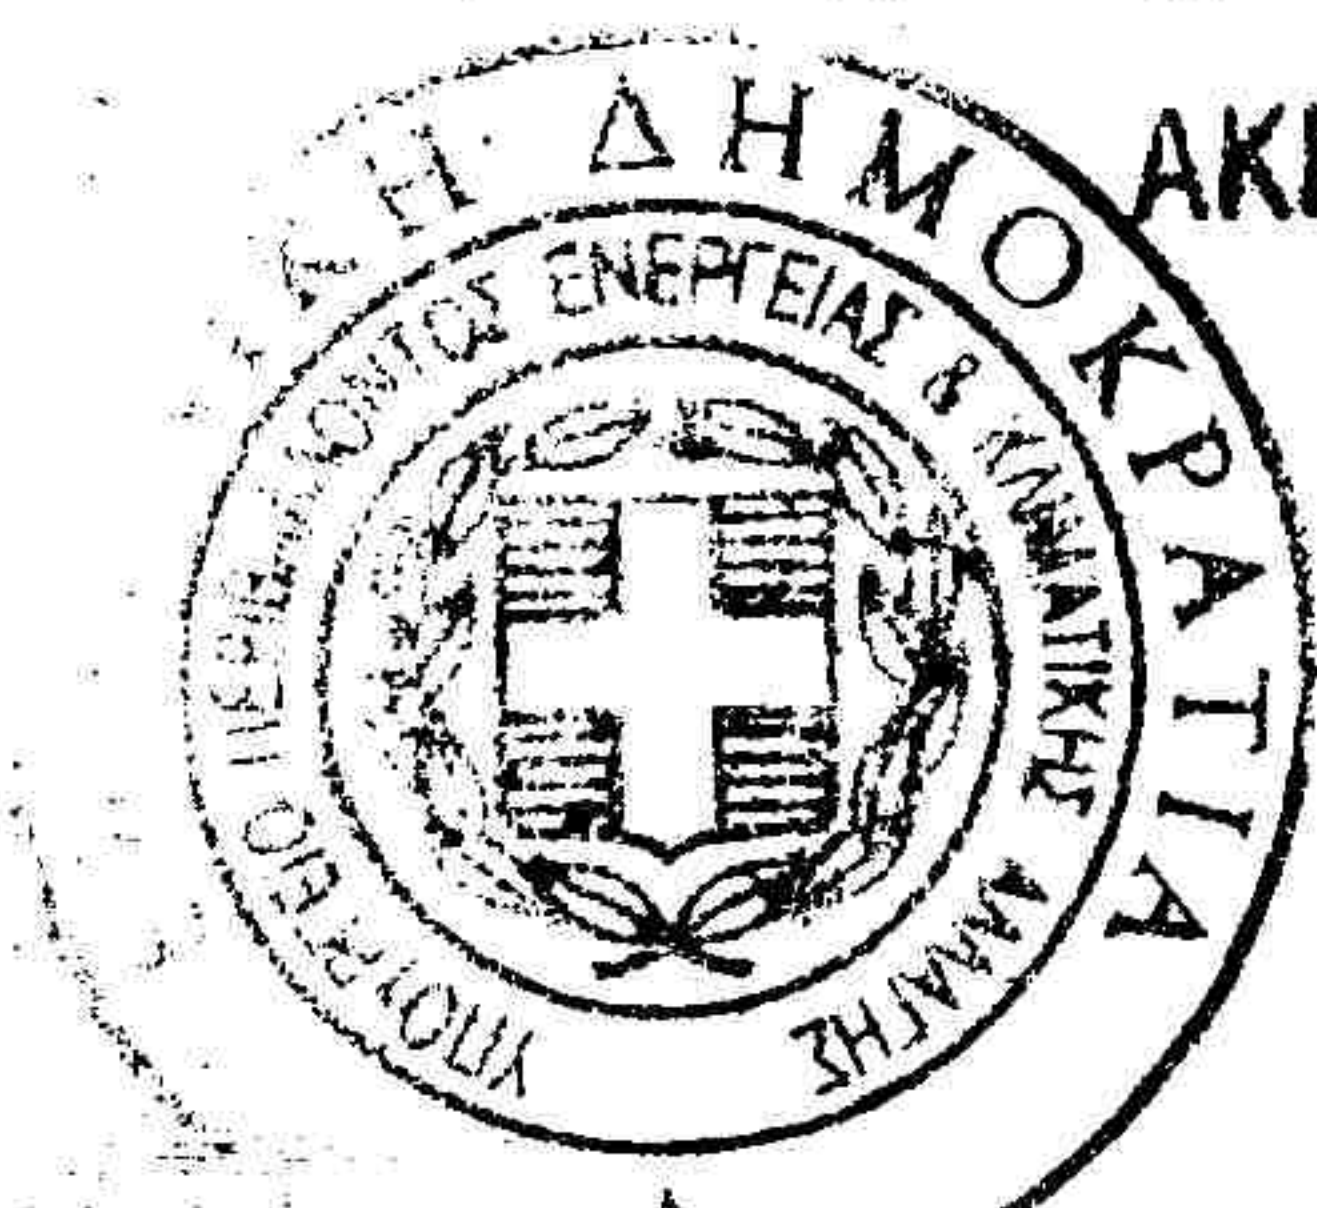

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ