


4781

27/4

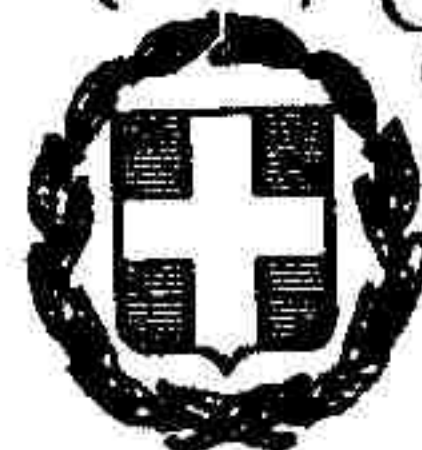

27 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 20/4/ 2011
Αρ.Πρωτ: 4923 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Γεώργιο Βλάχο

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 4781/7-4-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 4781/7-4-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Βλάχο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 17871/18-4-2011 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων άπτεται των αρμοδιοτήτων της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Συνημμένο:

Το υπ' αρ. πρωτ. 17871/18-4-2011 έγγραφο
της Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ

Αθήνα, 18-4-2011

Αρ.πρ 17871

Ταχ.Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17
Ταχ.Κώδικας : 115 23
FAX : 64 52 606
Πληροφορίες : Ε. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 213-1515343

Προς : ✓ Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Κοιν :

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά στη Βουλή του βουλευτή κ Γεωργίου Βλάχου

Σχετ. α) Η υπ.αρ 4781/7-4-2011 Αναφορά του βουλευτή κ. Γεωργίου Βλάχου η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ.αρ. 4923/Β/294/7-4-2011 έγγραφό σας

Απαντώντας στην υπ.αρ. 4781/7-4-2011 Αναφορά του βουλευτή κ. Βλάχου που αναφέρεται στην ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων στην περιοχή του Ο.Σ. Δικαστικών Υπαλλήλων "Τρικόρυνθος" του Μαραθώνα από καλάμια, κλπ. σας ενημερώνουμε καταρχήν ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τους καθαρισμούς των ρεμάτων.

Με αφορμή όμως την εν λόγω Αναφορά επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ βασιζόμενη στο άρθρο 24 του Συντάγματος τα ρέματα δια των οποίων συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων, αποτελούν επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς και με τη **χλωρίδα και πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα**. Για τους λόγους αυτούς έχουν ζωτική σημασία για το προστατευόμενο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, ιδίως μάλιστα αυτά που διασχίζουν οικισμούς, και προστατεύονται καθόλη την έκταση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις τους ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων. Επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλεισμένης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση, κάλυψη κοίτης κλπ.

Προκειμένου να λάβουν χώρα οι τυχόν επεμβάσεις εντός ή πλησίον των υ/ρ απαιτείται προηγουμένως ο καθορισμός της οριογραμμής τους με βάση υδρολογική-υδραυλική μελέτη που λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος, με στόχο αφενός την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών στις οποίες προβλέπεται οικιστική ανάπτυξη και αφετέρου την περιβαλλοντική προστασία του ρέματος ως οικοσυστήματος.

Οι οριογραμμές των ρεμάτων καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε εντός αυτών να περιλαμβάνεται όχι μόνο η περιοχή της πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς 50 ετών αλλά και κάθε στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος που εντάσσεται στο οικοσύστημα του ρέματος (συστάδες δέντρων, υδρόφιλα φυτά, παρόχθια βλάστηση, βραχώδεις σχηματισμοί κλπ.). Συνεπώς στο πλαίσιο της οριοθέτησης των ρεμάτων προσδιορίζονται τα φυσικά εκείνα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την


χάραξη των οριογραμμών για τη διατήρηση και την περιβαλλοντική λειτουργία του υ/ρ.

Βασικός στόχος κατά την οριοθέτηση των ρεμάτων είναι να παραμένουν αυτά κατά το δυνατόν στη φυσική μορφή τους ενώ σε περίπτωση που η υφιστάμενη κοίτη είναι υδραυλικά ανεπαρκής προτείνονται επεμβάσεις ή έργα διευθέτησης με υλικά φιλικά στο περιβάλλον με γνώμονα την αντιπλημμυρική προστασία των πολεοδομούμενων περιοχών αλλά και την ηπιότερη δυνατή επέμβαση στο ρέμα. Για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τα έργα αυτά εγκρίνονται αρμοδίως.

Στην Υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων που συναρτώνται με την περιοχή του υπόψιν Ο.Σ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

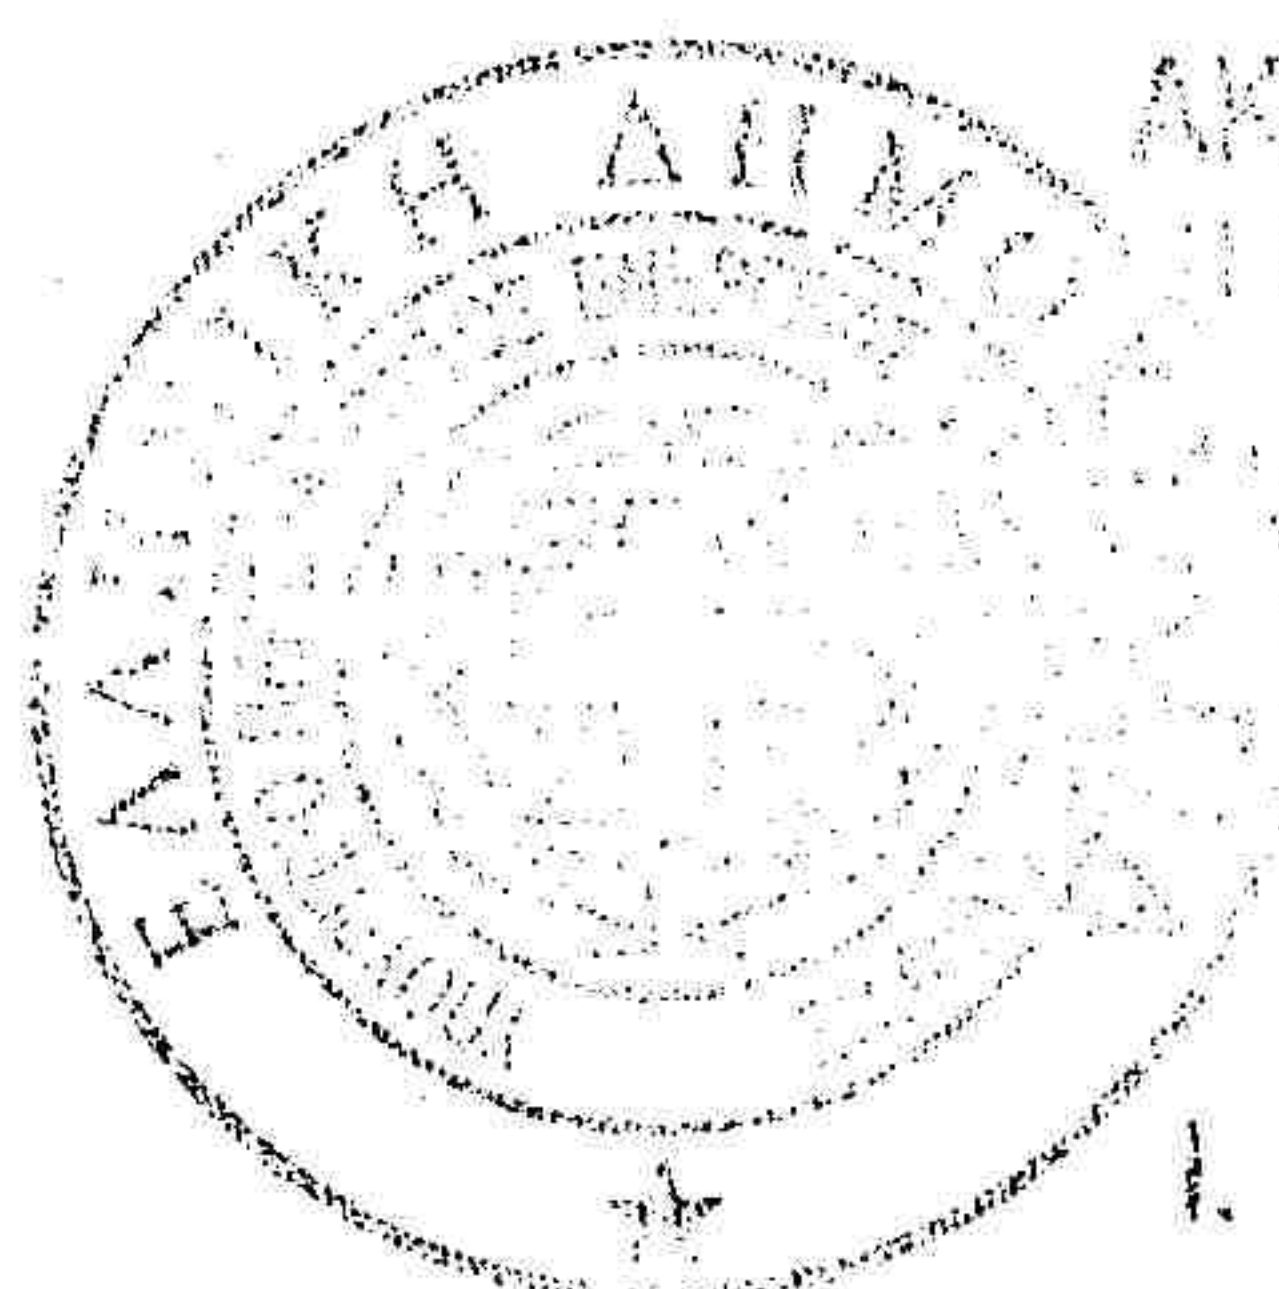

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αρ. Πρωτ. Τμήμ. Γραμματείας

Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ