

10 MAI. 2011



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 26.4.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1103**

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη


Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 13822/28.3.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 13822/28.3.2011 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αρχαίο φρούριο της Φυλής παρουσιάζει έντονα φαινόμενα ετοιμορροπιών, ενώ οι λαθρανασκαφές που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια κατά μήκος του τείχους εγκυμονούν περαιτέρω κινδύνους κατάρρευσης του δομικού υλικού. Κατά το σεισμό του 1999 κατέπεσαν τμήματα του τείχους στην ανατολική και βόρεια πλευρά, ενώ ο ανατολικός πύργος παρουσίασε ρηγματώσεις και αποκλίσεις από την κατακόρυφη με αποτέλεσμα να βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε οριακή κατάσταση ισορροπίας.

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων έχει προβεί στο παρελθόν στη λήψη σωστικών μέτρων στερέωσης και αντιστήριξης τμημάτων του τείχους και του ανατολικού πύργου και έχει εντάξει το έργο στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης προκειμένου να εξασφαλιστούν πιστώσεις για την εκπόνηση οριστικής μελέτης αποκατάστασης των σεισμόπληκτων και ετοιμόρροπων περιοχών του Αρχαίου Φρουρίου Φυλής.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ**

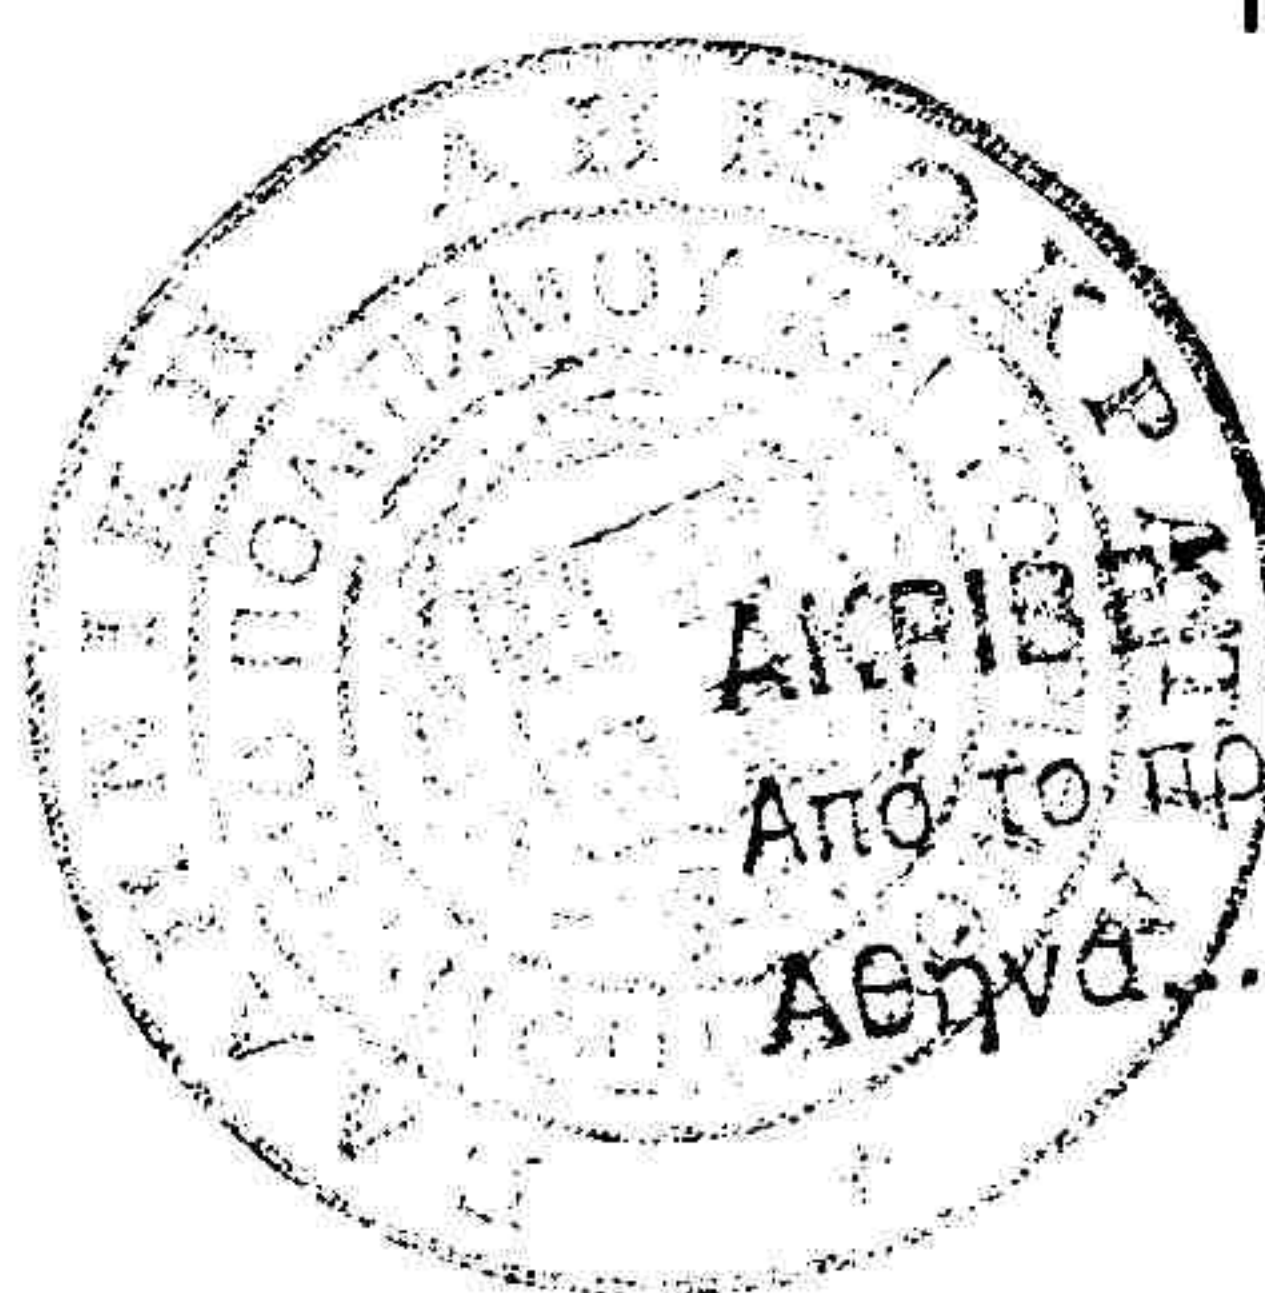

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο
Αθήνα, 26/4/11