



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Ντάρα

Τηλέφωνο: 210 6969461

Τηλεομοιότυπο: 210 6969484

E-mail: ntaram@eka.ypeka.gr

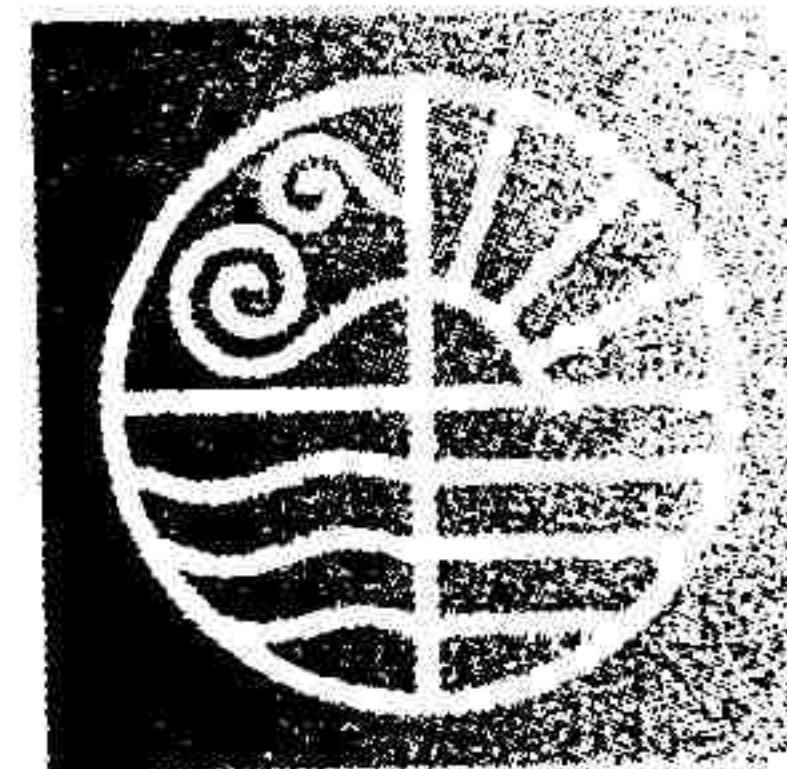

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

16.05.2011

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011
Αρ. πρωτ.: Δ1/Α/οικ. 11395

ΠΡΟΣ: ☒ Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα. Μ. Θεοχάρη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ'αρ. 14325/5.4.2011 Ερώτηση της Βουλευτή κας Μ. Θεοχάρη


Σε απάντηση της 14325/5.4.2011 Ερώτησης της Βουλευτή κας Μ. Θεοχάρη, σας ενημερώνουμε ότι:

Όσον αφορά τα αποτελέσματα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τροποποίηση της κατανομής, σας γνωστοποιούμε ότι σε συνέχεια του από 21.3.2011 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου για τροποποίηση της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2010 λόγω, μεταξύ άλλων, των αποτελεσμάτων των διασταυρωτικών ελέγχων των συμβάσεων ενεργειακών καλλιεργειών των δικαιούχων εταιρειών με το Ο.Σ.Δ.Ε., έχει ήδη προωθηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ σχέδιο τροποποίησης της ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555/04.08.2010 «Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 1174) όπως ισχύει, έχει ήδη υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς και αναμένεται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξοφλημένων τιμολογίων, σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου (συγκρότηση με την υπ' αρ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085/19.05.2010 ΚΥΑ).

Εφόσον κατόπιν της ολοκλήρωσης των ελέγχων εξόφλησης των τιμολογίων, διαπιστωθεί ότι οι παραδοθείσες ποσότητες βιοντίζελ υπερβαίνουν τις ποσότητες που θα προκύψουν κατόπιν ανακατανομής λόγω αφαίρεσης ποσοτήτων, προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 15Α του ν.3054/2002 όπως ισχύει ότι δύναται να επιβληθούν στους δικαιούχους της κατανομής, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, και οι ακόλουθες κυρώσεις: α) μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7, β) μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής του οικείου έτους, γ) απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες κατανομής, δ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.

Επιπλέον, με την Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.6.2010 απόφαση ΥΠΕΚΑ «Κατηγορίες παραβάσεων του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α') όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα-Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β' 1039/7.7.2010), προβλέπονται οι

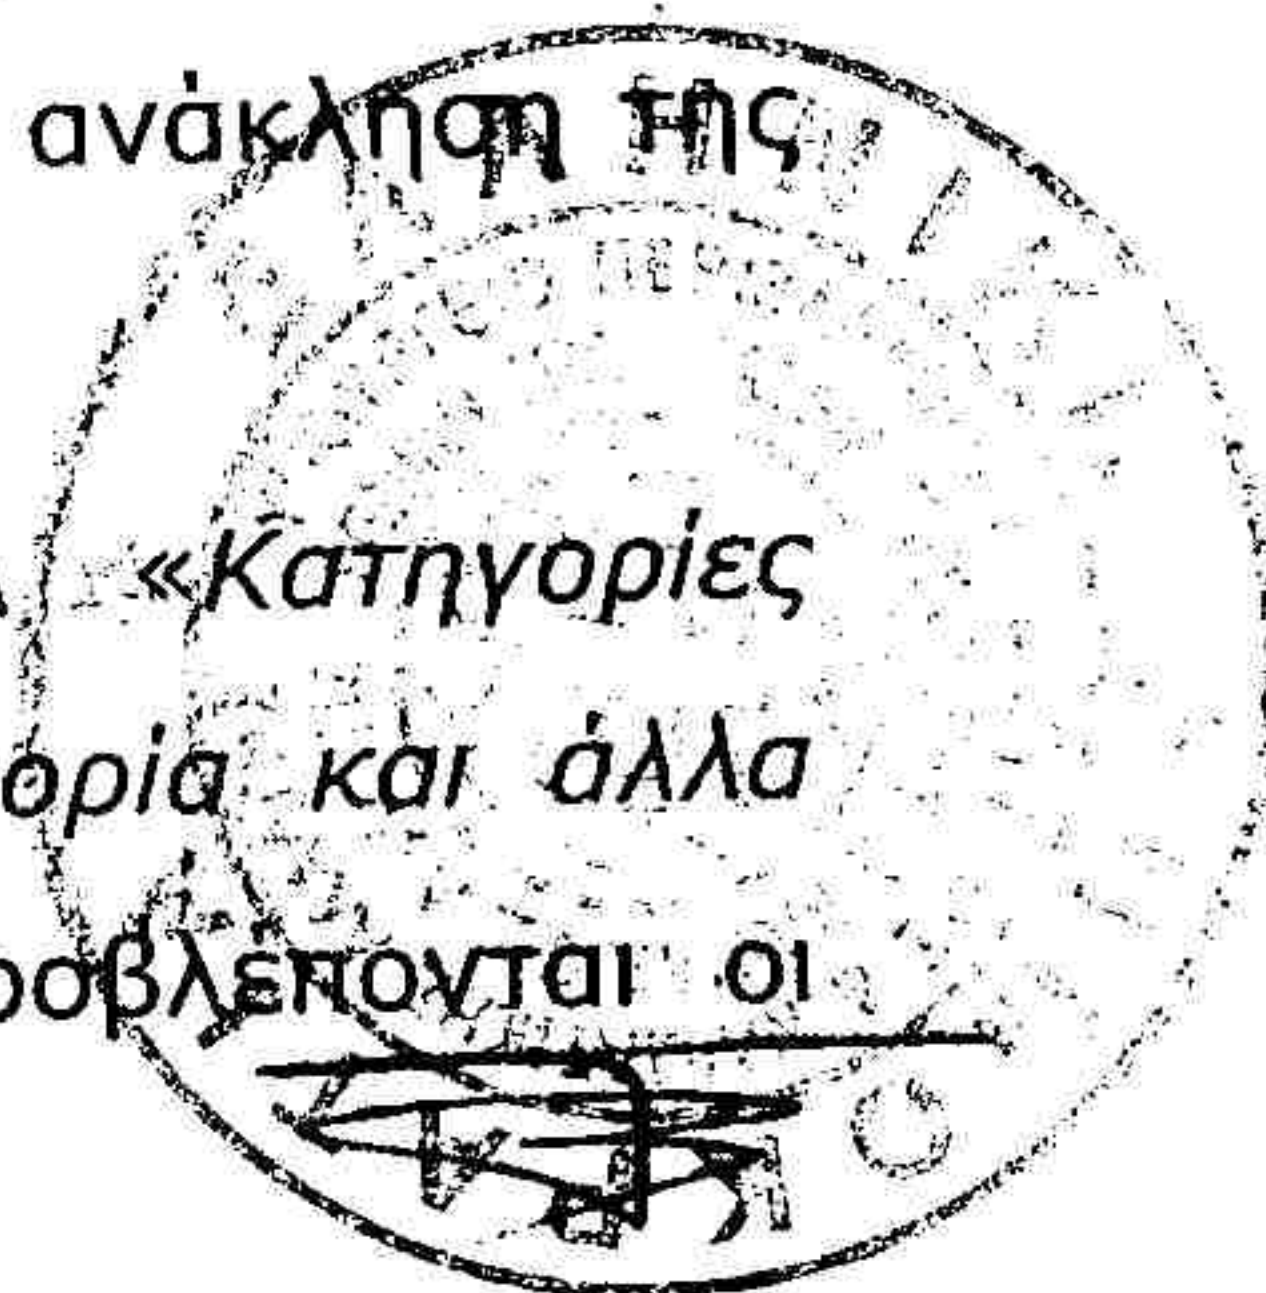

κατηγορίες των παραβάσεων του ν. 3054/2002, η διαδικασία επιβολής και τα όρια προστίμου κάθε κατηγορίας. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται και στους δικαιούχους και στους υπόχρεους της κατανομής βιοκαυσίμων.


Τέλος, με την Δ1/Α/οικ. 6227/18.3.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτήθηκε Εποπτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης με την υπ' αρ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085/19.05.2010 ΚΥΑ με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης και η ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ. Η Εποπτική Επιτροπή που προεδρεύεται από στέλεχος της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης και συμμετέχει σε αυτήν στέλεχος του ΣΔΟΕ, καθώς και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιπλέον επιφορτίζεται με την εισήγηση βελτιώσεων της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 15Α και τις εξ αυτού απορρέουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ο Υφυπουργός

Ι. Μανιάτης

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού (5895/Β/294/6.4.2011)
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενικό Διευθυντή Ενέργειας
- Δ/ση Οργάνωσης/Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Δ/ση Πετρελαϊκής Πολιτικής (3) (Φ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου)

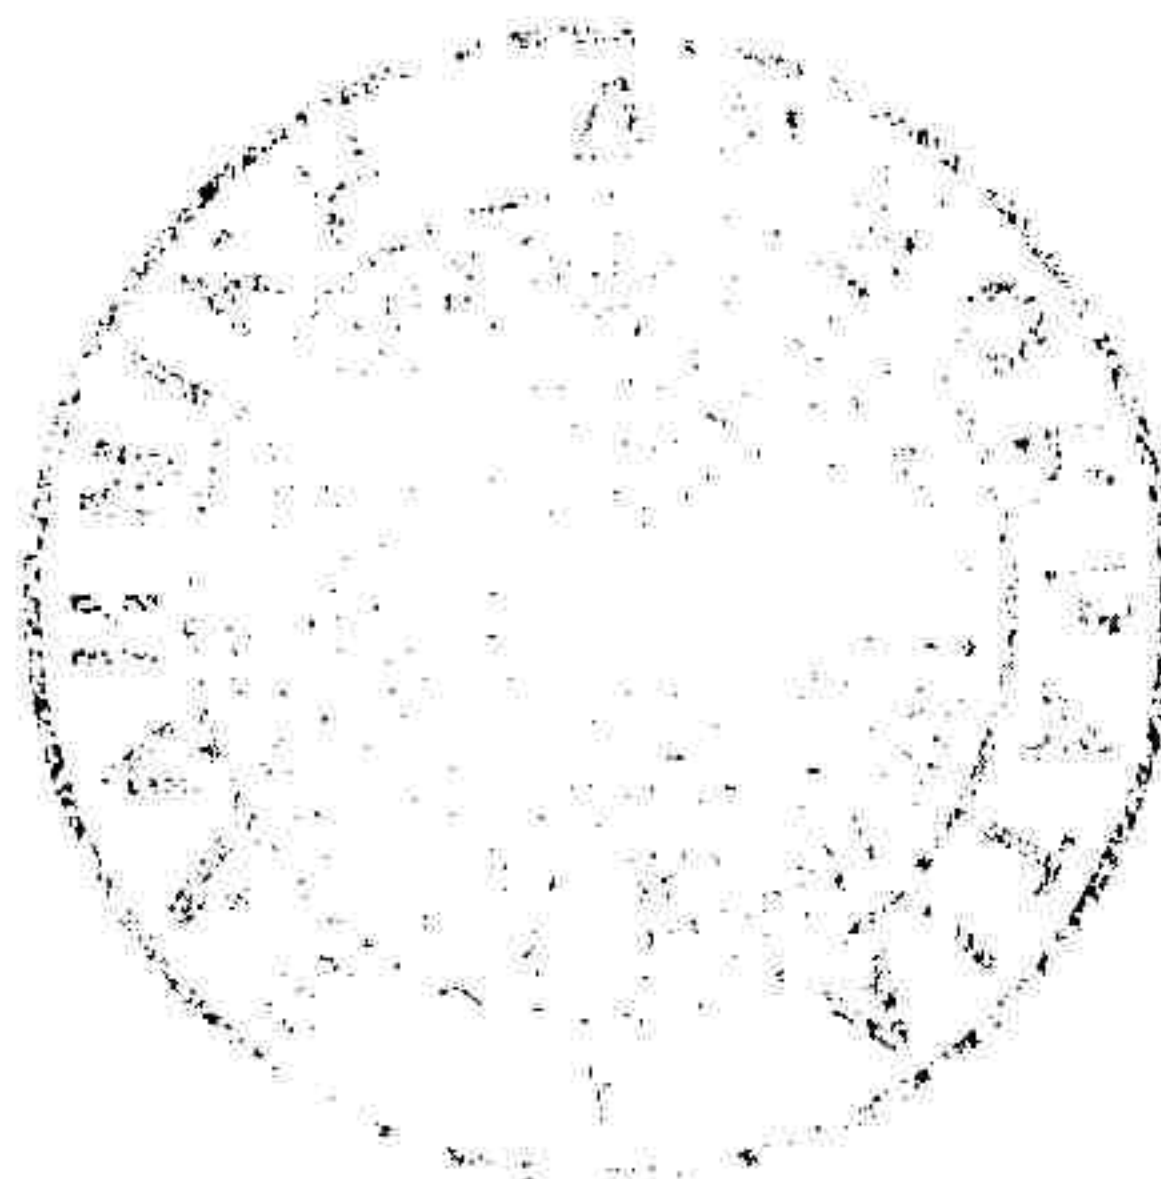

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ