


3722

31.5

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι:

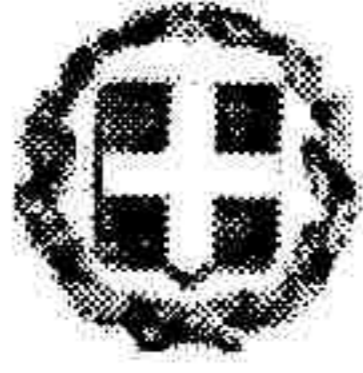

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

30 ΜΑΙ. 2011

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 30-5-2011  
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.  
24004/ΙΗ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ  
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr  
Τηλέφωνο : 210-344 23 20  
FAX : 210-344 23 65  
          : 210-344 32 45

IRIS

**ΠΡΟΣ :** Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα Αναφορών

**ΚΟΙΝ :** 1. Υπουργείο:  
- Προστασίας του Πολίτη  
(Γραφείο κ. Υπουργού)  
2. Βουλευτή κ.  
- Μιχάλη Μπεκίρη  
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

**ΘΕΜΑ :** «Απάντηση σε Αναφορά»  
**ΣΧΕΤ.:** Έγγραφό σας: ΠΑΒ 3722/25-2-11


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», το οποίο κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης σχετικά με τη διάρρηξη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστό ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Πρυτανεία του εν λόγω Πανεπιστημίου προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ**

**Εσωτερική διανομή**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών
4. Τ.Κ.Ε.

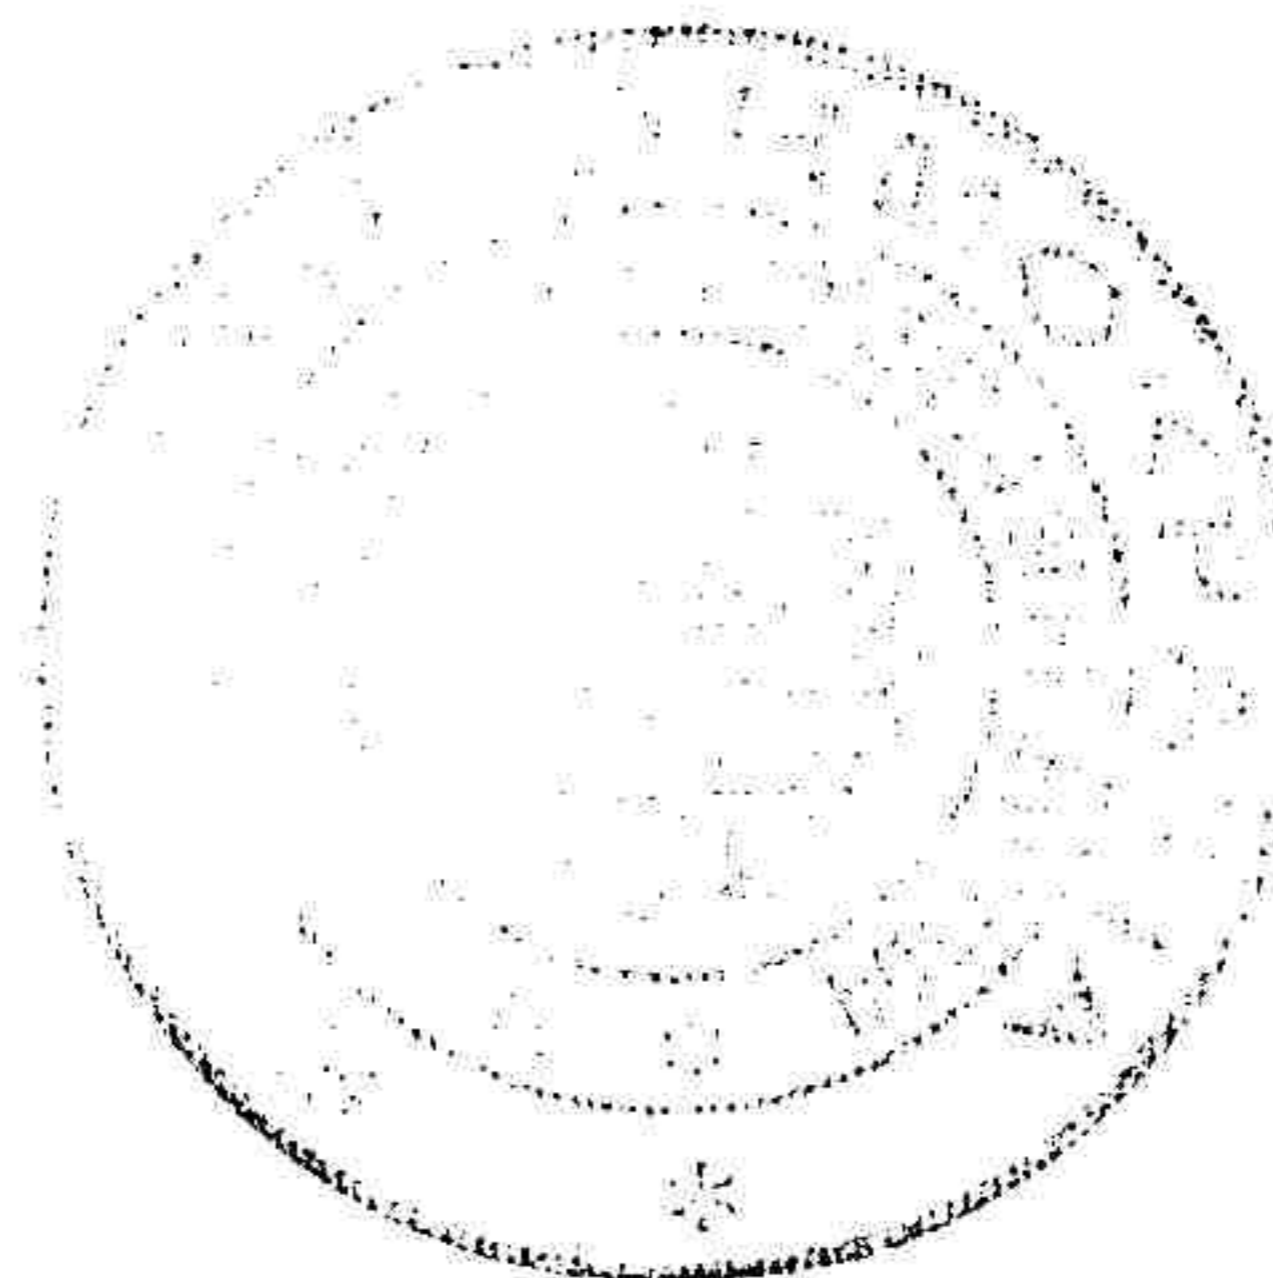

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ