



- 8 ΙΟΥΝ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 7/6/ 2011
Αρ.Πρωτ: 5214 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Γιάννη Δημαρά
 - Βασίλη Οικονόμου
- 2. Υπουργείο Αγροτικής**
Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 16345/16-5-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 16345/16-5-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 263/23-5-2011 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 168530/25-5-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ)/ΥΠΕΚΑ. Επίσης για πληρέστερη ενημέρωσή σας κοινοποιούμε και το υπ' αρ. πρωτ. 2832/23-5-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένα:


- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 263/23-5-2011 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου**
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 168530/25-5-2011 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ**
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 2832/23-5-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου**

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

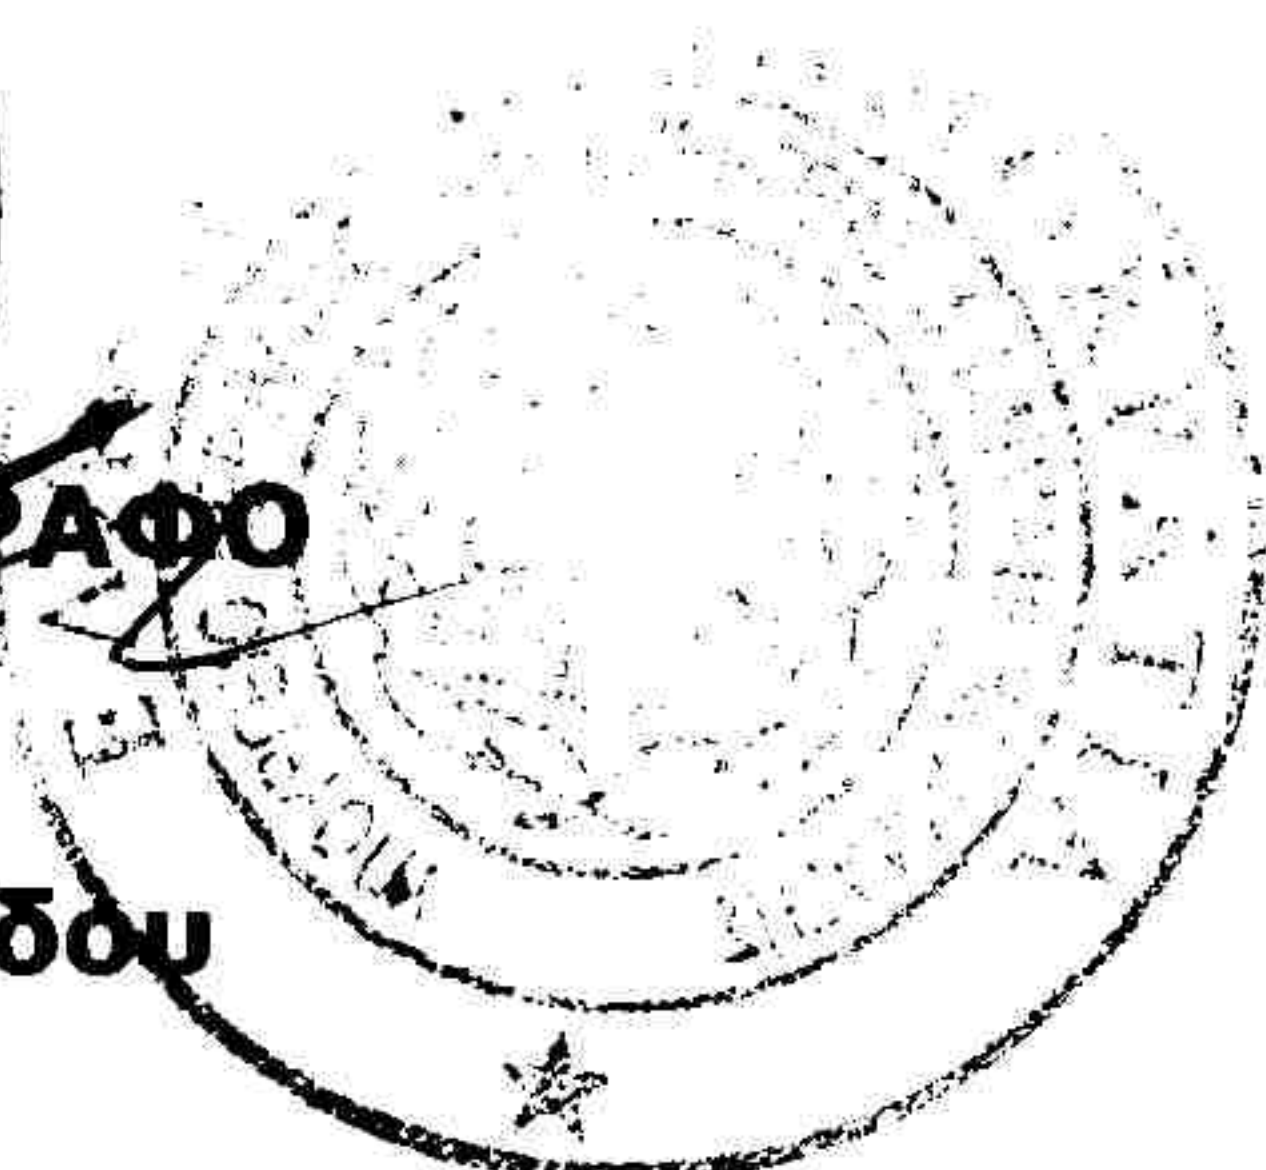



Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Τηλ. & Fax: 26710 29258. E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Προς:
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 – Αθήνα

Αργοστόλι, 23.05.2011

Αρ. Πρωτ.: 263



Υπόψη κ. Μ. Σταματίου
Τηλ.: 210-6400015
Fax: 210-6429137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα βουλευτών.

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 5214/8/96/17.05.2011 έγγραφό της Υπηρεσίας σας.

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται με το ανωτέρω σχετικό, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, δηλώνει τα εξής (αρίθμηση σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο):

1 & 2: Με την υπ' αριθμ. 184500/22.12.2010 απόφαση του Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) η Πράξη με τίτλο 'Προστασία και Ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου'. Στην Πράξη περιλαμβάνεται Υποέργο με τίτλο 'Έργα διακίνησης επισκεπτών' (Υποέργο 1), και αφορά στη διάνοιξη μονοπατιών στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και Υποέργο με τίτλο 'Αποκατάσταση κακοτεχνιών και διαμόρφωση του τοπίου κατά μήκος του κύριου άξονα πρόσβασης του Εθνικού Δρυμού Αίνου' (Υποέργο 3), το οποίο αφορά στην ανακατασκευή του κύριου οδικού άξονα που διασχίζει τον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Φορέας υλοποίησης της παραπάνω Πράξης υπήρξε αρχικά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ενώ μετά την εφαρμογή του 'Καλλικράτη', η υλοποίηση των σχετικών έργων έχει περάσει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. Με βάση τα παραπάνω, το έργο επιβλέπεται και εποπτεύεται από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Διευθύνουσα Αρχή) και την Δ/ση Δασών Κεφαλληνίας (Προϊσταμένη Αρχή). Συνεπώς, οι παραπάνω αρχές είναι οι καθ' ύλην αρμόδιες για να απαντήσουν σχετικά με τον προϋπολογισμό των παραπάνω δύο Υποέργων της υλοποιούμενης Πράξης και

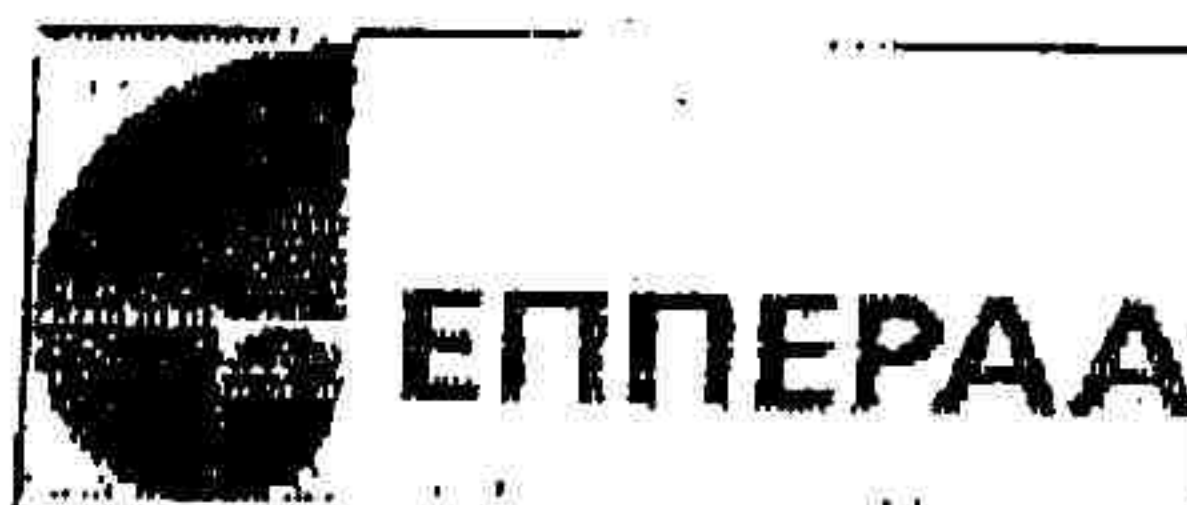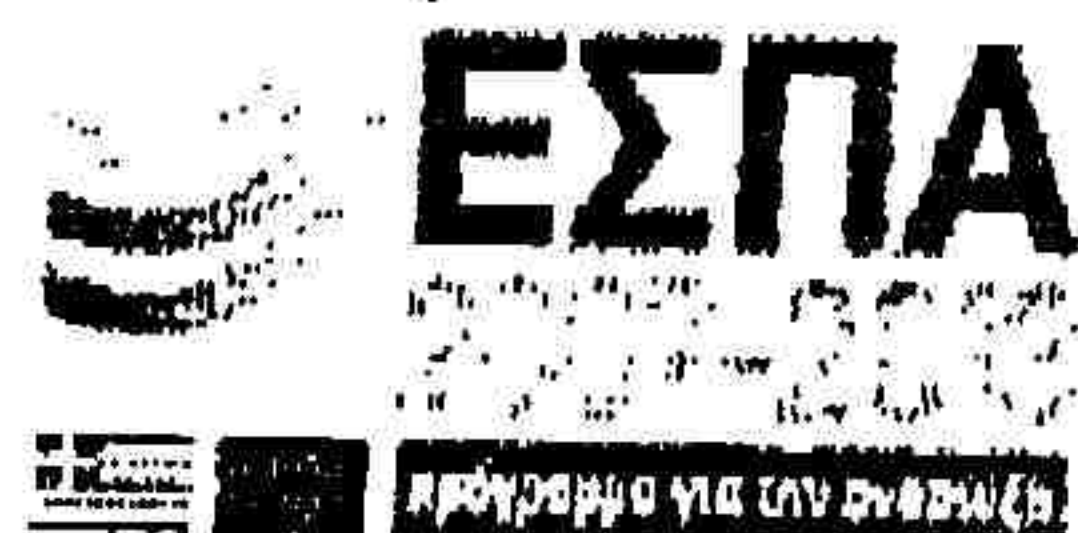

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

των μελετών στην οποία βασίζεται η υλοποίησή τους. Πάντως, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου παρακολουθεί από την αρχή τις εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο των παραπάνω Υποέργων και διατηρεί στενή επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες αρχές και τους Αναδόχους, επισημαίνοντας προβλήματα και προλαμβάνοντας καταστροφές που ήταν ενδεχόμενο να προέκυπταν, με γνώμονα τη διαφύλαξη των ευαίσθητων βιοτόπων και την προστασία των σπανίων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

3. Όσον αφορά στις αναφορές για εκτεταμένες κοπές δένδρων, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, με βάση τις επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποιεί από την αρχή της υλοποίησης του έργου της χάραξης των μονοπατιών, διαβεβαιώνει ότι αυτές ουδόλως αληθεύουν. Τα άτομα κεφαλληνιακής Ελάτης που έχουν τεμαχιστεί, αποτελούσαν κατακείμενα δένδρα στο χώρο συγκεκριμένων μονοπατιών, τα οποία είτε έχουν σπάσει είτε έχουν εκριζωθεί στο παρελθόν (λόγω αποσάθρωσης του εδάφους και απογύμνωσης του ριζικού των συστήματος) και εμπόδιζαν τη δίοδο των εν λόγω μονοπατιών. Σε μία μόνο περίπτωση έχει διαπιστωθεί η κοπή ενός ζωντανού, νεαρού ατόμου Ελάτης, για το οποίο έχουν ήδη ειδοποιηθεί εγγράφως οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και ο Ανάδοχος του έργου (Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 198/11.05.2011).

4. Η περίφραξη του Αίνου αποτελεί σημαντικό έργο με υψηλό κόστος. Λόγω της σπουδαιότητάς του, το έργο έχει προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί στο νέο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που σύντομα ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου θα καταθέσει προς έγκριση.

Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι για την ανεξέλεγκτη είσοδο αιγοπροβάτων στον Εθνικό Δρυμό δεν ευθύνεται τόσο η έλλειψη περίφραξης του Εθνικού Δρυμού, όσο η από μέρους των ιδιοκτητών των κοπαδιών πλημμελής επιτήρηση και αναποτελεσματικός περιορισμός της κίνησής τους.

5. Όσον αφορά στο προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στις 24.05.2011 ολοκληρώνεται η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την πρόσληψη νέου προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ. Με την πρόσληψη του νέου προσωπικού, ο Φορέας θα διαθέτει συνολικά 9 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Δασοπόνοι, Ειδικοί Δασικής Προστασίας, Επιμελητές-Ξεναγοί Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής) ως προσωπικό φύλαξης, εκ των οποίων οι 4 θα εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι 5 θα ενισχύουν τις προσπάθειες επόπτευσης-φύλαξης του Εθνικού Δρυμού κατά την θερινή περίοδο.

Πρέπει να τονισθεί, ότι ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, ώστε το προσωπικό το οποίο πρόκειται να προσληφθεί να περάσει ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας έτσι ώστε να οργανωθεί ένα συντονισμένο δίκτυο φύλαξης-επιτήρησης του Εθνικού Δρυμού με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας και τοπικών Εθελοντικών Οργανώσεων πυροπροστασίας.

6. Η ανακατασκευή του 'Περιβαλλοντικού Κέντρου Αίνου' πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 'Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για χρήση κέντρου πληροφόρησης και ορεινού καταφυγίου Ε.Δ. Αίνου Κεφαλληνίας'. Το Υπόεργο αποτελούσε τμήμα του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) της τότε



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης με τίτλο "Έργα Διαχείρισης και Ανάδειξης Εθνικού Δρυμού Αίνου", το οποίο είχε ενταχθεί στο Ε.Π. Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ), Γ' Κ.Π.Σ. Η οριστική παραλαβή των εργασιών του εν λόγω έργου (τελικού κόστους 2.259.721,00 €), εγκρίθηκε από την Δ/ση Δασών Κεφαλληνίας (Προϊσταμένη Αρχή) με την υπ' αριθμ. 7994/01.12.2009 απόφαση, η οποία συνοδευόταν από φύλλο Παρατηρήσεων της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Φύλλο Παρατηρήσεων, η Επιτροπή Παραλαβής έχει διαπιστώσει σημαντικά ελαττώματα και παραλείψεις στο έργο, "...οι οποίες δεν οφείλονται στον Ανάδοχο αλλά στην μελέτη του έργου, η οποία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στον χώρο του κτηρίου (καταιγιστικές βροχές, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι κ.λπ.)". Ενδεικτικά αναφέρονται σοβαρές ζημιές στα κουφώματα του κτηρίου, τα οποία είναι κατασκευασμένα από υλικό ακατάλληλο για τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπου βρίσκεται το κτήριο (Σουηδική ξυλεία), καταστροφές στην ακατάλληλη κεραμοσκεπή, φθορές και διογκώσεις στις βαφές και σε κάποια σημεία αποκόλληση των επιχρισμάτων λόγω χρήσης ακατάλληλων υλικών κ.λπ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είχε κατ' επανάληψη ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές πολύ πριν από την οριστική παραλαβή του έργου για τα προβλήματα που είχε εντοπίσει στο κτήριο και έχει δηλώσει σε συναντήσεις που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, ότι εφόσον γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στο κτήριο, δεν θα υπάρχει από μέρους του αντίρρηση παραλαβής του. Σε κάθε περίπτωση, πριν την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την παραλαβή του κτηρίου, θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο Φορέα απόφαση παραχώρησης του κτηρίου εκ μέρους της Αρχής που σήμερα διαχειρίζεται το κτήριο (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει κατατεθεί η σχετική απόφαση παραχώρησης του κτηρίου στο Φορέα.



Τέλος, ανεξάρτητα από την διαδικασία παραλαβής του 'Περιβαλλοντικού Κέντρου Αίνου' από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, σημειώνεται ότι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τόσο οι απαιτήσεις φύλαξης-επόπτευσης του Εθνικού Δρυμού όσο και οι επιστημονικές δράσεις του Φορέα (π.χ. καταγραφή και παρακολούθηση της χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων) και οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των μαθητών και του κοινού, το προσωπικό του εργάζεται σε σχεδόν καθημερινή βάση εντός του Εθνικού Δρυμού, ενώ το διοικητικό έργο γίνεται στην έδρα του Φορέα στο Αργοστόλι, όπου είναι εφικτή η αμεσότερη επαφή με τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αλλά και η πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

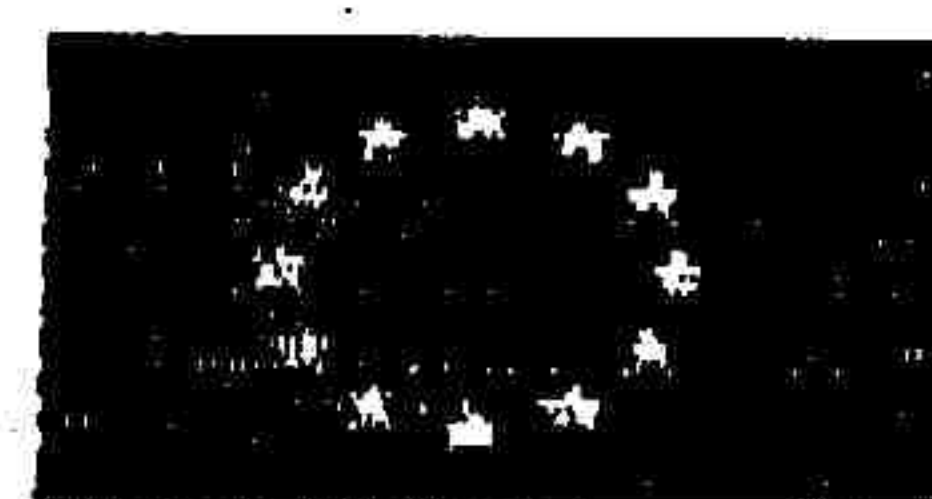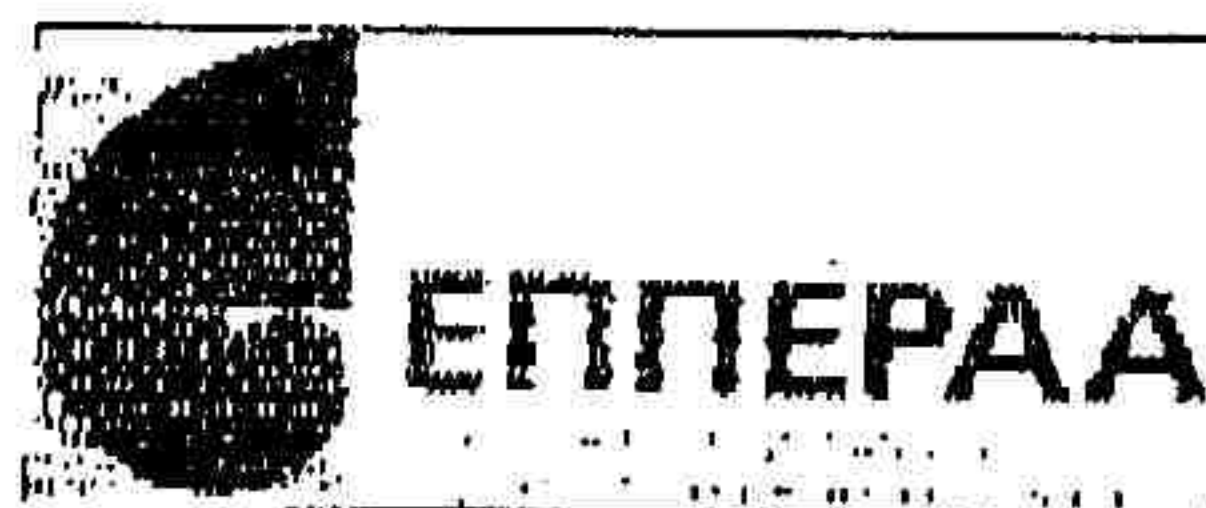

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

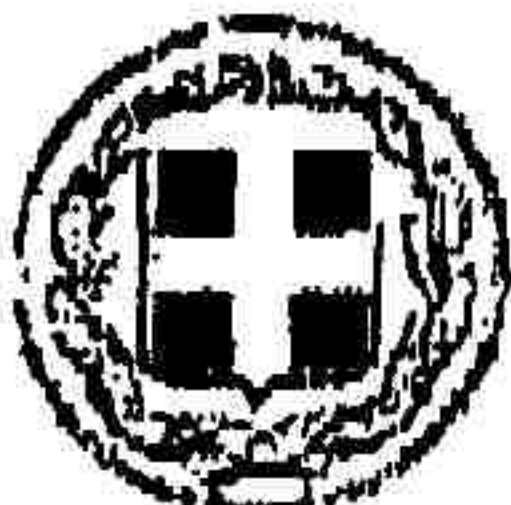

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αθήνα, 25/5/2011

Αρ. πρωτ.: 168530

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Τ. Βουρδουμπά

Τηλ.: 213-214 2 212

Fax: 210-69 20 437

E-mail: t.vourdoumpa@mpou.gr

Web: www.epperaa.gr

Προς: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλονιάς

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 5214/β/96/17.5.2011 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ. 16345/16.5.2011 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της ερώτησης των Βουλευτών κ. Δημαρά Γιάννη και κ. Οικονόμου Βασίλη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο της ηράσκλησης 9.4 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχει ενταχθεί η πράξη «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ «312116» και προϋπολογισμό 3.355.490,48 €. Το έργο υλοποιεί η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας Ιθάκης).

Με τη χρηματοδότηση της πράξης θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Έργα διακίνησης επισκεπτών με προϋπολογισμό 278.232,40 €, που θα περιλαμβάνει:
 - α) διαμόρφωση 6 περιπατητικών μονοπατιών («Ρούδι-Αλώνια», «Περιβαλλοντικό Κέντρο-Πάρκο Κεραίων», «Κισσός-Πετάσι-Κρουκουμπιά-Μέγας Σωρός» (τέσσερα τμήματα), «Διγαλέτο - Κορυφή Αίνου», «Επάνω Εζά - Μελίσσι», «Βλαχάτα - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης») για τη διακίνηση και πληροφόρηση των επισκεπτών.
 - β) σήμανση 3 ποδηλατικών διαδρομών
 - γ) διαμόρφωση και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών οκτώ (8) θέσεων θέος
 - δ) διαμόρφωση και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών οκτώ (8) χώρων αναψυχής
 - ε) διαμόρφωση 2 χώρων στάθμευσης

Αποκατάσταση κακοτεχνιών και διαμόρφωση του τοπίου κατά μήκος του κύριου άξονα πρόσβασης του εθνικού δρυμού Αίνου με προϋπολογισμό 2.997.290,24 €, που θα περιλαμβάνει:

- α) αποκατάσταση οδοστρώματος από τη θέση Ραντάρ μέχρι την είσοδο του Εθνικού Δρυμού, μήκους 1480 μ. και πλάτους 7 μ. περίπου ανακατασκευή τάφρου και διαμόρφωση έργου εισόδου των τεχνικών απορροής.
- β) αποκατάσταση οδοστρώματος από την είσοδο του Εθνικού Δρυμού μέχρι την κορυφή που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των αναμεταδοτών ραδιοφώνου και τηλεόρασης μήκους 6820 μ. και πλάτος 6 μ. περίπου, ανακατασκευή τριγωνικής τάφρου, κατασκευή νέας λιθοδομής στο ανάντι,



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ



ΕΠΠΕΡΑΑ



κατασκευή επιχώματος, κατασκευή στερεού εγκιβωτισμού πλάτους 40cm. Στα δύο προαναφερόμενα τμήματα θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης της οδού και κατακόρυφης σήμανσης.

Στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ είχε ενταχθεί η πράξη «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» στον άξονα 8 Μέτρο 8.1 με προϋπολογισμό 2.161.409,00 € και φορέα υλοποίησης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας Ιθάκης.

Το υπόέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (κτίριο Μεταξά) της παραπάνω πράξης έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.000.000,00 € και με την ολοκλήρωσή και την παραλαβή του θα παραχωρηθεί για χρήση στο Φ.Δ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

Εσωτερική Διανομή

- Μονάδα Δ' Φάκελος «4.009»

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ'
α/α

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 23-5-2011
Αρ. Πρωτ.: 2832

Ταχ. Δ/ση : Αντ. Αμπατιέλου 8
Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας : 28 100
FAX : 26710 25911
Πληροφορίες : Μ. Τομπαζιώτης
Τηλέφωνο : 26710 22293

ΠΡΟΣ : ✓ Γραφείου Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου / ΥΠΕΚΑ
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι
11523 Αθήνα

ΚΟΙΝ : 1. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραμματεία Δασών
Δ/ση Αισθητικών Δασών,
Δρυμών & Θήρας, Τμήμα Γ
Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα
2. ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Γενική Διεύθυνση Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Διοικητήριο, 28100 Αργοστόλι

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων»

ΣΧΕΤ.: 1. Αρ. πρωτ. 16345/16-5-2011 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων
2. Αρ. πρωτ. 5214/Β/96/17-5-2011 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
3. Αρ. πρωτ. 119197/1556/18-5-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
4. Αρ. πρωτ. 2764/19-5-2011 δ/γή της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας

Σε απάντηση των ανωτέρω 1&2 σχετικών εγγράφων σας και κατόπιν ελέγχου του αρχείου της υπηρεσίας μας, όσον αφορά τις εργασίες που εκτελούνται στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια των εγκεκριμένων έργων με την ονομασία "Έργα διακίνησης επισκεπτών", συνολικού προϋπολογισμού 499.860,41 € και "Αποκατάσταση κακοτεχνιών και διαμόρφωση τοπίου κατά μήκος του κύριου άξονα πρόσβασης του Εθνικού Δρυμού Αίνου", συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 € που μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώθηκε σε 2.997.290,24 €.

Το έργο "Έργα διακίνησης επισκεπτών", έχει σκοπό την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, ενώ σύμφωνα με την μελέτη του έργου, "Μελέτη διακίνησης-διαχείρισης επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Αίνου", οι εργασίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση μονοπατιών, σήμανση πεζοπορικών διαδρομών με βελτιώσεις και καθαρισμούς υφιστάμενων και παλιών διαδρομών, με απομάκρυνση πετρών, θάμνων ή κλαδιών και κατακείμενων δέντρων, αποκατάσταση δασικών δρόμων για περιπατητική χρήση και συμπληρωματική διάνοιξη νέων τμημάτων, καθώς και διαμόρφωση χώρων αναψυχής, στάθμευσης και θέσεων θέας. Το έργο δεν έχει περατωθεί ούτε επιμετρηθεί μέχρι στιγμής και βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης. Κατόπιν εντολής του Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήριου Κουρή, έπειτα από σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμφωνήθηκε να μη θιγούν ιδιοκτησίες που υφίστανται στην περιβάλλουσα του δρυμού περιοχή.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη μελετητική ομάδα ΕΠΕΜ Α.Ε., ENFIVOR και ΧΩΡΟΔΟΜΗ Ο.Ε., θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την αρ. 102/19-5-2008 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και την αρ. 14854/15-7-2008 απόφαση της Δ/σης Δασών Π.Ι.Ν. Βάσει της αρ. 3736/11-5-2009 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κεφαλληνίας, για την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, η επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου,

πραγματοποιήθηκε με ανοιχτή δημοπρασία, το αποτέλεσμα της οποίας εγκρίθηκε με την αρ. 203/12-10-2009 απόφαση της Ν.Ε.Υ.Δ.Ε. και την αρ. 7313/23-10-2009 απόφαση της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί εθνικών δρυμών (άρθρα 80 & 81 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 & 7 του Ν.Δ. 996/1971), οι εργασίες εντός του δρυμού, που αφορούν τη διάνοιξη οδικού δικτύου ή την εγκατάσταση κατασκευών που εξυπηρετούν την αναψυχή των επισκεπτών και τη συντήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, είναι επιτρεπτές με έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας. Το έργο επιβλέπεται και εποπτεύεται από τη Διευθύνουσα και την Προϊσταμένη αρχή, δηλαδή τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης και τη Δ/ση Δασών Κεφαλληνίας αντίστοιχα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί κακοτεχνίες ή παρατυπίες στην υλοποίηση του έργου και οι εργασίες ακολουθούν όσα έχουν οριστεί από τη μελέτη του έργου. Το μέσο πλάτος των μονοπατιών κυμαίνεται από 0,8 έως 1,5 μ., όπως ορίζεται από τη μελέτη, ενώ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2791/20-5-2011 έγγραφο του αναδόχου του έργου, υλοτομήθηκαν μόνο τα εντελώς απαραίτητα και δύο (2) στον αριθμό δέντρα και δεν έχουν υλοτομηθεί άλλα δέντρα. Η υπηρεσία μας, κατόπιν αυτοψίας, διαπίστωσε υλοτομία άλλων δύο (2) δέντρων ελάτης και θα προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας. Όσα άτομα ελάτης έχουν τεμαχιστεί και απομακρυνθεί από το χώρο των μονοπατιών, αποτελούν δέντρα κατακείμενα, που είχαν εκριζωθεί ή σπάσει λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στον δρυμό. Οι έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, είχαν ως αποτέλεσμα την εκρίζωση και θλάση του κορμού (ως χιονοθλασίες ή ανεμοθλασίες), ενός μεγάλου αριθμού δέντρων. Συνεπώς, άτομα ελάτης που βρίσκονταν κατακείμενα εντός του χώρου των μονοπατιών, έπρεπε να απομακρυνθούν με τεμαχισμό τους, ώστε να ελευθερωθεί η δίοδος του μονοπατιού και να επιτρέπεται η διάβαση των επισκεπτών, όπως περιγράφεται στη μελέτη. Επιπλέον σε ιστάμενα δέντρα που εμποδίζουν με την εκτεταμένη κόμη τους τη διέλευση του μονοπατιού, πρέπει να εφαρμοστεί κλάδευση των κατώτερων κλαδιών σε ένα επιθυμητό ύψος από το έδαφος, ώστε να διατηρηθεί η βατότητα του μονοπατιού. Όσον αφορά τη χρήση μηχανημάτων, πρόκειται για ελαφριά μικρά μηχανήματα εκβραχισμού, πλάτους 0,8-1 μ και βάρους 1.200 κιλών, που πληρούν της προδιαγραφές της μελέτης και δεν έχουν επιπτώσεις στις οικολογικές παραμέτρους της περιοχής.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που γίνονται κατά μήκος του οδικού άξονα που οδηγεί στους αναμεταδότες και τις κεραίες τηλεπικοινωνίας στη θέση "Χιονίστρα" του δρυμού, εκτελούνται στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου "Αποκατάσταση κακοτεχνιών και διαμόρφωση τοπίου κατά μήκος του κύριου άξονα πρόσβασης του Εθνικού Δρυμού Αίνου". Το έργο έχει σκοπό την συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντα δρόμου, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, με την εύκολη πρόσβαση στο δρυμό ειδικά σε αντιτυρικές περιόδους. Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό και διάνοιξη τάφρων, διαμόρφωση έργου εισόδου των τεχνικών απορροής, ανακατασκευή οδοστρώσεως και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, με πλάτος οδοστρώματος 6-7 μ.

Η μελέτη θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 17657/17657/13-8-2009 απόφαση της Δ/σης Δασών Π.Ι.Ν. και η επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, πραγματοποιήθηκε με ανοιχτή δημοπρασία, το αποτέλεσμα της οποίας εγκρίθηκε με την αρ. 187/3-9-2009 απόφαση της Ν.Ε.Υ.Δ.Ε. και την αρ. 6829/9-10-2009 απόφαση της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί κακοτεχνίες ή παρατυπίες στην υλοποίηση του έργου και οι εργασίες ακολουθούν όσα έχουν οριστεί από τη μελέτη του έργου. Η χρήση υλικών όπως η πίσσα και το τσιμέντο, περιορίζονται στο κατάστρωμα του υπάρχοντος δρόμου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις οικολογικές παραμέτρους της περιοχής. Σύμφωνα με τα αρ. 51633/4712/26-10-2001 & 109670/5-11-2001 έγγραφα του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και το αρ. 105085/2568/24-7-2009 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έχει δοθεί απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το συγκεκριμένο έργο, λόγω του ήπιου χαρακτήρα της επέμβασης.

Όσον αφορά την υπάρχουσα περίφραξη του δρυμού, σε πολλά σημεία της είναι κατεστραμμένη και κατά το παρελθόν έχουν αντικατασταθεί τμήματά της. Μελέτη νέας περίφραξης ή συντήρησης αυτής, δεν έχει γίνει από την υπηρεσία μας. Το προσωπικό της Υπηρεσίας μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκτελεί περιπολίες εντός του δρυμού, όμως δεν επαρκεί, λόγω του μικρού αριθμού του (4 δασοφύλακες) και της μεγάλης έκτασης του δάσους.

Με Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.



ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ "Έργα διακίνησης επισκεπτών"

Χρήστος Σάκκος, Ε.Δ.Ε. Δασολόγος

Νέα Μεσήμβρια-Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310574911

Αργοστόλι, 20-5-2011

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αντ. Αμπατιέλου 8, Αργοστόλι

TK 28100, Κεφαλονιά

2791
Αρ. Πρωτ. 20-5-11
ΕΛΗΦΩΤΗ ΤΗΝ 20-5-11

ΘΕΜΑ: «Κοπή δέντρων και κλάδων ελάτης στον Αίνο»

ΣΧΕΤ.: Το από 18-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας

Μετά την υπόδειξη των θέσεων υλοτομίας δέντρων ελάτης στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και συγκεκριμένα στο μονοπάτι "Περιβαλλοντικό Κέντρο-Βούνος-Σταυρός-Πάρκο Κεραιών", σας αναφέρω τα εξής:

1. Το άτομο ελάτης με συντεταγμένες [205424, 4227597], τεμαχίστηκε επειδή εμπόδιζε τη διάνοιξη του μονοπατιού. Το συγκεκριμένο δέντρο είχε εκριζωθεί από τον άνεμο και η κορυφή του είχε πέσει πάνω σε άλλο γειτονικό έλατο, στην απέναντι πλαγιά, ενώ το δέντρο εξακολουθούσε να είναι υγιές, όμως πλαγιασμένο στο έδαφος, καταλαμβάνοντας το χώρο του μονοπατιού.
2. Το άτομο ελάτης με συντεταγμένες [206210, 4226924], κατά την κλάδευσή του και έπειτα από λάθος συνεννόηση του εργάτη με τον επικεφαλής του συνεργείου, κόπηκε στην κορυφή του, επειδή έγερνε μέσα στο χώρο του μονοπατιού. Έτσι η μορφή της επέμβασης έλαβε έντονο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να καθιστά αναγκαστική την υλοτομία του δέντρου χαμηλότερα, όπως και έγινε μετά από εντολή μου.
3. Το άτομο ελάτης με συντεταγμένες [206250, 4226857], καθώς και άλλα άτομα που υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν υλοτομημένα εντός της ευρύτερης περιοχής όπου εξελίσσεται το έργο, δεν υλοτομήθηκαν κατόπιν δικής μου εντολής ή από οποιονδήποτε εργάτη του συνεργείου μου.

Από τα παραπάνω μπορεί να διαπιστωθεί ότι, υλοτομήθηκαν κατόπιν δικής μου εντολής, μόνο τα εντελώς απαραίτητα και δύο (2) στον αριθμό δέντρα. Όσον αφορά τις κλαδεύσεις, εφαρμόστηκαν μόνο σε κλαδιά που θα εμπόδιζαν τους περιπατητές και τη διέλευση του μονοπατιού. Η κλάδευση έγινε από εργάτη με ανάταση χειρών, κρατώντας το αλυσοπρίονο. Επομένως το ύψος των κλαδεύσεων ανέρχεται περίπου στα 2 μ. Τέλος, το μικρό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε έχει βάρος 1.200 κιλά, πλάτος 0,8 μ και ύψος περίπου 2 μ.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ανάδοχος του έργου

Χρήστος Σάκκος
Ε.Δ.Ε. Δασολόγος