



29 ΙΟΥΝ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13457

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :

α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νσεις: Αστυνομικού Προσωπικού,
Οικονομικών και Τεχνικών

ΘΕΜΑ : Προδιαγραφές προμήθειας αλεξίσφαιρων γιλέκων.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 17514/ 06-06-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, σας γνωρίζουμε ότι, η τήρηση των κανόνων ασφάλειας για την προστασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποτελεί βασικό μέλημα και σταθερό στόχο του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Άλλωστε, η διαρκής προσπάθεια και μέριμνα για τη δημιουργία των απαραίτητων, υποδομών και συνθηκών, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας του εν λόγω προσωπικού, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χάραξη και την εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά τα αλεξίσφαιρα γιλέκα, σας πληροφορούμε ότι, τα κατεχόμενα από την Ελληνική Αστυνομία, διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που υφίστανται. Τα δε υπό προμήθεια, είτε μέσω των Προγραμμάτων Προμηθειών είτε μέσω δωρεών, αλεξίσφαιρα γιλέκα, απαιτείται να φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο NIJ0101.04, ώστε να διασφαλίζεται η βαλλιστική αντίσταση που οφείλουν να έχουν αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που προμηθεύονται, ως μέσο ατομικής προστασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, πρωτίστως υπόκεινται σε βαλλιστική δοκιμασία τυχαίου δείγματος, σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.04 ή νεότερου και εφόσον ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτές, συνοδεύονται πάντοτε από πιστοποιητικά βαλλιστικών δοκιμών που εκδίδονται από εργαστήρια αναγνωρισμένα από αρμόδιο κρατικό φορέα.

Για τη λήψη της εν λόγω πιστοποίησης, πραγματοποιούνται δοκιμές σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια που εδρεύουν τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προκειμένου διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υπό παράδοση γιλέκων. Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι, τα λειτουργούντα στις Η.Π.Α. εργαστήρια, αναγράφονται ρητά στο πρότυπο NIJ0101.04 που έχει εκδοθεί από το National Institute of Justice των Η.Π.Α. και δύναται να εκδίδουν πιστοποίηση για παρτίδα αλεξίσφαιρων γιλέκων, με την οποία ελέγχεται η εργοστασιακή γραμμή παραγωγής, ενώ τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκδίδουν πιστοποίηση για τη βαλλιστική αντοχή του υπό εξέταση αλεξίσφαιρου γιλέκου.

Σημειώνεται ότι, τα λειτουργούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαστήρια, τα οποία εκδίδουν πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών κατά το πρότυπο NIJ0101.04, διαθέτουν πιστοποίηση ISO/IEC 17025, με πεδίο εφαρμογής "Προσωπικά αλεξίσφαιρα γιλέκα - Βαλλιστική Αντίσταση". Επίσης, εκτός των εργαστηρίων στο εξωτερικό, λειτουργεί στη χώρα μας το Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών - Βλητικός Σταθμός ΣΕΥ της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, που είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο ISO/IEC 17025 με πεδίο εφαρμογής «Προσωπικά αλεξίσφαιρα γιλέκα - Βαλλιστική Αντίσταση με τη μέθοδο NIJ Standard 0101.04».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Ελληνική Αστυνομία, κατά το έτος 2010, προμηθεύτηκε, ύστερα από αποδοχές δωρεών διαφόρων τραπεζών, 3.175 αλεξίσφαιρα γιλέκα των εταιρειών "ΕΛΜΟΝ Ο.Ε." και "ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.". Οι εν λόγω προμηθεύτριες εταιρείες, προτάθηκαν από τις τράπεζες. Τα προσφερόμενα αλεξίσφαιρα γιλέκα, αφού αξιολογήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, εν συνεχεία παραλήφθηκαν από αρμόδια επιτροπή της ίδιας Υπηρεσίας.

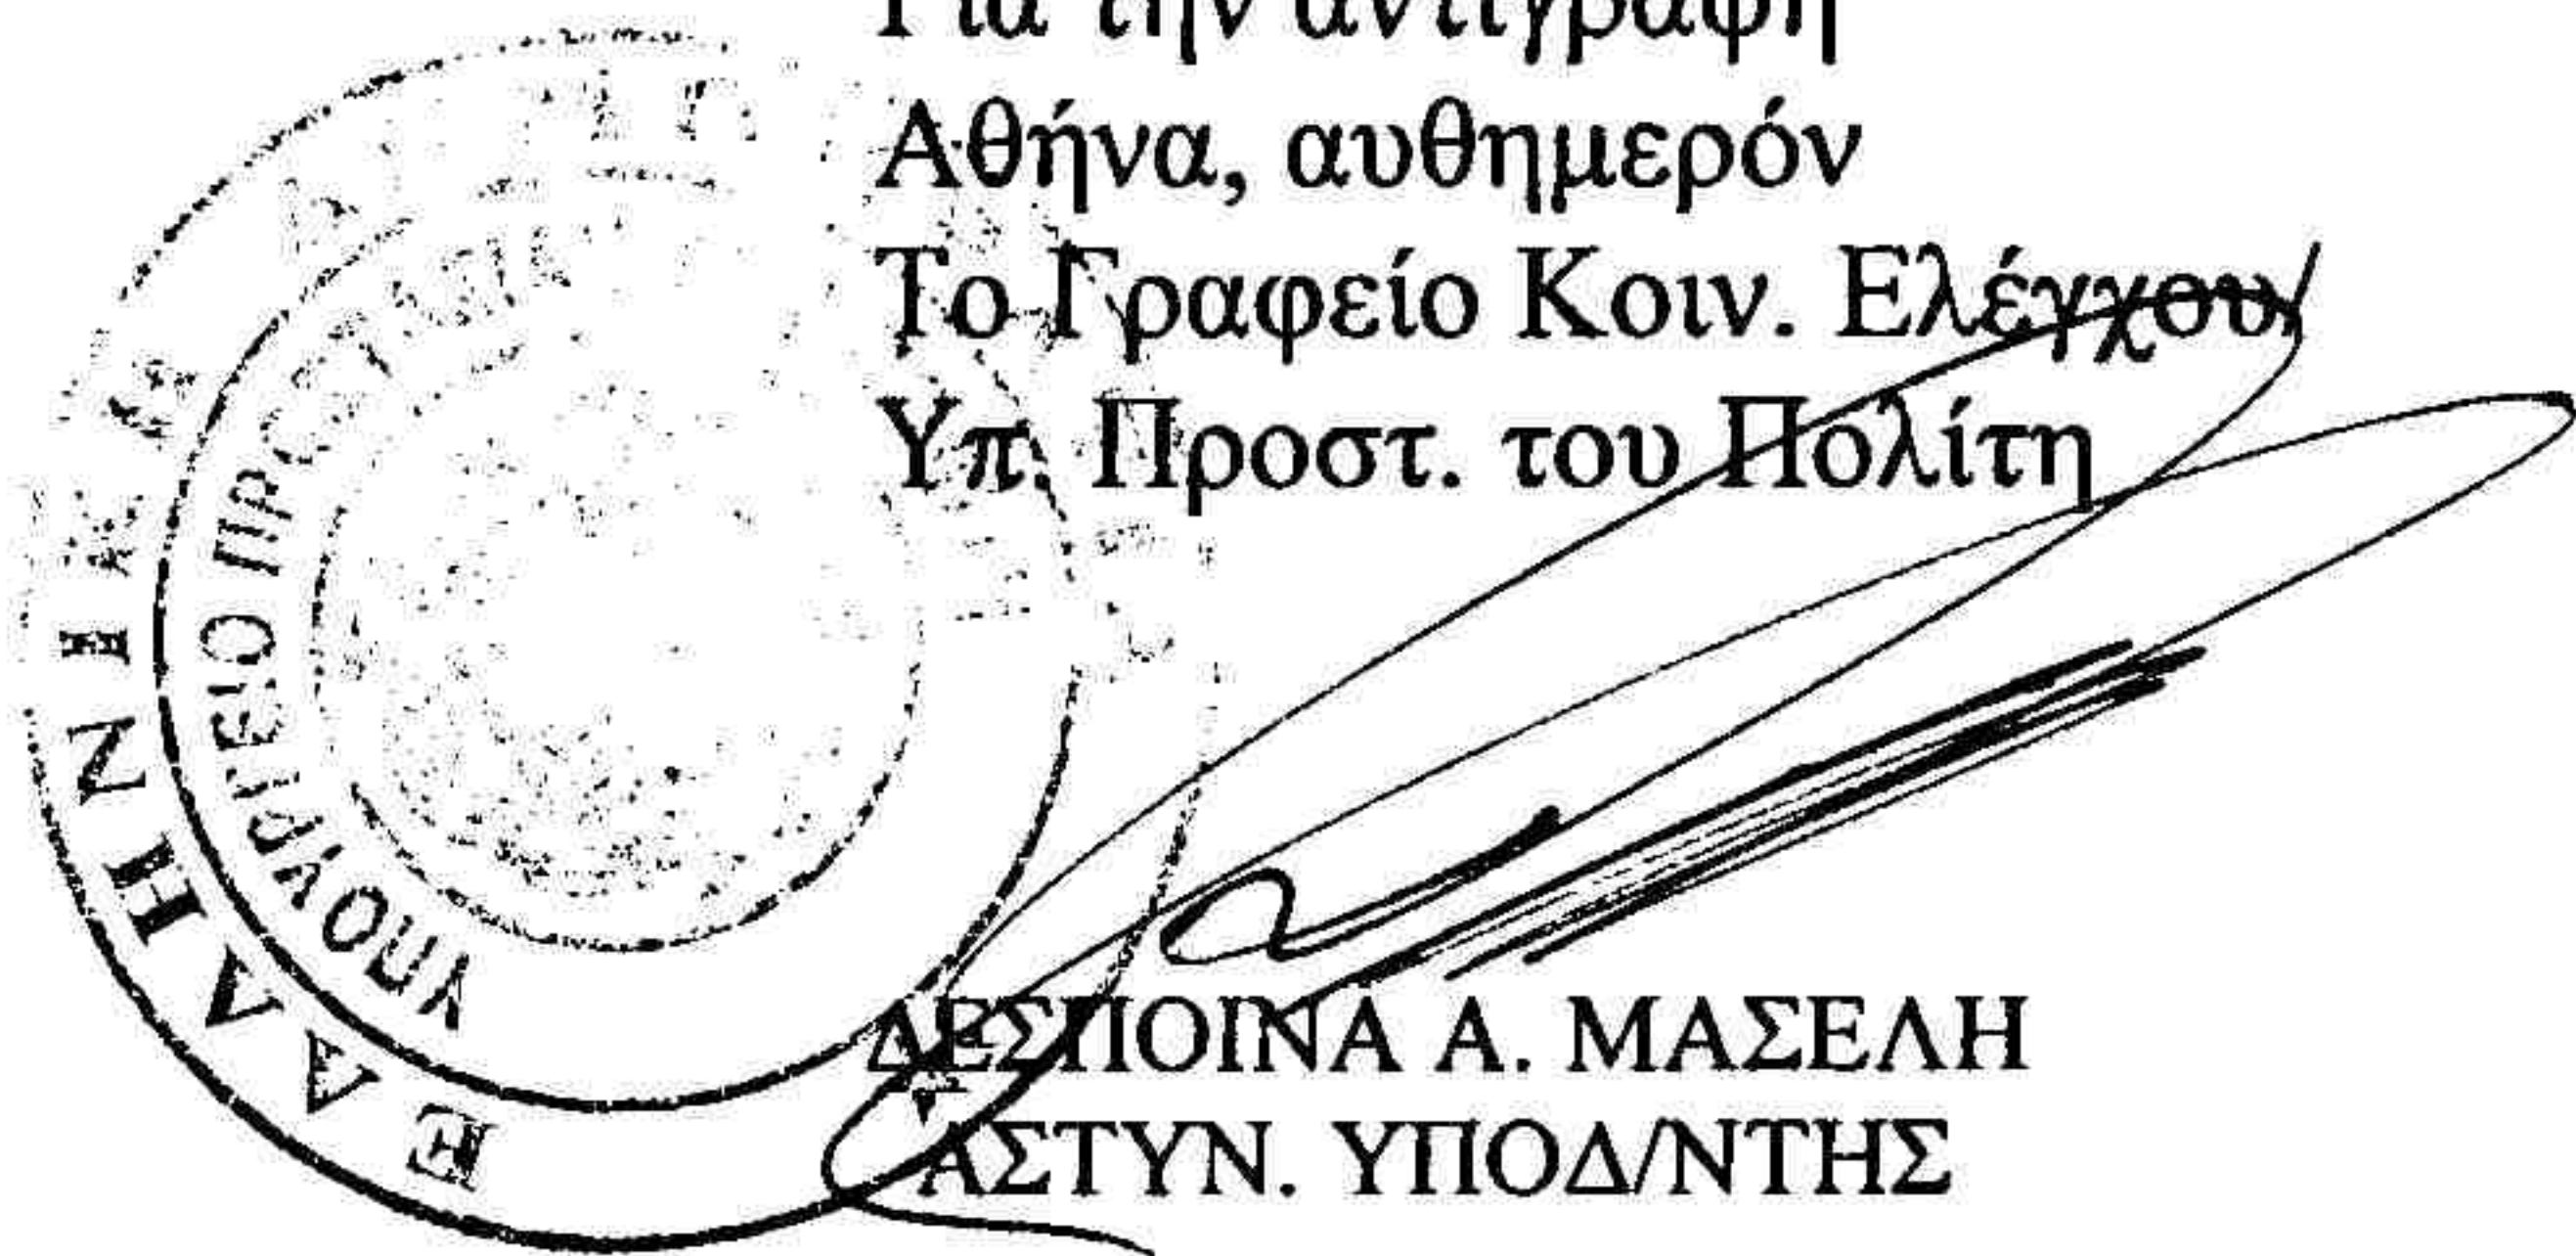
Όσον αφορά, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που έφεραν οι αστυνομικοί στο περιστατικό της Πεύκης, σας ενημερώνουμε ότι, το μεν πρώτο είναι κατασκευής της ελληνικής εταιρείας "ΕΛΜΟΝ Ο.Ε.", το δε δεύτερο της Σουηδικής εταιρείας "Swedish Body Armour" και φέρουν πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών κατά το πρότυπο NIJ0101.04. Επισημαίνεται ότι, οι βολίδες 9x19mm έπληξαν το αλεξίσφαιρο γιλέκο σε περιοχή που δεν υπήρχε αντιβαλλιστικό υλικό, καθώς επίσης σε περιοχή επαπτόμενη με αυτή του φορέα. Τα βληθέντα γιλέκα, έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη σύνταξη σχετικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

Πέραν αυτών, η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικών) παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα αντιβαλλιστικά υλικά και διερευνά τη δυνατότητα αναβάθμισης του προτύπου και για τη διασφάλιση πρόσθετης προστασίας από άλλους κινδύνους (αιχμηρά αντικείμενα, αντιπυρική προστασία κ.λπ.) προβαίνοντας στην επικαιροποίηση της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής, η οποία ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου μας και γι' αυτό καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια στο βαθμό, βέβαια που μας το επιτρέπουν οι υπάρχουσες δημοσιονομικές δυνατότητες.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Προστ. του Πολίτη


ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ