



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

1 - ΙΟΥΛ. 2011

Αθήνα, 01-07-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/103/15297

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 16976/26-05-2011 Ερώτηση


Σε απάντηση της υπ' αριθ. 16976/26-05-2011 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/2488/23-06-2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υπουργός

Γ. Παπακωνσταντίνου

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

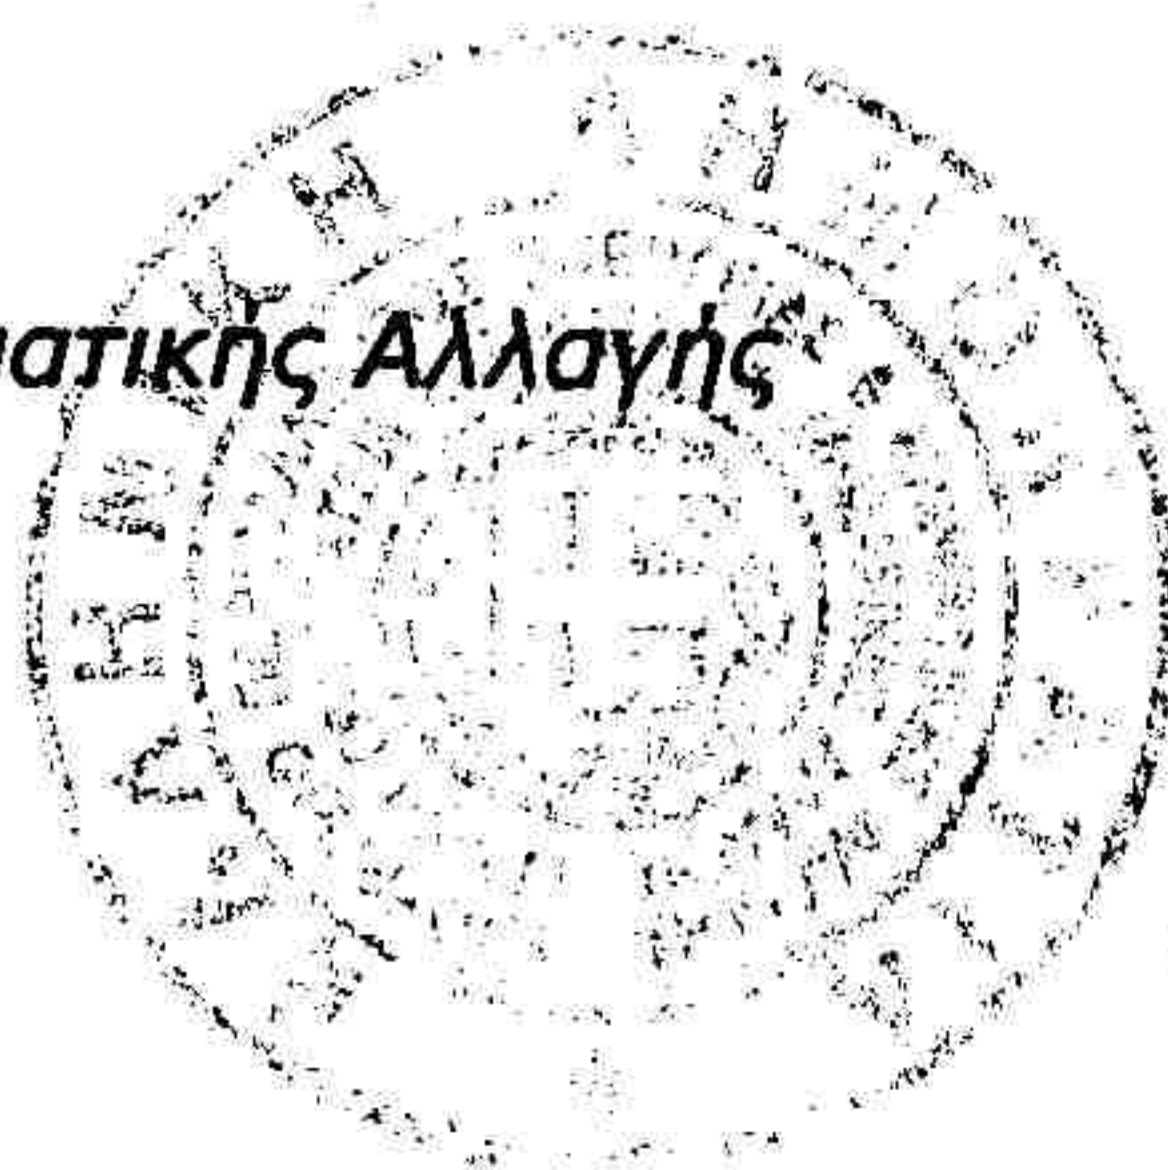

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΦΕΡΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο.Π.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/2488/23-6-11

Προς : κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικό : Η υπ' αριθμ. 16976/26-5-11 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος.

Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η αλματώδης αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Μυγδονίας, είχε σαν αποτέλεσμα τη φόρτιση των δικτύων μας και την εμφάνιση μικρών προβλημάτων τάσης, τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση.
2. Οριστική λύση στο πρόβλημα δόθηκε με την μελέτη και κατασκευή νέας γραμμής Μέσης Τάσης, από τον Υ/Σ 150/20 kV Λητής, προς τον Δήμο Μυγδονίας που ολοκληρώθηκε και τέθηκε υπό τάση στις 27-02-2011.
3. Έκτοτε δεν παρουσιάσθηκε απολύτως κανένα πρόβλημα και δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία από καταναλωτή του υπόψη Δήμου.

Με τιμή

Αρ. Σύμβ. Ζερβός

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου