



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ρ. Ν. Μόλσον
Τηλέφωνο : 2131361027
Fax : 210 3741150
E-mail : erga.dty@ypes.gr

Αθήνα 5 Ιουλίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 31331

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Προβλήματα ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Κάστρου – Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

ΣΧΕΤ: Η αρ. 17320/1-6-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτου.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι με το αρ. 28519/27-5-2011 έγγραφό μας ζητήθηκαν στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Μόλις αυτά ληφθούν θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


- 1) Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)
- 2) Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης
Γραφείο Δημάρχου
Πολυτεχνείου αρ. 2
27053 ΛΕΧΑΙΝΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου.
(σχετ. η αρ. 17320/1-6-2011 Ερώτηση
του Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτου).
4. Δ.Τ.Υ./Β'.

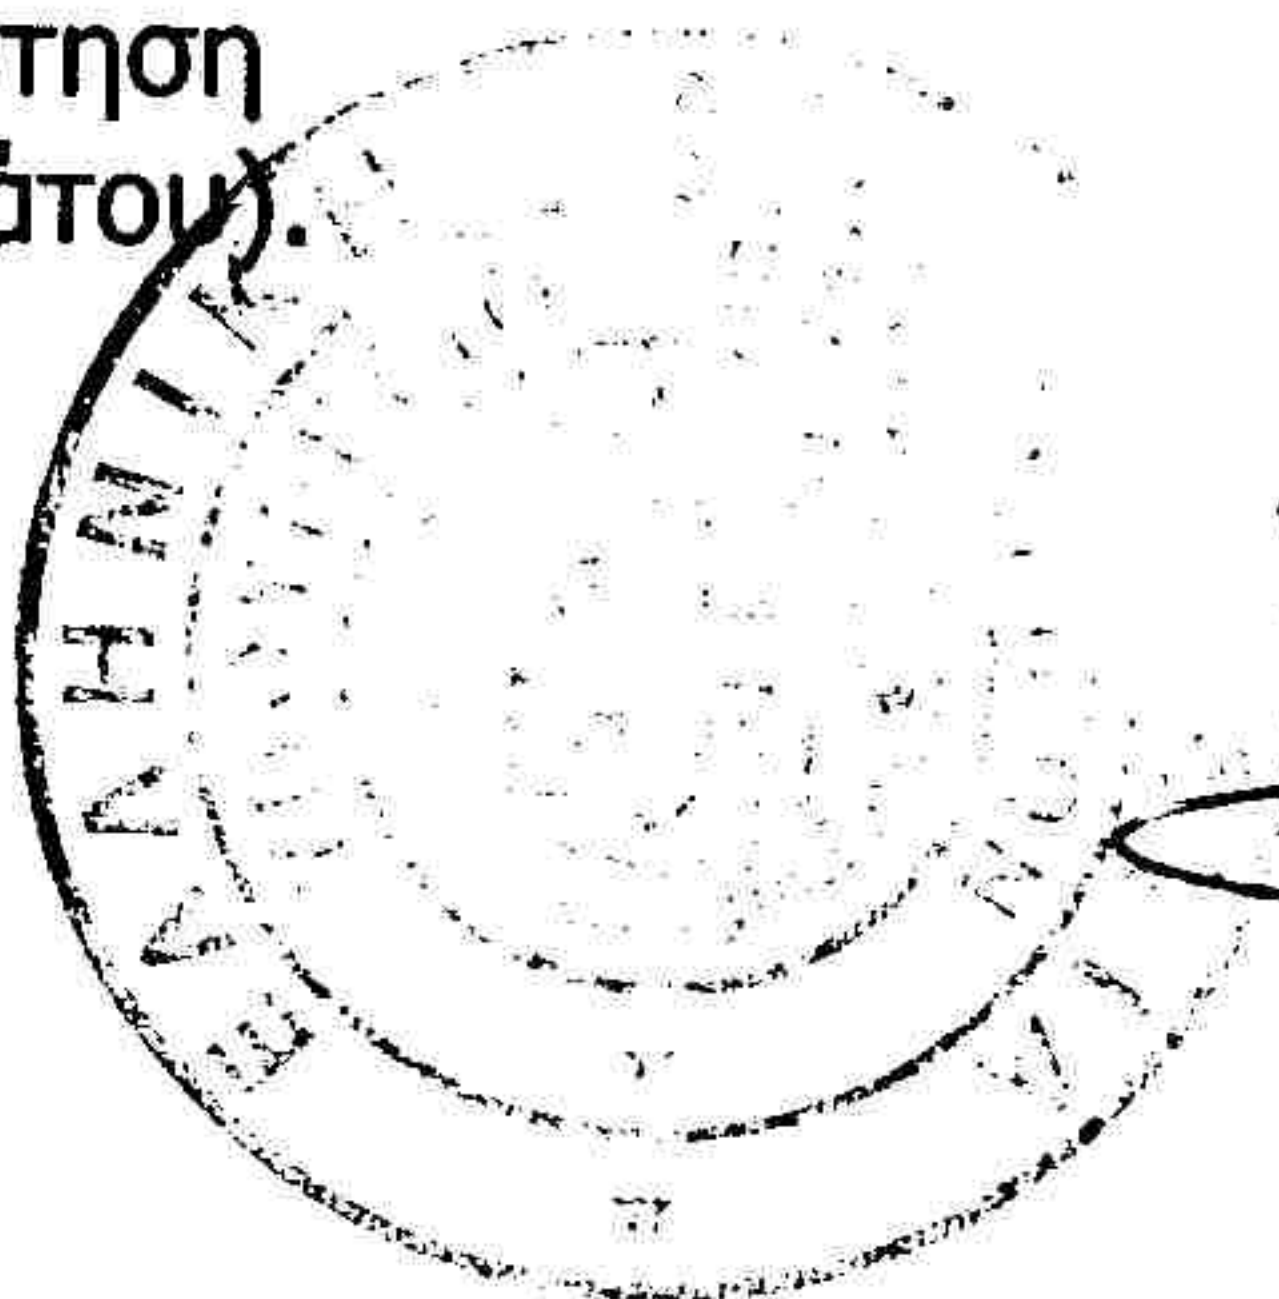

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ ΚΥΡΙΜΗΣ

V2