

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **8/7/2011**
Αρ. Πρωτ **2779**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση ανατολικού αναχώματος λίμνης Κερκίνης

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 17960/14.06.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κα. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα.

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Εσωτερικών, Γρ. Υπουργού.
2) Βουλευτή κα. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα .

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κα. Βουλευτή ότι, για την ενίσχυση του ανατολικού αναχώματος λίμνης Κερκίνης, αρμόδια είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για πληρέστερη ενημέρωση σας διαβιβάζουμε το με αρ. 2051,2114/24.06.2011 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Συνημμένα:

Το με αριθμ.: 2051,2114/24.06.11 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



2779 8/7

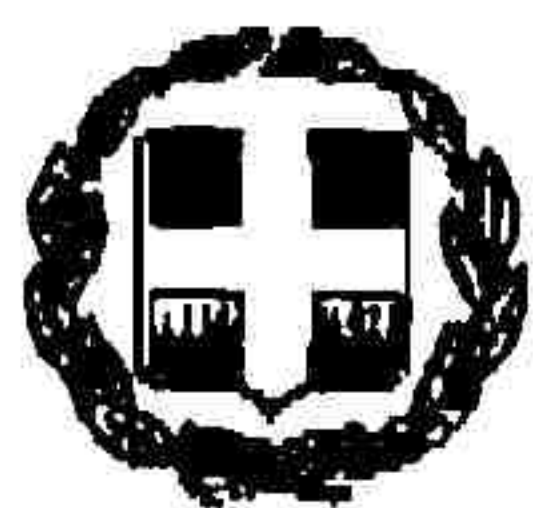

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη 24-6-2011
Αρ. Πρωτ.: 2051,2114

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Κωνσταντία Γκιουλετζή
Τηλέφωνο: 2313309419
Fax: 2310427420
e-mail: giouletzi@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γεν. Δ/ση Αναπ. Προγρ/των
Δ/ση Αναπτ. Προγρ/των & Α.Ο.
Τμήμα Αναπτ. Προγρ/των

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. πρωτ. 17960/14-06-2011 ερώτηση.
ΣΧΕΤ.: Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2779/20-6-2011 και Α.Υ./21/6/2011 έγγραφα.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ερώτηση της Βουλευτού κας Μαρίας Κόλλια-Γαρουχά, σας στέλνουμε το υπ' αριθμ. 10650/24-6-2011 έγγραφο του Γραφείου Υδραυλικών - Συγκοινωνιακών Έργων Σερρών της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που αφορά στο αντικείμενο του θέματος της ερώτησης.

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η αρμοδιότητα της ολοκλήρωσης των δρομολογημένων ενεργειών που αναφέρονται στο έγγραφο για την ένταξη του έργου της κατασκευής διαφραγματικού τοίχου στο χώρο του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης, από 1/7/2011 μεταφέρονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα: 2 σελίδες

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡ. ΦΑΞ : 2321055702

24 ΙΟΥΝ. 2011 13:46 P1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΚΕ.Κ.Μ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 24 06 - 2011
Αριθ. Πρωτ : 10650
Σχετ.

Γραχ. Δ/ση : Τέρμα Ομιονόας
Πληροφορίες : Δρ. Π. Αναστασιάδης
Τηλέφωνο : 23210 46701/46414
FAX : 23210 46537

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Γ. Οικονομίδης & Καθ. Ρωσσίδη Π.
Θεο/νίκη
(φαξ 2310 42/420)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Α.Π. :17960/14-6 2011 ερώτηση στην βουλή της Βουλευτού Σερρών
κας Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά.

Σχετ :

Το ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης έχει μήκος 14,8 χιλ. περίπου και ύψος από 11,00 μ (στην περιοχή της υδροληψίας Υ2 στην χ.θ. 51200 από τη θέση του ρουφράκτη Λιθοτόπου) έως 6,00μ (στην περιοχή εισόδου του Σιρυμόνα στην λίμνη). Η στέψη έχει μεταβλητό πλάτος 5,00-7,00 μ και βρίσκεται σε υψόμετρο +39,00μ. Το ανάχωμα κατασκευάστηκε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους από την δεκαετία του τριάντα μέχρι την δεκαετία του ογδόντα. Για την κατασκευή του ανατολικού αναχώματος δεν χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά που να διασφαλίζουν την αντοχή και στεγανότητα. Στην δεκαετία του εξήντα εναποτέθηκαν στην τότε στέψη του αναχώματος στο υψόμετρο +34,00μ περίπου τελείως ακατάλληλα υλικά (αμμώδεις και ιαλυώδεις στρώσεις). Το ανατολικό ανάχωμα από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και εφεξής παρουσιάζει προβλήματα εμφάνισης διαρροών και μικρορυστίσεων στο εξωτερικό πρανές που εντείνονται στο τμήμα μετά την υδροληψία Υ2 και όταν η στάθμη της λίμνης Κερκίνης ξεπεράσει το υψόμετρο +35,00μ. Το έτος 2005 παρατηρήθηκαν από φύλακα της υπηρεσίας φαινόμενα διασπλήνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την υπηρεσία με ίδια μέσα. Τα παραπάνω φαινόμενα αν δεν εντοπιστούν έγκαιρα για να αντιμετωπιστούν επίσης άμεσα έχουν γρήγορη εξέλιξη με αποτέλεσμα την θραύση του αναχώματος και αντιστοίχως ζημιές σε κατοικημένες περιοχές (ανεξέλεγκτη εκροή από τη λίμνη πάνω από 350 εκατομ. κυβικά μέτρα νερού)

Η κατασκευή τμήματος 1500μ πλαστικού διαφράγματος (C/B) με τα αναγκαία παράπλευρα έργα που ολοκληρώθηκαν το 2007 έχει μέχρι σήμερα πολύ καλά αποτελέσματα σχετικά με τη στεγανοποίηση του αναχώματος. Η υπηρεσία μας αιτήθηκε δια της ΔΔΕ/ΠΚΜ και επανάληψη από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ.Γ. Δημοσίων Έργων (Δ7) τη χρηματοδότηση ολοκλήρωσης του διαφραγματικού τοίχου και των παράπλευρων έργων χωρίς ανταπόκριση.

Τον τελευταίο χρόνο προωθείται από την υπηρεσία μας η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ με την σύνταξη σχετικής μελέτης που όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν την σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ωριμότητα του έργου. Γι' αυτό το λόγο η ΔΔΕ/ΠΚΜ προκήρυξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύνταξη της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΓΚ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2321055702

24 JUN 2011 13:46 P2

Παράλληλα η υπηρεσία μας για την αύξηση της ήδη ελλιπούς ασφάλειας λόγω των διαρροών και των φαινομένων διασωλήνωσης που παρατηρούνται με την αύξηση της στάθμης στην λίμνη για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, και μέχρι την χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της ενίσχυσης του αναχώματος, προέβη τα τελευταία χρόνια στην μείωση της ανώτατης στάθμης άρδευσης από το +35,70μ στο +35,30μ. Στο παραπάνω συντέλεσε και το γεγονός της μείωσης της παροχευτηκότητας στην περιοχή της τέως λίμνης Αχινού που μείωσε ακόμη περισσότερο τις διαχειριστικές δυνατότητες.

Επίσης, η υπηρεσία μας αιτήθηκε κατ'επανάληψη στην Περιφέρεια την πρόσληψη φυλάκων-παρατηρητών γιατί λόγω συνταξιοδότησης αυτών και του περιορισμού των μετακινήσεων των υπαλλήλων τόσο στο φράγμα Λιθοτόπου όπως και στα υπόλοιπα έργα (Υδροληψίες Υ1, Υ2, Υ3, τα αναχώματα της λίμνης Κερκίνης και τα ευπαθή αναχώματα της τέως λίμνης Αχινού) δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη και έλεγχος της κατάστασης των έργων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχαν πέντε (5) φύλακες-παρατηρητές και σήμερα μόνο δύο (2).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


ΔΔΕ/ΤΤΚΜ

Στρωμνίτης 53, Θεσ/νίκη

Ο Προϊστάμενος ΔΕΚΕ

Ε.Α.

1. χρον. Αρχείο
2. Π. Αναστασιάδης

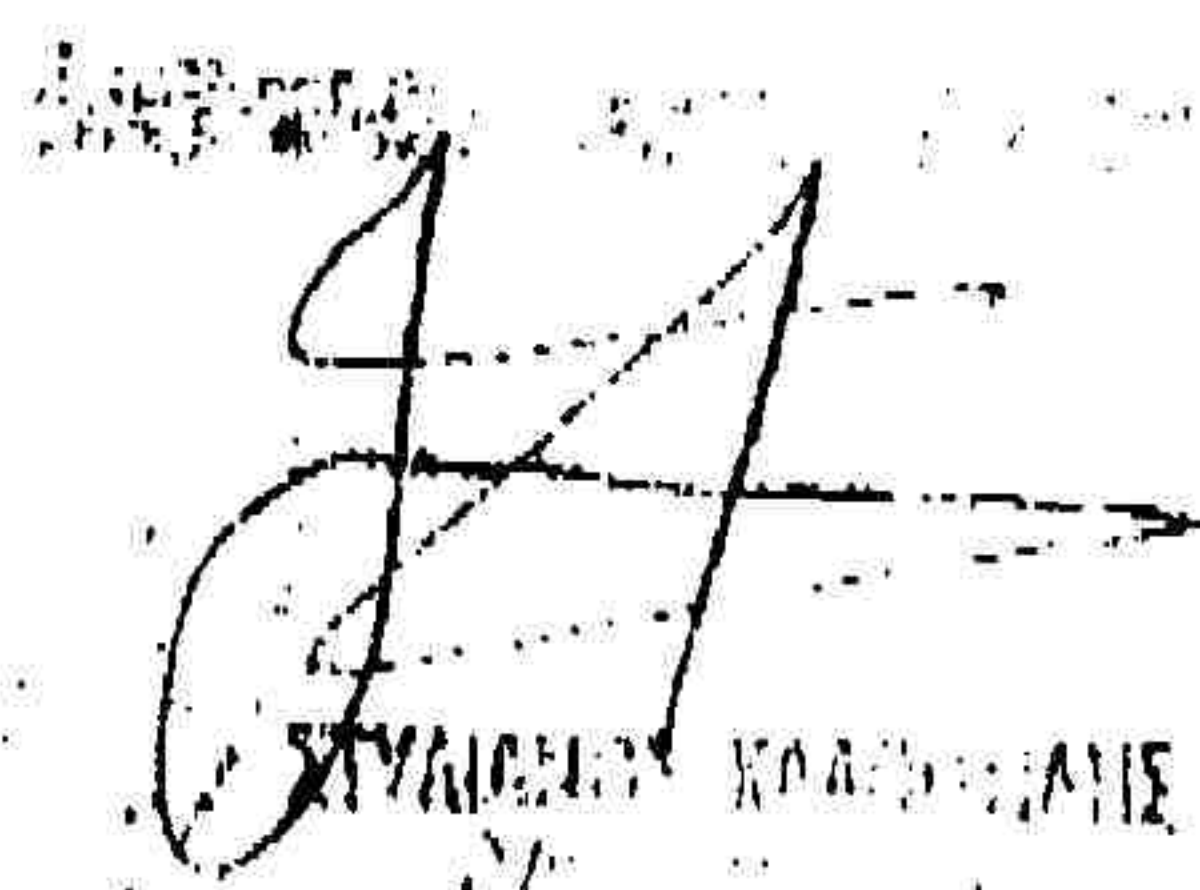Παύλος Μπέκας
Αρχ Μηχ/κός με Α'β

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ