



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 2-8- 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1464

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Λιμνοδεξαμενή Ζου Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 18486/27-6-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Καρχιμάκης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» βαρύνεται από ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα (υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεγάλος αριθμός προσκλήσεων), που περιορίζουν σημαντικά τους διαθέσιμους προς δέσμευση πόρους.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Μέτρου των «Εγγειοβελτιωτικών έργων και δράσεων» (Μέτρο 125 Α¹) που περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις και «έργα – γέφυρες» της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο, ξεπερνούν σε ύψος το 1,3 δις €, ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται μόλις στα 473 εκ. €.

Στη παρούσα φάση, δίνεται προτεραιότητα ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων και των έργων αυτών που παρουσιάζουν καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, καθώς και άμεσες επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη της Χώρας.

Ειδικότερα, στο Νομό Λασιθίου προωθούνται τα έργα:

- «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου Δ3 φράγμα Μπραμιανού μήκους περίπου 15km», με συνολικό εκτιμώμενο

προϋπολογισμό 16.275.000 € [775.00 € για τη μελέτη και 15.500.000 € (εκτιμώμενο προϋπολογισμό) για την κατασκευή].


- Κατασκευή Διαφράγματος Πηγών Μαλαύρας, με προϋπολογισμό 827.000,00 €.
- Κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Ζου, προϋπολογισμού 4.010.859 €.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ξεπερνά τα 21 εκ €.

Όσον αφορά στα αρδευτικά δίκτυα της λιμνοδεξαμενής Ζου στο Δήμο Σητείας του Νομού Λασιθίου, η υλοποίηση του έργου θα εξαρτηθεί από τους πόρους που τελικά θα έχει στη διάθεσή του το ΠΑΑ, καθόσον οι διαθέσιμες πιστώσεις καθίστανται εξαιρετικά περιορισμένες.

Επίσης, στην παρούσα φάση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Ζου γεγονός που δεν επιτρέπει την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση των αρδευτικών δικτύων. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μη δυνατή ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

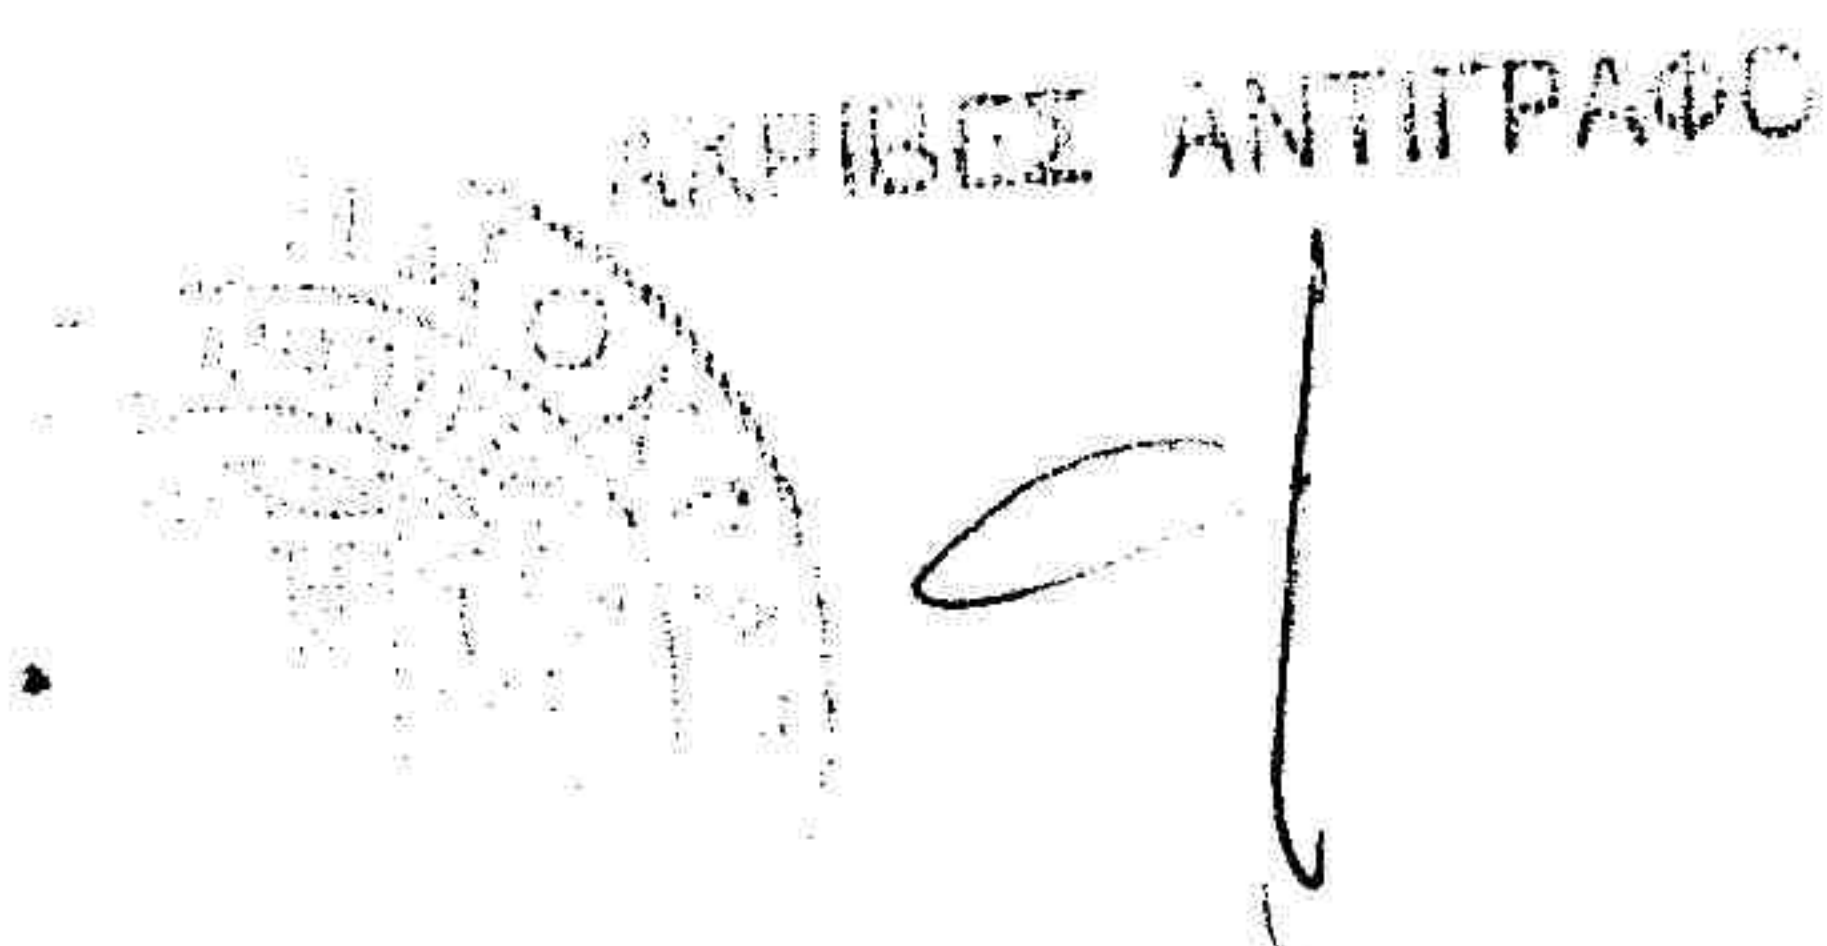

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη