

✓ 19/8



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 18/8/2011
Αρ.Πρωτ: 5796 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ.κ.

- Φώτη Κουβέλη
- Θανάση Λεβέντη
- Νίκο Τσούκαλη
- Γρηγόρη Ψαριανό

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 20385/25-7-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 20385/25-7-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας τα έγγραφα των καθ' ύλιν αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης αποτελεί κύριο περιβαλλοντικό τομέα του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται τέλος, ότι αναφορικά με τα ζητήματα που τίγονται στην Ερώτηση έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης δεδομένου ότι η έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ορισμένης κατηγορίας δραστηριοτήτων, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και η λειτουργία των μονάδων

✓

επεξεργασίας λυμάτων άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνημμένα:


- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 145617/17-8-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 170744/12-8-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ)
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 188336/1-8-2011 έγγραφο της Δ/σης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ)
- δ) Το υπ' αρ. πρωτ. 1275/28-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΟΜΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

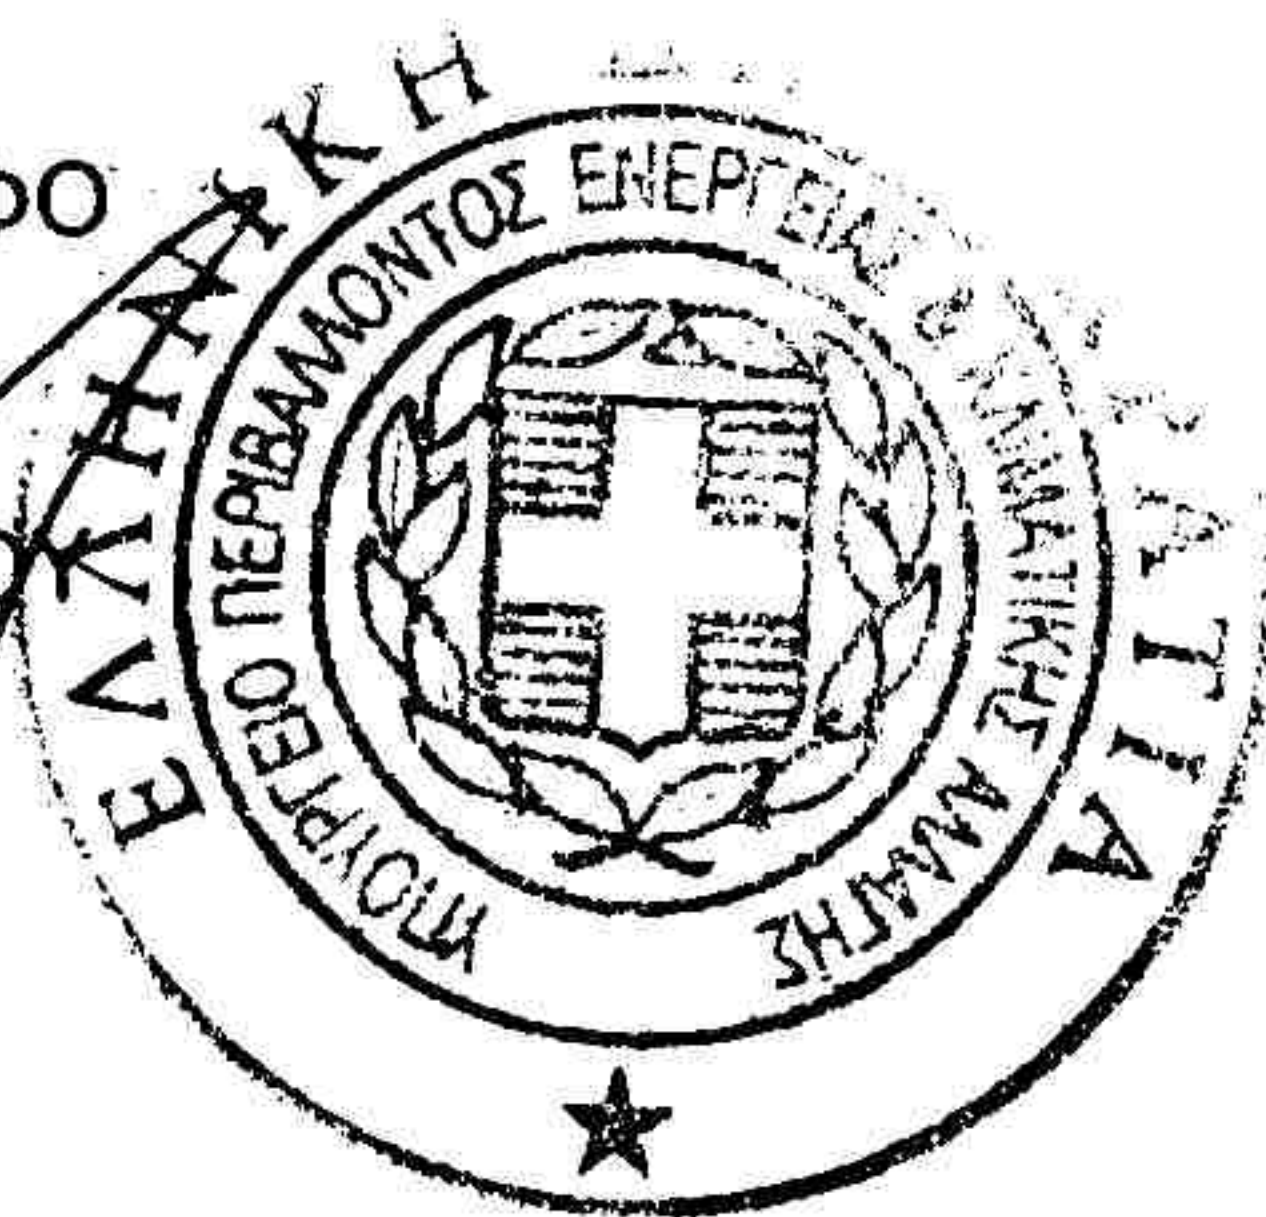



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 17/08/2011

Αρ. Πρωτ.:145617

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

— Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ.5796/β/188/26-7-2011)

ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας Θερμαϊκού κόλπου»

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ.20385 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 25/07/2011 από τους Βουλευτές κ.κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσουκάλη και Γρηγόρη Ψαρριανό και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1) Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων είναι αρμόδια για τη χάραξη και υποστήριξη της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των συναφών Κοινοτικών οδηγιών, και της εθνικής νομοθεσίας. Οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ανά Περιφέρεια ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ. οικ.47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1688 Β'/1-12-2005).

2) Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Υπηρεσία μας συγκέντρωσε, αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συμπεραίνεται ότι:

- Ο Έξω Θερμαϊκός κόλπος - Καλλικράτεια χαρακτηρίστηκε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν κινδυνεύει να μην εκπληρωθεί ο περιβαλλοντικός στόχος της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση.
- Ο Έσω Θερμαϊκός κόλπος - Ν. Μηχανιώνα χαρακτηρίστηκε ότι βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση και σε κίνδυνο (at risk) μη εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση.
- Ο Κόλπος Θεσσαλονίκης χαρακτηρίστηκε ότι βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση και σε κίνδυνο (at risk) μη εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση.

Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου από τα αστικά λύματα της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το 2002 η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Θεσσαλονίκης η οποία παρέχει τριτοβάθμια επεξεργασία με την απομάκρυνση του αζώτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα (ΚΥΑ 5673/400/97). Παράλληλα βρίσκεται σε λειτουργία από το 1997 μια δεύτερη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Θερμαϊκού που καλύπτει τις τουριστικές περιοχές της Ανατολικής ακτής (Μηχανιώνα, Αγγελολώρι, Αγ. Τριάδα, Νέοι Επιβάτες, Περαιά).

Για την πληρέστερη αντιμετώπιση της ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου από τα αστικά λύματα της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, επίκειται η ένταξη στα πλαίσια της πρόσκλησης 2.11 του τομειακού προγράμματος «Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. του έργου με τίτλο : «Κατασκευή 2ου κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50N έως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)» για το οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση χρηματοδότησης από την Ε.Υ.Δ.Ε. Α.Ε.Λ.Θ. Με το συγκεκριμένο έργο καλύπτονται οι ανάγκες διαχείρισης των παντοροϊκών απορροών του αποχετευτικού συστήματος της Θεσσαλονίκης. Η εμφάνιση τμημάτων υπό πίεση στον υφιστάμενο Κ.Α.Α. δημιουργεί έως σήμερα δυσκολίες λειτουργίας όλου του ανάντη συστήματος της πόλης, με αδυναμία αποφόρτισης μέσω των συμβολών προς τον Κ.Α.Α. και αντίστοιχες υπερχειλίσεις σε δρόμους της πόλης από τους οποίους η μικτή απορροή καταλήγει στο Θερμαϊκό. Με την κατασκευή του 2ου κλάδου του Κ.Α.Α. μηδενίζονται οι υπερχειλίσεις στο Θερμαϊκό κόλπο με περίοδο επαναφοράς βροχόπτωσης διετίας. Βελτιώνεται η λειτουργία των δύο κλάδων με περίοδο βροχόπτωσης πενταετίας, με περιορισμό των υπερχειλίσεων στον Θερμαϊκό κόλπο και σημαντικότερη μείωση των εμφανιζόμενων πιέσεων σε τμήματα του υφιστάμενου 1ου κλάδου του Κ.Α.Α. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα επιθεώρησης και συντήρησης των δύο κλάδων του Κ.Α.Α. και ευελιξία στο σύστημα Κ.Α.Α. - Ε.Ε.Λ.Θ ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται εξαερισμός και συγκράτηση των οσμών σε ειδική μονάδα απόσμησης. Τέλος, καλύπτονται μακροπρόθεσμες απαιτήσεις μεταφοράς ακαθάρτων προς την Ε.Ε.Λ.Θ λόγω μελλοντικής αύξησης των παροχών ξηρού καιρού από συμβολές με τα δίκτυα της πόλης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή


- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Αρβανιτίδη
- Χατζηγιάννη
- Πούλου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Παύλος

Γ. ΜΥΘΗ

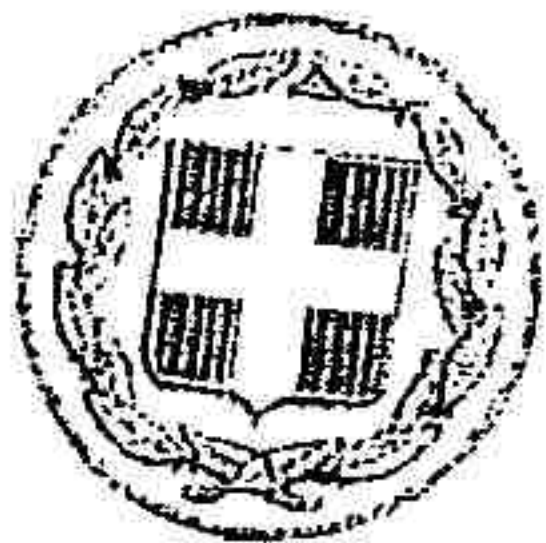

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ταχ. Δ/ση: Αερ. Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Γραβιάς
Τηλ.: 2132142294
Fax: 2106926762
e-mail: i.gravias@mou.gr
Web: www.eppepaa.gr


Αθήνα, 12 - 8 - 2011
Αρ. Πρωτ. 170744



ΠΡΟΣ: Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ : Αναφορά Βουλευτών κ. Κουβέλη, Λεβέντη, Τσούκαλη και Ψαριανού
ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. 5796/Β/188 έγγραφο του Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», περιλαμβάνεται η κατασκευή έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων) και έχουν εκδοθεί οι Προσκήσεις υποβολής προτάσεων 2.1 (161230/Π1, 10/2/2009) και 2.9 (182583/Π72, 8/10/2010), για την κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων με Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1991/271/ΕΚ και η Πρόσκληση 2.11 (184849/Π88, 31/12/2010) που αφορά στη χρηματοδότηση έργων για τη διαχείριση σημειακών και μη σημειακών πηγών ρύπανσης σε προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων, επεκτάσεων και κατασκευής νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

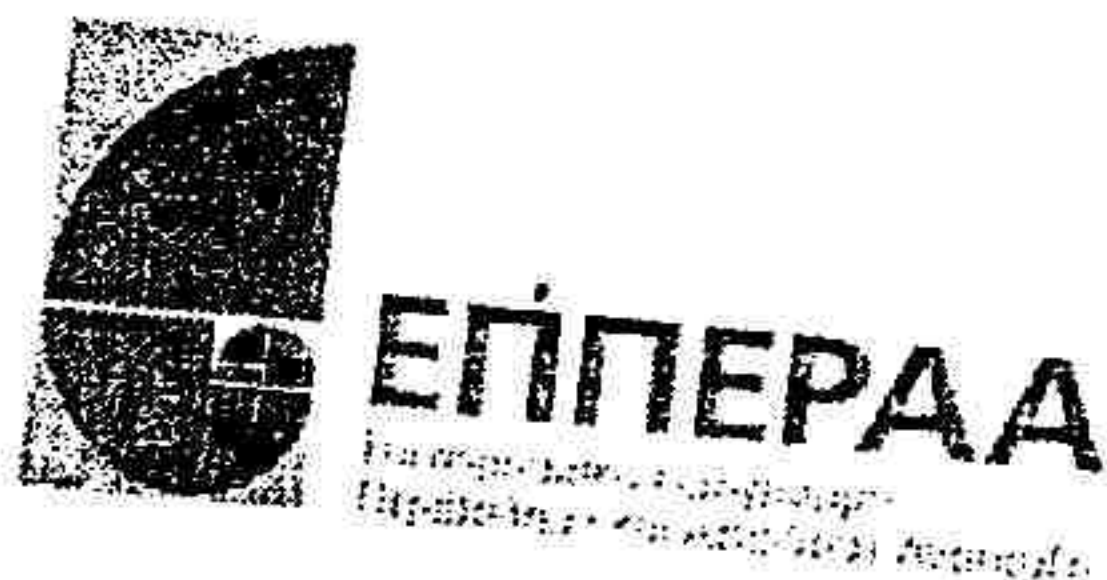

Στο πλαίσιο των υπόψη Προσκήσεων έχουν υποβληθεί προτάσεις για το σύνολο των οικισμών Γ' προτεραιότητας (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων), της παραλιακής ζώνης και της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου και με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων θα επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη των οικισμών αυτών σε Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Φ.4.009 «ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ»

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
α.α.

ΓΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ'
α/α


Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



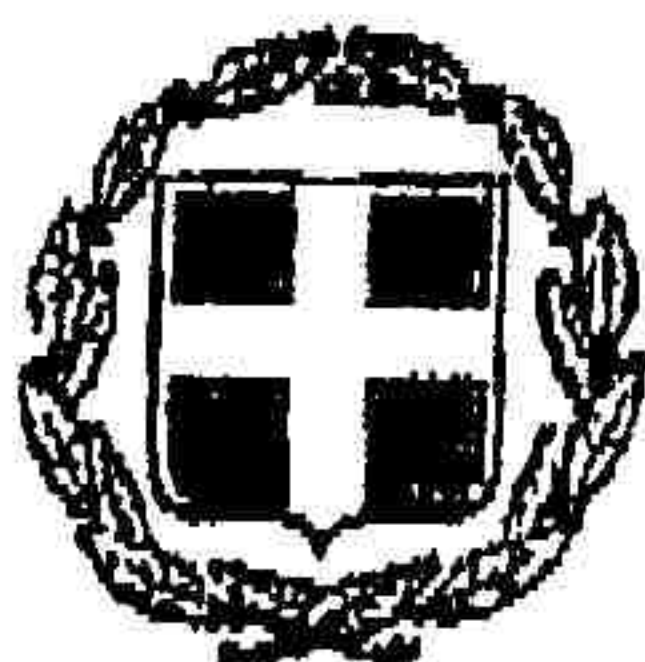

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα 1-8-2011

Αριθ. πρωτ. : 188336

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας : 112 51
Τηλέφωνο : 210 8647008
TELEFAX : 210 8646939
Πληροφορίες : Π. Ξένου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Αθ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γρ. Ψαριανού σχετικά με μέτρα προστασίας του Θερμαϊκού Κόλπου.

- ΣΧΕΤ:**
- α) Το υπ' αρ. 5796/Β/188/26.7.11 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 20385/25.7.11 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Αθ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γρ. Ψαριανού.
 - β) Ο Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α), περί εναρμόνισης του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 98/61/ΕΚ.
 - γ) Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α).
 - δ) Κ.Υ.Α. Η.Π.:11014/703/Φ104/02 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03), περί διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).
 - ε) Κ.Υ.Α. Η.Π.:15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02), περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες.
 - στ) Η ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β), περί μέτρων, όρων και περιορισμών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
 - ζ) Η Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22.01.65 (ΦΕΚ 138Β) περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει τροποποιημένη.

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 20385 που κατατέθηκε στις 25.7.11 από τους βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη, Αθ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γρ. Ψαριανό και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων πραγματοποιείται κατόπιν άδειας της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα ((στ) σχετική ΚΥΑ), ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου για μη επικίνδυνα απόβλητα ((ζ) σχετική Υ.Δ). Στην άδεια προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών

βιομηχανικών αποβλήτων και καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπής παραμέτρων ποιότητας για τον κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενο καθορισμένο αποδέκτη.

Για τη λειτουργία κάθε βιομηχανικής/βιοτεχνικής εγκατάστασης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της ((γ), (δ) και (ε) σχετικά). Στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες, σύμφωνα με την άδεια διάθεσης (στις περιπτώσεις που αυτή έχει εκδοθεί ή εναλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες καθώς και τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. Με την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, κατ' αρχήν, επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν επαρκής προστασία του περιβάλλοντος.

Περαιτέρω περιορισμός της ρύπανσης αναμένεται με την εφαρμογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία και τροποποιημένη ισχύει (οδηγία 2008/1/ΕΚ). Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής οι βιομηχανίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του άρθρου 5 της (ε) σχετικής Κ.Υ.Α. οφείλουν να εφαρμόσουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με βάση τα Κείμενα Αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT Reference Documents – BREFs) που έχουν εκδοθεί για κάθε βιομηχανικό κλάδο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο IPPC.

Όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτός διενεργείται από την αδειοδοτούσα Αρχή, το Υ.Π.Ε.Κ.Α., τις αρμόδιες Υπηρεσίες και το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) της οικείας Περιφέρειας καθώς και από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δε συμμορφώνονται με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες κατά περίπτωση διαμορφώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


- Δ/ση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανίας
- Π. Ξένου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΤΗ

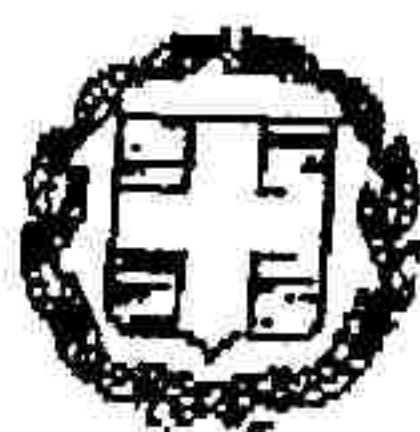

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Γ'

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 28-07-2011

Αριθ. Πρωτ. : 1275

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Κελεσιδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 239
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : erbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
(αποστολή με fax: 2106429137
και email: vouli@gryp.minenv.gr)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού με θέμα: «Μέτρα προστασίας του Θερμαϊκού Κόλπου».

- Σχετ.: 1. Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με Α.Π.: 20385/25-07-2011 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής (Α.Π.: 5796/Β/188/26-07-2011 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.).
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε πενήντα τέσσερις (54) δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και των ποταμών που εκβάλλουν σ' αυτόν, για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τις περιπτώσεις που έχουν βεβαιωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01), ο Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π. έχει διαβιβάσει τους αντίστοιχους φακέλους στον αρμόδιο Εισαγγελέα και έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους περίπου 925.550 ευρώ.

Η Ε.Υ.Ε.Π. ενημέρωσε εγγράφως τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της, ώστε να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους (συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας-συμμόρφωσης, επιτήρηση κλπ), προκειμένου οι δραστηριότητες να συμμορφωθούν ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π. συνεχίζει τους ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες της περιοχής, στο πλαίσιο του ιδιαίτερα επιβαρυνμένου προγράμματος επιθεωρήσεων που καλείται να υλοποιήσει και στο μέτρο των δυνατοτήτων του.



Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αλέξανδρος Κελεσιδης