



16 ΣΕΠ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 15/9/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6108 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή
κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 21866/25-8-2011 Ερώτηση


Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 21866/25-8-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 145678/2-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων καθώς και το με αρ. πρωτ. 2875/1-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ. Επίσης, επειδή το θέμα που τίγεται στην Ερώτηση κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιούμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας, το με αρ. πρωτ. 16393/98738/31-8-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα:

- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 145678/2-9-2011**
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 2875/1-9-2011 έγγραφο**
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ
- γ) Το με αρ. πρωτ. 16393/98738/31-8-2011 έγγραφο**
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

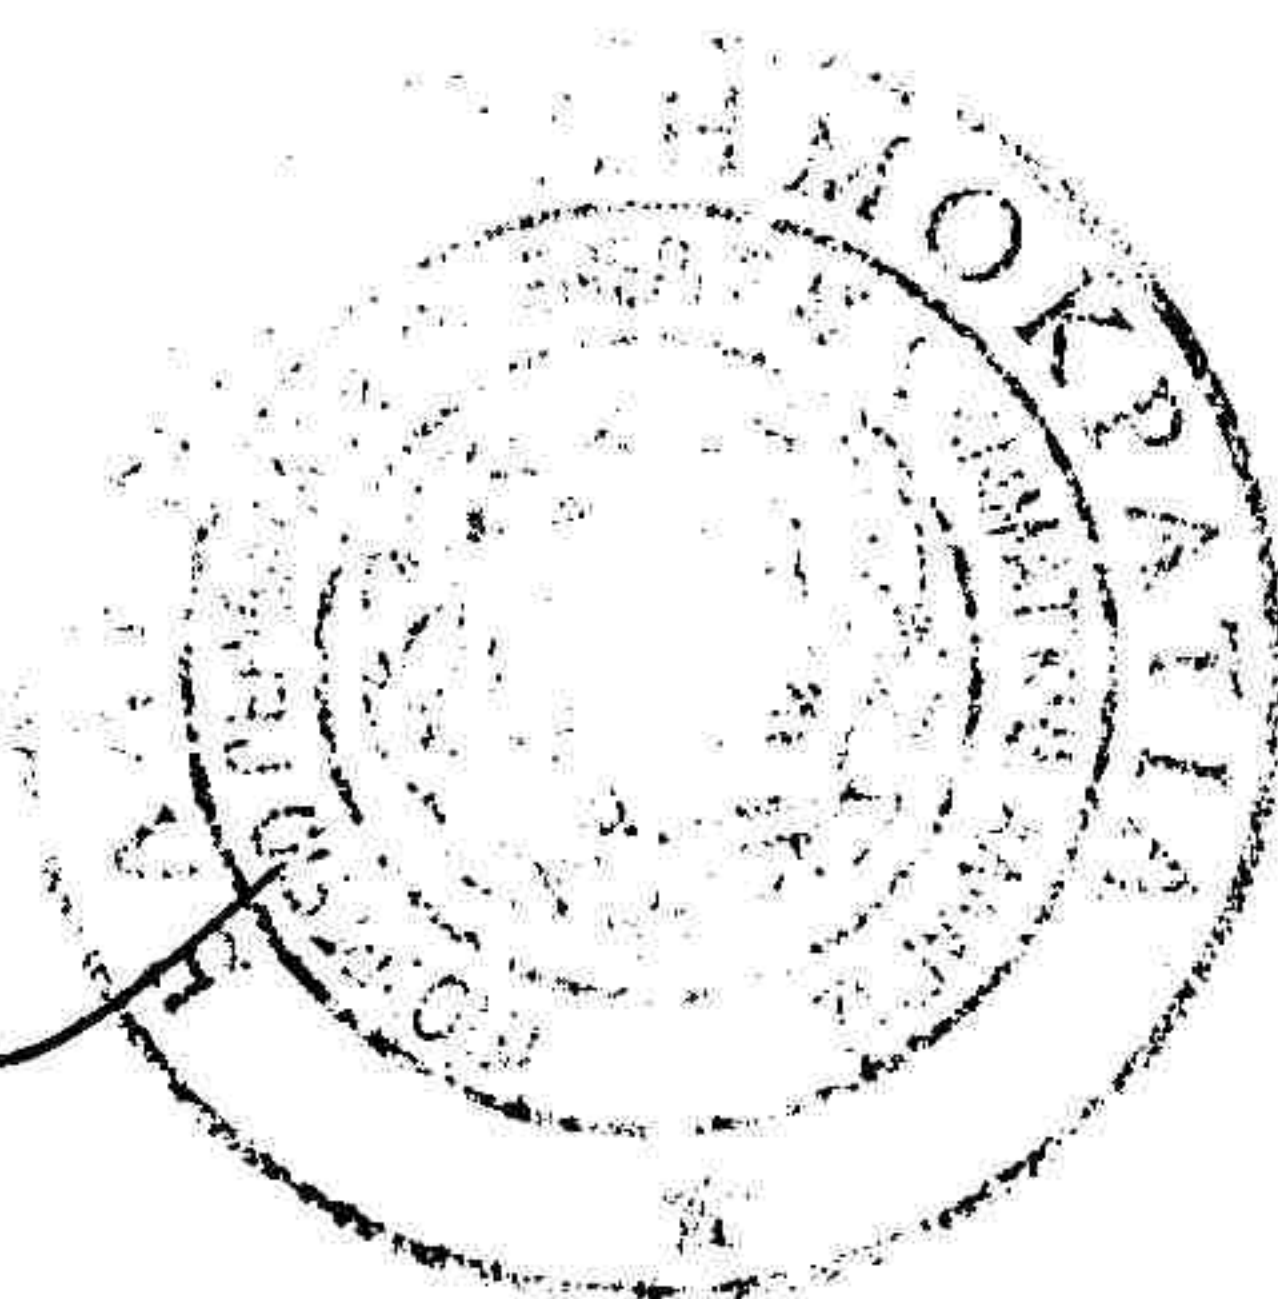

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

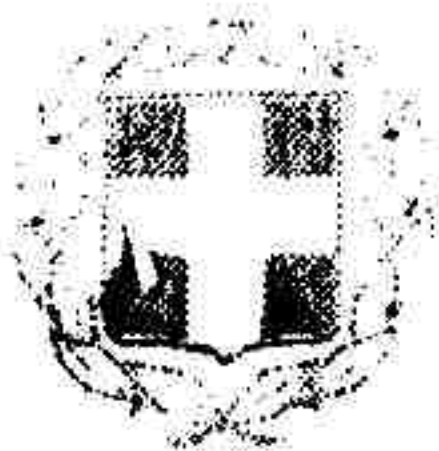

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 2/09/2011
Αρ. Πρωτ.: 145678

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 6108/β/169 26-08-2011)

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων κατά της μόλυνσης του Καρπενησιώτη ποταμού και υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρυτανίας»

Σχετικά: Το με Αρ. Πρωτ.: 6108/β/169 26-08-2011 έγγραφό σας (Αριθ. Πρωτ. ΕΓΥ: 145678 29-08-2011)

Σε απάντηση της με Αρ. Πρωτ. 21866 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, στις 25-08-2011, από Ομάδα Βουλευτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Υπηρεσία μας συγκέντρωσε, αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αναφέρεται ότι :

- Η οικολογική κατάσταση κατά μήκος του Καρπενησιώτη ποταμού εναλλάσσεται από Υψηλή στο τμήμα κοντά στις πηγές σε Ελλιπή στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησιού ενώ στη συνέχεια επανέρχεται σε Καλή πριν από τη συμβολή του με τον Κρικελιώτη ποταμό, ο οποίος βρίσκεται σε Καλή οικολογική κατάσταση σε όλο το μήκος του. Ο Καρπενησιώτης πάντως χαρακτηρίστηκε ότι και δεν είναι σε κίνδυνο (no risk) μη εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για καλή οικολογική κατάσταση.

Οι ως άνω χαρακτηρισμοί και αποτιμήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων θα ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής στερεάς Ελλάδας. Στο στάδιο αυτό θα αξιοποιηθούν όλες οι μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες, ερευνητικές εργασίες, προγράμματα και δράσεις που έχουν προηγηθεί.

2) Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, από τον Οκτώβριο του 2010, η εκπόνηση της μελέτης: *“Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007”*, με την οποία θα καταρτισθεί και το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της υπό εκπόνηση μελέτης, τα Σχέδια Διαχείρισης θα έχουν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2012, μετά από μια περίοδο διαβούλευσης 6 μηνών.

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα της ορθολογικής

διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

3) Μετά από μια περίοδο συζητήσεων με εμπλεκόμενους Φορείς της χώρας, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα σχέδιο ΚΥΑ, με την οποία ορίζεται το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, με τον καθορισμό των σταθμών παρακολούθησης, των κατηγοριών παραμέτρων που θα παρακολουθούνται και των Φορέων που θα αναλάβουν τις δειγματοληψίες και αναλύσεις τους: “Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α’ 280)”. Το σχέδιο της ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τους αρμόδιους Υπουργούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία έκδοσής της (ΦΕΚ), ώστε να ξεκινήσει, τους επόμενους μήνες, η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου.

4) Ο Δήμος Καρπενησίου, σε συνέχεια της αρ.2.11 Πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, υπέβαλε την Πρόταση :« Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Καρπενησίου» στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι αναφερόμενοι στην Ερώτηση οικισμοί. Η Πρόταση βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από την παραπάνω Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ. Αρβανιτίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θόδ. Σαρηγιαννίδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701809
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον Δ/ση : th.sarigiannidis@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 01-09-2011

Αριθ. Πρωτ. : 2875

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Ερώτηση Βουλής για την λήψη μέτρων προστασίας Καρπενησιώτη ποταμού και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρυτανίας.

Σχετ.: 1. Η υπ.αρ. 21866/25.08.2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

2. Το υπ.αρ.6108/Β/169/26.08.2011 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου σας που αφορά σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη για τη λήψη μέτρων προστασίας Καρπενησιώτη ποταμού και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρυτανίας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα σχετικές αναφορές και δεν έχει διενεργήσει περιβαλλοντικούς ελέγχους για το ανωτέρω θέμα.


Η ΕΥΕΠ σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειακών Ενοτήτων θα επιδιώξει την περαιτέρω ενεργοποίησή τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα εντάξει στον προγραμματισμό της ελέγχους του ΒΙΟΚΑ και του σκουπιδότοπου Καρπενησίου.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης ΕΥΕΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.5)
4. Θ.Σαρηγιαννίδης

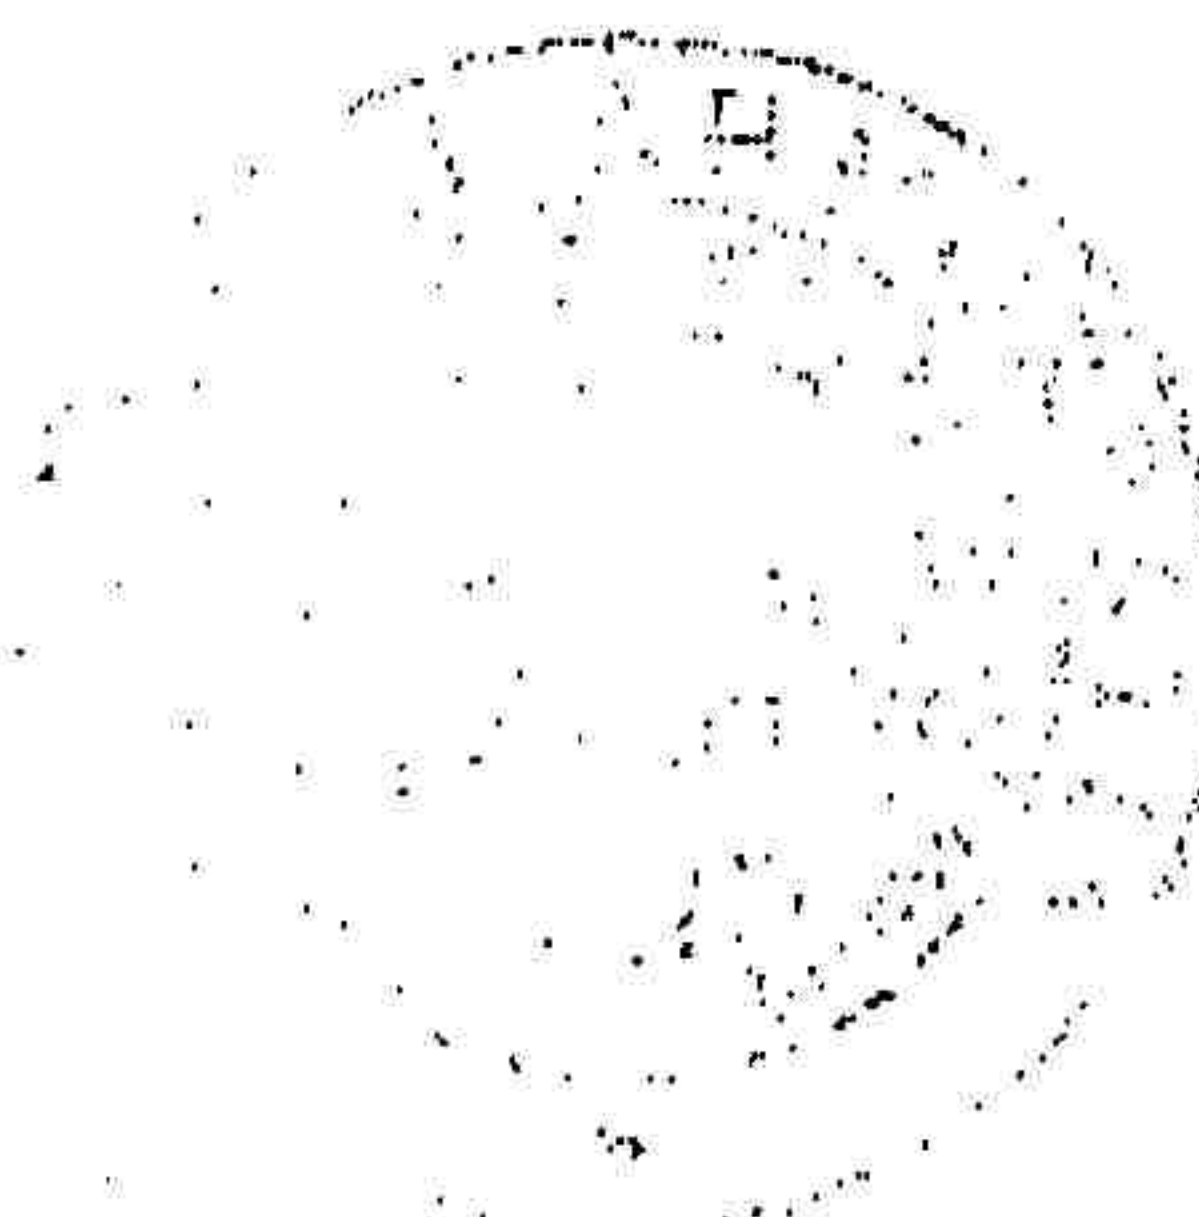

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(Handwritten signature)

Μ. ΣΟΦΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 31 -08-2011
Αριθμ. πρωτ.:16393/98738

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503638
Fax : 2413 503634

E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
FAX: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 21866/25-8-2011 Ερώτηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 6108/Β/169/26-8-2011 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 21866/25-8-2011 ερώτηση, που αναφέρεται στην **Λήψη μέτρων κατά της μόλυνσης του Καρπενησιώτη ποταμού και υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρυτανίας**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 166/30-8-2011 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κλιμάκιο της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή έλαβε δείγματα από νεκρά ψάρια, τα οποία εστάλησαν στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών. Από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων σε δείγματα ψαριών διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης-μόλυνσης. Επίσης τα δείγματα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρπενησιού ήταν εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων.

Όσον αφορά τη λειτουργία του ΧΑΔΑ του Δήμου Καρπενησιού σταμάτησε να λειτουργεί με την αριθμ. 1914/30-7-2010 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας και παρατάθηκε η λειτουργία του μέχρι τη λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 31-12-2011.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. 17268/30-8-2011 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου, έχει κατατεθεί πρόταση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.11 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Καρπενησίου» συνολικής δαπάνης ύψους 9.743.269,75€ που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και έργα κατασκευής αποχέτευσης των οικισμών Μεγάλου Χωριού, Μικρού Χωριού και Κλαυσίου, καθώς και της αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου.

Συνημμένα :σελ. πέντε (5)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

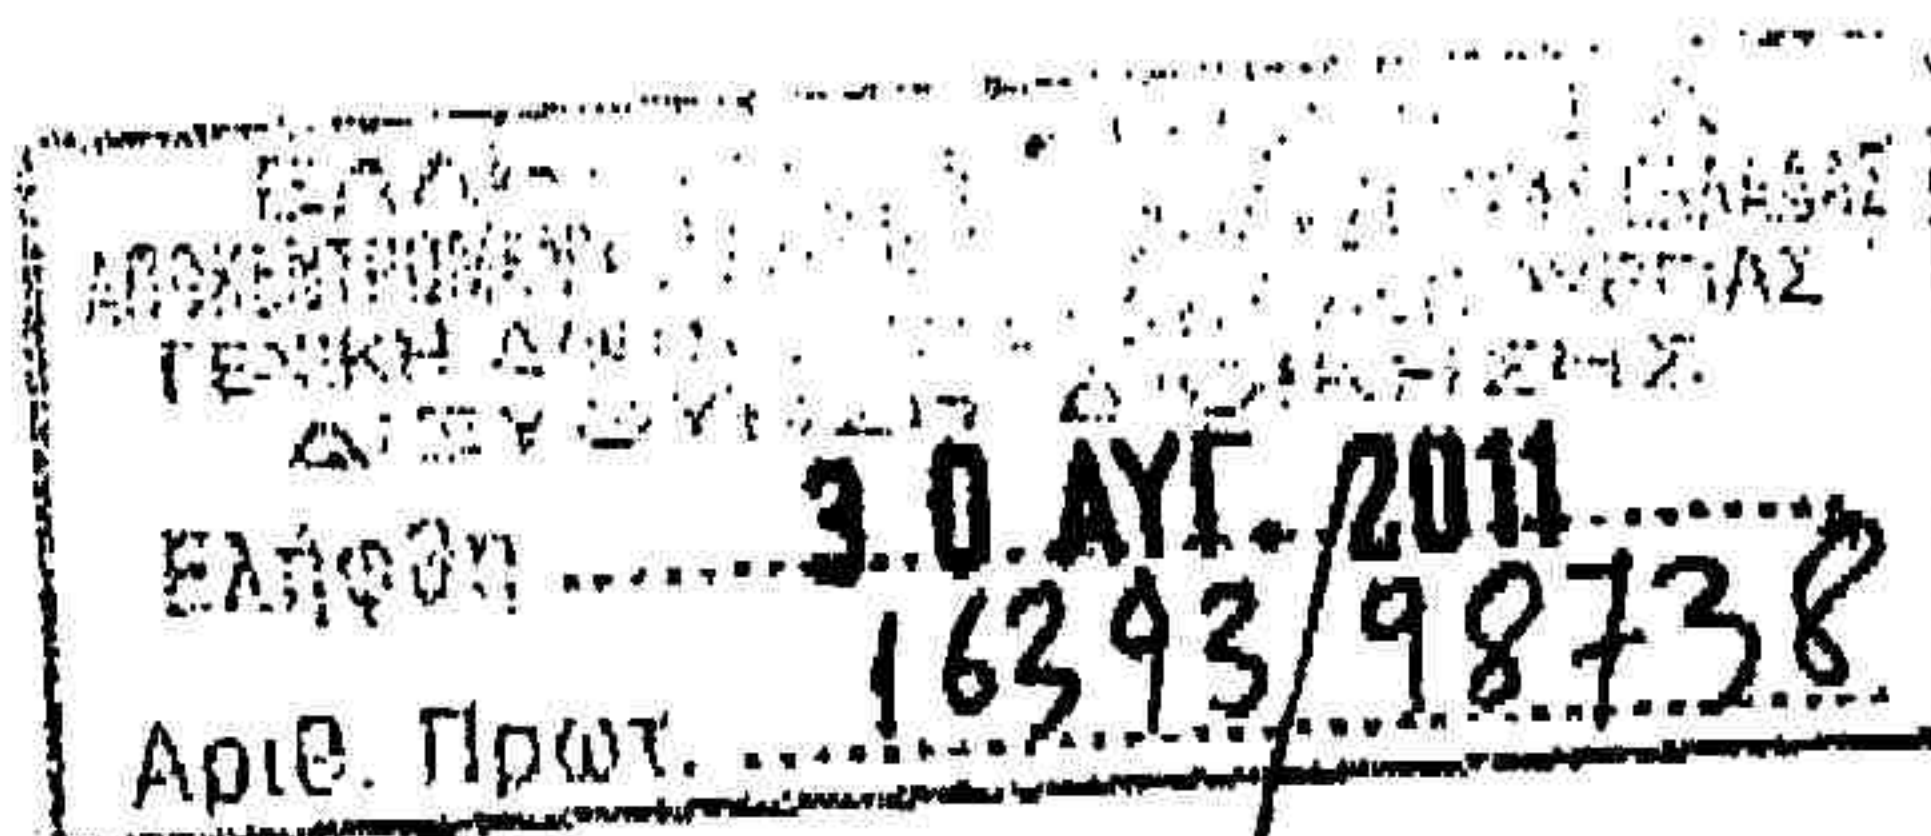

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι 30 Αυγούστου 2011

Αριθμ.Πρωτ.: 17268

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντίστασης 1
Τ.Κ. : 361 00
Πληροφορίες : Αρ. Τασιός
Τηλέφωνο : 2237350041
FAX : 2237025524



ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΑΡΙΣΑ
FAX: 2410552651
e-mail: v.alemou@apadthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή
ΣΧΕΤ.: 16293/97818/29-8-2011 έγγραφό σας

Κατόπιν του σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας μέχρι και σήμερα 30/08/2011 δεν έχει έλθει κάποια έγγραφη καταγγελία για το αντικείμενο του θέματος. Ωστόσο έχοντας υπόψη το δημοσίευμα στην τοπική εφημερίδα εξετάζουμε σε συνεργασία με την Δ/ση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας το θέμα για να βρεθεί η αιτία του φαινομένου. Αφού εξετάσουμε το αίτιο θα προβούμε στην ανάλογη δράση.

Επιπλέον έχουμε καταθέσει πρόταση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.11, του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Καρπενησίου» συνολικής δαπάνης ύψους 9.743.269,75 €, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και έργα κατασκευής αποχέτευσης των οικισμών Μεγάλου Χωριού, Μικρού Χωριού και Κλαυσίου, καθώς και της αναβάθμισης και επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού Καρπενησίου.

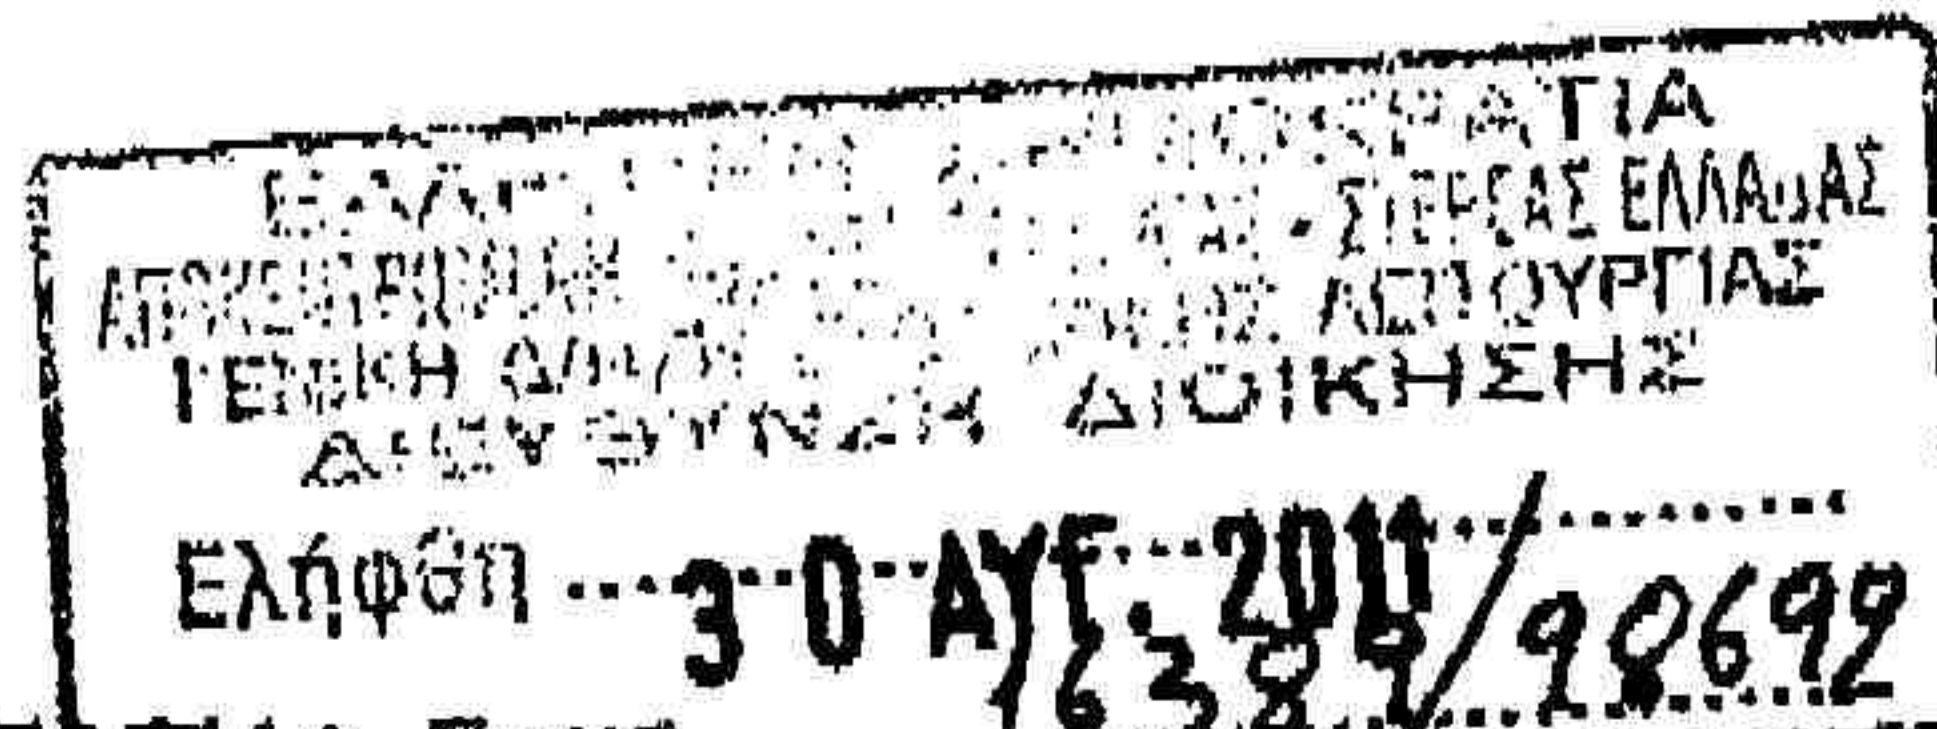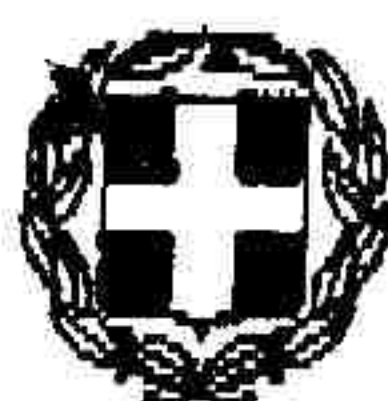

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ**

Καρπενήσι 30.08.2011
Αρ. πρωτ.: 166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καραϊσκάκη 1, 361 00
Πληροφορίες: Φ. Πατραμάνη
Τηλέφωνο: 22370-80261
Τηλεομοιότυπο: 22370-80261
Ηλεκτρον. Δ/ση: f.patramani@evr.pste.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.
Ελλάδας
Γενική Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
(υπόψη κας Β. Αλέμου
ΦΑΞ 2413 503 587 2410 552 651)

ΚΟΙΝ.:

1. **ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΤΣΙΟ**
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Υψηλάντη 1, 351 00 Λαμία
2. Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού
Αρκαδίου 6, Λαμία 351 00

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λ. Αυγενάκη σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά της μόλυνσης του Καρπενησιώτη ποταμού στο Ν. Ευρυτανίας.

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αρ. πρωτ. 16293/97818/29.08.2011 (αρ. πρωτ. 166/29.08.2011) έγγραφό σας.
2. Η από 26.08.2011 Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ.

Υστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμ. πρωτ. 16293/97818/29.08.2011 έγγραφο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμ. πρωτ. 6108/8/169/26.08.2011 έγγραφο Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 21266/25.08.2011 ερώτηση έγγραφο Βουλή των Ελλήνων με θέμα «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ»

Γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

1. Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας δεν έχει υποβληθεί καταγγελία για μόλυνση του Καρπενησιώτη ποταμού και θανάτους ψαριών πέστροφας.
2. Από τηλεφωνική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι έχει υποβληθεί καταγγελία στις υπηρεσίες της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
3. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων σε δείγματα νεκρών ψαριών ήταν αρνητικά για περίπτωση ρύπανσης - μόλυνσης.
4. Δείγματα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρπενησιού ήταν εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων (πρόσφατη δειγματοληψία στις 23.12.2010). Για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρπενησιού έχει εκδοθεί η Άδεια διάθεσης λυμάτων (Αρ. Απόφασης 52/19.07.2011, ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΗ-ΩΦ3).

Πρόσθετα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Καρπενησίου σταμάτησε να λειτουργεί με την υπ' Αριθμ. 1914/30.07.2010 Απόφαση Νομάρχη Ευρυτανίας και παρατάθηκε η λειτουργία του μέχρι 31.12.2011, και μέχρι τη λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Εσωτερική Διανομή

Φ. Αλληλογραφία



Διευκρινιστικό αντίγραφο

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Αντώνιος Τερζής
Χημ. Μηχανικός με Α' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Καρπενήσι : 10/08/2011

Αρ. Πρωτ. : 349/

Ταχ. Δ/ση : Καβαίσακη & Ζωγράφου 1
Καρπενήσι 381 00

Πληροφορίες : Σταφιδανός Αντώνιος

Τηλέφωνο : 22370-80258-8

Fax : 22370-80258

E-mail : stafidan@minagric.gr
dkhn@olienet.gr

ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ
Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή
Τ.Κ. 15310 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: «Αποστολή παθολογικού υλικού»

Σας στέλνουμε τρείς (3) πέτρες οι οποίες προκομίστηκαν στην υπηρεσία μας σήμερα 10-08-2011 από τον κ. Λαμπράκη Αλέξανδρο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Προστασίας Αγρίων Πέτρες.

Από τις τρείς πέτρες, οι δύο (2) βρέθηκαν στις 06-07-2011, στον ποταμό Καρπενησιώτη κοντά στη θέση "Κλειδί", και σύμφωνα με πληροφορίες του ανωτέρω ήταν νεκρές από μέρες πριν, ενώ η τρίτη πέτρα βρέθηκε νεκρή στις 31-07-2011, από τον ίδιο, στον ποταμό Καρπενησιώτη κοντά στη θέση Γάβρος.

Επίσης, σας αποστέλλουμε και δείγμα νερού που λήφθηκε από τον κ. Λαμπράκη Αλέξανδρο την 31-07-2011, από το ίδιο σημείο του ποταμού στο οποίο βρέθηκε και η τρίτη πέτρα. Επί προσθέτως, ο ίδιος μας ανέφερε ότι έχουν βρεθεί πάνω από τριάντα (30) νεκρά ψάρια, κατά μήκος του ποταμού Καρπενησιώτη από τη θέση Γάβρος μέχρι και την θέση Κλειδί, από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου.

Παρακαλούμε για την τοξικολογική εξέταση των δειγμάτων.

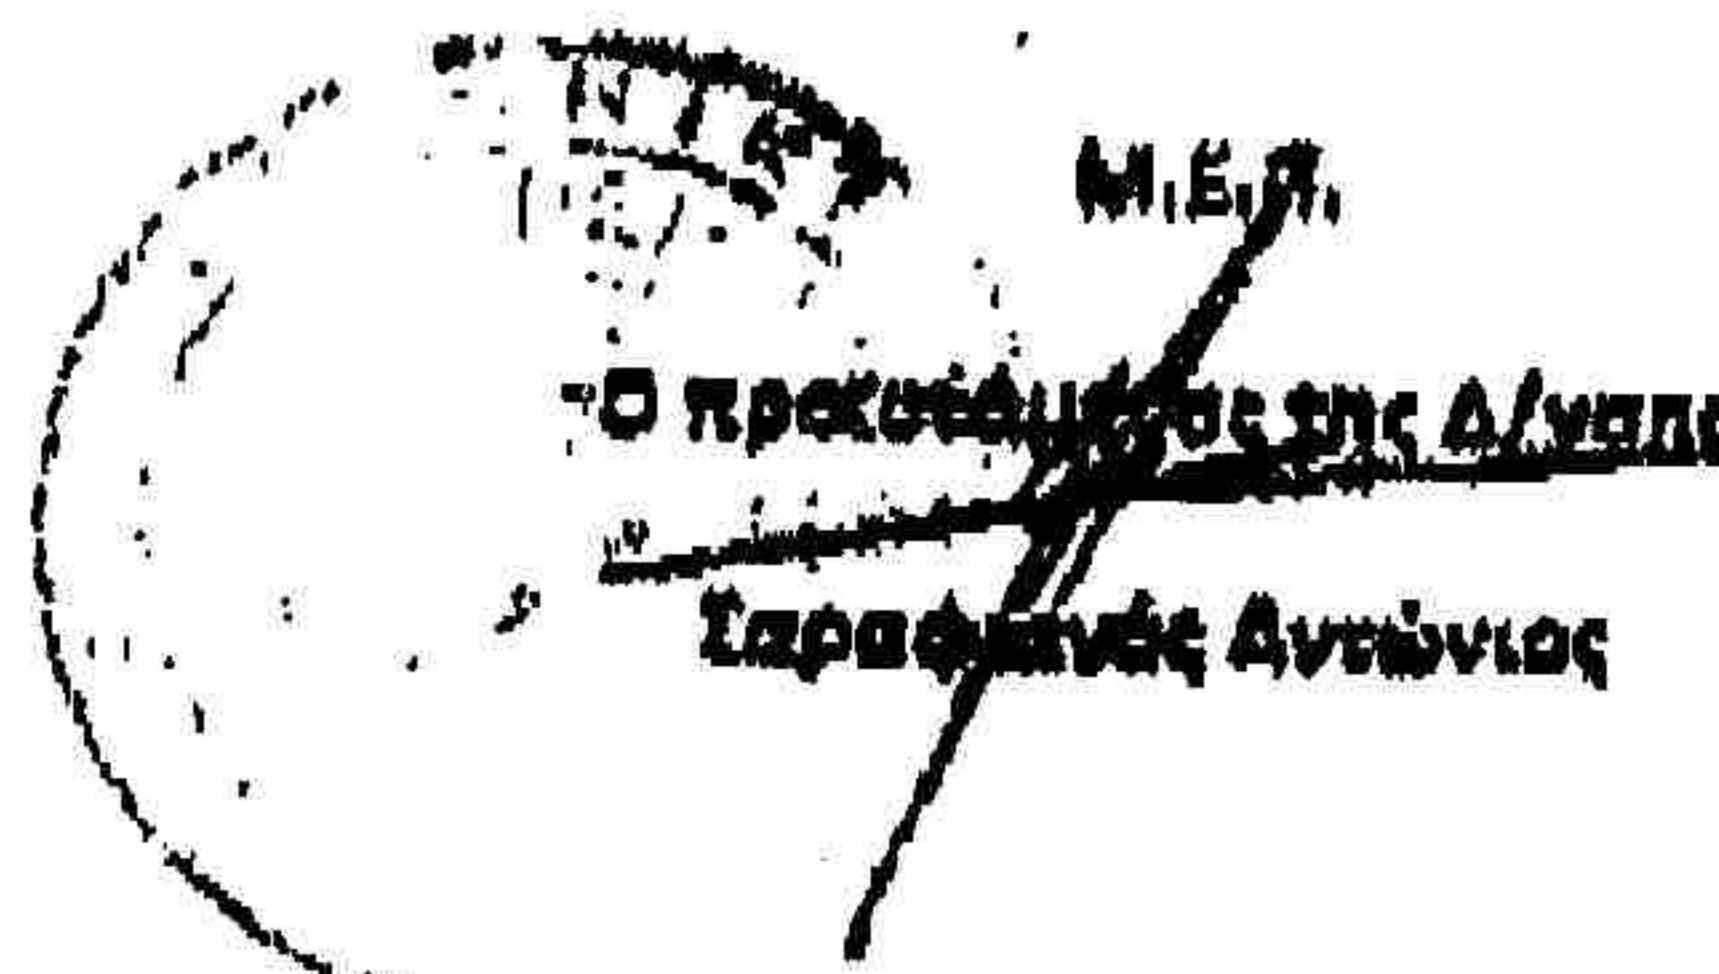

30 Aug. 2011 11:32AM P1

FROM : D/NSH ANAPTYXHS P.E. EYRYTANIAS FAX NO. : 2237080261



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας
Παθολογίας Διατροφής Ζώων

Πληροφορίες: Φ. Παππάς
Νεαπόλεως 25, Τ.Κ.: 153 10 Αγία Παρασκευή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106010903 (εσωτ. 114)-2107793775
2106011684

Αθήνα: 28-08-2011
Αρ.Πρωτ.: 7089

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καραϊσκάκη & Ζωγράφου 1,
Τ.Κ. 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΘΕΜΑ: Έκθεση Τοξικολογικής Εξέτασης
ΣΧΕΤ: έγγραφό σας: 3491/10-08-2011
Είδος δείγματος: τρεις (3) πέστερφας.

Α. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Φυτοφάρμακα της κατηγορίας των οργανοφωσφορικών εστέρων, χλωριωμένων υδρογονανθράκων, καρβιμιδικών εστέρων, μετά από απομόνωση, διαχωρισμό και προσδιορισμό (με χρωματικές αντιδράσεις, χρωματογραφικά (TLC, GC), φασματοφωτομετρικά.

Αποτέλεσμα: ... **ΑΡΝΗΤΙΚΟ** ...

2. Οργανικής σύνθεσης δηλητήρια, που εκχέονται σε αλκαλικό περιβάλλον (στρυchnine κ.λ.κ.), χρωματογραφικά (TLC, GC), φασματοφωτομετρικά.

Αποτέλεσμα: ... **ΑΡΝΗΤΙΚΟ** ...

3. Μεταλλικά δηλητήρια (Pb, Hg, As) σε μορφή οργανικών ή ανόργανων ενώσεων με φασματοφωτομετρία. Ατομική απορρόφηση (A.A.S.)

Αποτέλεσμα: ... **ΑΡΝΗΤΙΚΟ** ...

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ... **ΑΡΝΗΤΙΚΟ** ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: τα δείγματα να μην υπερβαίνουν τα 500 γρ. Προκειμένου για σπλάχνα, προτιμάται το σταμάχι ως περιεχόμενο.

Ο εξετάσας κτηνίατρος

Dr. Φώτης Παππάς
Κτηνίατρος-τοξικολόγος

