

225

28/11

28 NOV. 2011



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 23/11/2011
Αρ.Πρωτ: 6529 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή**
κ. Μιχάλη Μπεκίρη
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών**
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 225/14-10-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 225/14-10-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ.Μιχάλη Μπεκίρη, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 94288/8338/2-11-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένο:

Το α.π.94288/8338/2.11.11 έγγραφο
Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου,Δ.Ελλάδας &Ιονίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

**Πάτρα 2-11-2011
Αριθ. Πρωτ. 94268/8338**

Δ/ΝΣΗ:Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71

Τ.Κ. :264 42

Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου

Τηλ. : 2610 465 860

ΦΑΞ : 2610 465 841

**ΠΡΟΣ:1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων στο Χάραδρο»

**ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμ. 221/14-10-11 Αναφορά Βουλής
2. Το υπ' αριθμ. 6521/β/11/21-10-11 έγγραφό του ΥΠΕΚΑ
3. Το υπ' αριθμ. 45129/26-10-11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών**

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς του βουλευτή κ. Μπεκίρη, σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», για την ανεπιτυχή προσπάθεια διαλόγου ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τους εκπροσώπους των κατοίκων του Ρίου, που αντιδρούν στη κατασκευή και λειτουργία σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων στο Χάραδρο, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 6245/27-10-11 έγγραφο του Δήμου Πατρέων.

**Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου**


Αναστάσιος Αποστολόπουλος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Πάτρα 27 Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρ.: 6245

**ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

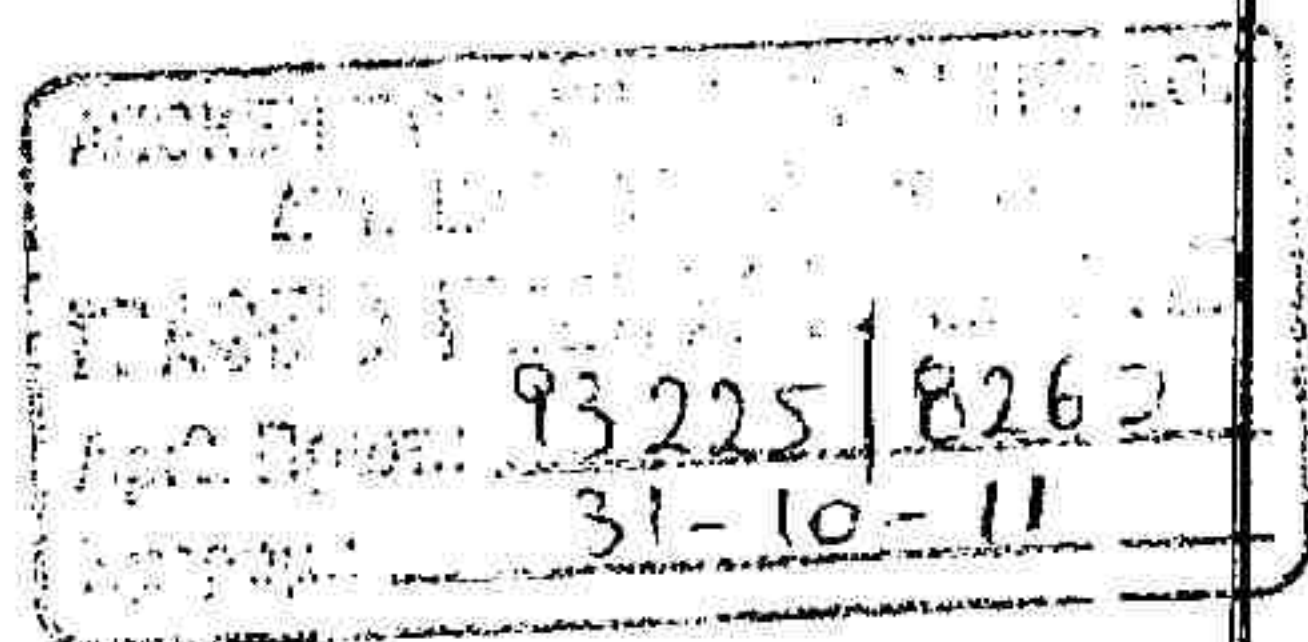

**ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΙΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 225/14-10-2011 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ»**

Σχετικά με την υπ' αριθ. 225/14-10-2011 Αναφορά του βουλευτή Αχαΐας κ. Μιχάλη Μπεκίρη, με θέμα «Δεν θέλουμε τον σταθμό βοθρολυμάτων», στην οποία επισυνάπτεται και σχετικό δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑΠ εξετάζει τη εγκατάσταση μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το σοβαρό πρόβλημα ορισμένων περιοχών του Δήμου, που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΠ, με τα κριτήρια χωροθέτησης που έχουν τεθεί και τις εναλλακτικές θέσεις που εξέτασε, φαίνεται ότι η θέση μεταξύ Χαράδρου και περιμετρικής οδού, αποτελεί τη βέλτιστη λύση, με βασικά κριτήρια χωροθέτησης την κατάρβαση της μονάδας σε σχέση με τους χώρους παραγωγής και απόληψής τους και την ευχερή πρόσβαση από όλα τα διαμερίσματα της πόλης. Στόχος της ΔΕΥΑΠ είναι, να ελαχιστοποιηθεί το μεταφορικό περιβαλλοντικό κόστος, ενώ με την απολύτως ασφαλή απόσταση των 300 μέτρων από κτίρια, αποκλείει και πλήρως αποκλείει, ακόμη και ελάχιστη επίπτωση στους χρήστες τους. Η μονάδα είναι ισόγεια κτιριακή εγκατάσταση 200 τ.μ. με υπόγειο δεξαμενή, απολύτως κλειστή και στεγανή, που θα υποδέχεται μόνο βοθρολύματα, χαμηλής όχλησης. Πρόκειται επί της ουσίας, για ένα σημείο διάθεσης των βοθρολυμάτων στο έδαφος αποχέτευσης, για την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης.

Σχετικά με το στάδιο πρόοδου, έχει υποβληθεί προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

