


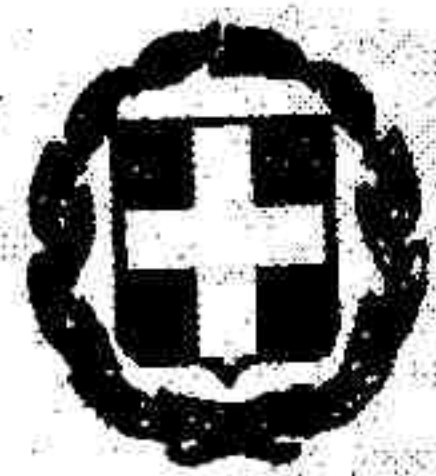

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 23/11/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6553 Β

28 Νοβ. 2011

Αραλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 867/20-10-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 867/20-10-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη , επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας τα έγγραφα α) με αριθμ. 3435/26-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), καθώς και β) το υπ' αριθμ. 145861/2-11-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για τα θέματα αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προκειμένου να σας πληροφορήσουμε σχετικά.

Συνημμένα:

- Το α.π.3435/26.10.11 έγγραφο ΕΥΕΠ
- Το α.π. 145861/1.11.11 έγγραφο ΕΓΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Π. Καρλής Σ. Σωτηροπουλος
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : p.karlis@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 26-10-2011
Αριθ. Πρωτ. 3435
Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής.
Σχετ. Το με α.π. 6553/β/1111/21-10-2011 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ 3435/24-10-2011).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 20 του Νόμου 4014/2011 η υπηρεσία μας θα ζητήσει από τις τοπικές περιφερειακές υπηρεσίες της Αχαΐας, την πλήρη καταγραφή όλων των εν δυνάμει ρυπογόνων δραστηριοτήτων της περιοχής του ποταμού Πείρου και των παραποτάμων αυτού και στην συνέχεια για όλα τα έργα της κατηγορίας Α' θα καταρτίσει σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. ΜΕΡΚΟΣ


Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Δ'

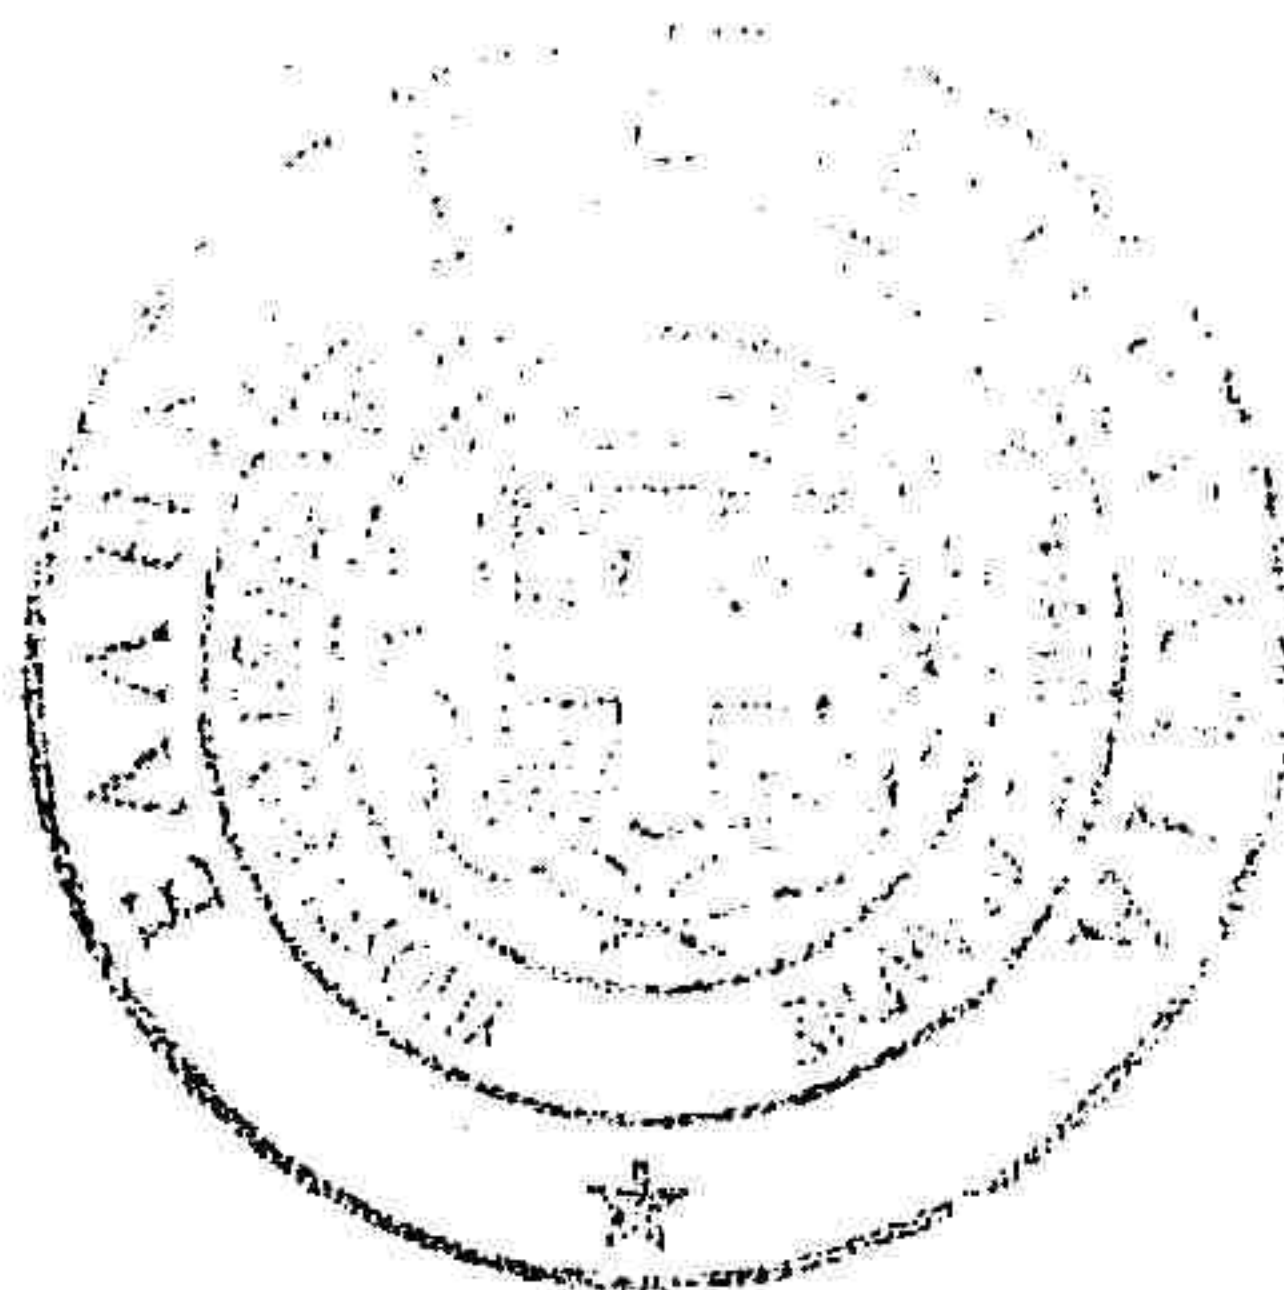

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ

Ε. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

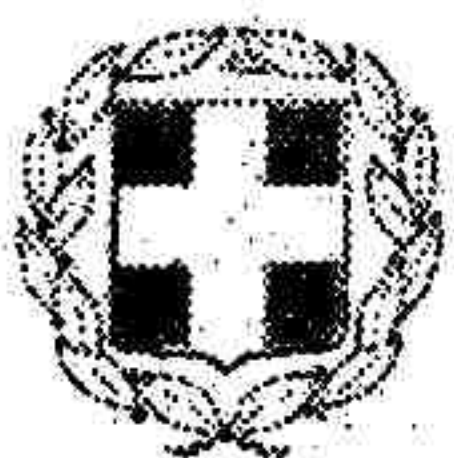

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα 2/11/2011

Αρ. Πρωτ.:145861

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ.6553/β/1111 21-10-2011)

ΘΕΜΑ: «Άμεση λήψη μέτρων για την ρύπανση του ποταμού Πείρου και του Μαλιαγκού »

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ.867 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 20-10-2011 από τον Βουλευτή κ Μιχάλη Β. Μπεκίρη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Υπηρεσία μας συγκέντρωσε , αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συμπεραίνεται ότι :

- Ο ποταμός Πείρος και οι παραπόταμοί του χαρακτηρίστηκαν ότι βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος τους σε μέτρια οικολογική κατάσταση και κρίθηκε ότι είναι σε κίνδυνο (at risk) μη εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για καλή οικολογική κατάσταση. Η εικόνα αυτή εναλλάσσεται με τμήματα του ποταμού προς τα ανάντη που βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση.

Οι ως άνω χαρακτηρισμοί και αποτιμήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων θα ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ/τος 51/2007, που ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας στις 21/02/2011 και και υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης. Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται και όλες οι μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες, ερευνητικές εργασίες , προγράμματα και δράσεις που έχουν προηγηθεί . Η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης θα αρχίσει στις 21 Νοεμβρίου του 2011 και τα οριστικά Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των παραπάνω τριών Υδατικών Διαμερισμάτων (Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου) θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου του 2012.

2) Τα Σχέδια Διαχείρισης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και θα περιέχουν όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδάτων, με διακριτοποίηση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού (συμπεριλαμβανομένης της υδρογεωλογικής λεκάνης).

3) Επιπλέον εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ. 140384/19-08-2011(ΦΕΚ 2017/β/2011) που διαμόρφωσε η Ε.Γ.Υ., μετά από μια περίοδο συζητήσεων με εμπλεκόμενους Φορείς της χώρας, με την οποία ορίζεται το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Στο εν λόγω Εθνικό Δίκτυο καθορίζονται οι σταθμοί παρακολούθησης, οι κατηγορίες παραμέτρων που θα παρακολουθούνται και οι Φορείς που θα αναλάβουν τις δειγματοληψίες και αναλύσεις τους: "Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)". Η λειτουργία

του Εθνικού Δικτύου αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες .Στόν Πείρο προβλέπονται τέσσερις σταθμοί μέτρησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Εσωτερική Διανομή:

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Αρχείο Φ.10
- Γ.Αρβανιτίδης