



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

02 ΔΕΚ. 2011



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416

Αθήνα, 02-12-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/184/27499

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτές κ.κ. Σ. Α. Γεωργιάδη, Α. Πλεύρη
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 422/11-10-2011 Ερώτηση


Σε απάντηση της υπ' αριθ. 422/11-10-2011 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Α. Γεωργιάδη και Α. Πλεύρη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/4391/15-11-2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Υπουργός

Γ. Παπακωνσταντίνου

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

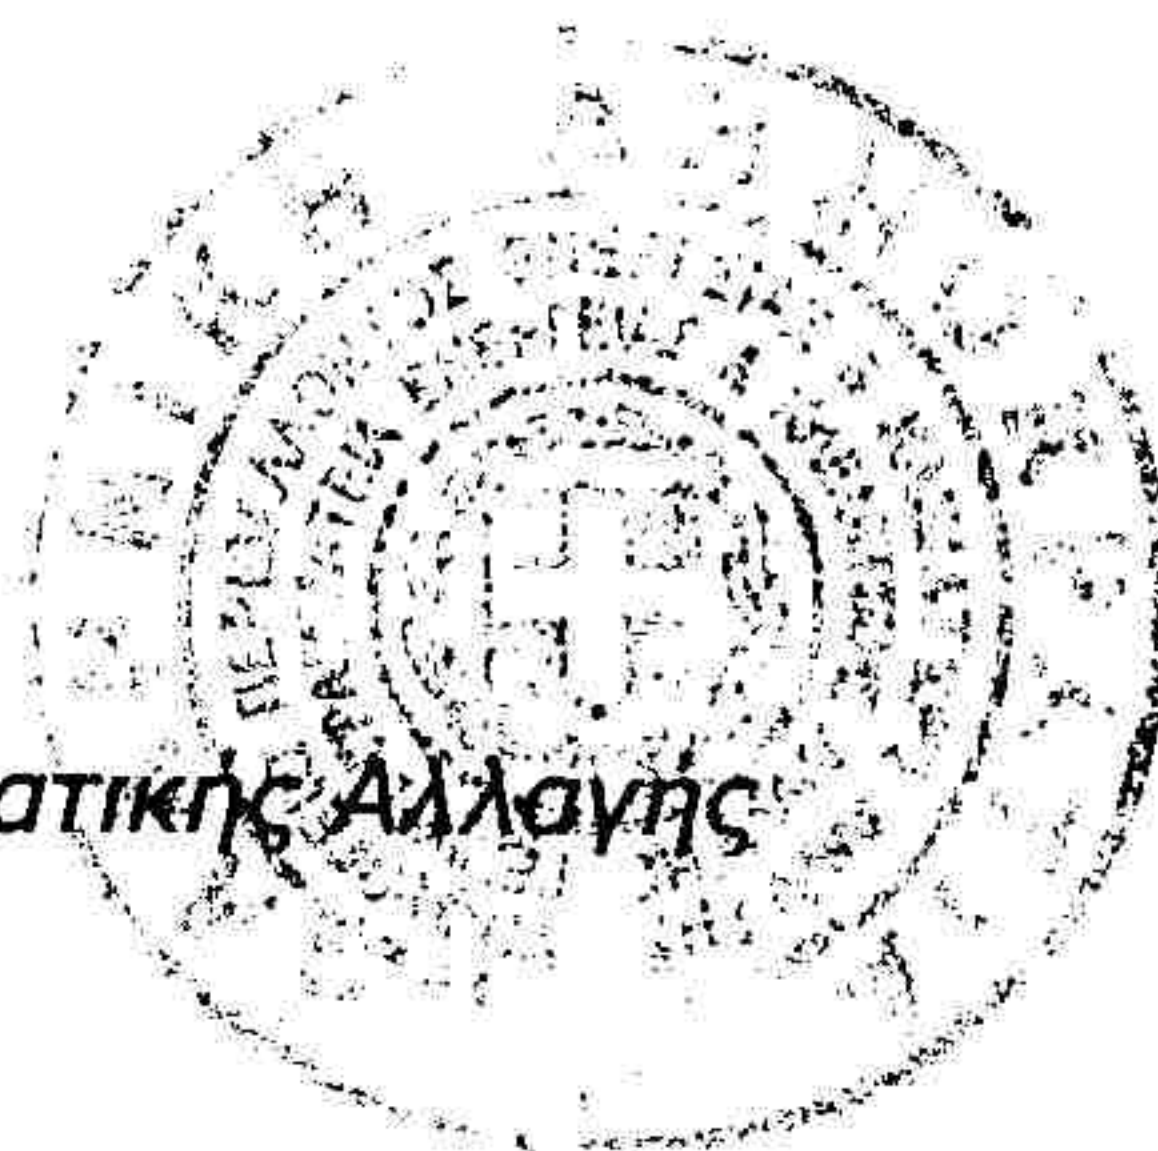

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΟΙΧΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/4391/15-11-11

ΠΡΟΣ: κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 422/11.10.2011 ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και Αθανάσιος Πλεύρης.

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με την Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Α. Γεωργιάδη και Α. Πλεύρη για την ηλεκτροδότηση των υπό κατάληψη κτιρίων που βρίσκονται επί των οδών Χεύδεν και Αχαρνών (Βίλλα Αμαλία) και επί των οδών Λέλας Καραγιάννη 37 και Ι. Δροσσοπούλου, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι η ηλεκτροδότηση του κτιρίου «Βίλλα Αμαλία» έχει διακοπεί από το έτος 1992. Ωστόσο το κτίριο είναι κλειστό και δεν είναι δυνατή η ασφαλής είσοδος προσωπικού ΔΕΗ σε αυτό. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν το κτίριο αυτό ηλεκτροδοτείται παρανόμως.
2. Το κτίριο επί των οδών Λέλας Καραγιάννη 37 και Ι. Δροσσοπούλου ηλεκτροδοτείται από μία παροχή Χαμηλής Τάσης, της οποίας οι εκδιδόμενοι λογαριασμοί εξοφλούνται κανονικά. Συγκληρονόμοι του ακινήτου, κατά δήλωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός