



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119

Τηλ. : 210 6969418
Fax : 210 6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

19 ΔΕΚ. 2011

Αθήνα, 19 - 12 - 2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/176/οικ. 29063

**Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Ε. Κωνσταντινίδη
2. ΔΕΣΜΗΕ
Κάστορος 72 - 185 45, Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 183/05-10-2011 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ε. Κωνσταντινίδη, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 16317/18-10-2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:

Επικείται γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τον ορισμό του ΣΡ (Συντελεστή Ρήτρας) για μεγάλες μονάδες ΣΗΘΥΑ. Με βάση αυτή τη γνωμοδότηση θα αποφασίσει ο Υπουργός τον ΣΡ. Για τις Μονάδες ΑΠΕ δίνεται προτεραιότητα κατανομής και εγγυημένη τιμή. Αυτό ισχύει μετά τον Ν.4001/2011 και για τις μεγάλες μονάδες ΣΗΘΥΑ. Για το κομμάτι της Μονάδας που είναι ΣΗΘΥΑ δεν θα εκδίδονται ΑΔΙ καθώς δεν θα είναι Κατανεμόμενη Μονάδα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

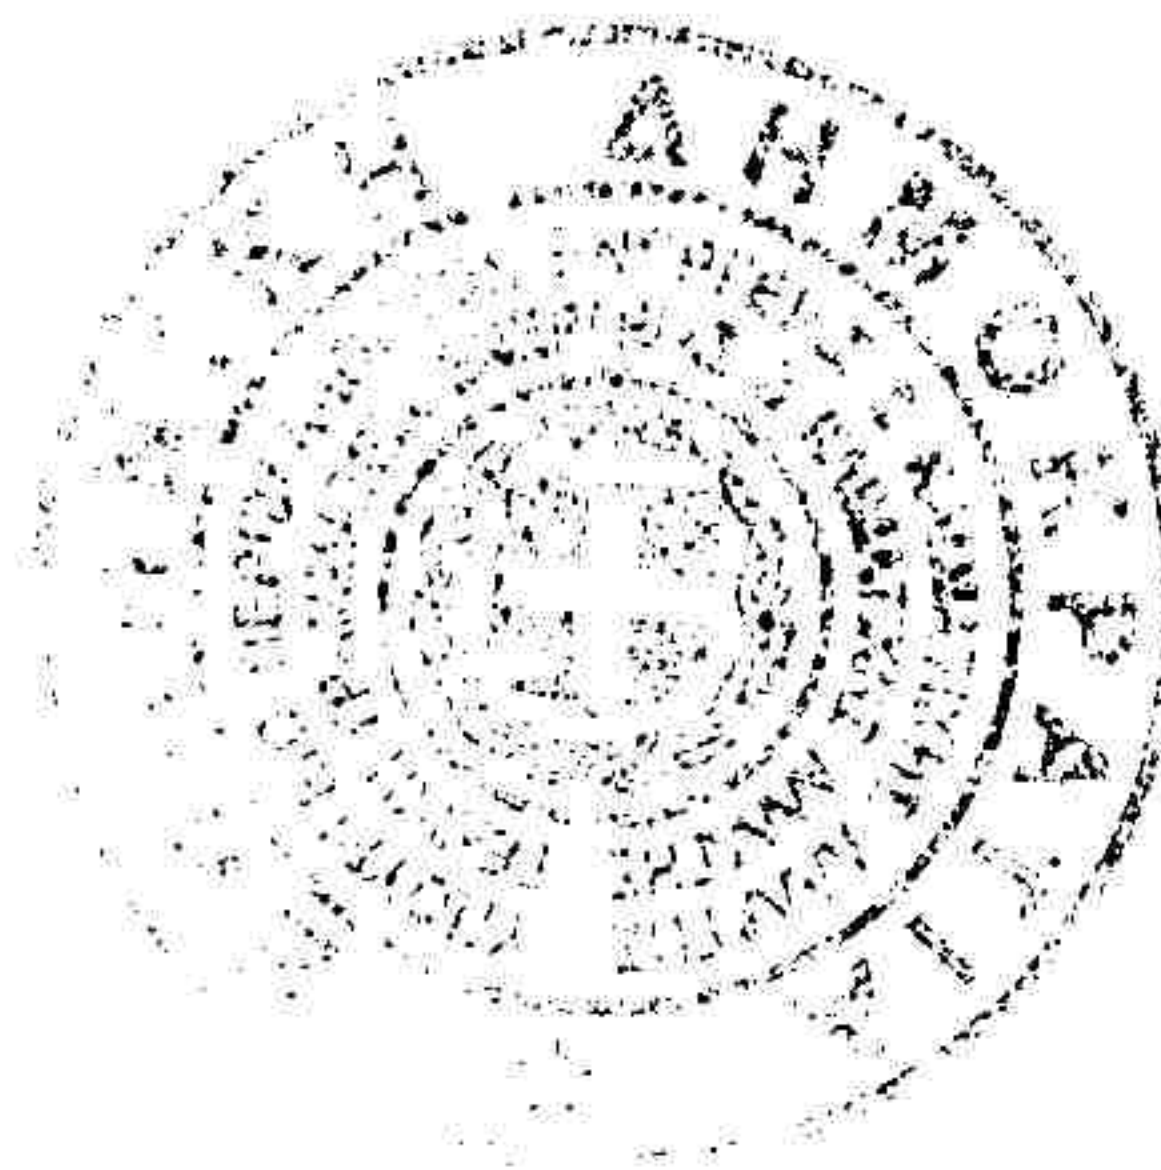

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Γ'



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 – 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 – 9466 969
Fax: 210 – 9466 766
E-mail: contact@desmie.gr
Web: www.desmie.gr

ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΣΜΗΕ/ 16314/18.10.2011

- ΠΡΟΣ:**
- **κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου**
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
 - **κ. Γιάννη Μανιάτη**
Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
 - **κ. Κων/νο Μαθιουδάκη**
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 183/5.10.2011 ερώτηση του Βουλευτή του Ευστάθιου Κωνσταντινίδη


ΣΧΕΤΙΚΑ: Η υπ' αριθ. 183/05.10.2011 ερώτηση (εισερχ. ΔΕΣΜΗΕ/15982/10.10.2011)

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικό Γραμματέα,

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή κ. Ε. Κωνσταντινίδη σχετικά με το Άρθρο 197 του Ν.4001/2011 για την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, και σε ότι αφορά τον ΔΕΣΜΗΕ, σας γνωρίζουμε ότι στις αναφορές του κου Βουλευτή για το ύψος της «εύλογης αγοραίας τιμής» (63-72€/MWh) και για την διαφορά του κάτω ορίου της εγγυημένης τιμής των 87,85 €/MWh από την «εύλογη αγοραία τιμή» (30-35%), δεν λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες αμοιβές, πέραν της Οριακής Τιμής Συστήματος, αυτές δηλαδή για τον Μηχανισμό Επάρκειας Εγκατεστημένης Ισχύος, τον Μηχανισμό Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους, και τις Επικουρικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η συνολική

αποζημίωση των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου από την Χονδρεμπορική Αγορά να διαμορφώνεται στο ύψος των 80 έως 100 €/MWh.

Με τιμή,

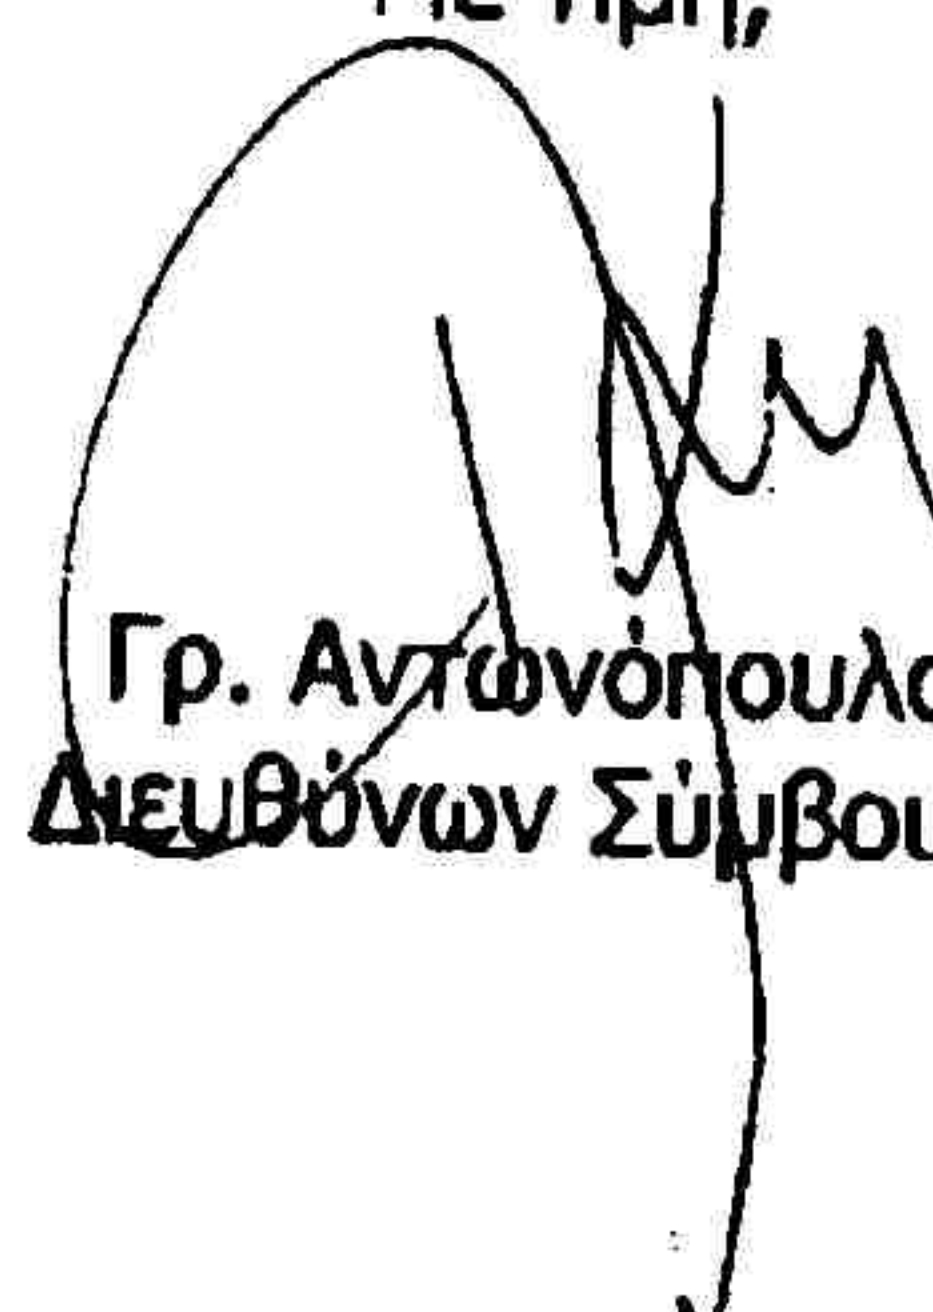
Γρ. Αντωνόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΥΠΕΚΑ / Γενική Διεύθυνση Ενέργειας / Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής