

762

19/12



16 ΔΕΚ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 15/12/2011
Αρ.Πρωτ: 6707 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Μιχάλη Μπεκίρη

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ . 762/21-11-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 762/21-11-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα που θίγεται στην Αναφορά άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 106557/9201/5-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (με το συνημμένο του).


Συνημμένα:
Το υπ' αρ. πρωτ. 106557/9201/5.12.11 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/νησου,Δ.Ελλάδας & Ιονίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

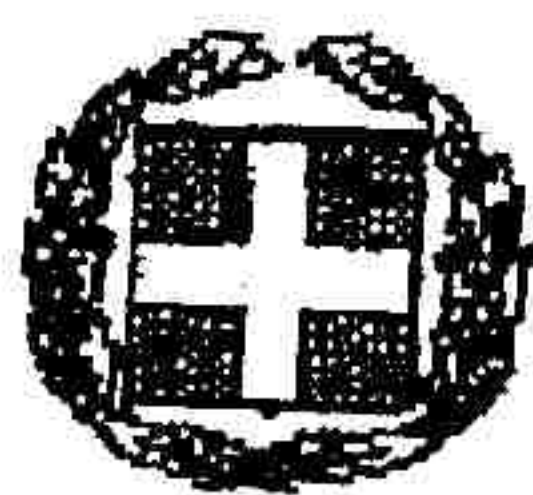

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

**Πάτρα 5-12-11
Αριθ. Πρωτ. 106557/9201**

Δ/ΝΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71

Τ.Κ. : 264 42

Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου

Τηλ. : 2610 465 860

ΦΑΞ : 2610 465 841

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

**ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμ. 762/11-11-11 Αναφορά Βουλής
2. Το υπ' αριθμ. 6706/β/1612/22-11-11 έγγραφό σας.**

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς του βουλευτή κ. Μπεκίρη, σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για την εισήγηση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προς τη ΔΕΥΑΠ, ώστε να επανεξετάσει την εγκατάσταση Σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων στο χάραδι ο, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 5402 β/02-12-11 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.


**Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου**

Αναστάσιος Αποστολόπουλος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΔΡΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Μ/ΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21 10 525907

Πάτρα 2-12-2011
Αρ.Πρωτ. 5402 Β

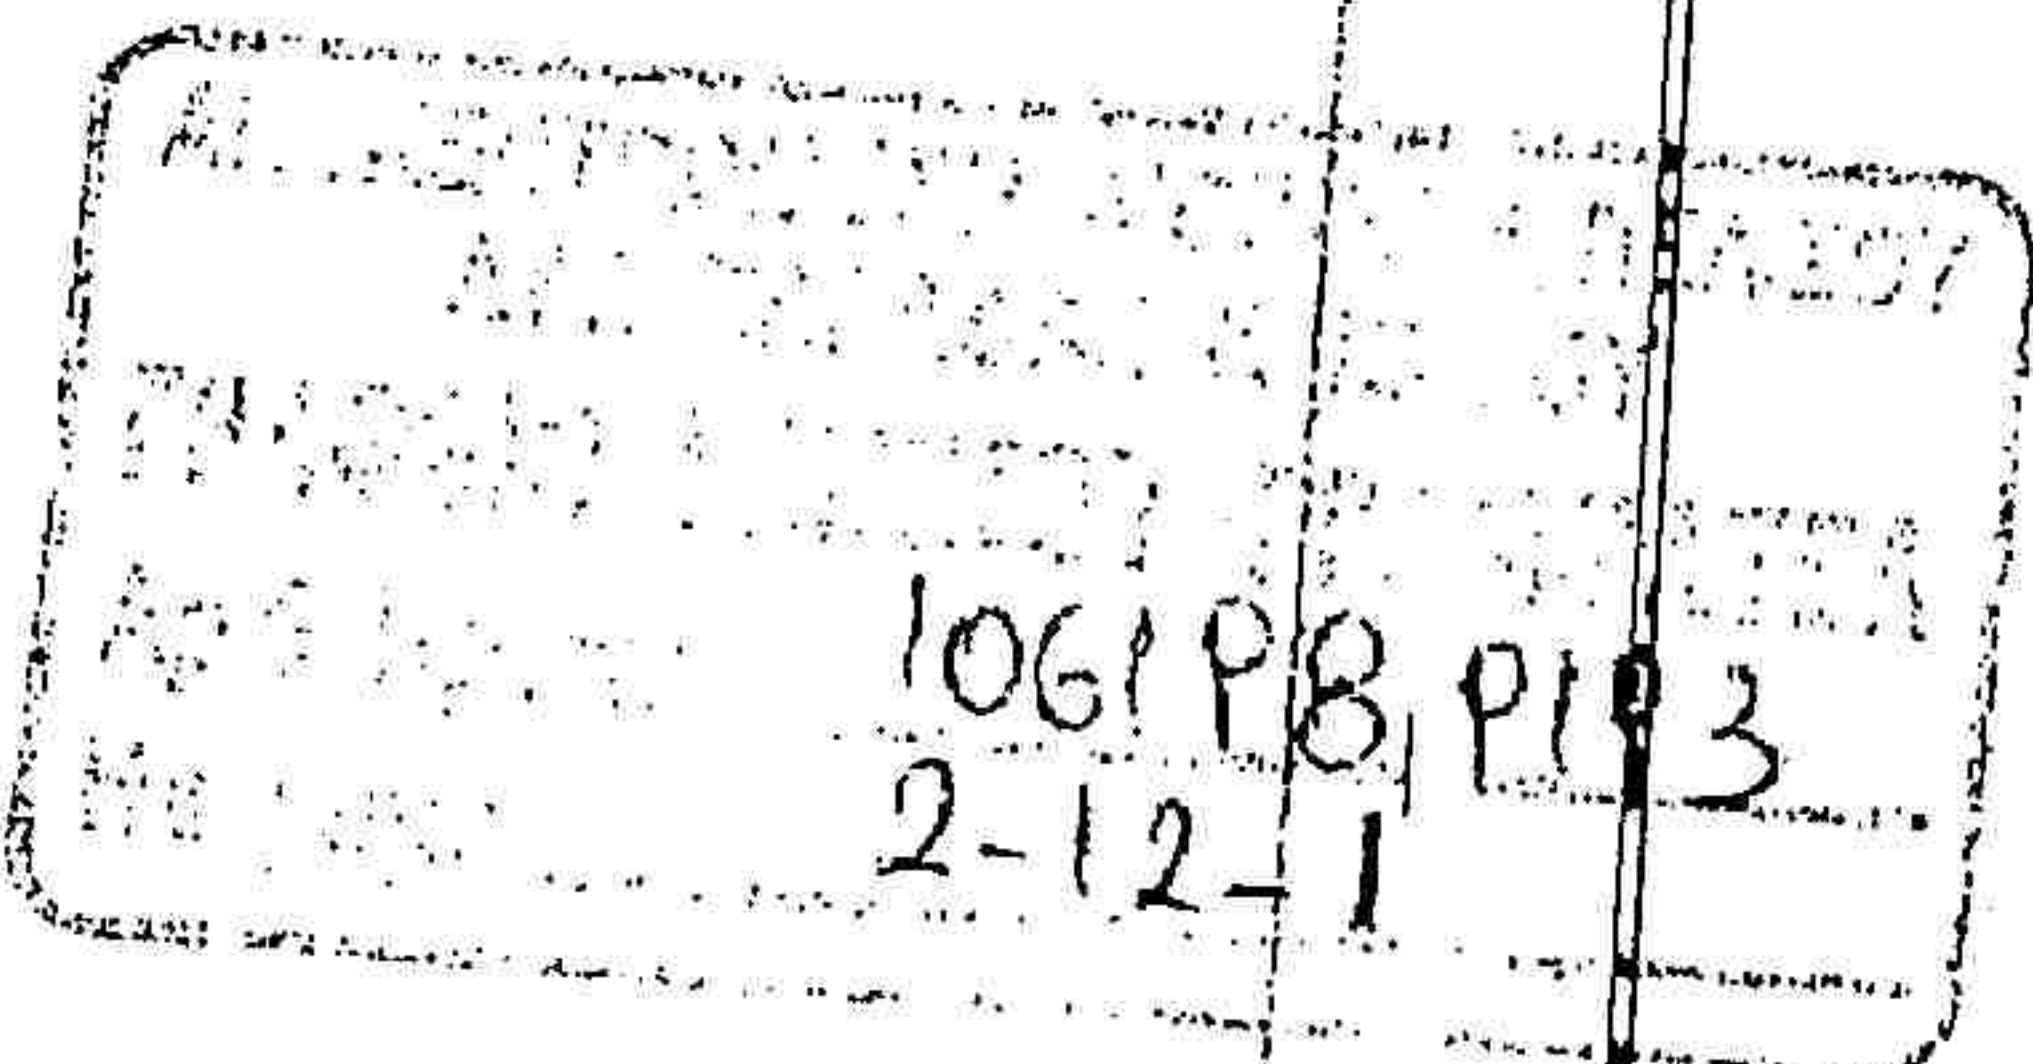

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Πάτρα

ΘΕΜΑ: Απάντησιν σε αναφορά βουλευτή
ΣΧΕΤ: Το υπ.αρ. πρωτ. 103350/9008/23-11-2011 έγγραφό σας.

Σε απάντησιν του ις ανω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:


Η ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ διχειρεί την εξεύρεσιν λύσης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των βροχολυμάτων του Δήμου Πατρέων και την ικανοποιητική εξυπηρέτησιν ανω των 10.000 κατοίκων που εξυπηρετούνται επί του παρόντος με ιδιόκτητους βόθρους.
Στα πλαίσια αυτά προσπαθεί να χωροθετήσει μονάδα υποδοχής βροχολυμάτων. Η μονάδα θα συνίσταται σε ένα κλειστό κτήριο ενδοκτικού εμβαδού 200 μ² με χώρο στάθμευσης, μικρής αναμονής, των οχημάτων.

Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή της θέσης είναι:

α) Η εγγύτητα (κε τραβαρικότητα) της μονάδας σε σχέση με τις περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό βόθρων και τη μεγαλύτερη συχνότητα ανάγκης εκκένωσης με συνέπεια την ταχύτερη εξυπηρέτησιν και την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς για τους εξυπηρετούμενους δημότες.

β) Η προσβασιμότητα του χώρου εγκατάστασης από όλες της εξυπηρετούμενες περιοχές και η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την κίνηση των βυτιοφόρων οχημάτων τόσο ως προς την ενεργειακή διάστασιν όσο και ως προς την αστική όχλησιν καθώς και η ελαχιστή δυνατή όχλησιν σε κατοικημένες περιοχές.

γ) Η εγγύτητα προς υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης για προφανείς λόγους και

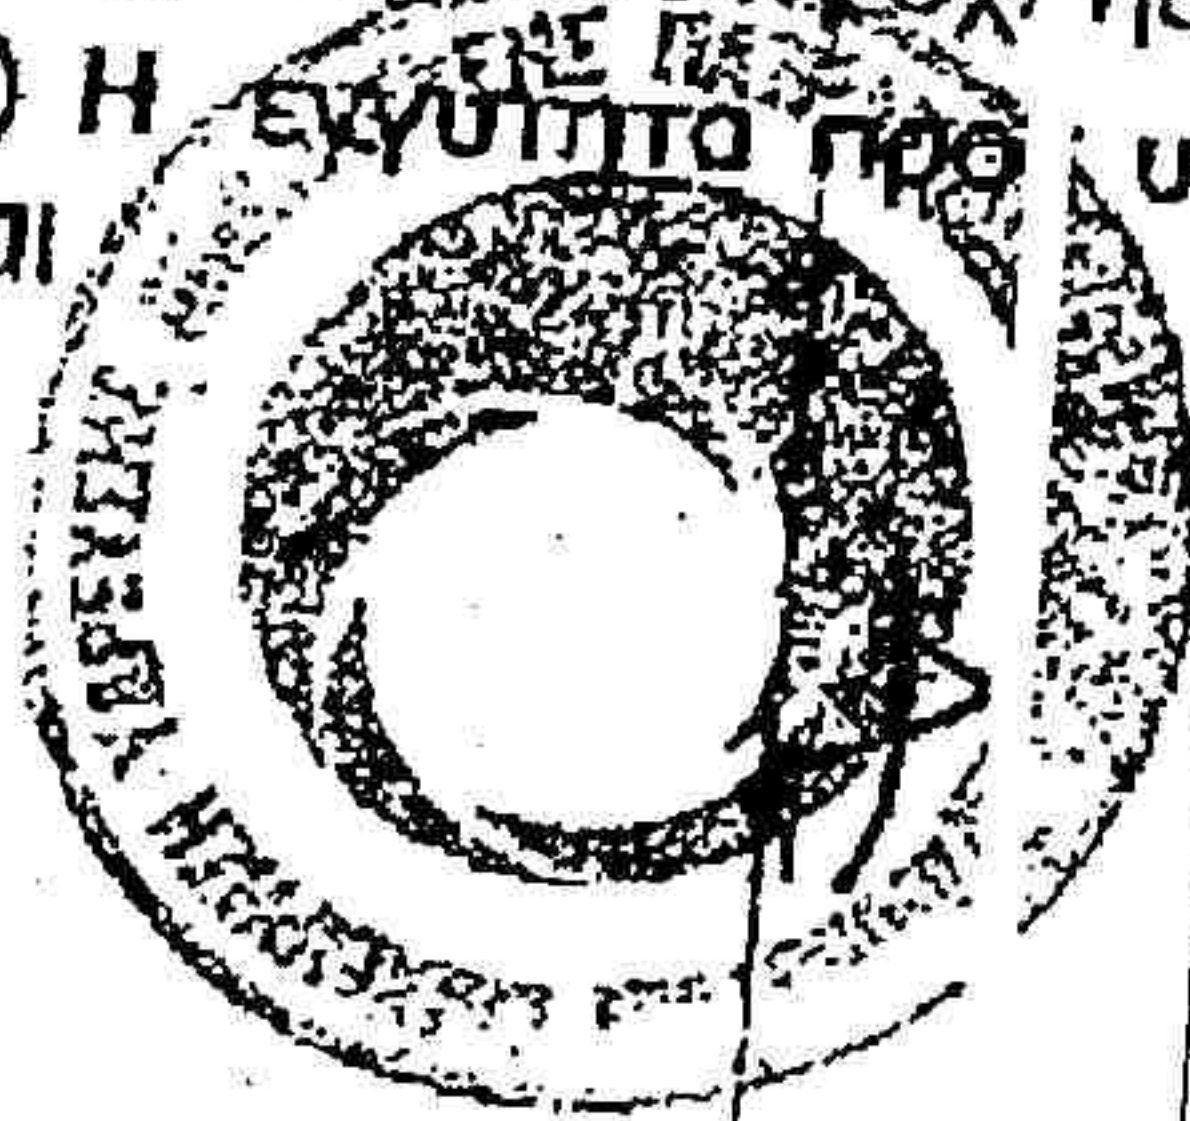



δ) Η απουσία οποιασδήποτε κτίσματος σε ακτίνα τριακοσίων μέτρων για να αποκλεισθεί κάθε ιθαυότητα όχλησης για τους χρήστες του.

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια προέκυψε ως βέλτιστη θέση χώρος πλησίον της όχθης του ποταμού Χαράδρου στα νότια της κοίτης του και ανατολικά της γέφυρας της ευρείας παράκαμψης της Πάτρας στο σημείο συνάντησής τους.

Η ΔΕΥΑΠ υπέβαλε στις Αρμόδιες Αρχές σχετική Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να υπάρξει η σχετική αξιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο αλλά και η απαραίτητη διαβούλευση με φορείς όπως το ΤΕΕ. Αυτό είχε σα αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν οι όποιες αντιρρήσεις αλλά και να υπάρξει η σχετική ανταλλαγή πληροφοριών και διάλογος. Για το σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΠ έχει προτείνει στο ΤΕΕ να συσταθεί Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΔΕ η οποία θα αξιολογήσει το σύνολο των κριτηρίων που έχουν τεθεί για την χωρική θέση της μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων καθώς και να αντιπροτείνει τις όποιες εναλλακτικές λύσεις και θέσεις. Επιπρόσθετα, η ομάδα εργασίας, να προτείνει τις όποιες ενδεχόμενες τροποποιήσεις κρίνει ότι μπορεί να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνική πρόταση και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΥΑΠ.

Εκτιμούμε ότι η στήριξη της ΔΕΥΑΠ συμβάλλει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στη εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά λύσης στο οξύ πρόβλημα της διάθεσης των βοθρολυμάτων του Δήμου.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

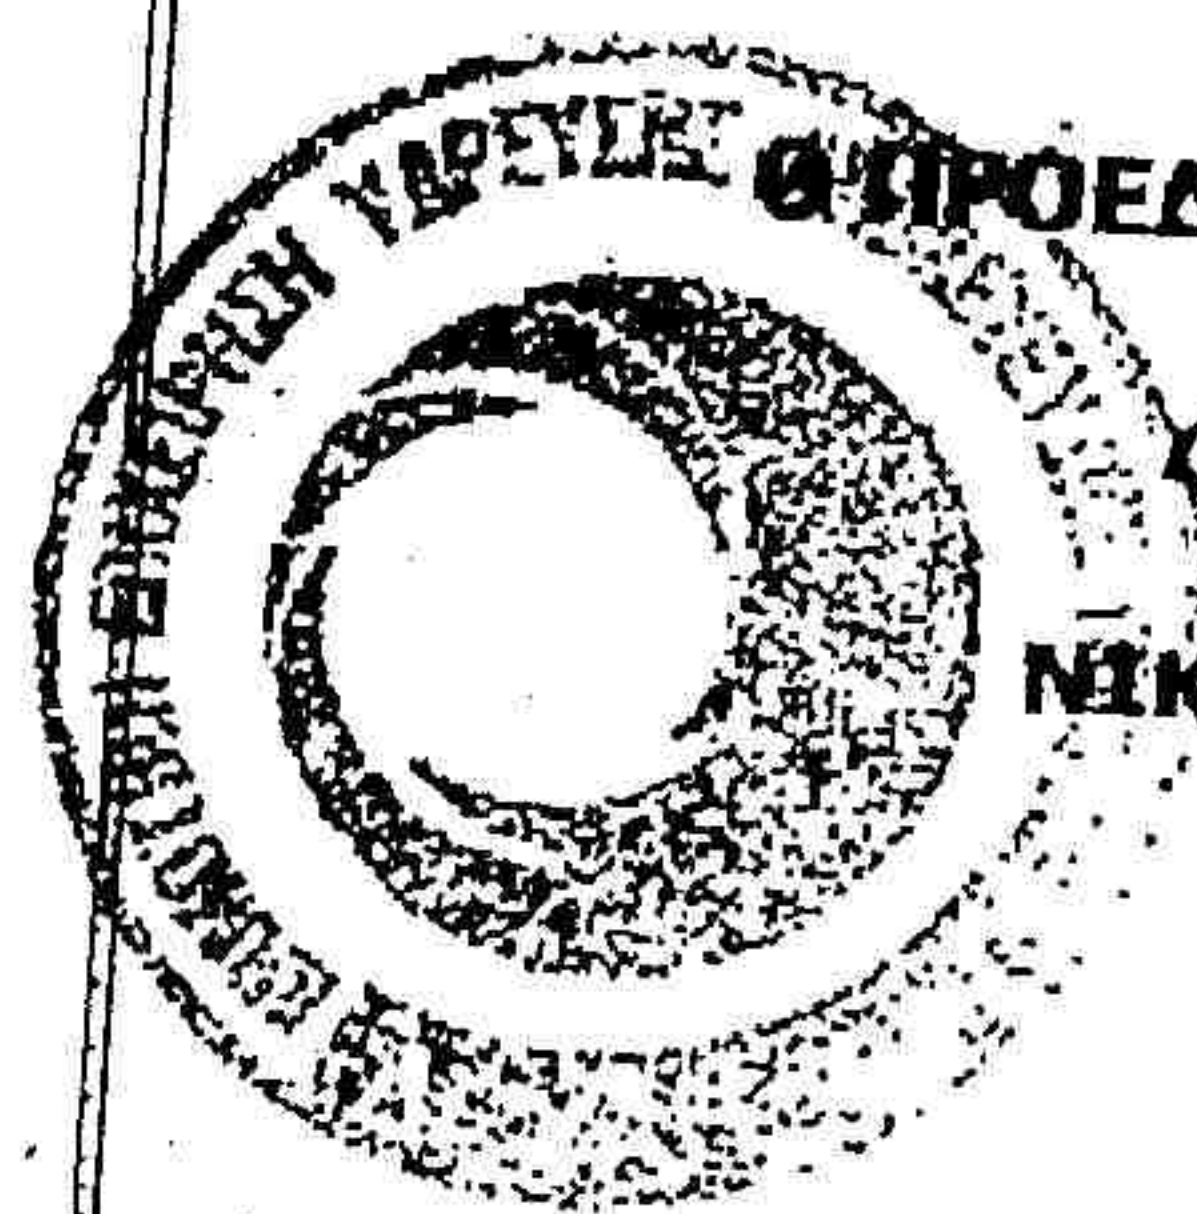

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΟΝΤΟΕΣ

Ακτή Δυμαίων 18

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 2610-386100

Fax: 2610-325780