

960
2012
19 ΔΕΚ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 16/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 3637

ΠΡΟΣ:

✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213-1364032

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
Βουλή των Ελλήνων

FAX : 210-3744354

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 960/29-11-2011 Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, σχετικά με την απώλεια νερού από θραύση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Ψαχού στην Πάτρα, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ζητήσει στοιχεία με το με αριθμ. πρωτ. 50913/6-12-2011 έγγραφό μας, από τον Δήμο Πατρέων.


Ευθύς μόλις αυτά περιέλθουν στην υπηρεσία μας, θα ενημερώσουμε την Εθνική Αντιπροσωπεία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

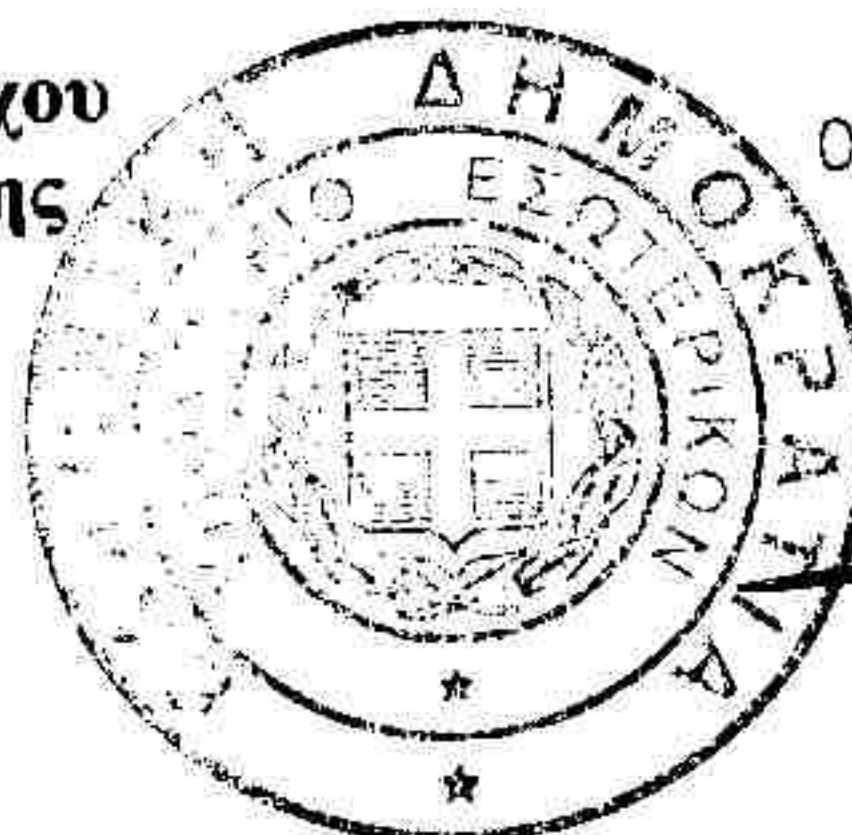

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΣΤΑΝΕΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ